





10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 $\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  <b>ATIP</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý


Zpracovatel dílu:  <b>ATIP</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba <b>ŽACLÉŘ</b>  <b>DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE</b> <b>OBJEKT ŽACLÉŘ</b>	číslo stavby  <b>1</b>	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo <b>190503</b>	
etapa		měřítko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) <b>SO-1 DOMOV PRO SENIORY</b>		datum dokončení - revize 00 <b>10.2019</b>	
díl / profese <b>D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody</b>		datum revize	
název přílohy <b>ROZVADĚČ RSM-3.1</b>		DPS stupeň	SO-1 SO/PS
		<b>EL.24</b> číslo výkresu	<b>00</b> revize


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S  
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S  
SOUSTAVA : TN - S  
KRYTÍ : IP30 (IP00)  
PŘÍVOD : SPODEM  
VÝVODY : SPODEM, HOREM  
PARAPET : +1200

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE  
VELIKOST 96 TE, POD OMÍTKU  
ROZMĚR: 545 x 735 x 142 mm

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

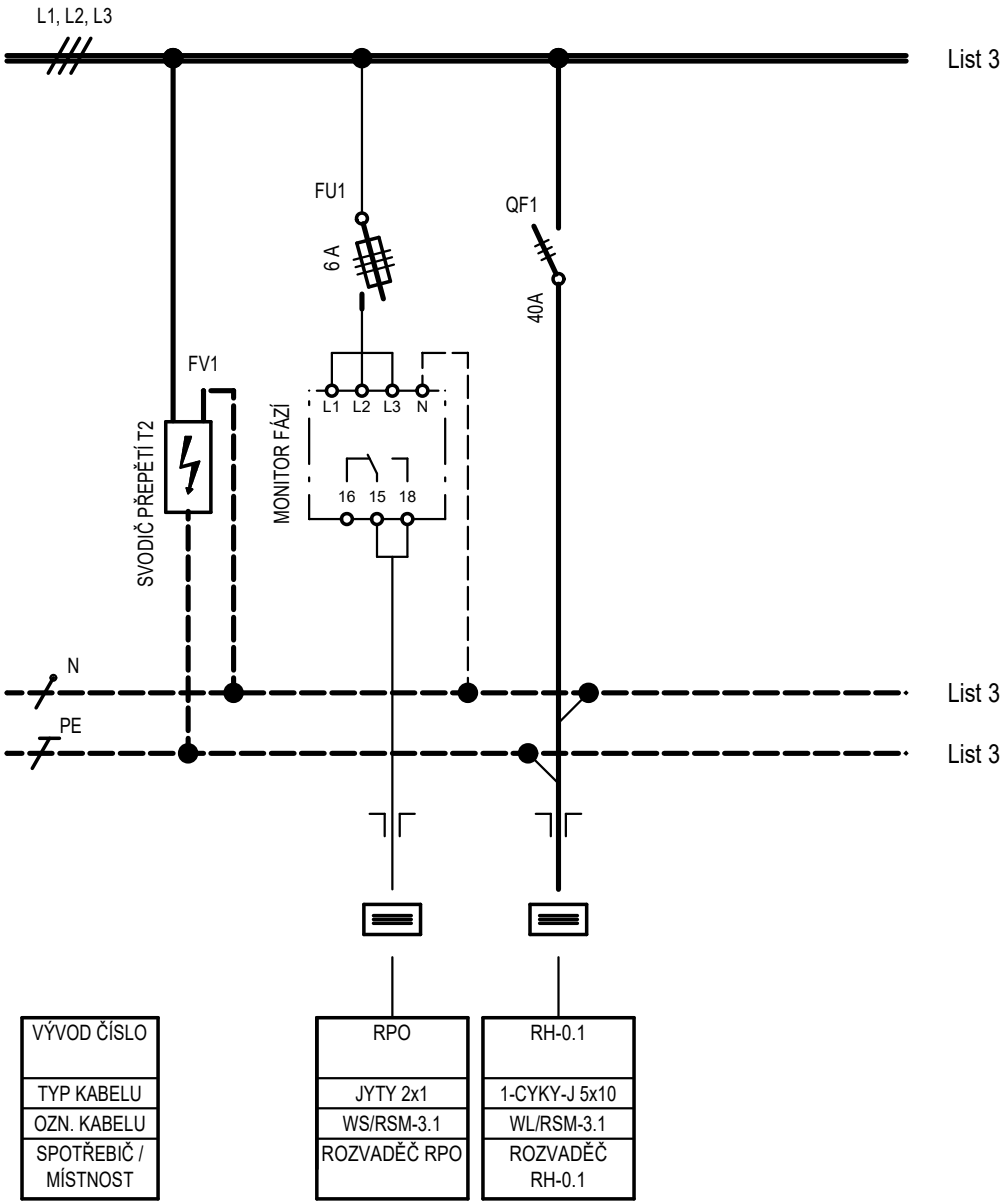

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/6	ROZVADĚČ RSM-3.1	EL.24	00

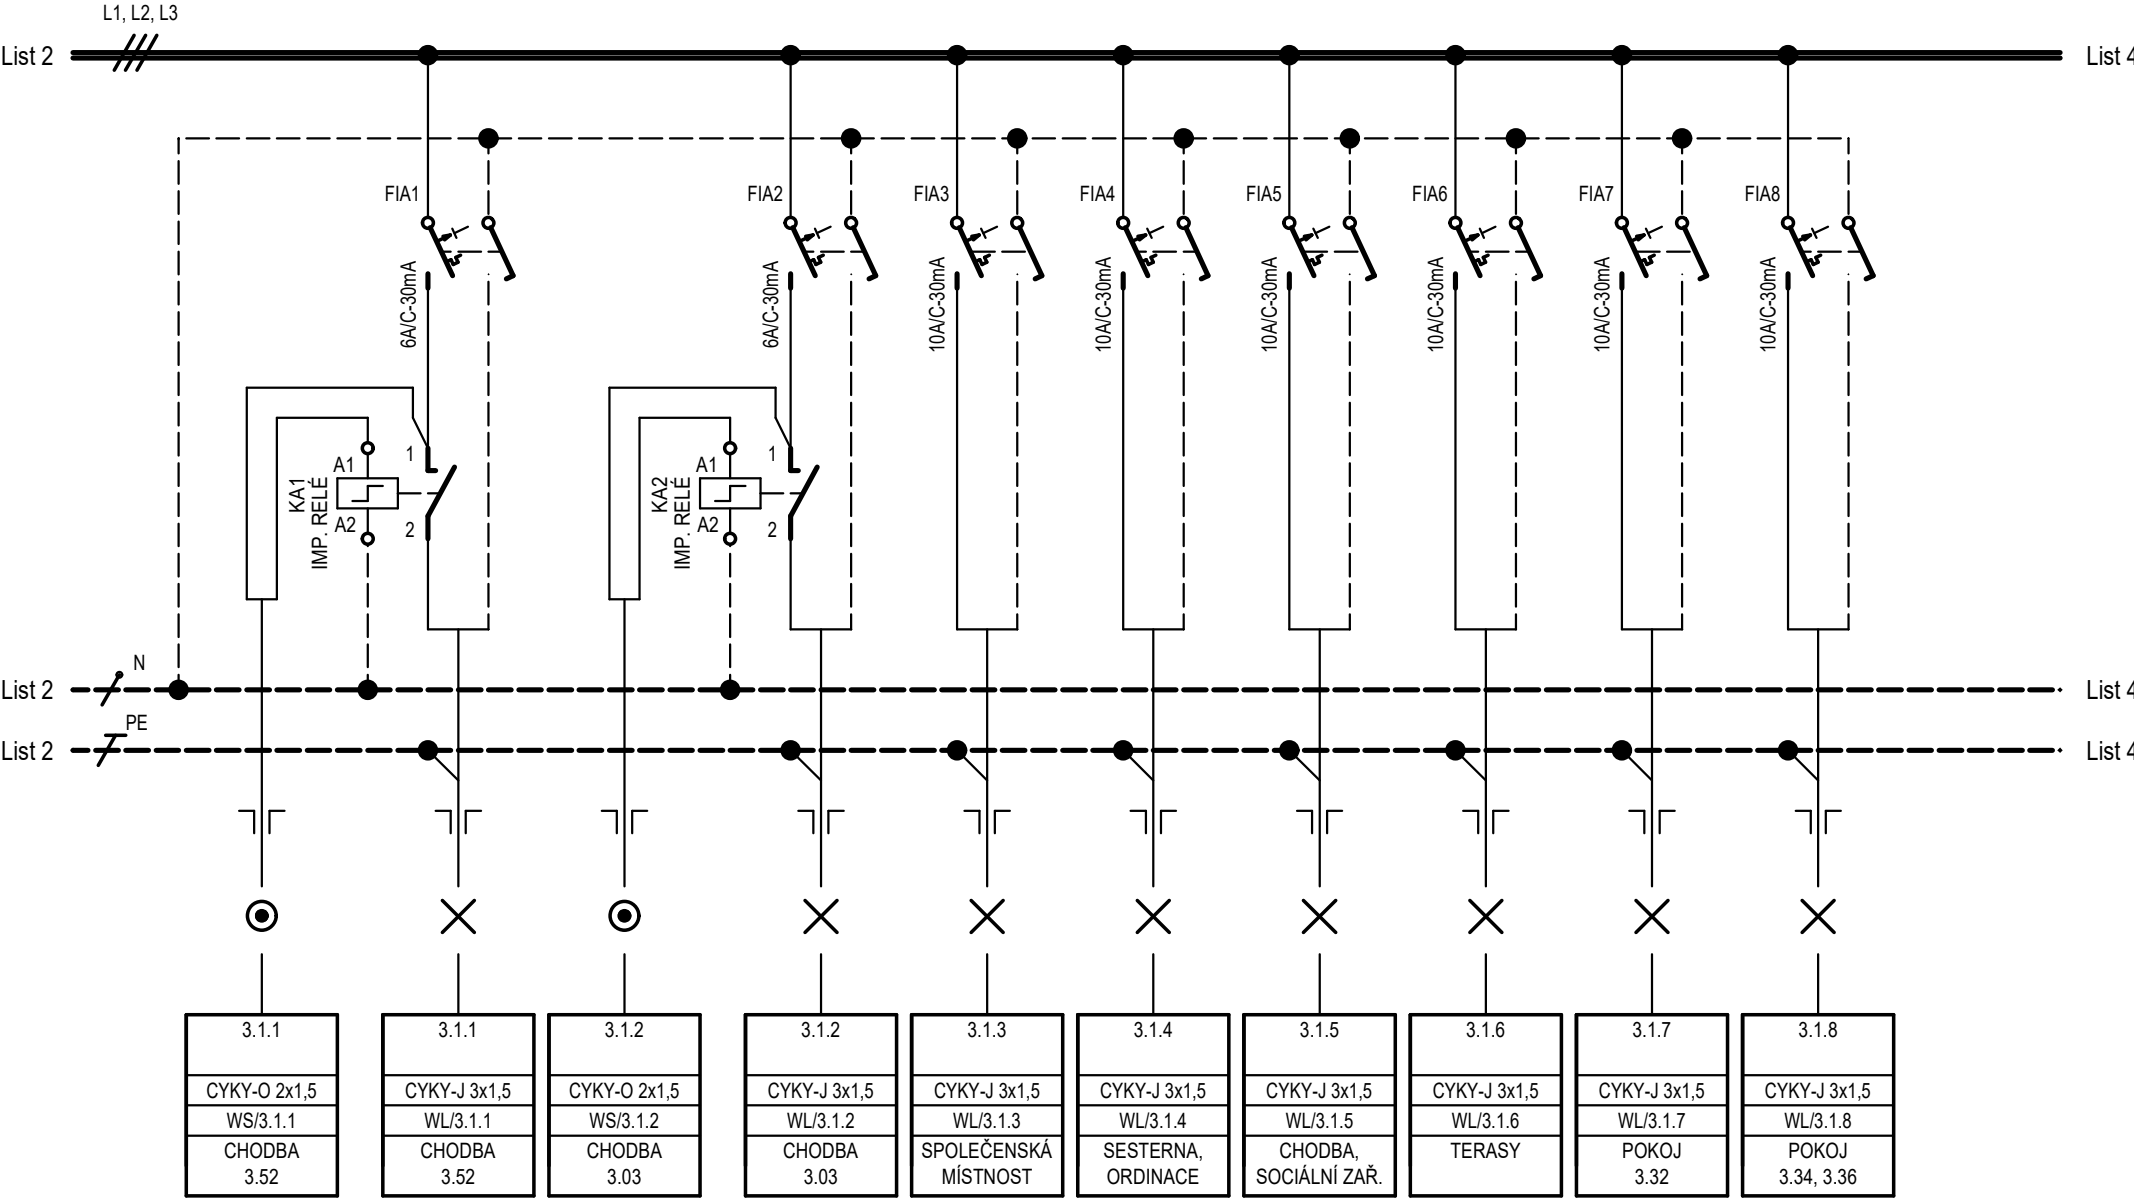

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/6	ROZVADEČ RSM-3.1	EL.24	00


List 3

List 3


- List 5

List 3


- List 5

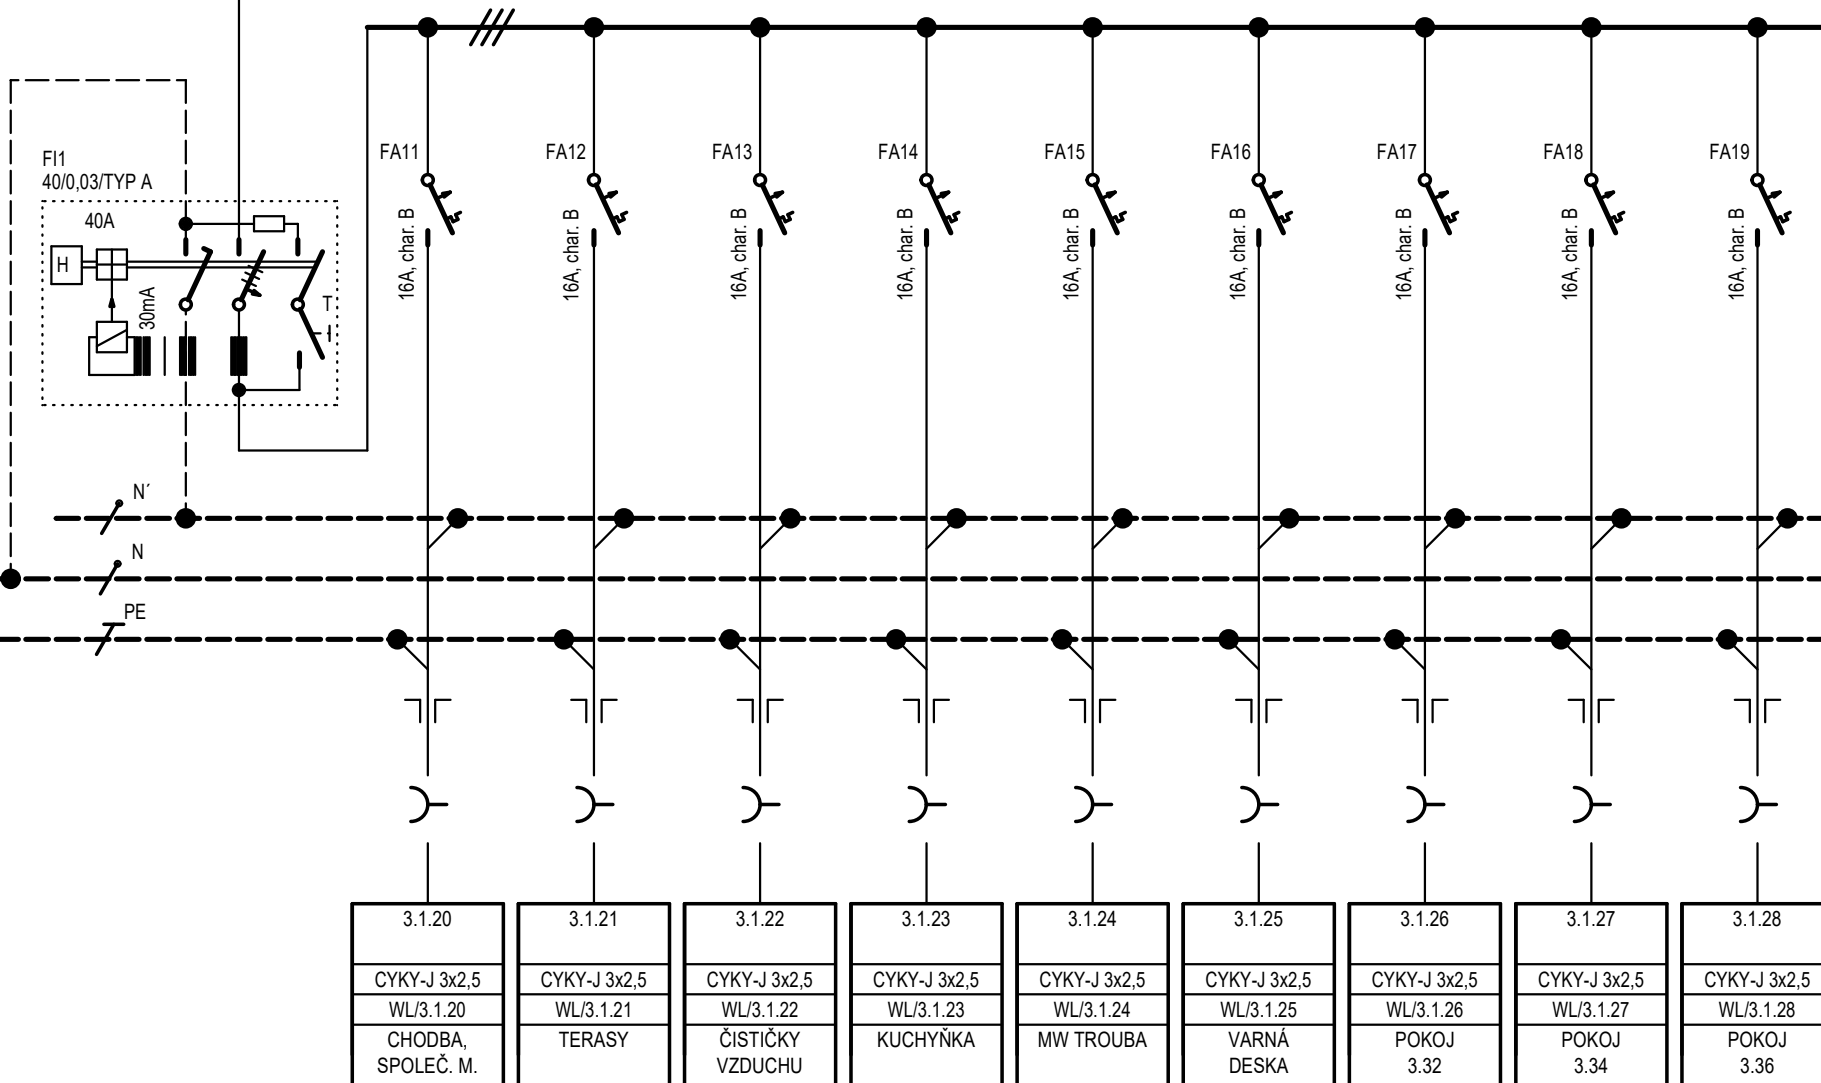

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/6	ROZVADĚČ RSM-3.1	EL.24	00

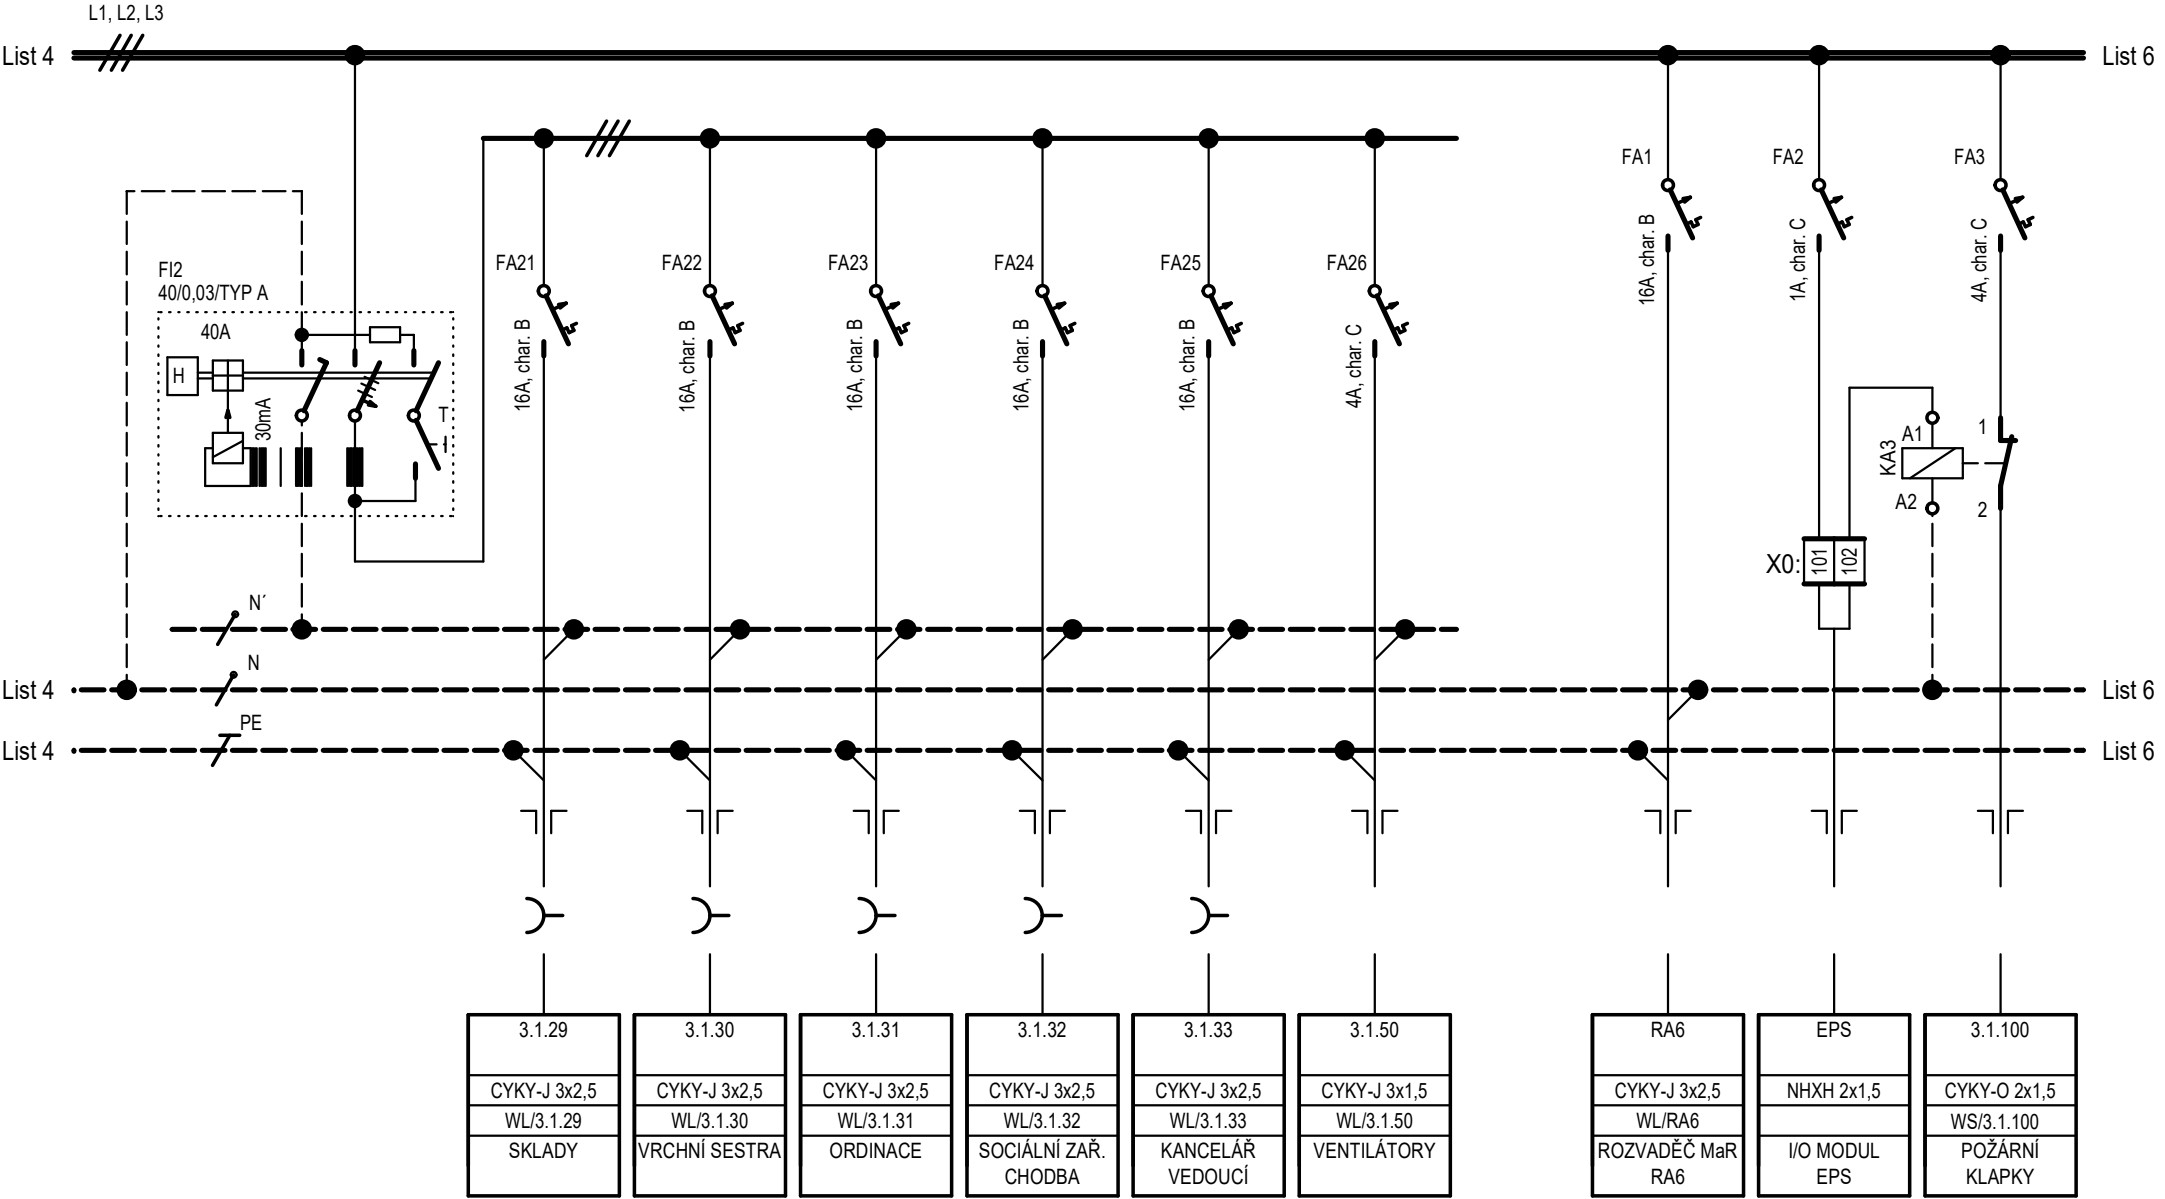

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
5/6	ROZVADEČ RSM-3.1	EL.24	00



List 5

List 5

	3.1.70	3.1.71	3.1.72
1-CXKH-R-O 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5
	WL/3.1.70	WL/3.1.71	WL/3.1.72
ROZVADEČ MaR	STŘEŠNÍ VTOKY	TOPNÝ KABEL OKAP	ZDROJ PISOÁR

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
6/6	ROZVADEČ RSM-3.1	EL.24	00