

# AKUSTICKÉ CENTRUM

Název zakázky: **Posouzení kvality okenních konstrukcí**

**Silnice III/2997 (Hradec Králové, ul. Pouchovská a Velká v úsecích ul. Buzulucká – železniční přejezd a ul. K Sokolovně – Vážní) - II. ETAPA**

Zakázka č.: **3-0312-1378/3**

Zadavatel: **Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o.**  
**Kutnohorská 59**  
**500 04 Hradec Králové 4**

Obsah dokumentace: **Technická zpráva**

Datum: **Červenec 2012**

© AKUSTICKÉ CENTRUM 2012

Bělohorská 131, 169 00, Praha 6, Tel.: 603266040, 235315094-5, Fax.: 235315096

e-mail: [kail@akustickecentrum.cz](mailto:kail@akustickecentrum.cz), <http://www.akustickecentrum.cz/>

IČ: 40663396, DIČ: CZ6806120585

Identif. objektu	Základní údaje				Pasportizovaná okna				Akustické požadavky - neprůzvučnost			Foto			
	Kom. č.	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken celkem	Rozměr oken [m]	Předpoklád., resp. změřená Rw [dB]		Požadavek Rw [dB]	Rozdíl [dB]	
1	III/2997	Pouchovská - úsek I	926	vpravo	RD	2	Čelní	plastová	1	1,8x1,3	34	31	3	Vyhovuje	1593
2	III/2997	Pouchovská - úsek I	928	vpravo	RD	2	Čelní	plastová	1	1,5x1,3	34	31	3	Vyhovuje	1173
3	III/2997	Pouchovská - úsek I	475	vpravo	RD	2	Čelní	zdvvojená	1	1,8x1,3	34	31	3	Vyhovuje	1576
							Čelní	plastová	1	1,5x1,3	34	33	1	Vyhovuje	1575
							Čelní	špaleťová	2	1,4x1,7	34	33	1	Vyhovuje	
							Čelní	špaleťová	1	1,4x1,3	34	33	1	Vyhovuje	
							Čelní	zdvvojená	1	1,4x1,9	28	33	-5	Výměna	
							Čelní	zdvvojená	1	1,6x1,7	28	33	-5	Výměna	
							Čelní	zdvvojená	1	1,4x1,3	28	33	-5	Výměna	
							Boční 1	špaleťová	4	1,7x1,0	34	30	4	Vyhovuje	
4	III/2997	Pouchovská - úsek I	930	vpravo	RD	3	Čelní	špaleťová	2	1,5x1,9	34	33	1	Vyhovuje	1577
5	III/2997	Pouchovská - úsek I	931	vpravo	RD	2	Čelní	plastová	2	1,7x1,2	32	33	-1	Výměna	1578
6	III/2997	Pouchovská - úsek I	746	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	12	1,8x1,5	34	27	7	Vyhovuje	1597
							Čelní	plastové dveře	4	2,5x0,8	34	27	7	Vyhovuje	
							Čelní	zdvvojená	12	1,8x1,5	22	27	-5	Výměna	
							Čelní	zdvvojené dveře	4	2,5x0,8	22	27	-5	Výměna	
7	III/2997	Pouchovská - úsek I	747	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	18	1,8x1,5	34	26	8	Vyhovuje	1598
							Čelní	plastové dveře	6	2,5x0,8	34	26	8	Vyhovuje	
							Čelní	zdvvojená	6	1,8x1,5	22	26	-4	Výměna	
							Čelní	zdvvojené dveře	2	2,5x0,8	22	26	-4	Výměna	



Identif. objektu	Základní údaje				Pasportizovaná okna				Akustické požadavky - neprůzvučnost			Foto			
	Kom. č.	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken celkem	Rozměr oken [m]	Předpoklád., resp. změřená Rw [dB]		Požadavek Rw [dB]	Rozdíl [dB]	Navržená opatření
8	III/2997	Pouchovská - úsek I	748	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	6	1,8x1,5	34	26	8	Vyhovuje	1599
							Čelní	plastové dveře	2	2,5x0,8	34	26	8	Vyhovuje	
							Čelní	zdvojená	18	1,8x1,5	22	26	-4	Výměna	
							Čelní	zdvojené dveře	6	2,5x0,8	22	26	-4	Výměna	
9	III/2997	Pouchovská - úsek I	787	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	12	1,8x1,5	34	25	9	Vyhovuje	1600
							Čelní	plastové dveře	4	2,5x0,8	34	25	9	Vyhovuje	
							Čelní	zdvojená	12	1,8x1,5	22	25	-3	Výměna	
							Čelní	zdvojené dveře	4	2,5x0,8	22	25	-3	Výměna	
10	III/2997	Pouchovská - úsek II	174	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	4	1,6x1,5	31	22	9	Vyhovuje	1006
							Boční 1	plastová	8	1,6x2,1	31	20	11	Vyhovuje	1005
							Boční 1	plastové dveře	8	2,1x0,8	31	20	11	Vyhovuje	
							Boční 1	plastová	8	1,6x1,2	31	20	11	Vyhovuje	
11	III/2997	Pouchovská - úsek II	176	vpravo	BD	4	Boční 2	plastová	16	1,6x2,1	31	21	10	Vyhovuje	1006
							Čelní	plastová	4	1,6x1,5	31	22	9	Vyhovuje	1584
							Boční 1	plastová	8	1,6x2,1	31	21	10	Vyhovuje	1583
							Boční 1	plastové dveře	8	2,1x0,8	31	21	10	Vyhovuje	
12	III/2997	Pouchovská - úsek II	178	vpravo	BD	4	Boční 1	plastová	8	1,6x1,2	31	21	10	Vyhovuje	
							Boční 2	plastová	16	1,6x2,1	31	21	10	Vyhovuje	1585
							Čelní	plastová	4	1,6x1,5	34	22	12	Vyhovuje	1581
							Boční 1	plastová	8	1,6x2,1	34	21	13	Vyhovuje	1580



Identif. objektu	Základní údaje			Pasportizovaná okna				Akustické požadavky - neprůzvučnost			Navržená opatření	Foto			
	Kom. č.	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken celkem	Rozměr oken [m]			Předpoklád., resp. změřená Rw [dB]	Požadavek Rw [dB]	Rozdíl [dB]
13	III/2997	Malá - úsek II	161	vpravo	RD	2	Boční 1	plastové dveře	8	2,1x0,8	34	21	13	Vyhovuje	
							Boční 1	plastová	8	1,6x1,2	34	21	13	Vyhovuje	
							Boční 2	plastová	16	1,6x2,1	34	21	13	Vyhovuje	1582
							Čelní	špaletová	12	2,0x1,0	33	26	7	Vyhovuje	1534
14	III/2997	Velká - úsek II	257	vpravo	RD	2	Boční 1	z dvojená	1	1,2x0,9	26	22	4	Vyhovuje	1533
							Boční 2	euro	1	1,8x1,2	34	22	12	Vyhovuje	1535
							Boční 2	špaletová	1	1,2x1,2	33	22	11	Vyhovuje	
							Čelní	špaletová	1	1,7x0,8	28	31	-3	Výměna	1531
15	III/2997	Velká - úsek II	338	vpravo	RD	2	Boční 1	špaletová	2	1,7x1,6	28	28	0	Vyhovuje	1530
							Boční 1	špaletová	1	1,3x1,6	28	27	1	Vyhovuje	
							Čelní	špaletová	2	1,4x1,8	30	30	0	Vyhovuje	1618
							Čelní	špaletová	3	1,4x0,9	30	30	0	Vyhovuje	
16	III/2997	Velká - úsek II	140	vpravo	RD	1	Čelní	špaletová	2	1,5x1,9	33	30	3	Vyhovuje	1544
							Boční 1	špaletová	1	1,5x1,9	33	25	8	Vyhovuje	1543
17	III/2997	Velká - úsek II	133	vpravo	RD	2	Čelní	plastová	2	1,3x1,2	32	30	2	Vyhovuje	1567
							Boční 2	plastová	1	1,3x1,2	31	24	7	Vyhovuje	1568
							Čelní	plastová	2	1,5x2,2	34	29	5	Vyhovuje	3486
							Čelní	plastová	1	1,3x2,3	34	29	5	Vyhovuje	
18	III/2997	Velká - úsek II	114	vpravo	RD	2	Boční 1	z dvojená	1	1,0x1,0	26	18	8	Vyhovuje	1536
							Boční 1	z dvojené dveře	1	2,0x0,9	26	20	6	Vyhovuje	
							Boční 1	špaletová	1	1,3x1,9	32	24	8	Vyhovuje	
							Boční 1	špaletová	1	1,5x2,2	32	24	8	Vyhovuje	
19	III/2997	Velká - úsek II	116	vpravo	RD	2	Čelní	euro	2	1,4x2,3	31	29	2	Vyhovuje	1553
							Čelní	euro	1	1,4x1,3	31	29	2	Vyhovuje	



Identif. objektu	Základní údaje				Pasportizovaná okna				Akustické požadavky - neprůzvučnost			Navržená opatření	Foto		
	Kom. č.	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken celkem	Rozměr oken [m]	Předpoklád., resp. změřená Rw [dB]			Požadavek Rw [dB]	Rozdíl [dB]
20	III/2997	Velká - úsek II	255	vpravo	RD	2	Čelní	špaletová	2	1,8x1,0	34	29	5	Vyhovuje	1547
							Čelní	špaletová	2	1,8x0,6	34	29	5	Vyhovuje	
21	III/2997	Velká - úsek II	91	vpravo	RD	1	Boční 1	špaletová	1	1,8x1,5	34	21	13	Vyhovuje	1546
							Boční 2	špaletová	1	1,8x1,5	34	21	13	Vyhovuje	1548
22	III/2997	Velká - úsek II	93	vpravo	RD	2	Čelní	zdvojená	2	1,2x1,5	26	29	-3	Výměna	1550
							Boční 2	špaletová	1	1,2x1,5	30	20	10	Vyhovuje	1551
23	III/2997	Pouchovská - úsek II	190	vlevo	RD, OR	2	Čelní	zdvojená	3	1,2x1,2	28	29	-1	Výměna	1541
							Boční 1	zdvojená	2	2,3x2,1	28	26	2	Vyhovuje	1539
24	III/2997	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Boční 1	zdvojená	2	1,2x1,2	28	25	3	Vyhovuje	
							Boční 2	zdvojená	2	1,2x1,2	28	26	2	Vyhovuje	1542
24	III/2997	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Čelní - ordinace	plastová	1	1,7x1,2	29	23	6	Vyhovuje	1564
							Čelní	střešní okno	1	1,5x0,7	27	28	-1	Výměna	
24	III/2997	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Čelní - chodba pracovní	plastové	1	1,0x1,2	27	28	-1	Výměna* (pokud se prokáže, že jde o obytnou místnost)	
							Boční 1-ordinace	plastová	1	1,7x2,3	29	19	10	Vyhovuje	1563
24	III/2997	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Boční 1	plastové dveře	1	2,1x0,9	29	24	5	Vyhovuje	
							Boční 1	plastová	1	2,1x0,9	29	24	5	Vyhovuje	1563
24	III/2997	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Boční 2	plastová	1	1,7x1,3	29	24	5	Vyhovuje	1565
							Čelní	zdvojené dveře	1	2,1x0,8	24	26	-2	Výměna	1007
							Čelní	zdvojená	1	1,5x0,8	24	26	-2	Výměna	




Identif. objektu	Základní údaje			Pasportizovaná okna				Akustické požadavky - neprůzvučnost			Navržená opatření	Foto			
	Kom. č.	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken celkem	Rozměr oken [m]			Předpoklád., resp. změřená Rw [dB]	Požadavek Rw [dB]	Rozdíl [dB]
25	III/2997	Pouchovská - úsek II	201	vlevo	RD	2	Čelní	zdvojená	1	1,5x1,5	24	26	-2	Výměna	
							Boční 1	zdvojená	6	1,5x1,5	24	23	1	Vyhovuje	
							Boční 1	zdvojené dveře	2	2,1x0,8	24	21	3	Vyhovuje	
26	III/2997	Velká - úsek II	111	vlevo	RD	2	Čelní	špaletová	2	1,4x2,3	28	28	0	Vyhovuje	1561
							Boční 1	špaletová	3	1,4x1,4	28	25	3	Vyhovuje	1560
							Boční 1	špaletová	1	1,4x2,1	28	22	6	Vyhovuje	
							Boční 2	zdvojená	2	1,4x1,4	28	24	4	Vyhovuje	1562
							Čelní	zdvojená	2	1,5x1,8	26	28	-2	Výměna	1609
							Čelní	špaletová	2	1,2x1,6	30	28	2	Vyhovuje	
27	III/2997	Velká - úsek II	111	vlevo	RD	2	Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,3	26	28	-2	Výměna	1608
							Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,8	26	24	2	Vyhovuje	
							Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,3	26	21	5	Vyhovuje	
							Čelní	špaletová	2	1,6x1,7	29	28	1	Vyhovuje	1558
							Čelní	špaletová	2	1,5x1,7	29	28	1	Vyhovuje	
28	III/2997	Velká - úsek II	204	vlevo	RD	2	Čelní	špaletová	1	1,6x1,1	29	28	1	Vyhovuje	
							Čelní	špaletová	1	1,5x1,1	29	28	1	Vyhovuje	
							Boční 2	špaletová	1	1,6x1,1	29	25	4	Vyhovuje	1559
							Boční 2	špaletová	1	1,5x1,1	29	25	4	Vyhovuje	
28	III/2997	Velká - úsek II	187	vlevo	RD	2	Čelní	špaletová	3	1,4x1,7	31	29	2	Vyhovuje	1556
							Čelní	špaletová	1	1,3x1,7	31	29	2	Vyhovuje	
							Boční 1	špaletová	1	1,4x1,4	31	25	6	Vyhovuje	1555
							Boční 2	špaletová	1	1,3x1,1	31	25	6	Vyhovuje	1557

\*Pozn.: Objekt Pouchovská č. 190 – Měřeno bylo u pracovního stolu na chodbě objektu v 2.NP. Pokud majitel prokáže, že jde o obytnou místnost, je možno přistoupit k výměně tohoto okna.



Pouchovská č.p. 475

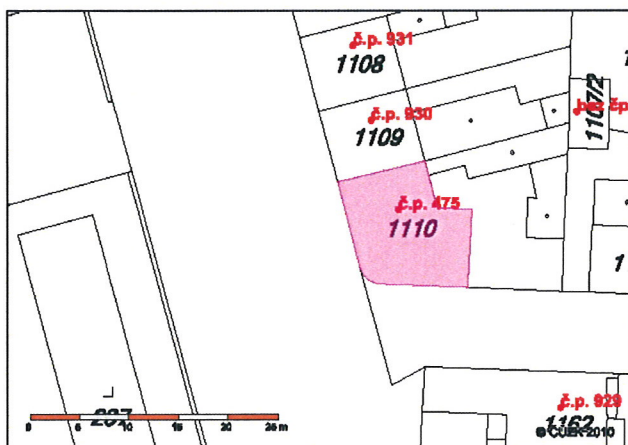

katastr nemovitostí




čelní fasáda



boční fasáda 1

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw	Rw			
										dB	dB			
3	Pouchovská - úsek I	475	vpravo	RD	2	Čelní	špaletová	2	1,4x1,7	34	33	1	Vyhovuje	1576
						Čelní	špaletová	1	1,4x1,3	34	33	1	Vyhovuje	1575
						Čelní	zdvojená	1	1,4x1,9	28	33	-5	Výměna	
						Čelní	zdvojená	1	1,6x1,7	28	33	-5	Výměna	
						Čelní	zdvojená	1	1,4x1,3	28	33	-5	Výměna	
						Boční 1	špaletová	4	1,7x1,0	34	30	4	Vyhovuje	

Pouchovská č.p. 931

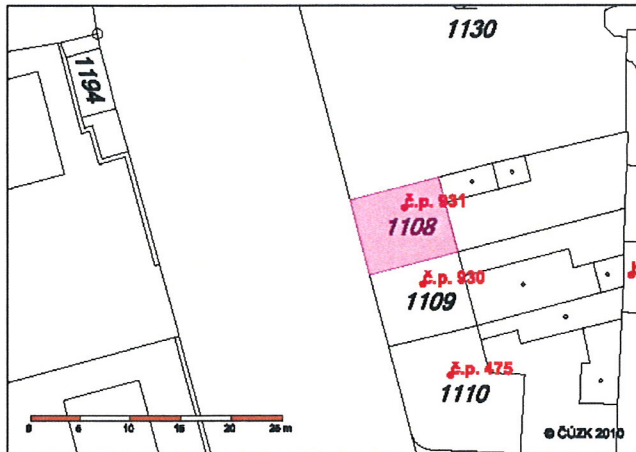

katastr nemovitostí




čelní fasáda

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změněná	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
5	Pouchovská - úsek I	931	vpravo	RD	2	Čelní	plastová	2	1,7x1,2	32	33	-1	Výměna	1578



Pouchovská č.p. 746

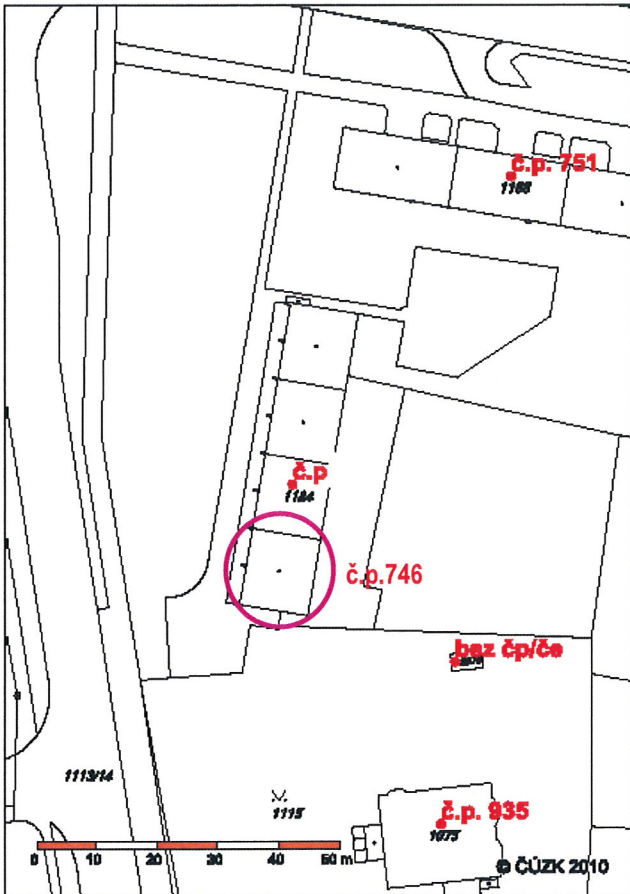

katastr nemovitostí




čelní fasáda

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/ vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
6	Pouchovská - úsek I	746	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	12	1,8x1,5	34	27	7	Vyhovuje	1597
						Čelní	plastové dveře	4	2,5x0,8	34	27	7	Vyhovuje	
						Čelní	zdvojená	12	1,8x1,5	22	27	-5	Výměna	
						Čelní	zdvojené dveře	4	2,5x0,8	22	27	-5	Výměna	



Pouchovská č.p. 747

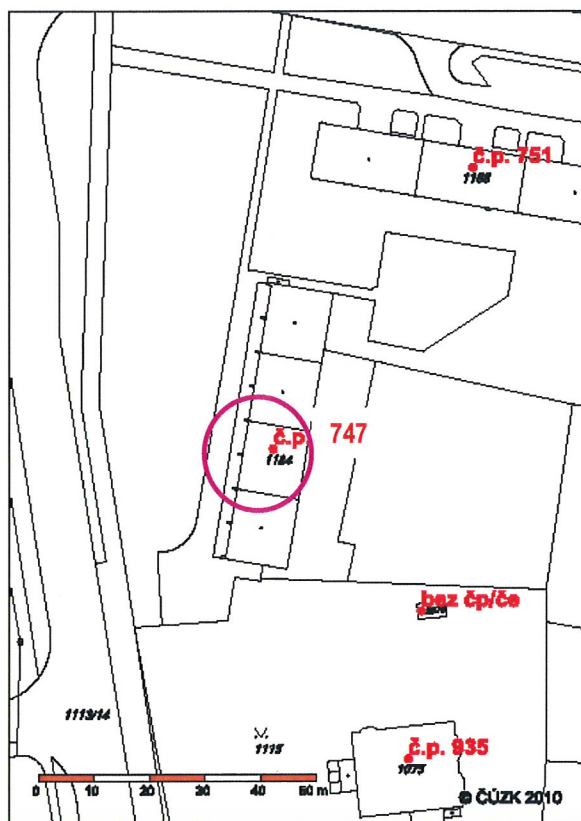


katastr nemovitostí

čelní fasáda

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/ vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
7	Pouchovská - úsek I	747	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	18	1,8x1,5	34	26	8	Vyhovuje	1598
						Čelní	plastové dveře	6	2,5x0,8	34	26	8	Vyhovuje	
						Čelní	zdvojená	6	1,8x1,5	22	26	-4	Výměna	
						Čelní	zdvojené dveře	2	2,5x0,8	22	26	-4	Výměna	



Pouchovská č.p. 748

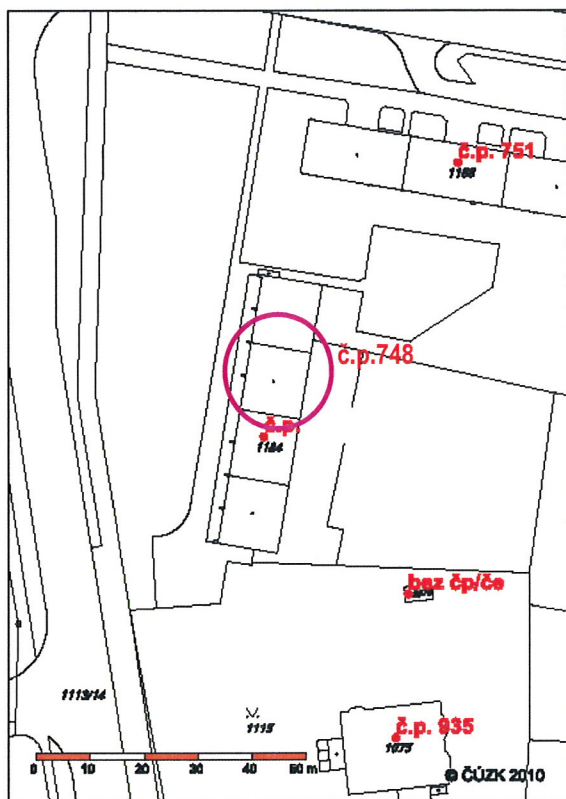

katastr nemovitostí




čelní fasáda

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/ vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw	Rw			
										dB	dB			
8	Pouchovská - úsek I	748	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	6	1,8x1,5	34	26	8	Vyhovuje	1599
						Čelní	plastové dveře	2	2,5x0,8	34	26	8	Vyhovuje	
						Čelní	zdvojená	18	1,8x1,5	22	26	-4	Výměna	
						Čelní	zdvojené dveře	6	2,5x0,8	22	26	-4	Výměna	



Pouchovská č.p. 787

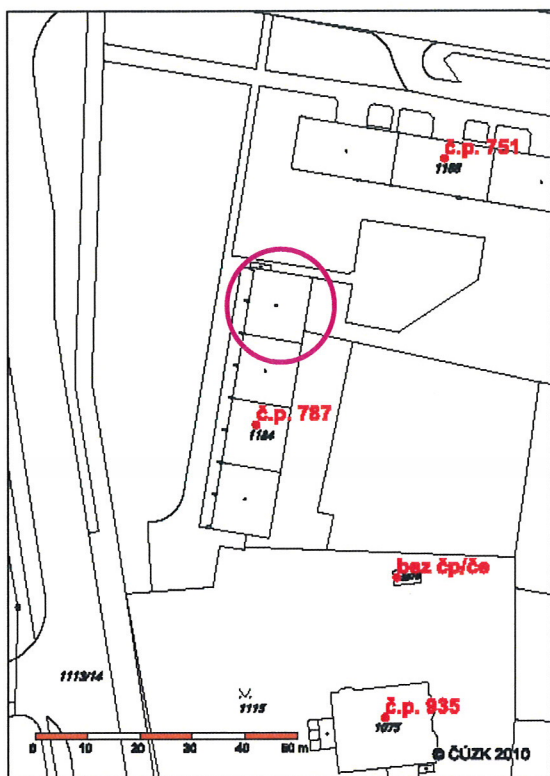

katastr nemovitostí



čelní fasáda

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
9	Pouchovská - úsek I	787	vpravo	BD	4	Čelní	plastová	12	1,8x1,5	34	25	9	Vyhovuje	1600
						Čelní	plastové dveře	4	2,5x0,8	34	25	9	Vyhovuje	
						Čelní	zdvojená	12	1,8x1,5	22	25	-3	Výměna	
						Čelní	zdvojené dveře	4	2,5x0,8	22	25	-3	Výměna	



Velká č.p. 257



katastr nemovitostí



čelní fasáda




boční fasáda 1

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw	Rw			
										dB	dB			
14	Velká - úsek II	257	vpravo	RD	2	Čelní	špaletová	1	1,7x0,8	28	31	-3	Výměna	1531
						Boční 1	špaletová	2	1,7x1,6	28	28	0	Vyhovuje	1530
						Boční 1	špaletová	1	1,3x1,6	28	27	1	Vyhovuje	



Velká č.p. 91

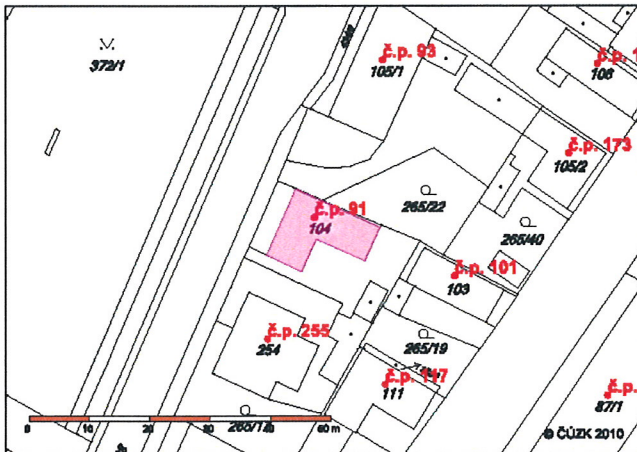

katastr nemovitostí



čelní fasáda




boční fasáda 2

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB	dB		
21	Velká - úsek II	91	vpravo	RD	1	Čelní	zdvojená	2	1,2x1,5	26	29	-3	Výměna	1550
						Boční 2	špaletová	1	1,2x1,5	30	20	10	Vyhovuje	1551



Velká č.p. 93

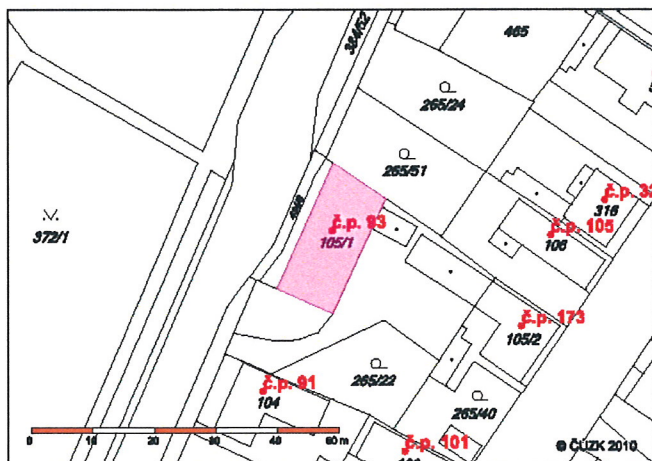

katastr nemovitostí



čelní fasáda



boční fasáda 1




boční fasáda 2

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
22	Velká - úsek II	93	vpravo	RD	2	Čelní	zdvojená	3	1,2x1,2	28	29	-1	Výměna	1541
						Boční 1	zdvojená	2	2,3x2,1	28	26	2	Vyhovuje	1539
						Boční 1	zdvojená	2	1,2x1,2	28	25	3	Vyhovuje	
						Boční 2	zdvojená	2	1,2x1,2	28	26	2	Vyhovuje	1542



Pouchovská č.p. 190

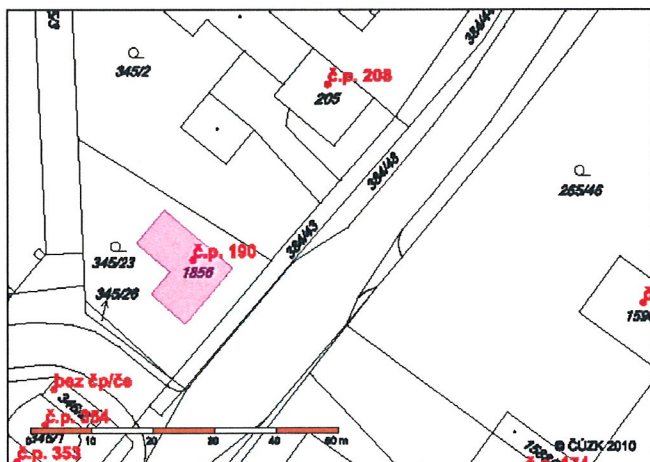

katastr nemovitostí



čelní fasáda



boční fasáda 1



boční fasáda 2

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změněná	Požadavek	Rozdíl dB	Navržená opatření	Foto
										Rw dB	Rw dB			
23	Pouchovská - úsek II	190	vlevo	RD, OR	2	Čelní - ordinace	plastová	1	1,7x1,2	29	23	6	Vyhovuje	1564
						Čelní	střešní okno	1	1,5x0,7	27	28	-1	Výměna	
						Čelní - chodba pracovní	plastové	1	1,0x1,2	27	28	-1	Výměna* (pokud se prokáže, že jde o obytnou místnost)	
						Boční 1 ordinace	plastová	1	1,7x2,3	29	19	10	Vyhovuje	1563
						Boční 1	plastové dveře	1	2,1x0,9	29	24	5	Vyhovuje	
						Boční 1	plastová	1	2,1x0,9	29	24	5	Vyhovuje	1563
	Boční 2	plastová	1	1,7x1,3	29	24	5	Vyhovuje	1565					

\*Měřeno bylo u pracovního stolu na chodbě objektu v 2.NP. Pokud majitel objektu prokáže, že jde o obytnou místnost, je možno přistoupit k výměně tohoto okna.




Pouchovská č.p. 455



katastr nemovitostí



čelní fasáda

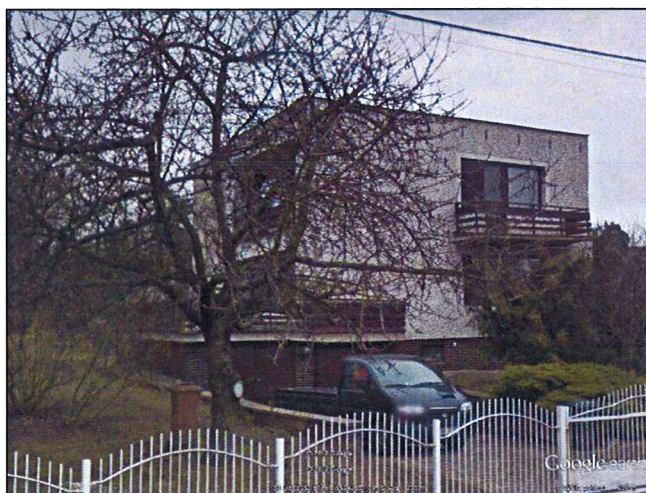

boční fasáda 1

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken	Předpoklád., resp. změněná	Požadavek	Rozdíl	Navržená opatření	Foto
									m	Rw	Rw	dB		
										dB	dB			
24	Pouchovská - úsek II	455	vlevo	RD	2	Čelní	zdvojené dveře	1	2,1x0,8	24	26	-2	Výměna	1007
						Čelní	zdvojená	1	1,5x0,8	24	26	-2	Výměna	
						Čelní	zdvojená	1	1,5x1,5	24	26	-2	Výměna	
						Boční 1	zdvojená	6	1,5x1,5	24	23	1	Vyhovuje	1009
						Boční 1	zdvojené dveře	2	2,1x0,8	24	21	3	Vyhovuje	



Velká č.p. 111



katastr nemovitostí



čelní fasáda



boční fasáda 1

Identif. objektu	Ulice - hodnocený úsek	č.p.	Směr J→S (vpravo/vlevo)	Typ objektu	Počet obytl. podlaží	Poloha fasády	Typ oken	Počet oken	Rozměr oken m	Předpoklád., resp. změřená	Požadavek	Rozdíl	Navržená opatření	Foto				
										Rw	Rw	dB						
										dB	dB							
26	Velká - úsek II	111	vlevo	RD	2	Čelní	zdvojená	2	1,5x1,8	26	28	-2	Výměna	1609				
										Čelní	špaletová	2	1,2x1,6	30	28	2	Vyhovuje	
										Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,3	26	28	-2	Výměna	1608
										Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,8	26	24	2	Vyhovuje	
										Boční 1	zdvojená	1	1,5x1,3	26	21	5	Vyhovuje	