





OBJEDNATEL :					
<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA				
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN	KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
NÁZEV AKCE : <b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	04/2017	
			FORMÁT/POČET STR.	A4/7	
			MĚŘÍTKO	-	
NÁZEV OBJEKTU :	SO01 PAVILON A	ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY
			SOUBOR	DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
ROZVADĚČ R2BVDO			15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-51		

# ROZVADĚČ „R2BVDO“

Typ:	Skříňový rozvaděč ocelopl. samostatně stojící a do řady viz výkr. dok./,IP 40/20, Na podstavci 100mm Nutná koordinace se stavebními rozměry výklenku
Počet polí, doprava:	1 pole /viz dále/, doprava po jednotlivých polích Dveře s 3bod. zámkem
Sestávající se:	Viz výkres. dokument. /nedílná součást výkr. haly/ 30% rezerva místa
Výrobce, standard:	Schneider Electric, Schrack Technik
Napěťová soustava:	3 N PE stř., 50 Hz, 400 V, TN – C, TN – S
Ochrana před úrazem el. proudu:	u NN zařízení <u>automatickým odpojením od zdroje čl. 411</u> základní ochrana izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a autom. odpojením při poruše Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování, proudový chránič
Krytí:	IP 40/20 /při otevřených dveřích/
Barva:	dle investora
Prostředí:	AA5
Přívody a vývody:	přívody a vývody horem
Vývodky :	dle kabelů ve výkresové dokumentaci
Zkratový proud:	$I_{ks}/I_{km} = 10/22 \text{ kA}$
Výkon :	Současný $P_s = 50 \text{ kW}$
Přípojnice:	100A / 10/22 kA
Výbava:	Dle výkresové dokumentace
Nápisy:	Dle výkresové dokumentace a norem
Rozměry :	1000 /š/ x 2200/v/ x 400 /hl/ mm /vnější max. rozměry/
Počet kusů:	1 ks


NUTNÁ KONTROLA ROZMĚRŮ SE STAVEB. SITUACÍ









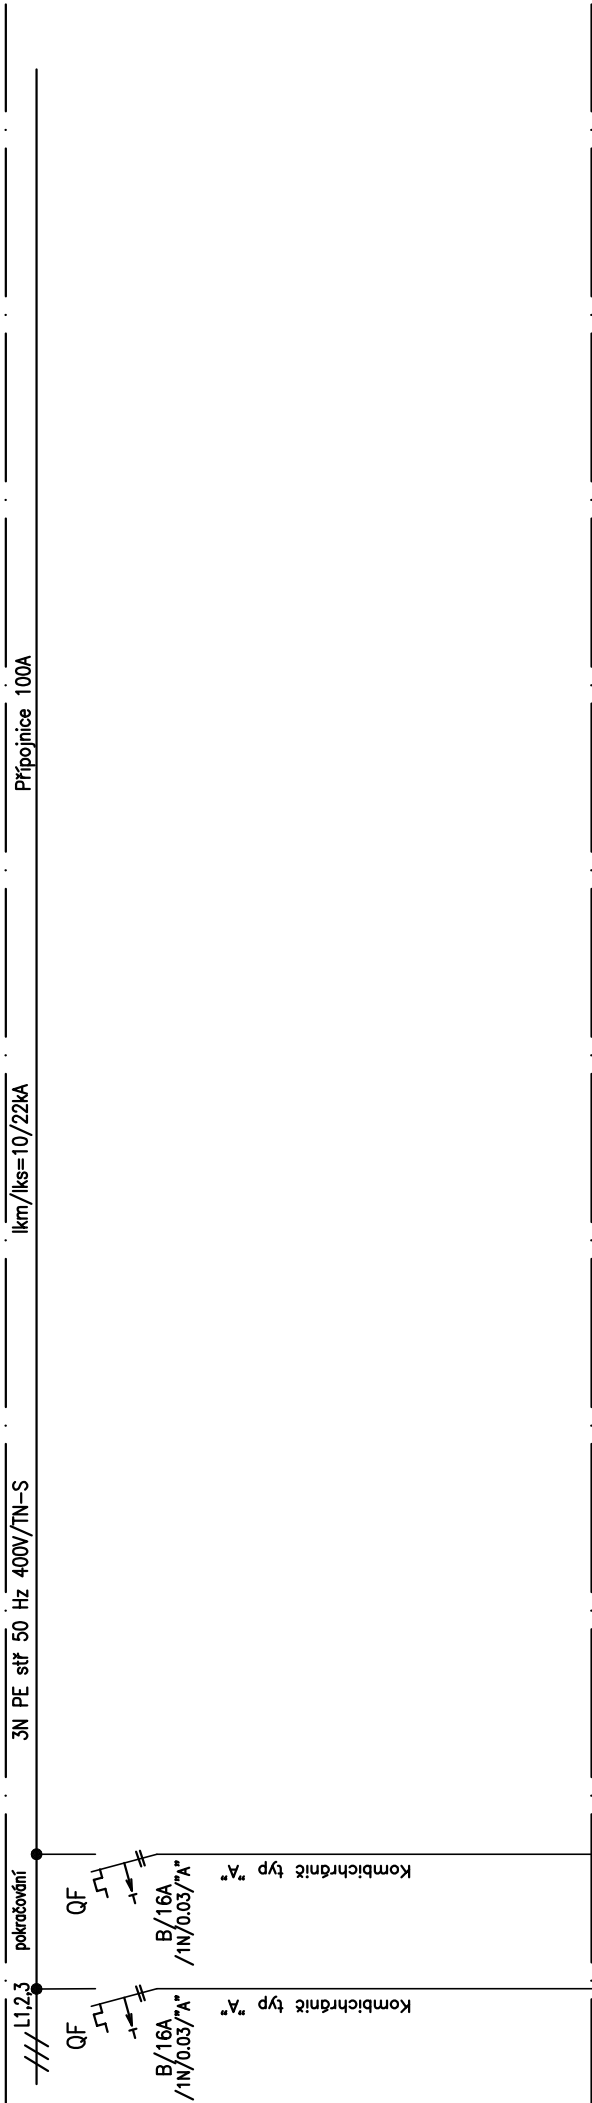

Zásuvky	Zásuvky
XBV/Z/31	XBV/Z/32
16B/1	16B/1
FI, typ "A"	FI, typ "A"
CXKH-R 3x2.5	CXKH-R 3x2.5
A2.30	A2.35

Zdravotnické přístroje a obvody, které jsou chráněny kombichráničem FI typ "A" mohou mít "ss" pulzní složku max 6mA /není věcí této PD/