LEGENDA SVÍTIDEL:

C1	LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20
D	LED svítidlo 1x30W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20
S	LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, IP 44
T	Záříkové prachotěsné svítidlo, IP 65, této svítidla vyžadené zkrácení vůsmy, IP 65
T2	Záříkové prachotěsné svítidlo, IP 65, této svítidla vyžadené zkrácení vůsmy, IP 65, venkovní prostory.
W	LED svítidlo 1x22W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54
Z1	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65
Z2	LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z3	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z4	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 20
Z5	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 65, KNX
Z7	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65.
Z8	LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20
NA	Svítidlo LED 2W, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NB	Svítidlo LED 2W, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NC	Svítidlo LED 1W, jednostranný piktogram 25m, IP65
ND	Svítidlo LED 1W, bez piktogram/s piktogramem, IP65
NE	Svítidlo LED 2,5W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65
_ZDK	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž do sádrokartonového podhledu
_PŘZ	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž na povrch

POZNÁMKA:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
- ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C-S BUDE PROVEDENO V HLAVNÍ ROZVODNĚ
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 25 2/PE AC, 230V/50Hz/TS
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM v "TN" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE, ZVYŠENÁ OCHRANA PROVEDENÍM POSPOJOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝM OHRANIČE
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM v "IT" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-710 S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- VODIČE SPOJOVACÍ MEZISOBĚ BUDOU MÍT PRŮŘEZ DLE ČSN 33 2130 čl.5.3.12) ZAPOJENÍ PŘES PŘEŘÁŽNÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE 30mA.
- OSVĚTLENÍ BUDE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1
- PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ / NEŽLINÍ SOUČÁSTÍ /
- PŘÍSTROJE BUDOU PŘEDNOSTNĚ UMÍSTĚNY DO SPOUŽITÝCH VIDE RÁMEČKŮ
- KABELY BUDOU VEDENY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONÁŽNÍM A V PODHLEDECH.

- PŘI EL. INSTALACI JE NUTNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH DODRŽET POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY – KABELY DLE VYHL. 23, B2ca s1 d0, POŽÁRNÍ TRASY PO0–R
- Výrobky technologie /vč. typů vyplnění a IP/ jsou uvedeny v tabulce technologie. V této tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se zapojení předmětných zařízení z rozvaděče až po toto zařízení

Světelný obvod: E 1 A 90/5

Nouzové osvětlení: ND/V/5/10

Označení kabelového /AUX/ Délka kabelu Počet žil

Pohotí v okruhu
Zenje
Zapůjčené
p=přisazené
v=vestavné
ND=svítidlo LED 2W, ETM05.SC1LWCM, IP65, přisazené/vestavné
ND=svítidlo LED 1W, ETM05.SM1LCM, IP65, přisazené, vestavné/piktogram dvoustranný, 25m
ND=svítidlo LED 1W, ETM05.SM1LCM, IP65, přisazené/piktogram
NE=svítidlo LED 2,5W, ETM05.SM1LCM, IP65, zed, přisazené

ŽALUZIE – VZOR 01 /M1:25/

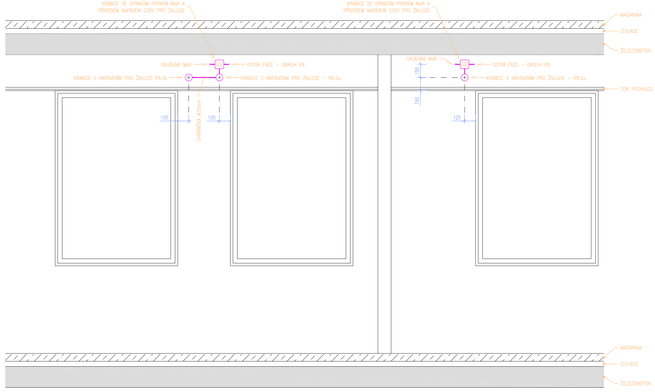

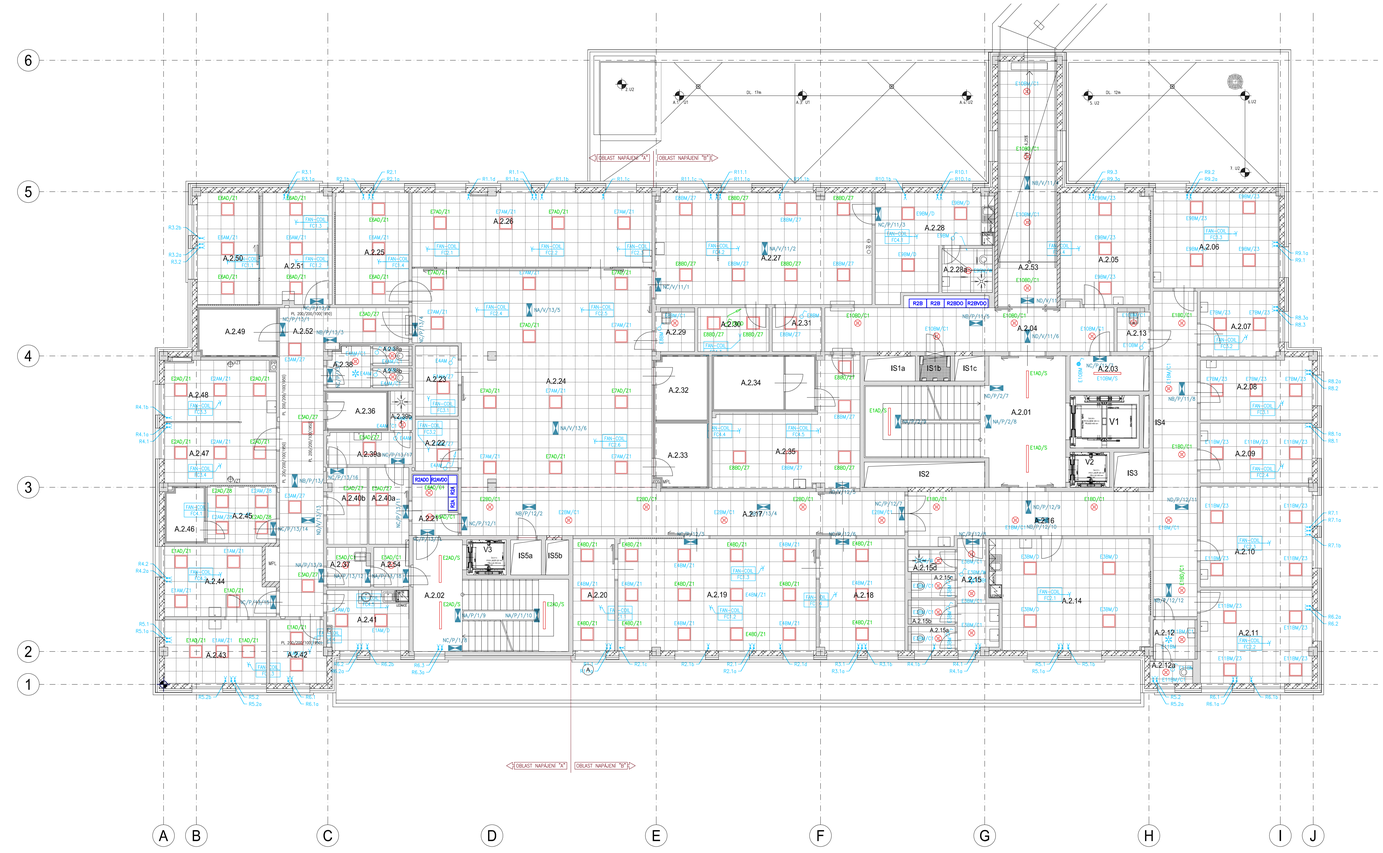

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	LUKÁŠ PICHL	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 3079, 702 00 Ostrava - Přívoz
596 243 487
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ	DPS		
DATUM	4/2017		
FORMÁT/POČET STR.	A4/12		
MĚŘÍTKO	1:100		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

NÁZEV OBJEKTU : S001 PAVILON A

ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :

OSVĚTLENÍ, ŽALUZIE A FANCOILY - 2.NP

Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-20