



ZAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ


Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, signalizačního svítidla a zásuvky pacienta (bez hovoru) do pokojového terminálu

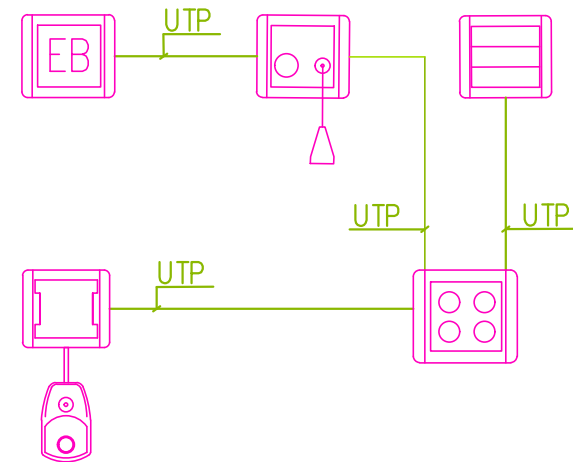


Zapojení pokojových terminálu do datového rozvaděče

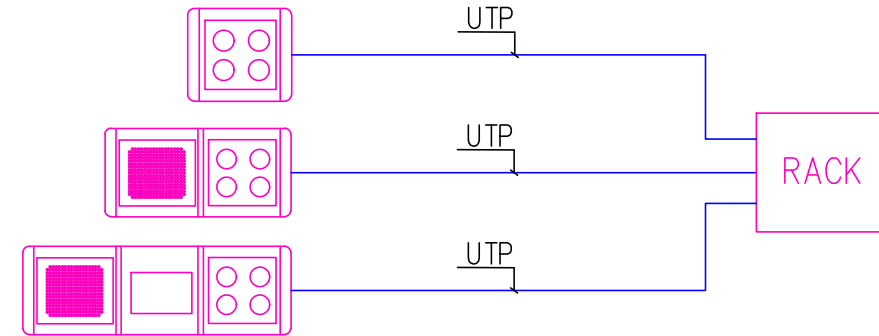

Zapojení zásuvek na sesterně do datového rozvaděče

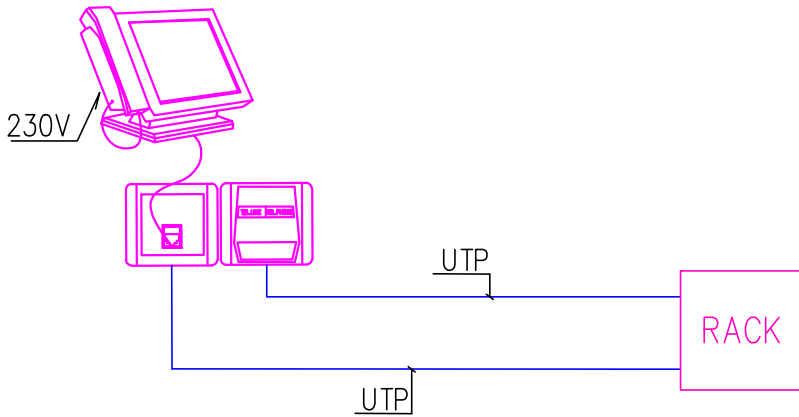

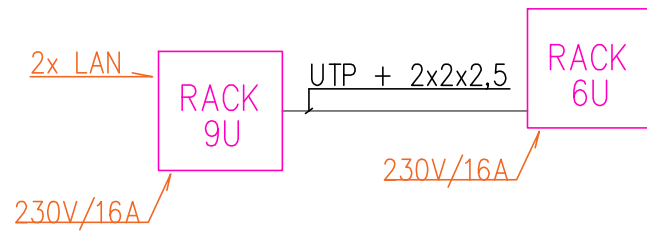

Propojení datových rozvaděčů



- UTP od pokojového terminálu a od zásuvek na sesterně zapojit do datového rozvaděče
- UTP od táhla, tlačítka nouzového volání, signalizačního svítidla a zásuvky pacienta do pokojového terminálu

LEGENDA PRVKŮ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu IN–OUT	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka	82x82x40	KU 68
	Datový rozvaděč	600x370x395	KU 68 KO 125 E
	Datový rozvaděč	600x500x395	KU 68 KO 125 E
	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA19"
	Univerzální police	483x43x184	RA19"
	SQL server	170x170x35	US–19"
	Telefonní interface	120x80x18	US–19"
	Router	113x89x28	US–19"
	Rozvodný panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Vítidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál	82x82x23	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Zásuvka pacienta (bez hovoru)	82x82x39	KU 68
	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Tlačítko pacienta	52x100x23	Zásuvka pacienta

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :			<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN			
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN			
VYPRACOVAL		MICHAL EIBICH			
KONTROLOVAL		MICHAL EIBICH			
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
<div>NÁZEV AKCE :<div>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</div><div>(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)</div></div>					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		<div><div>STUPEŇ</div><div>DPS</div></div>	
PAVILON A		SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		<div><div>DATUM</div><div>04/2017</div></div>	
				<div><div>FORMÁT/POČET STR.</div><div>A4/4</div></div>	
				<div><div>MĚŘÍTKO</div><div>-</div></div>	
				<div><div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div><div></div></div>	
NÁZEV PŘÍLOHY :		BLOKOVÉ SCHÉMA DZ		<div><div>Č. ZAK.</div><div>15033</div><div>ČÍSLO</div><div>SOUPRAVY</div></div>	
				<div><div>SOUBOR</div><div>DWG</div><div></div></div>	
				<div><div>Č. PŘÍLOHY :</div><div></div></div>	
				<div>15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-26</div>	