

SOUHLAS

provozovatele ZDP a PCO

STAVEBNÍK:

Jméno a příjmení FO/ Název PO nebo PFO: ...Královéhradecký kraj

Adresa FO/ Sídlo PO nebo PFO:.....Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

e-mail: **telefon:**

NÁZEV STAVBY [podle požárně bezpečnostního řešení / obdobného dokumentu]:

Novostavba Pavilonu A - Stavební úpravy č.p. 511 pro Laboratoře a Onkologii Oblastní nemocnice Jičín - N 4.1 - Lékárna - ředírna cytostatik

MÍSTO STAVBY [pozemek č., kat. území, adresa]:

k.ú. Jičín, p.č. 1204, Bolzanova č.p. 512, parc.č. 309/2, 1204, 3325, 1042, 3325, 309/75, 3693, 300, 299/3, 1620, 3694

PROVOZOVATEL ZDP A PCO:

ASTOR-KOMPLEX s.r.o., V Mlejnku 611, Hradec Králové

Na základě uzavřené smlouvy mezi HZS Královéhradeckého kraje a ASTOR-KOMPLEXem s.r.o., V Mlejnku 611, Hradec Králové, IČO: 47469781.

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ SOUHLASU:

- dokumentace PBŘ

-

VYHODNOCENÍ:

1. EPS je CERTIFIKOVANÁ	splněno	ANO
2. Ústředna EPS je KOMPATIBILNÍ se zařízením ZDP*	splněno	ANO
3. Zařízení ZDP je CERTIFIKOVANÉ a typově SCHVÁLENO MV-GŘ HZS ČR	splněno	ANO
4. Zařízení ZDP svým provedením odpovídá čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710	splněno	ANO
5. Zařízení ZDP umožňuje přenos informací z ústředny připojené EPS min. dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci dle čl. 5.2.1 – tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1 a dále podle 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710	splněno	ANO
6. Zařízení ZDP zajistí samočinný přenos signálů a informací z ústředny připojené EPS na PCO ve smyslu požadavku čl. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710	splněno	ANO

7. U nově připojených zařízení ZDP je zajištěno, že se budou přenášet současně informace min. s rozlišením na adresy samočinných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3 ČSN 34 2710 v následující struktuře:

číslo hlásiče/podlaží objektu/číslo místnosti/název místnosti/(event. druh hlásiče) splněno ANO

*V případě, že není v době vydání souhlasu znám typ ústředny EPS, na základě čehož nelze deklarovat, že je kompatibilní se zařízením ZDP, lze vydat budoucí souhlas za podmínky, že bude použit jeden z typů ústředny, který je uveden v příloze.


Vyjádření provozovatele PCO:

- 1) V oblasti je dostatečný rádiový signál, bude použit vysílač STX 23A/F/D, primární přenosová cesta radio, záložní GPRS. Pro přesné umístění antény nutné zaměření signálu
- 2) V objektu je v projektován systém Esser IQ8 Control C/M, který umožňuje přenos informací v rozsahu požadavku Technických podmínek PCO HZS KH kraje. V případě, že bude systém v rámci realizace změněn, musí být v rámci přenosu informací na PCO HZS zajištěno splnění požadavků Technických podmínek HZS KH kraje.

**Na základě výše uvedených informací vydává
ASTOR-KOMPLEX s.r.o. jako provozovatel ZDP a PCO**

SOUHLAS

s připojením EPS prostřednictvím ZDP na PCO.

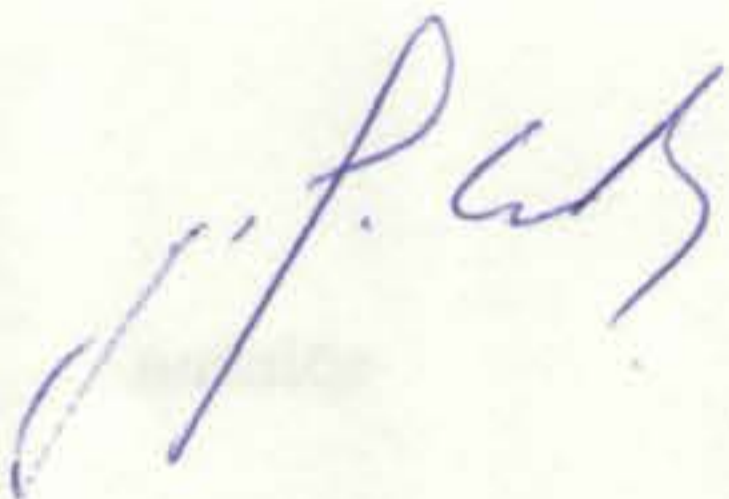

DATUM: 15.9.2020

PODPIS (RAZÍTKO) PROVOZOVATELE ZDP a PCO

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODEPSANÉHO: Ing. Petr Chýlek



**ASTOR
KOMPLEX®**

Kr. soud HK, odd. C, vl. 2860.
DIČ: CZ47469781, IČO: 47 46 97 81
V Mlejnků 611, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 495 261 145, www.astorkomplex.cz

[1]