



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

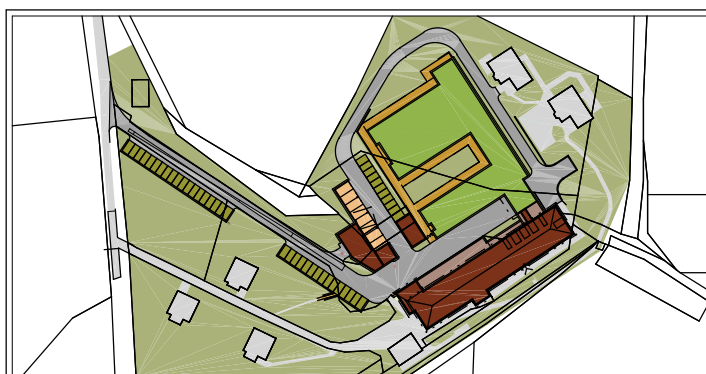




$\pm 0,000 = 503,500$

souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt

Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP^{s.r.o.} Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz		Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
			Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman


Zpracovatel dílu:  ATIP^{s.r.o.} Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba <div>HAJNICE</div> <div>BAREVNÉ DOMKY</div>	číslo stavby <div>1</div>	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
etapa					
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-03 BUDOVA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ		měřítko -			
díl / profese D.1.4.6 - Silnoprůdové rozvody		datum dokončení - revize 00 12.2019		datum revize	
název přílohy ROZVADĚČ RSM-31.2		DPS	SO-03	EL.303	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 PEN AC 50 Hz - 400V / TN-C
3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - C - S
KRYTÍ : IP40 (IP00)
PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : SPODEM, HOREM
PARAPET : +600mm, POD RSM-31.1

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 72 TE, POD OMÍTKU
ROZMĚR: 545 x 585 x 142 mm

VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

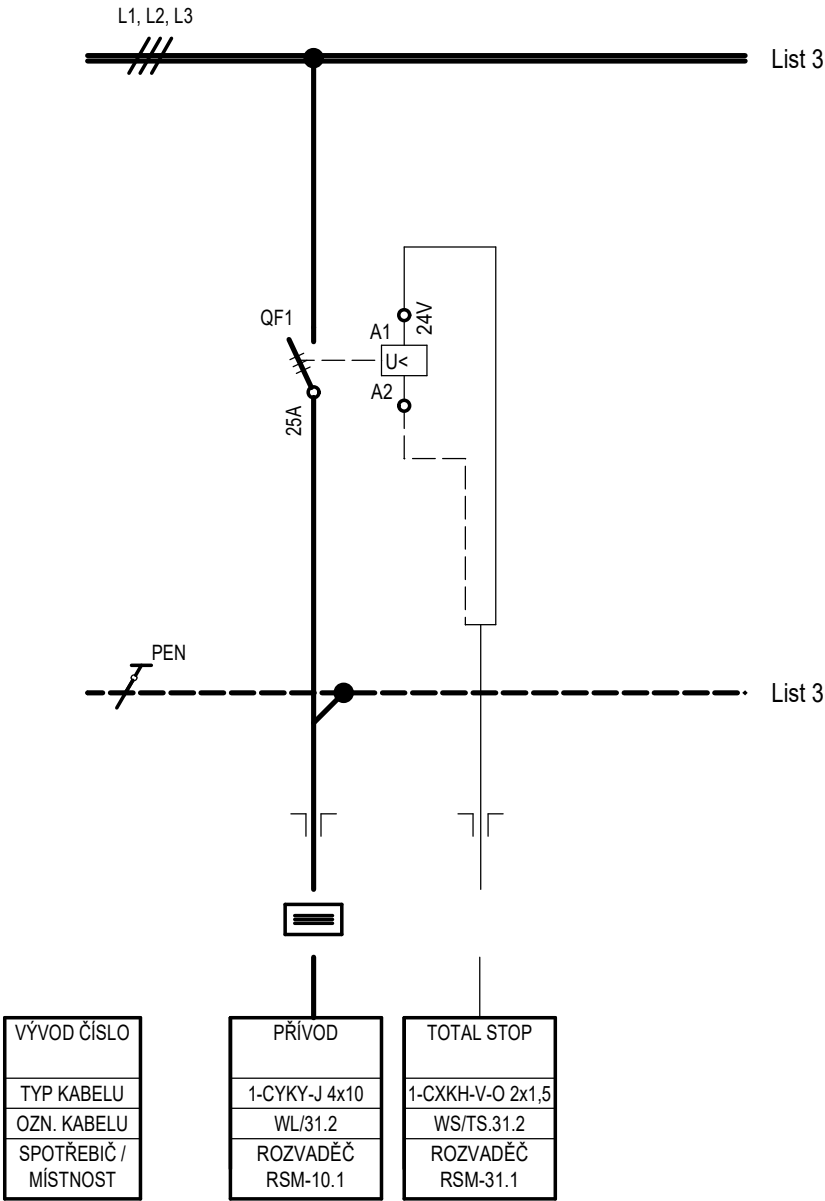

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/3	ROZVADĚČ RSM-31.2	EL.303	00

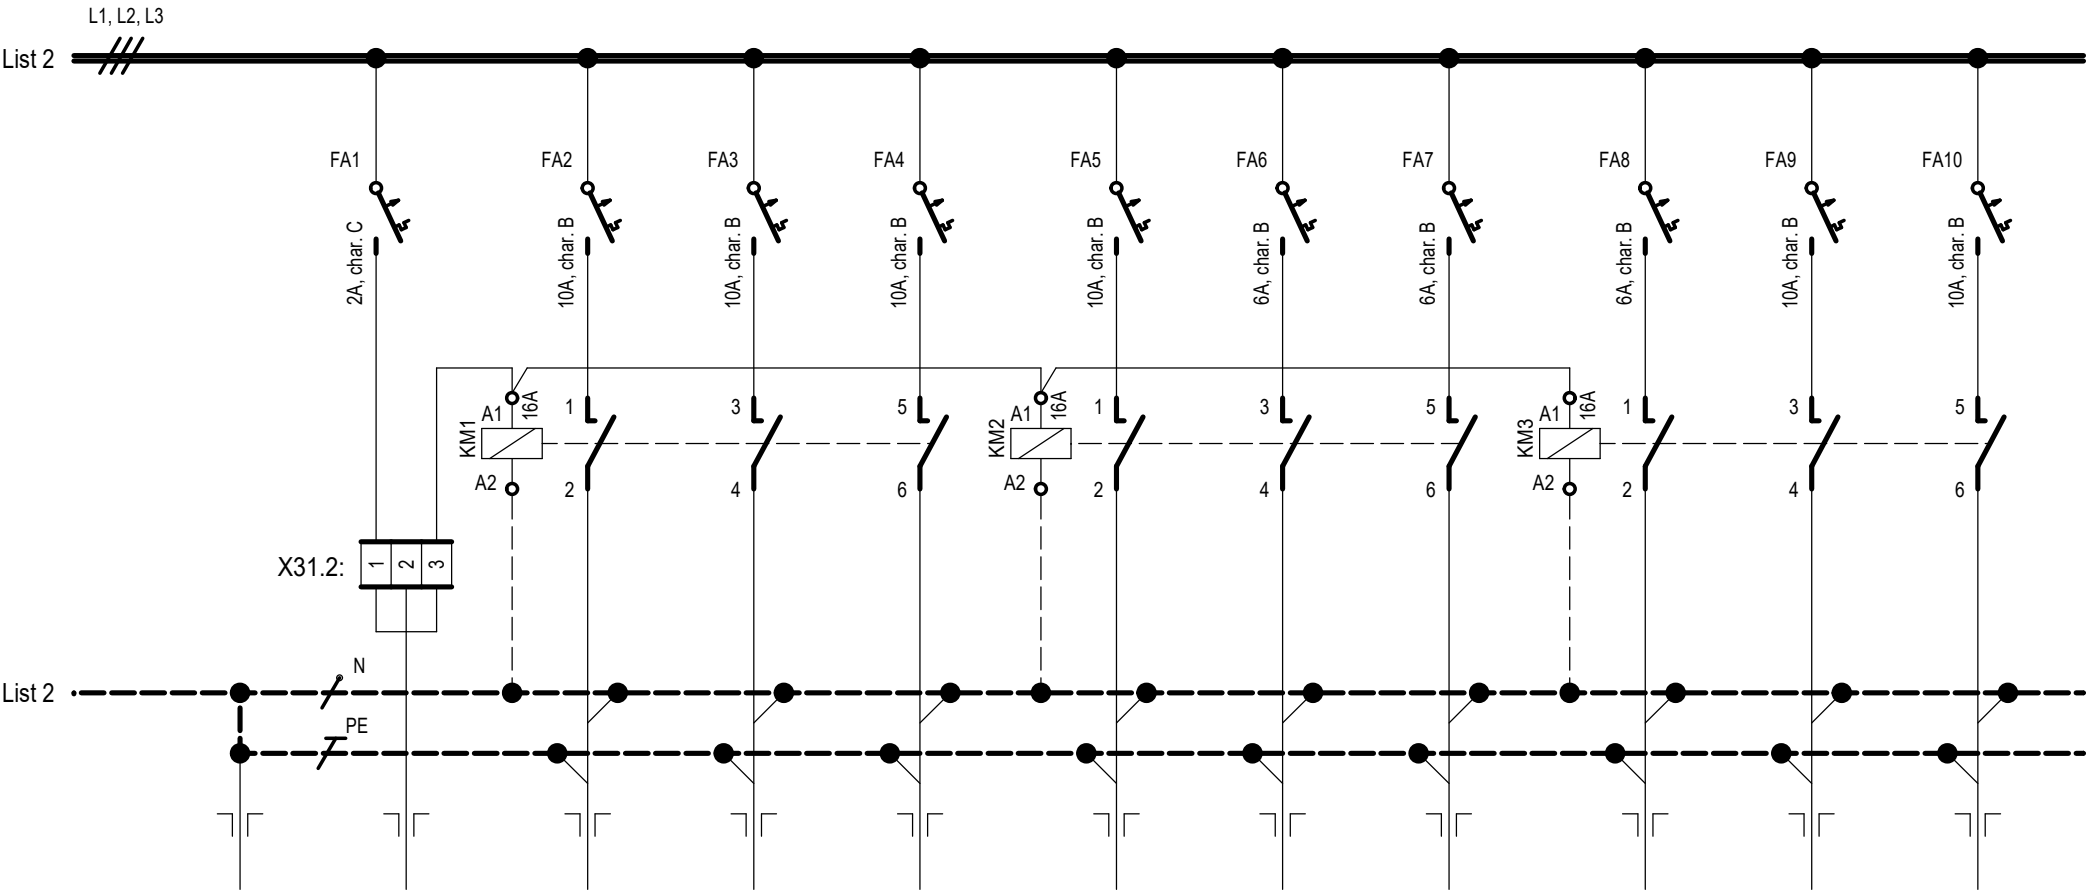

VÝVOD ČÍSLO	HOP	RSM-10.1	31.2.70	31.2.71	31.2.72	31.2.73	31.2.74	31.2.75	31.2.76	31.2.77	31.2.80
TYP KABELU	CY 10 (zel/žl)	CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5
OZN. KABELU		WS/31.2	WL/31.2.70	WL/31.2.71	WL/31.2.72	WL/31.2.73	WL/31.2.74	WL/31.2.75	WL/31.2.76	WL/31.2.77	WL/31.2.80
SPOTŘEBIČ / MÍSTNOST	UZEMNĚNÍ HLAVNÍ POSP.	ROZVADĚČ RSM-10.1	PŘÍMOTOP DÍLNA 1.08	PŘÍMOTOP DÍLNA 1.08	PŘÍMOTOP DÍLNA 1.02	PŘÍMOTOP DÍLNA 1.02	PŘÍMOTOP KANCELÁŘ	PŘÍMOTOP PŘEDSÍN WC	PŘÍMOTOP GARÁŽ	PŘÍMOTOP DIESELAGREGÁT	ZÁSOBNÍK TV

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/3	ROZVADĚČ RSM-31.2	EL.303	00