


# STÁVAJÍCÍ DCEPLOPLECHOVÁ ROZVODNICE "Z"

TYP PROVEDENÍ:  
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:  
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:  
ROZMERY:  
DELENÍ:  
NATER:  
OBSLUHA:  
PRIVODKY:  
VYVODY:

IP 40  
IP 20  
600x1200  
-  
TYPY  
PRAC. POUČENÝMI  
SHORA  
NAHORU

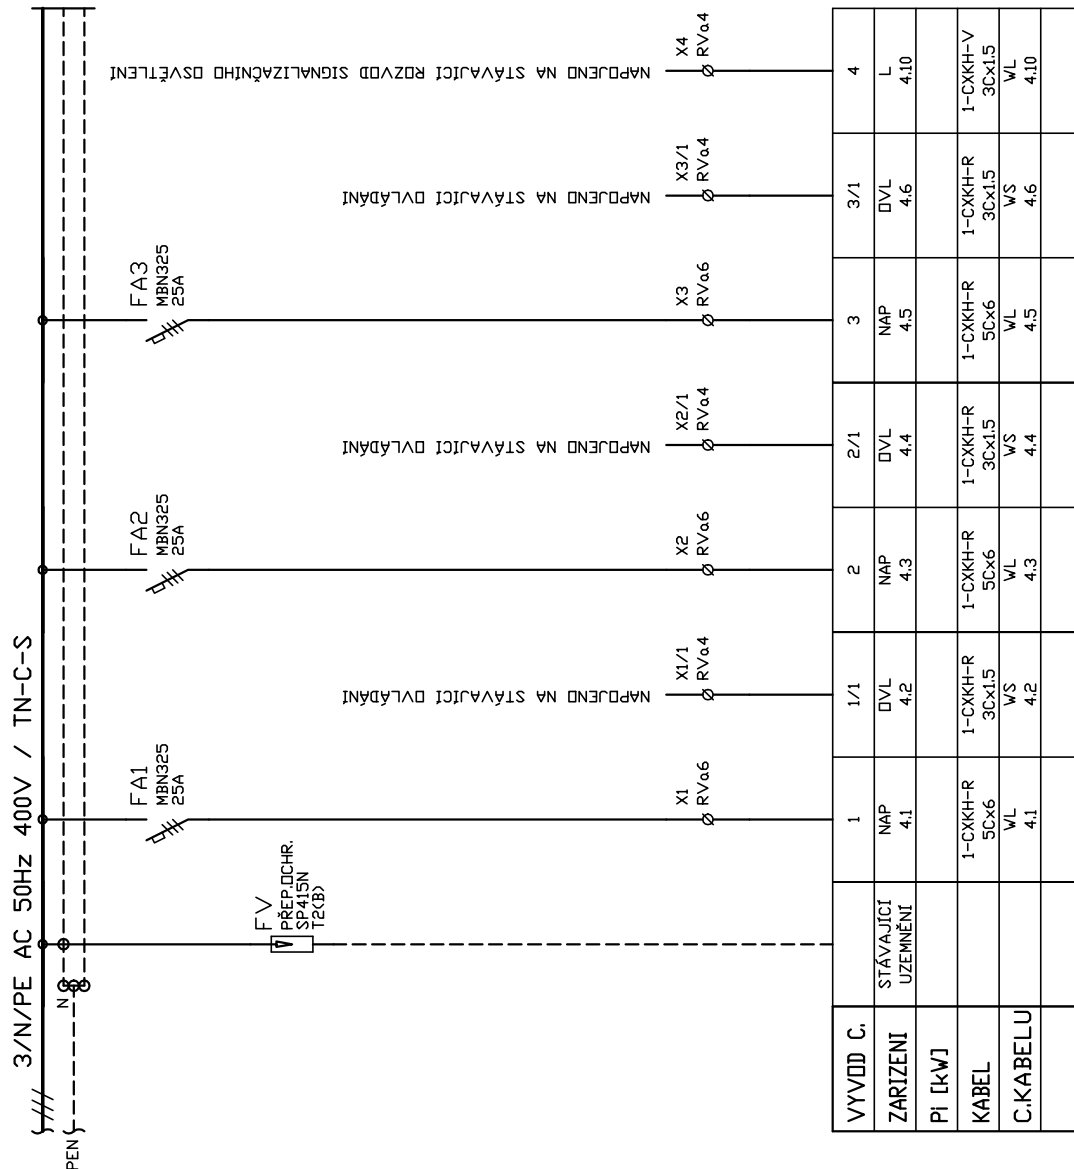

VÝVOD C.	1	1/1	2	2/1	3	3/1	4
STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ	NAP	DVL	NAP	DVL	NAP	DVL	L
PI [kW]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.10
KABEL	1-CXKH-R 5Cx6 3Cx1.5 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 WS	1-CXKH-R 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 WS	1-CXKH-R 5Cx6 WL	1-CXKH-R 3Cx1.5 WS	1-CXKH-V 3Cx1.5 WL
C.KABELU	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.10

## AKTUALIZACE PD č.1: 03/2021 - ROZDĚLENÍ REALIZACE NA 2 ETAPY

LIST Č: 1 LISTU: 1	ÚPRAVA ROZVADĚČE 2RL4			ARCHIVNÍ ČÍSLO: <b>685/5/20</b>
ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: 20PR00006	AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (INTERNÁT)	VÝKRES ČÍSLO: <b>D.1.4c-EL.11</b>
	PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 08/2020	INVESTOR: VOŠ,SŠ,ZŠ a MŠ Hradec Král. Štefánikova 549	