


STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE "Z"

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:
ROZMĚRY:
DELENÍ:
NÁTER:
OBSLUHA:
PRÍVOD(Y):
VÝVODY:

IP 40
IP 20
600x1200
-
TYPY
PRAC. POUČENÝMI
SHORA
NAHORU

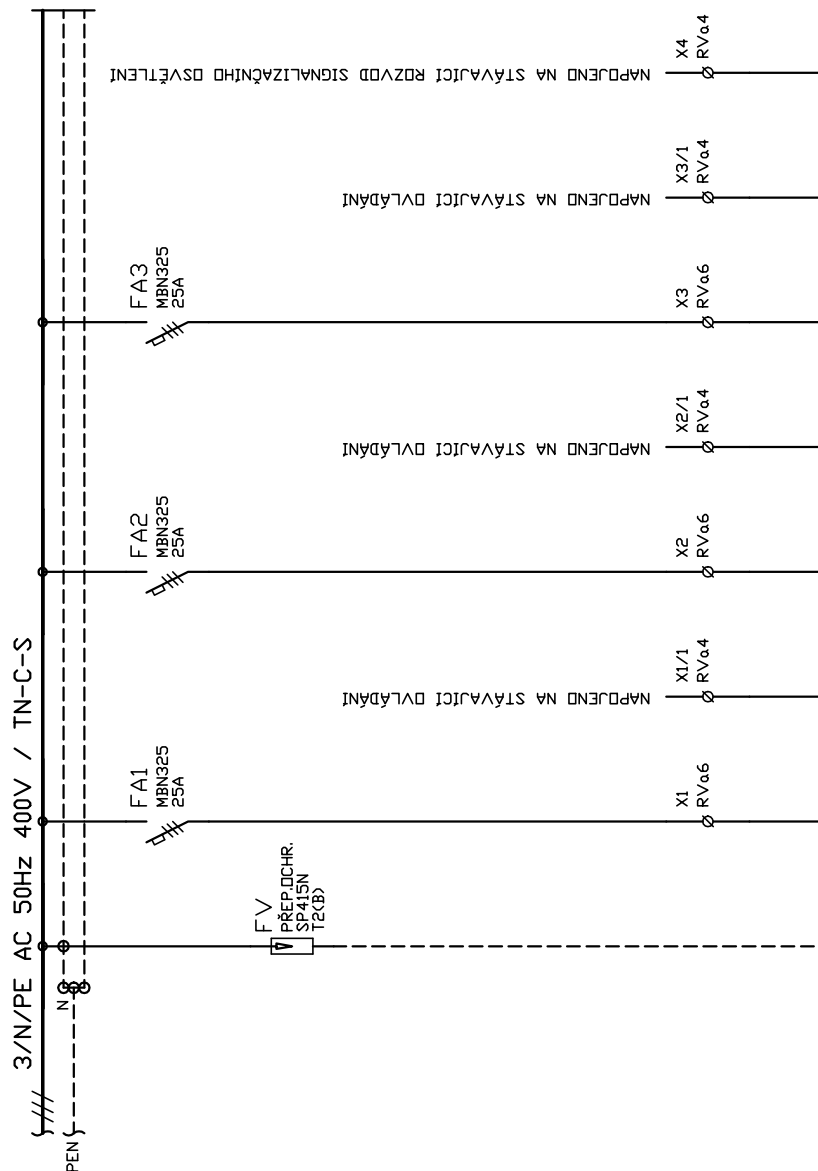

VÝVOD C.	1	2	3	4
STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ	NAP 8.1	NAP 8.3	NAP 8.5	L 8.10
PI [kW]	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.1	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.3	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.5	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.10
KABEL	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.1	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.3	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.5	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.10
C.KABELU	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.1	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.3	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.5	1-CXKH-R 3Cx1.5 5Cx6 WL 8.10

AKTUALIZACE PD č.1: 03/2021 - ROZDĚLENÍ REALIZACE NA 2 ETAPY

LIST Č: 1 LISTU: 1	ÚPRAVA ROZVADĚČE 4RL8			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 685/5/20
ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: 20PR00006	AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (INTERNÁT)	VÝKRES ČÍSLO: D.1.4c-EL.15
	PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 08/2020	INVESTOR: VOŠ,SŠ,ZŠ a MŠ Hradec Král. Štefánikova 549	