


Vpust' UV1- sestava

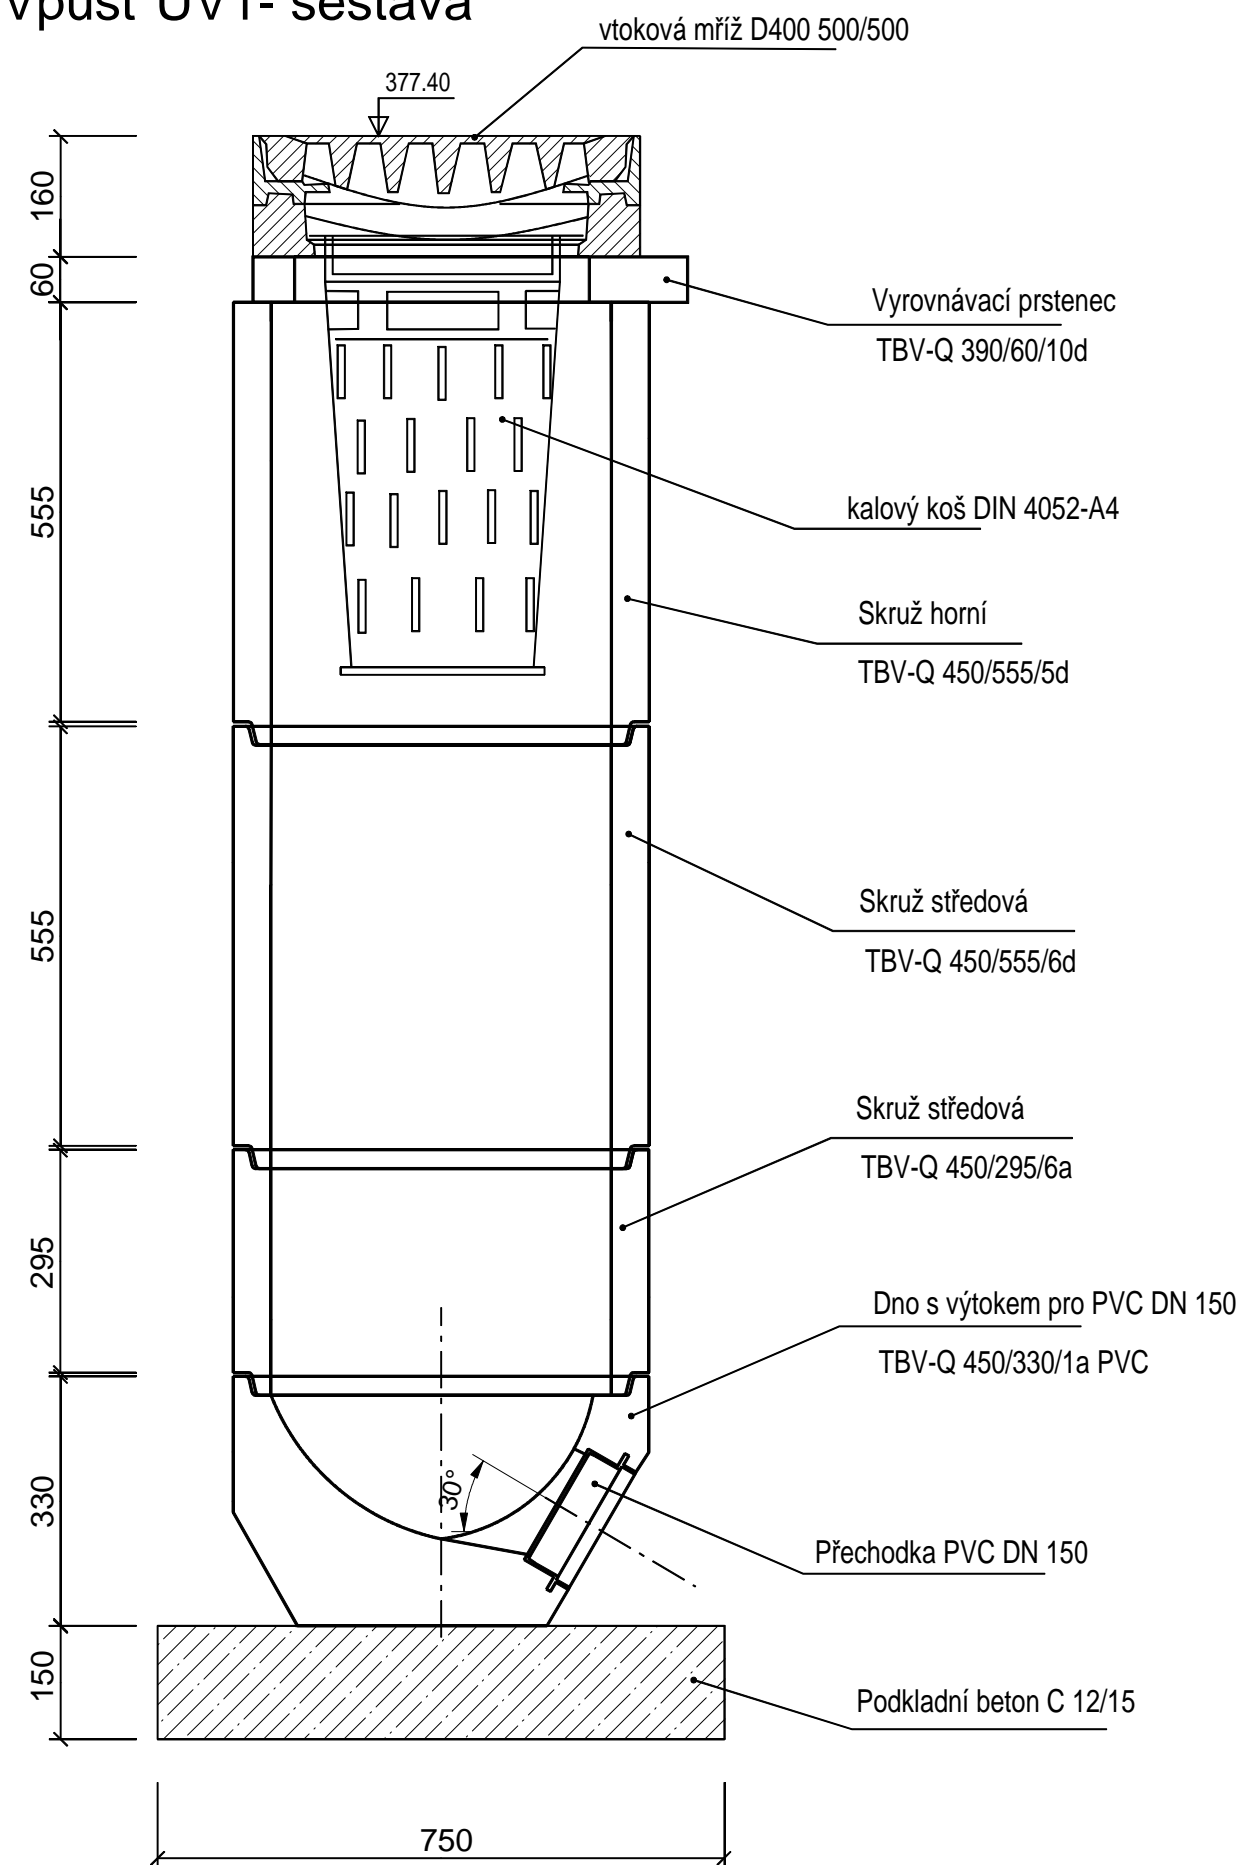

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>Jindřich Řezníček</div> <div>projektant vodárenských a kanalizačních zařízení</div> <div>Palachova 1742</div> <div>Náchod</div>	
	J.Řezníček	J.Řezníček			
Místo	Náchod				
Investor	Domov důchodců Náchod				
<div>Domov důchodců Náchod</div> <div>Havárie splaškové kanalizace před budovou "A"</div> <div>D.1 Oprava kanalizačních svodů</div>				Formát	2 A4
				Datum	V.2014
				Stupeň	DPS
				Zak.číslo	0931/K
Uliční vpust'				Měřítko	Číslo přílohy
				1 : 10	D.1.05