
		<b>LABOX, spol. s r. o.,</b> <b>Brandýská 8, 250 90 Jirny</b> Tel.: +420281012550; Fax: +420281012553 E-mail: <a href="mailto:info@labox.cz">info@labox.cz</a>		Divize <b>Projekce a dodávky</b>		Skart. znak <b>2030</b>	
		Objekt/PS		Stupeň <b>DPS</b>		Třídící znak	
Název zakázky: <b>Oblastní nemocnice Jičín a.s.</b> <b>Bolzanova 512, 506 01 Jičín</b> <b>Úprava přípravný radiofarmak</b> Dokumentace pro provedení stavby							
Název dokumentace <b>Dokumentace provozních souborů</b> <b>D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika, Měření a regulace</b>						Pořadové číslo <b>002</b>	
Vypracoval Jan Procházka Ing. Ludvík Štika		Kontroloval: Ing. Vladimír Förster		Schválil: Ing. Vladimír Förster		Datum 07/2014	
						Celk. počet A4 1	
<h1><u>Technologické schéma</u></h1>							
Číslo zakázky: <b>Z0152-2014</b>		Č. svitku MF		Archivní číslo: <b>2014-152-MAR-010</b>		Index	
						List č.: <b>1</b>	



ZARÍZENÍ: 2 Čistý prostor přípravny radiofarmak

RÚZV: BB

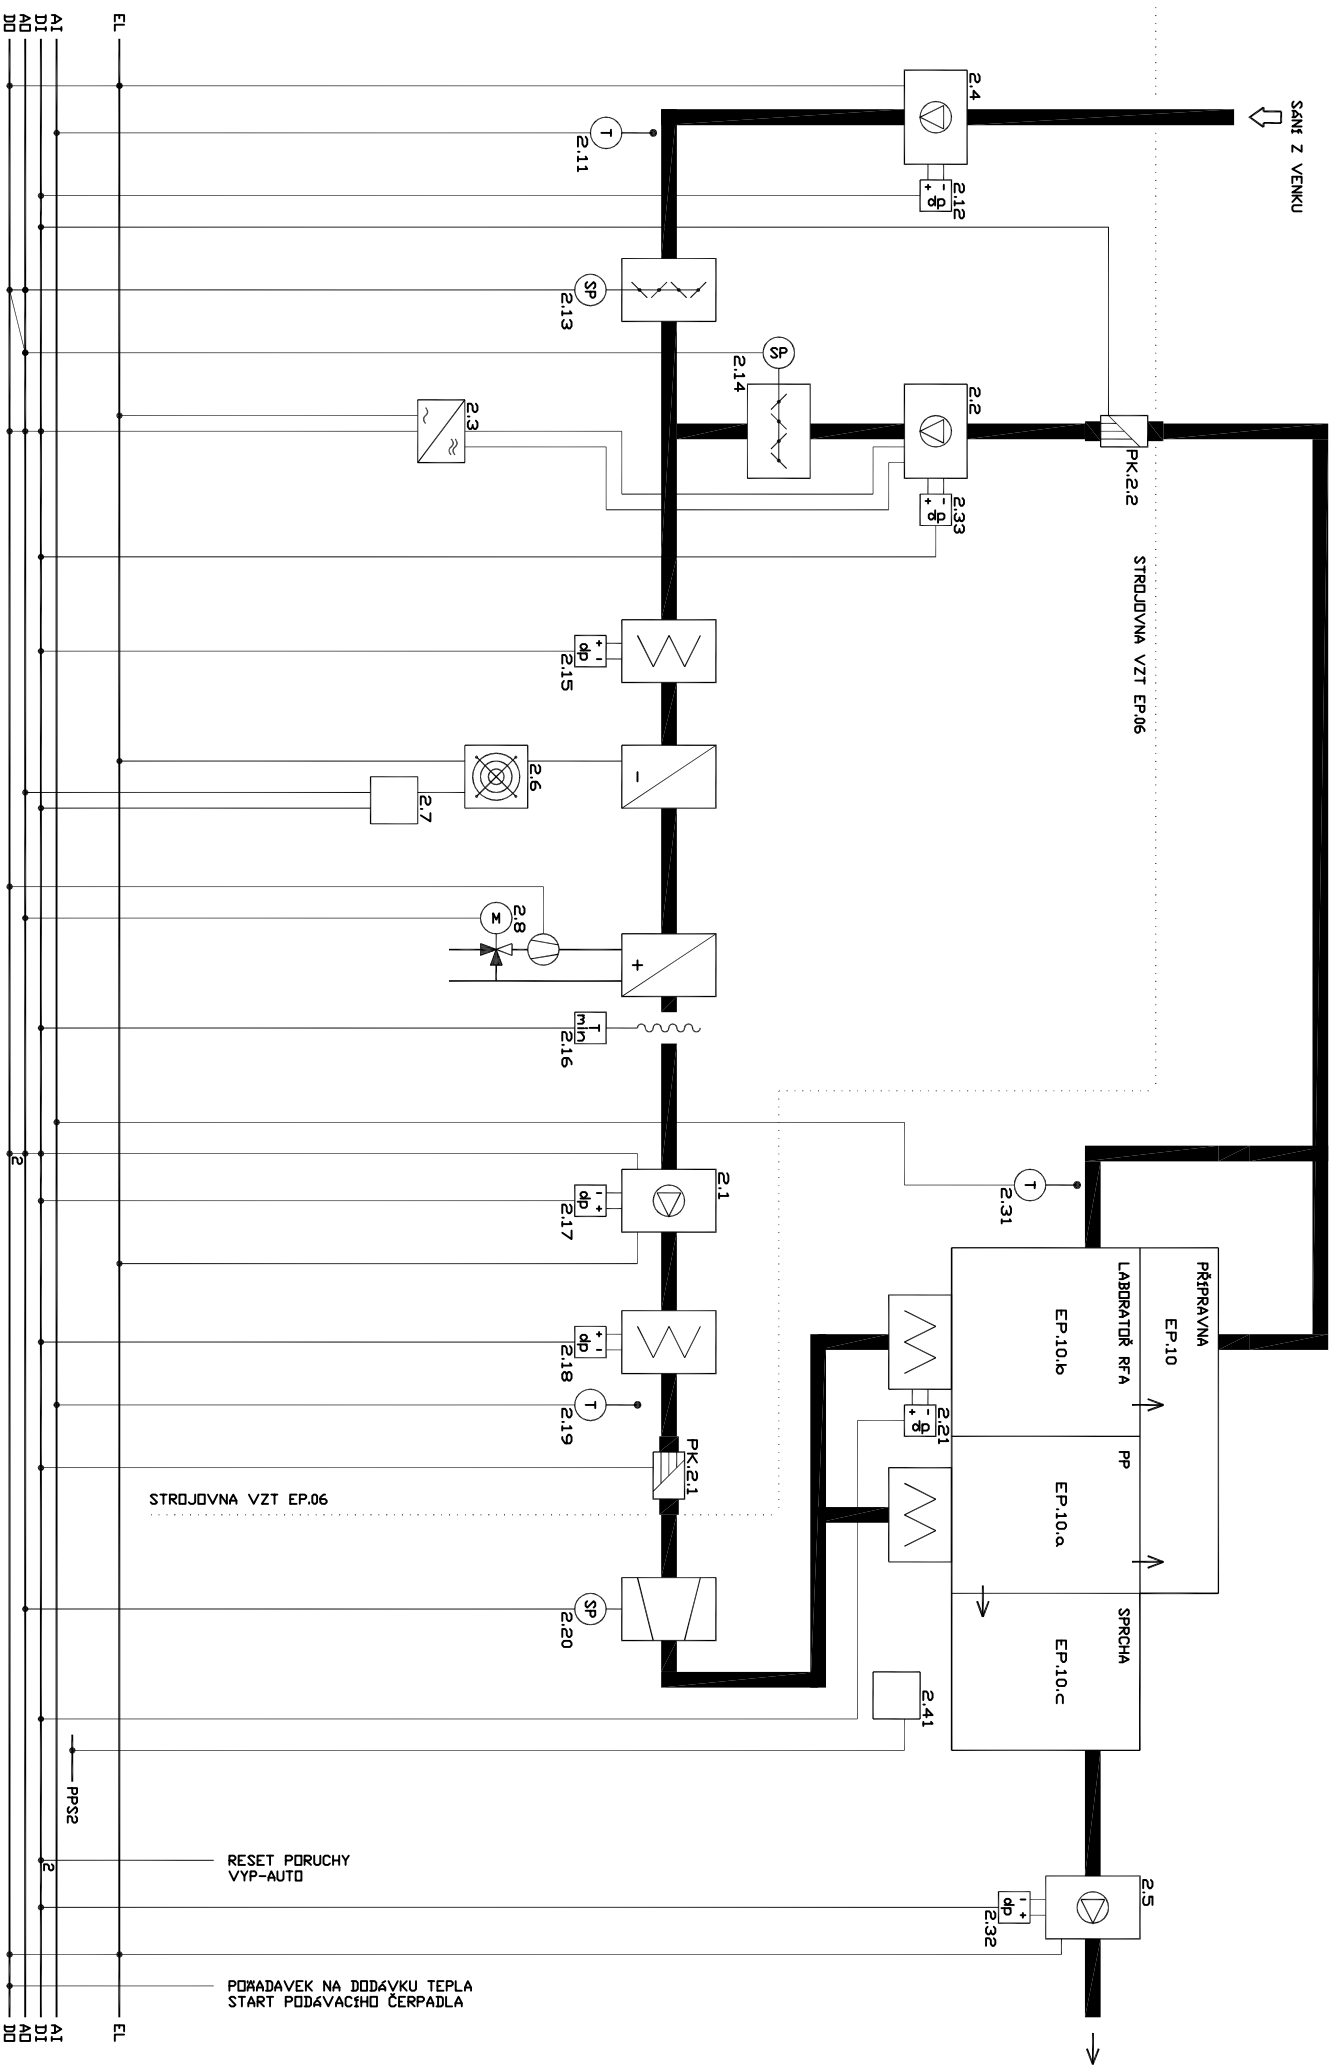

AKCE: DBUDNATELÍ  
Č. ZAKÁZKY: Z2140352

NÁZEV:

Technologické schéma

SOUBOR010 - Technologické schéma.Sch  
DATUM: 29.5.2014  
VYPRACOVAL: Jan Procházka

STRANA: 0  
CELKEM: 1

RESET PORUCHY  
VYP-AUTO

POMÁDAVEK NA DODÁVKU TEPLA  
START PODÁVACÍHO ČERPADLA