


SCHEMA ZAPOJENÍ KOTLE

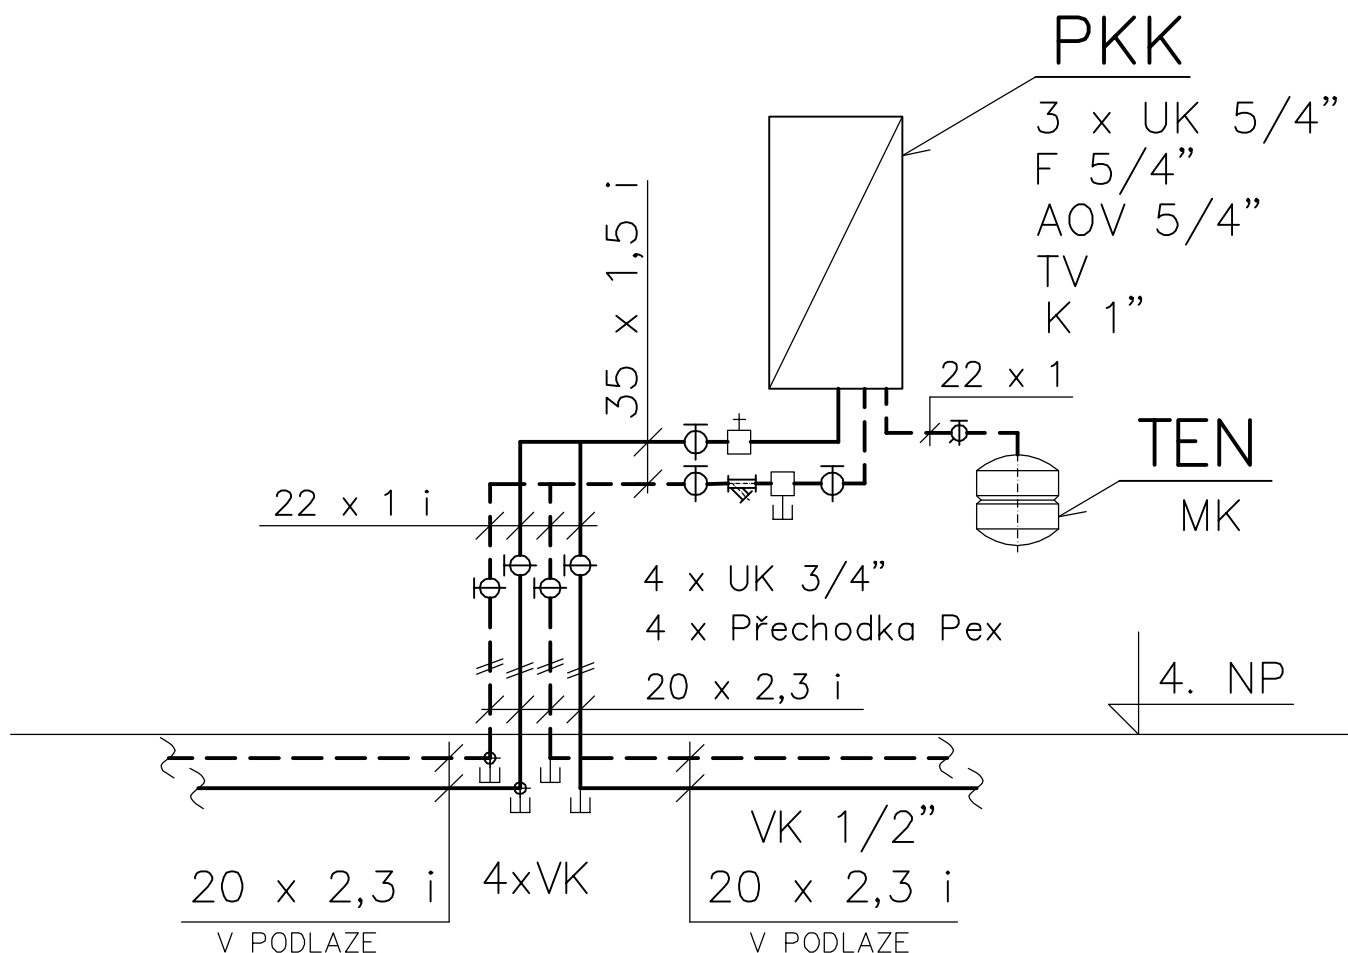

LEGENDA:

PKK – Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 25 kW (Geminox THRs 5–25c)

TEN – Tlaková expanzní nádoba s membránou velikost 35 litrů, MK kohout DN 25

UK – Uzavírací kulový kohout

OVA – Odvzdušňovací ventil automatický

AOV – Absorpční odlučovač vzduchu Spirovent junior G 5/4"

K – Odlučovač kalu magnetický G 5/4"

F – Filtr závit. G 5/4"

VK – Vypouštěcí kulový kohout

Rozvod potrubí je navržen z trubek měděných a z trubek z plastických hmot pro ÚT – PEX (např. Revel PEX, PN16).

Investor:	Projektant:	
Lepařovo gymnázium, Jiráskova čp. 30, Jičín	Pavel Jakoubek Škroupova 471 Hradec Králové	
STAVEBNÍ ÚPRAVY LEPAŘOVA GYMNÁZIA Jiráskova ul. čp. 30, Jičín ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 4. NP	Měřítko:	1 : 25
	Formát:	1 x A4
	Datum:	07/2021
Část: ÚT – SCHEMA ZAPOJENÍ KOTLE	Č.výkr.: ÚT 4	Kopie: