
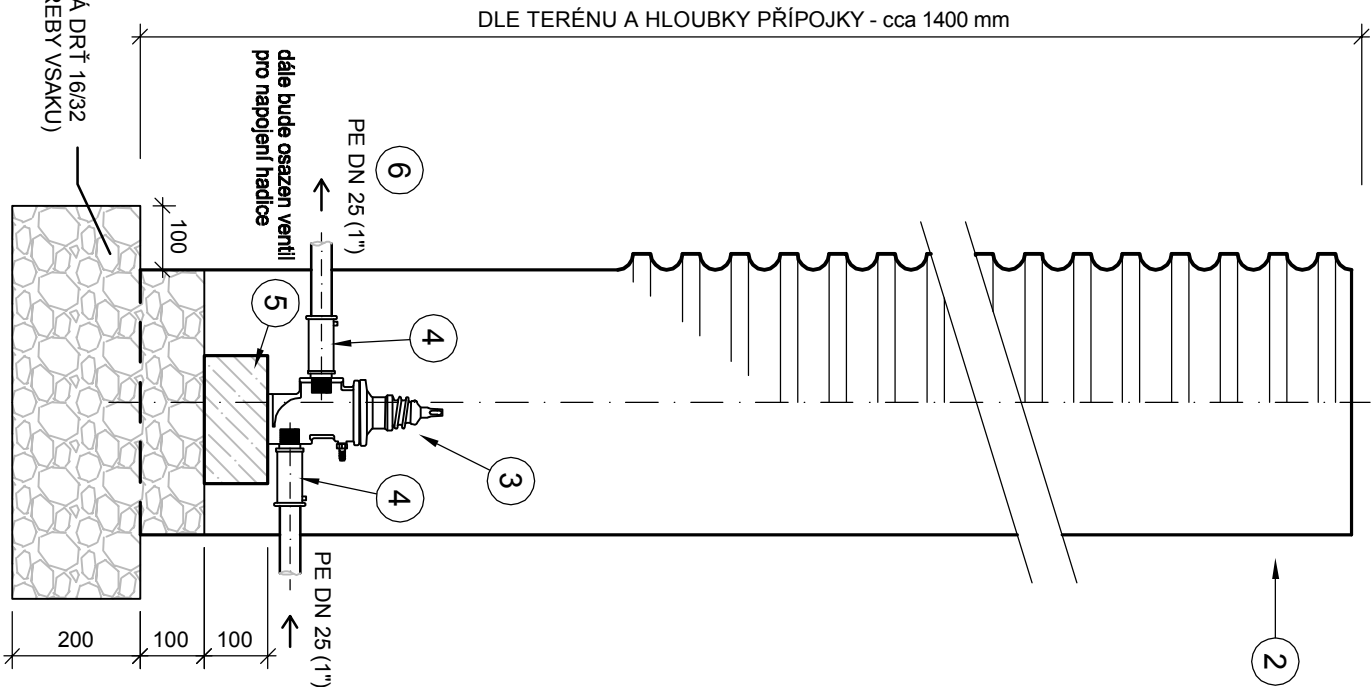


# MANIPULAČNÍ ŠACHTA NA VODOVODNÍ PŘÍPOJCE

## M 1:10

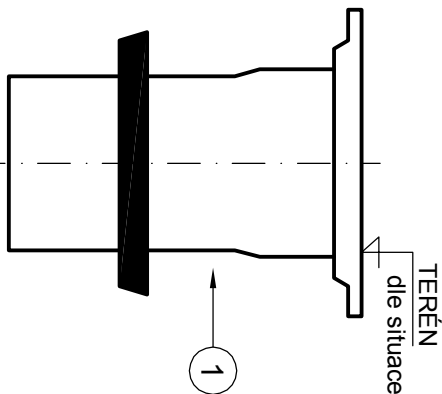

### LEGENDA:

- 1) TELESKOPISKÝ POKLOP ( poklop bez odvětrání - třída zatížení D400, B 125 )
- 2) ŠACHTOVÁ TROUBA hladká nebo korugovaná
- 3) ROHOVÝ VENTIL SE SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM a vnitřními ISO závity 5/4"
- 4) PŘECHODOVÝ KUS PE-HD / OCEL s vnějším závitem 5/4" a elektroobjímkou pro napojení PE potrubí d32 (v případě potřeby lze rovný přechodový kus na výstupu z ventilu nahradit 90° kolenem totožných parametrů, pro zřízení místa napojení hadice přímo v manipulační šachtě)
- 5) BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK 200x200x100 mm (d x š x v)
- 6) PE POTRUBÍ d32 (DN 25), na tomto potrubí bude na povrchu zřízen přípojný bod pro napojení hadice, např. pomocí výtokového kohoutu, v případě úspory místa může být tento příp. bod zřízen již v manipulační šachtě

### POZNÁMKA 1:

TATO ŠACHTA BUDE OSAZENA NEJDÁLE 2,0 m OD KONCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, A TO Z DŮVODU VYPOUŠTĚNÍ MĚLKÉ ČÁSTI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA ZIMNÍ OBDOBÍ.

### POZNÁMKA 2:

OKOLÍ ŠACHTY BUDE ŘÁDNĚ HUTNĚNO MATERIÁLEM, KTERÝ JE TOTOŽNÝ S PŮDNÍM HORIZONTEM V JEJÍM OKOLÍ, IDEÁLNĚ JÍLEM, ABY NEDOCHÁZELO K PROSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY DO ŠACHTY.

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Zdeněk Jansa		Ing. Jan Kotl <i>JK</i>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ	
Martin Kalnus		OKRES: TRUTNOV	
INVESTOR: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		ČÍSLO ZAKÁZKY	
EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA ZOO Dvůr Králové, a.s. NAPojENÍ VOLIÉR 07b a 07c		DRUH PROJEKTU	PDPs
		DATUM	09/2020
		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:10
VÝKRES: Manipulační šachta na vodovodní přípoje		PŘÍLOHA	
		D.2.53.4	