

Investor:

SŠTŘ Nový Bydžov
Dr. M. Tyrše 112
50401 Nový Bydžov

Žadatel:

Jiří Černý
Měník 99
50364 Měník

Vaše značka:

Číslo jednací: VAKHK/VHR/KS/16/0235

Vyřizuje: Ing. Stanislav Kroutil

Telefon: 420 491 512 731

E-mail: stanislav.kroutil@vakhk.cz

Název akce: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice

Zájmové území: Hlušice

Datum vydání vyjádření: 13.10.2016

Platnost tohoto vyjádření: 1 rok

Prostřednictvím Královéhradecké provozní jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu stavby „Modernizace stávajícího školního dílenského areálu na Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání“ v Hlušicích, č. zak. 1/6/2010 z 6/2010 pro územní a stavební řízení. K předložené žádosti sdělujeme následující :

1. Předložená dokumentace řeší modernizaci objektu dílen na pozemku č.parc. 1/6 v Hlušicích, vč. vodovodní přípojky, napojení kanalizace a úpravy na vedení plynu. Součástí stavby je m.j. i úprava plochy před vjezdem do tohoto areálu, kde je navržen silniční obrubník kopírující krajnici, liniové odvodnění a zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, v rozsahu dle přiložené situace.

Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod pro veřejnou potřebu umístěno do obruby komunikace. Vzhledem k tomu, že požadovaný odstup obrubníku od vodovodu 0,5m není možno dodržet, je nutno tuto výjimku dohodnout na místě stavby s Královéhradeckou provozní, a.s. a řešit za její součinnosti např. vynecháním obrubníku v místě umístění armatury tak, aby nebylo omezeno její ovládání. K liniovému odvodnění mají být použity žlaby šíře cca 15cm s mřížkou, které budou v místech pojezdu uloženy do betonu. K odvodnění v ochranném pásmu vodovodu požadujeme použít prefabrikované dělené žlaby a jejich uložení nesmí být provedeno ze železobetonu.

Pokud by v zájmové lokalitě došlo k umístění svislého dopravního značení, je nutno dodržet odstup značek od vh. zařízení min. 1,0m a patky založit pod úroveň dna vodovodu. Všechny součásti stavby v ochranném pásmu vodovodu musí být před záhozem odsouhlaseny s Královéhradeckou provozní, a.s. (P. Půš – tel.: 737 727 654) a musí o tom být proveden zápis do stavebního deníku. Zařízení staveniště nelze umístit nad vodovodem ani v jeho ochranném pásmu a nesmí bránit jeho provozu.

Vydatnost stávajícího nadzemního hydrantu byla ověřena Královéhradeckou provozní a sdělena žadateli samostatně.

Pro vodovodní přípojku zůstává nadále v platnosti původní vyjádření Královéhradecké provozní, a.s. ze dne 30.6.2015 č.j. 274/TD2-15 a jeho platnost je prodloužena do 13.10.2017. Aktuální orientační průběh vh. zařízení přikládáme v příloze. K rozšíření stávajícího objektu určeného k modernizaci a nové splaškové a dešťové kanalizaci nemáme připomínek. Úpravy na vedení plynu se nás nedotýkají.

2. Projednávanou stavbou dojde ke styku s vodovodem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAK HK, a.s.), a připravovanou vodovodní přípojkou. Toto zařízení musí zůstat včetně ochranného pásma dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., které je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě dvě strany, m.j. nezastavěné, neoplocené, beze skládek a výsadby vzrostlé zeleně. S umístěním projednávané stavby souhlasíme s podmínkami – viz odstavec 1. Zemní práce nad stávajícími vh. sítěmi a v jejich blízkosti požadujeme provádět minimálně 1m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů. Stavební práce v ochranném pásmu vh. zařízení, nesmí být prováděny těžkou technikou, a na stavbu nad nimi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton. Povrchové znaky vh. zařízení budou v případě potřeby osazeny do nivelety upraveného terénu a v nepevných plochách odlážděny, popřípadě obetonovány. Veškerý majetek společnosti VAK HK, a.s. musí zůstat během výstavby i po jejím dokončení volně dostupný.

3. Před zahájením výstavby si investor zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

4. Práce na stávajícím zařízení společnosti VAK HK, a.s. a manipulaci s ním mohou provádět pouze pracovníci provozovatele vodovodu a budou hrazeny z nákladů investora projednávané stavby.

5. Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vh. sítí. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.

6. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří jeho funkčnost.

7. Investor uvede společnost VAK HK, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky územního i stavebního řízení.

8. Kanalizace v dané lokalitě není VAK HK, a.s. a o vyjádření v tomto směru je tedy nutno požádat příslušnou obec.

9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení souhlasíme.

10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

grafické (počet: 4)

- Orient. průběh stáv. vodovodu + připravovaná příp.
- Situace stavby - nový stav
- Původní vyj. str. 1
- Původní vyj. str. 2



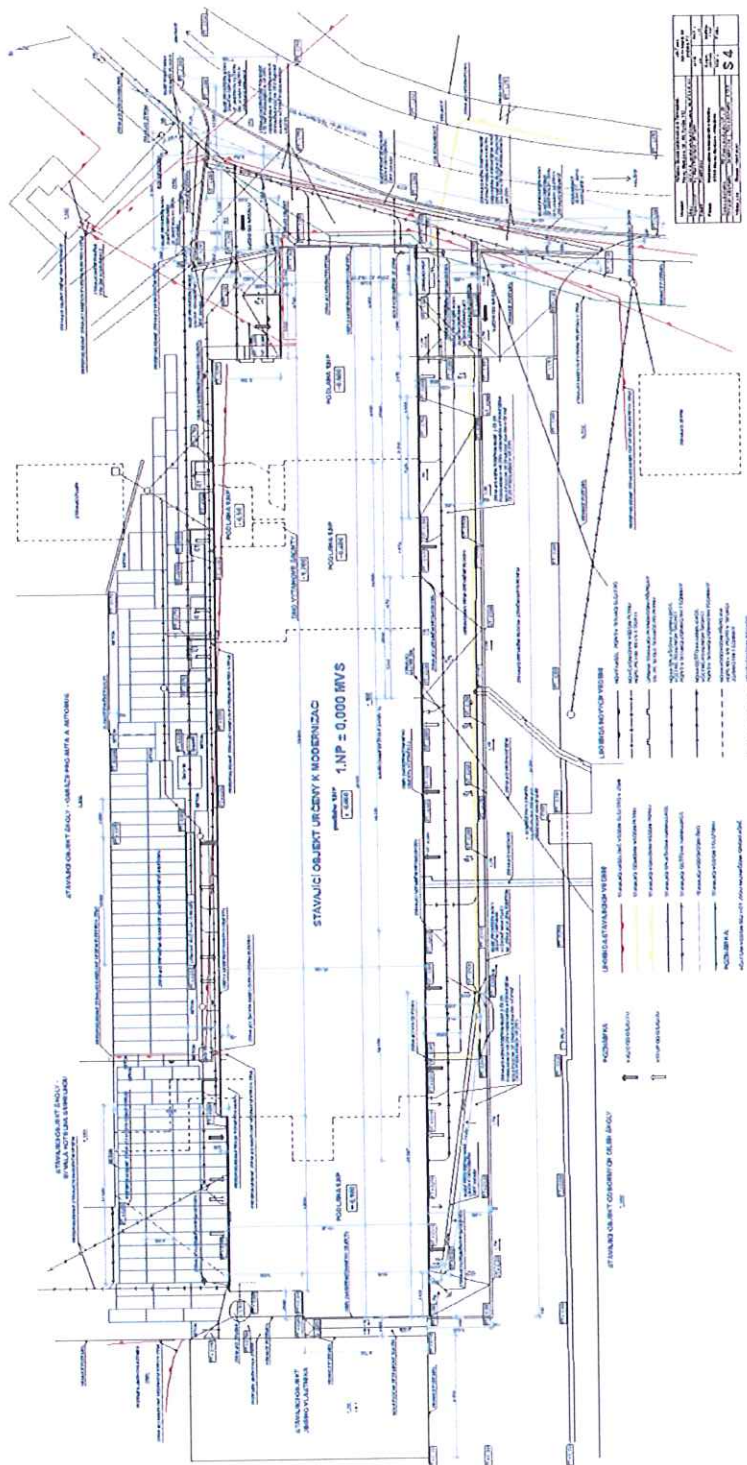

VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Orient. průběh stáv. vodovodu + připravovaná příp.



Situace stavby - nový stav



Původní vyj. str. 1



**Královéhradecká
provozni**

Střední škola technická a řemeslná
Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov

Naše značka: 274/TD2-15
Vytizuje: J. Petráčková – 495 715 253
Dne: 30.6.2015

Akce: Modernizace stávajícího školního dílenského areálu na Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání na st.p.č. 1/6, k.ú. Hlušice - vyláčení pro účely územního souhlasu

Královéhradecká provozni, a.s. na základě předložené projektové dokumentace souhlasí s výše uvedenou akcí – realizací vodovodní přípojky pro výše uvedený objekt na st.p.č. 1/6, k.ú. Hlušice.

Při výše uvedené akci požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace.
2. Objekt bude napojen samostatnou vodovodní přípojkou PE 63x8,6 mm, kdy tato vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 PVC v provozování naší a.s.. Vnitřní požární voda není požadována.
3. Hadice z PE 63x8,6 mm bude uložena na pozemku v min. hloubce 1,2 m a zavedena do objektu na st.p.č. 1/6 – prostoru dílny (1.NP), kde vystoupí kolmo z podlahy a bude vedena drážkou ve zdi do výklenku o rozměrech 130x50x25 cm. Spodní hrana výklenku bude od podlahy min. 50 cm.
4. S umístěním vodoměrové sestavy v prostoru dílny – výklenku souhlasíme za předpokladu dodržení rozměrů výklenku (zasíláme v příloze). Upozorňujeme na nutnost zajištění vodoměrové sestavy proti zamrznutí.
5. Montážní práce vodovodní přípojky včetně dodávky materiálu provede výhradně správce vodovodu, tzn. naše akciová společnost – středisko Západ a to v rozsahu od odbočení vodovodní přípojky až k vodoměrové sestavě včetně.
6. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (žadatel o připojení).
7. Upozorňujeme, že vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové vody a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.
8. Pro potřebu realizace vodovodní přípojky je nutné dodat do žádosti o zřízení přípojky a do Smlouvy o dodávce vody požadované množství vody určující kapacitu vodoměru v „m³/hod“, což je maximální hodinový průtok.
9. Kanalizace v obci Hlušice není ve správě ani provozování Královéhradecké provozni, a.s..
10. Při výkopových pracích pro přípojky na inženýrské síti je nutné respektovat polohu vodovodu, kterou Vám zasíláme v příloze. Před realizací stavby bude naše a.s. v předstihu min. 10 dnů vyzvána k vytýčení zařízení vodovodu v našem provozování – tel. 495 490 320.
11. Případné poškození zařízení vodovodu bude naší a.s., středisku Západ neprodleně oznámeno. Případné opravy zařízení vodovodu provede výhradně naše a.s. na náklady dodavatele stavby.

Královéhradecká provozni, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Servisní linka: 041 111 213
E-mail: info@khp.cz • www.khp.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka C.2393
IČ: 27461211, DIČ: CZ27461211

Člen skupiny Veolia Water

Původní vyj. str. 2



**Královéhradecká
provozní**

12. Při realizaci stavby vyžadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu
13. Do doby zahájení realizace vodovodní přípojky musí být s Královéhradeckou provozní, a.s. sepsána smlouva na odběr vody.
14. Při realizaci uvedené akce je nutné dodržet volné ochranné pásmo vodovodního řadu dle Zákona č. 274/2001 Sb. – § 23 a při křížení s vodovodním řadem respektovat ČSN 73 60 05.
15. Toto vyjádření je současně stanoviskem majitele stávajícího vodovodního řadu, tj. firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s..
16. Toto vyjádření platí 1 rok, tzn. do 30.6.2016.

**KRÁLOVÉHRADSKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Stejskal

vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS

Příloha: situace veřejného vodovodu v provozu Královéhradecké provozní, a.s.
podmínky pro umístění vodoměru ve výklenku

Na vědomí: p. Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Servisní linka: 841 111 213
E: info@khp.cz • www.khp.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 2853
IČ: 27461201, DIČ: C227161211

Člen skupiny Vodořada