





VÝŘEZ 1.PP
ŘEŠENÝCH PROSTOR

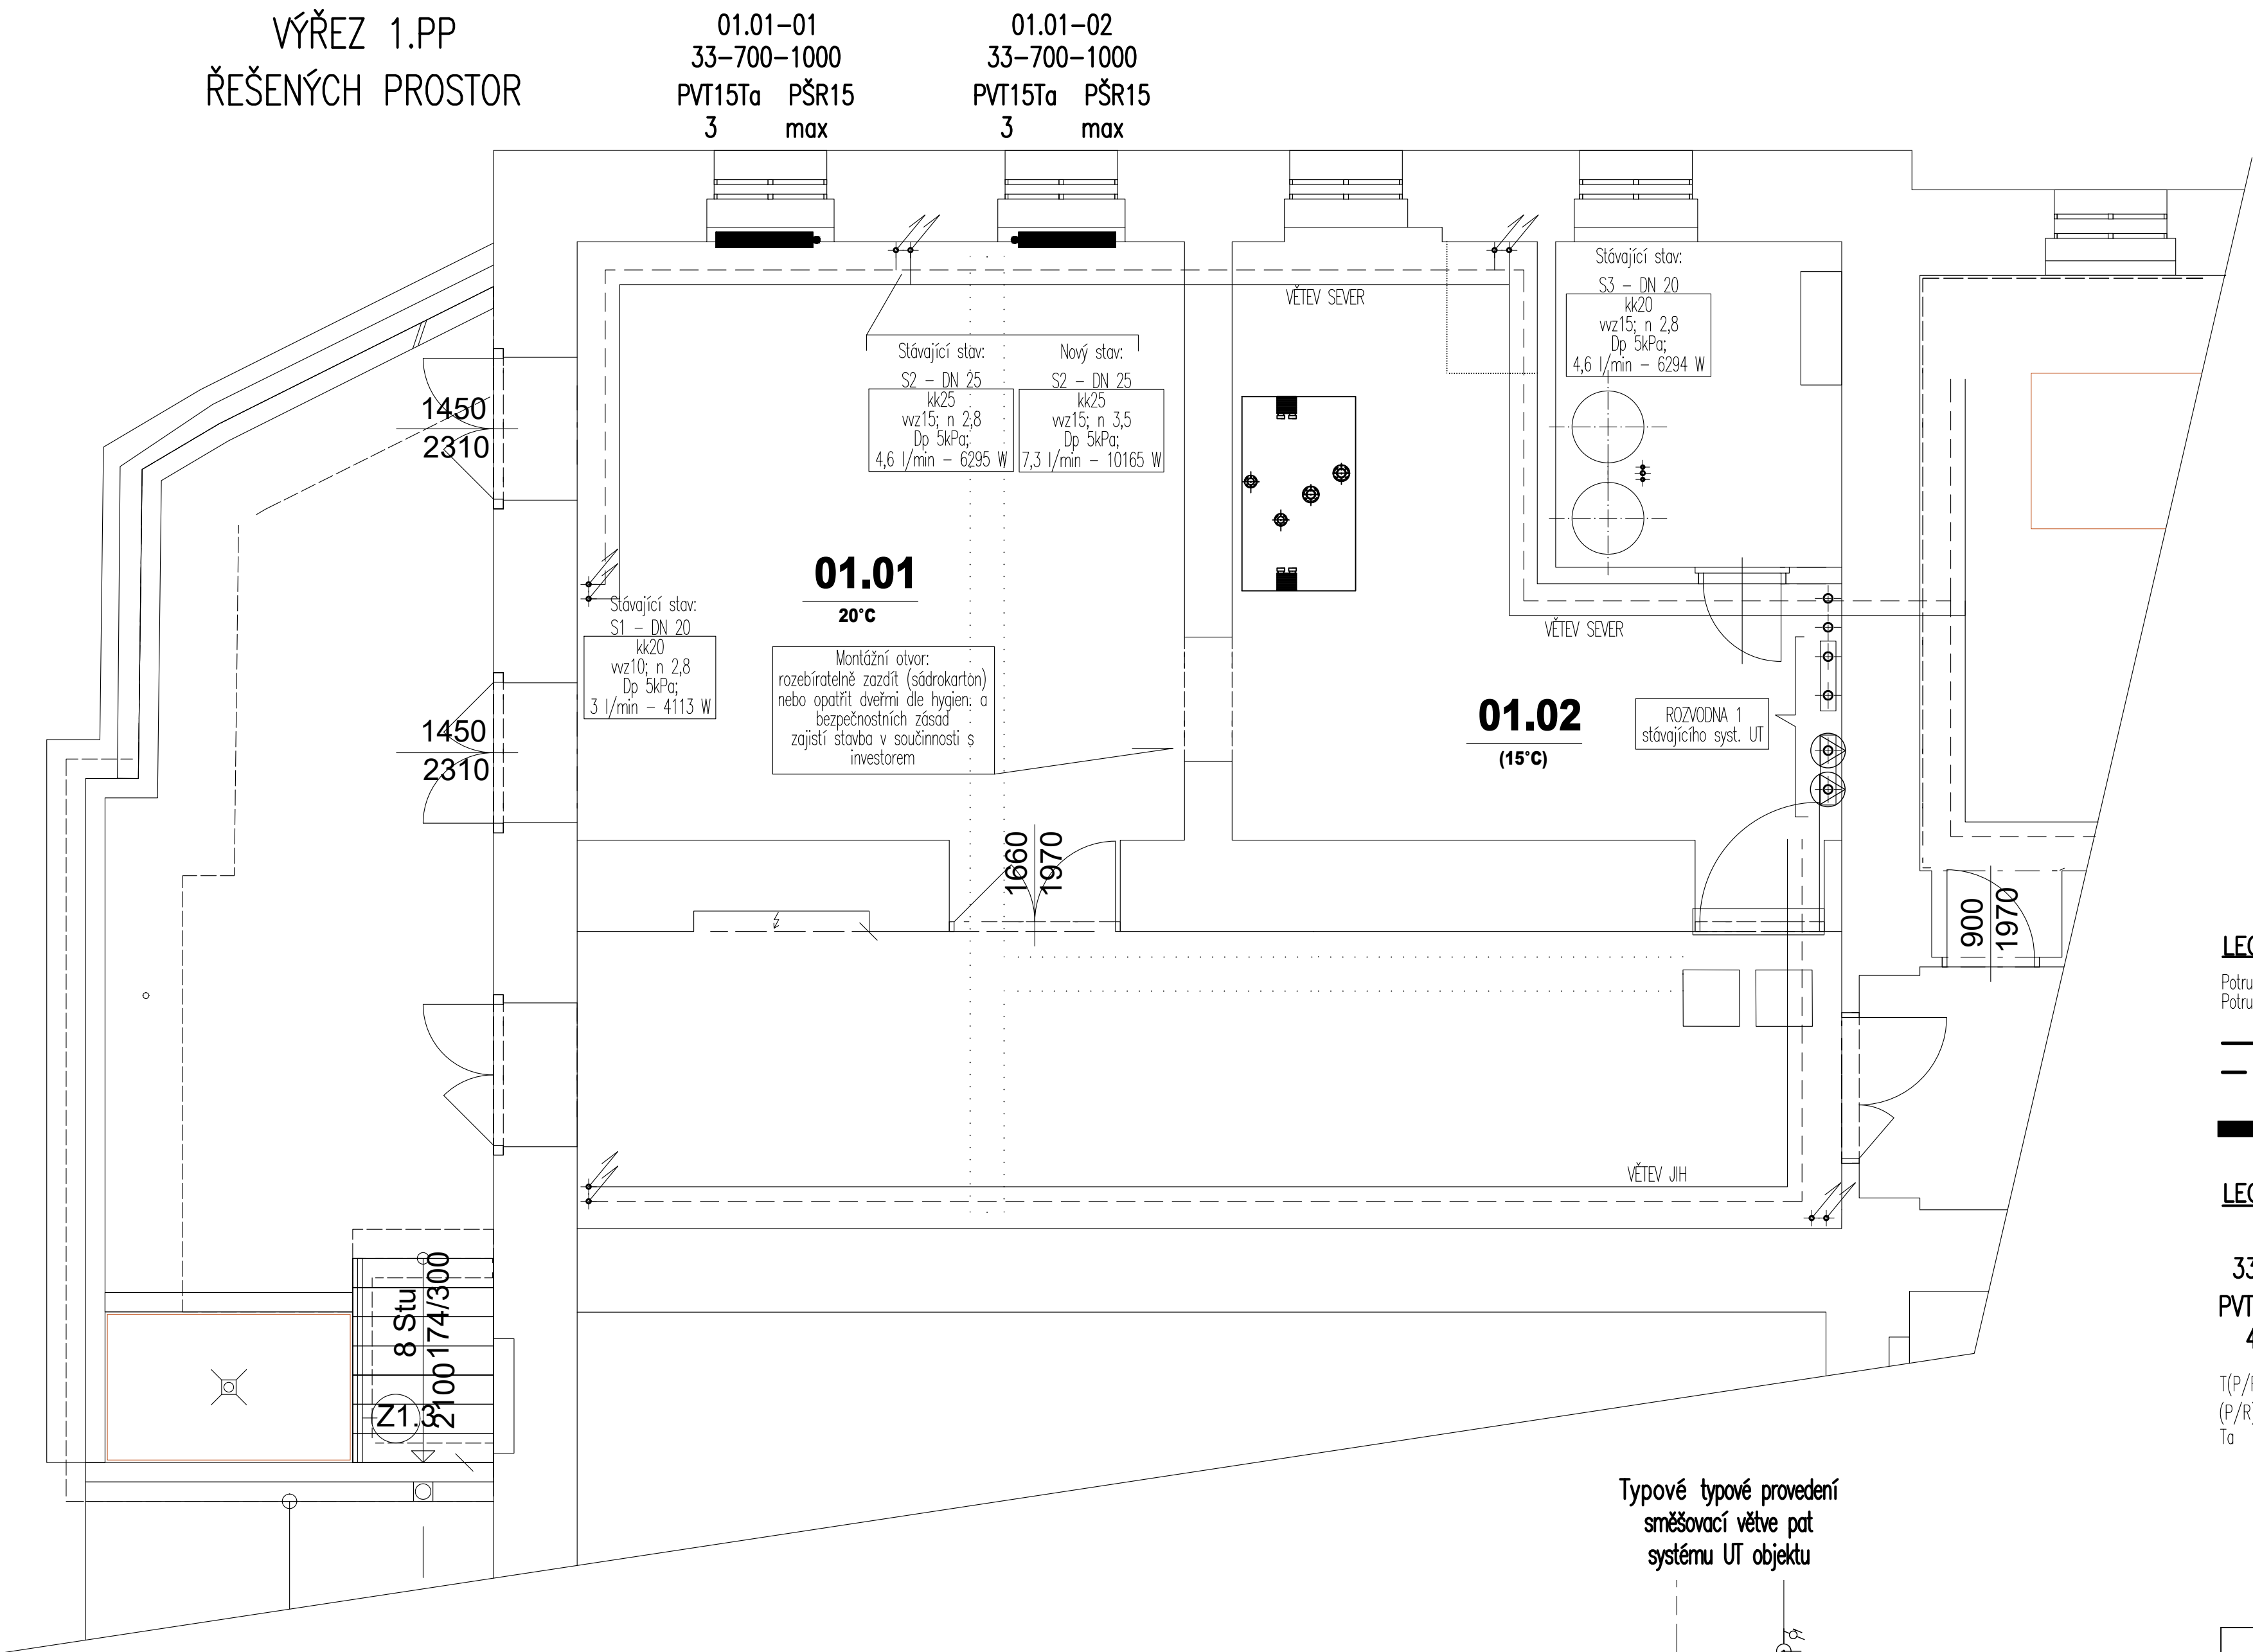

Typové provedení
směšovací větve pat
systému UT objektu



Typový pohled na nově
doplňovaná otopná tělesa
zapojená do stávajícího
systému UT na větev S2



LEGENDA POTRUBÍ:

Potrubí kreslené silnou čarou = potrubí nově instalované
Potrubí kreslené slabou čarou = potrubí stávající

Topná voda UT sekundár UT ekvitem do 80°C
Vratná voda UT sekundár do 60°C

Otopné těleso uchyceno na stěnové drážky (součást dodávky OT)

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

01.01-01 IDENTIFIKACE POZICE TĚLESA
33-700-1000 ROZMĚRY TĚLESA (deskové panelové Klasik)
PVT15Ta PŠR15 VSTUP / VÝSTUP TĚLESA
4 max HYDRAULICKÁ REGULACE VSTUP/VÝSTUP TĚLESA

T(P/R)V Termostatický (Přímý/Rohový) Ventil = regulační ventilový spodek
(P/R)Š(u/r) (Přímé/Rohové) Šroubení uzavírací (regulační) (s možností vypouštění a uzavření)
Ta Termostatická přímočinná hlavice pro navrhovaný ventilový spodek

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | |
| ZMĚNA č.: | | DATUM: | | POPIS ZMĚNY: | | VYPRACOVAL: | | PODPIS : | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ SOCHŮREK Anatola Provazníka 1340, Rychnov nad Kněžnou 516 01 jiri.sochurek@seznam.cz Tel.: 604 826 177 IČ: 110 75 406 | | | | | | ING. JIŘÍ SOCHŮREK RYCHNOV N. KN. IČO 11075406 TEL. 604826177 jiri.sochurek@seznam.cz | | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ SOCHŮREK <i>soch</i> | | | | | | | | | |
| PROFESE : Strojní – UT | | | | | | | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | | VYPRACOVAL : | | TECHNICKÁ KONTROLA : | | | | | |
| ING. JAROMÍR JACHIM | | ING. JAROMÍR JACHIM | | ING. JIŘÍ SOCHŮREK <i>soch</i> | | | | | |
| INVESTOR : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, HK, 500 01 | | | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | 2021P_06_01 | |
| NÁZEV AKCE : Rekonstrukce horkovodní výměňkové stanice, Gayerova | | | | | | FORMÁT A4 | | 8 A4 | |
| kasárna - Opletalova 334 | | | | | | STUPEŇ PD | | DSJ | |
| OBJEKT : | | SO 01 – VÝMĚŇKOVÁ STANICE A 004 | | | | DATUM | | 06/2021 | |
| ČÁST : | | Strojní – Ústřední vytápění | | | | MĚŘÍTKO | | 1:50 | |
| NÁZEV VÝKRESU : 2021P_06_01_DSJ_UT_vykres.dwg | | | | | | ČÍSLO VÝKRESU : | | PARÉ Č.: | |
| Vytápění vedlejších prostor VS | | | | | | UT-06 | | | |