


- POTRUBÍ ÚT OTOPNÉHO SYSTÉMU – 70/55°C max. – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ ÚT OTOPNÉHO SYSTÉMU – 70/55°C max. – NOVÉ
- OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ RADIK VK, SPODNÍ PŘIPOJENÍ – VK, VEKOLUX, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU ZASEKÁNY DO ZDIVA,
- HODNOTY V ZÁVORKÁCH ZNAČÍ STUPEŇ OTEVŘENÍ TRVALÉ REGULACE

LEGENDA:

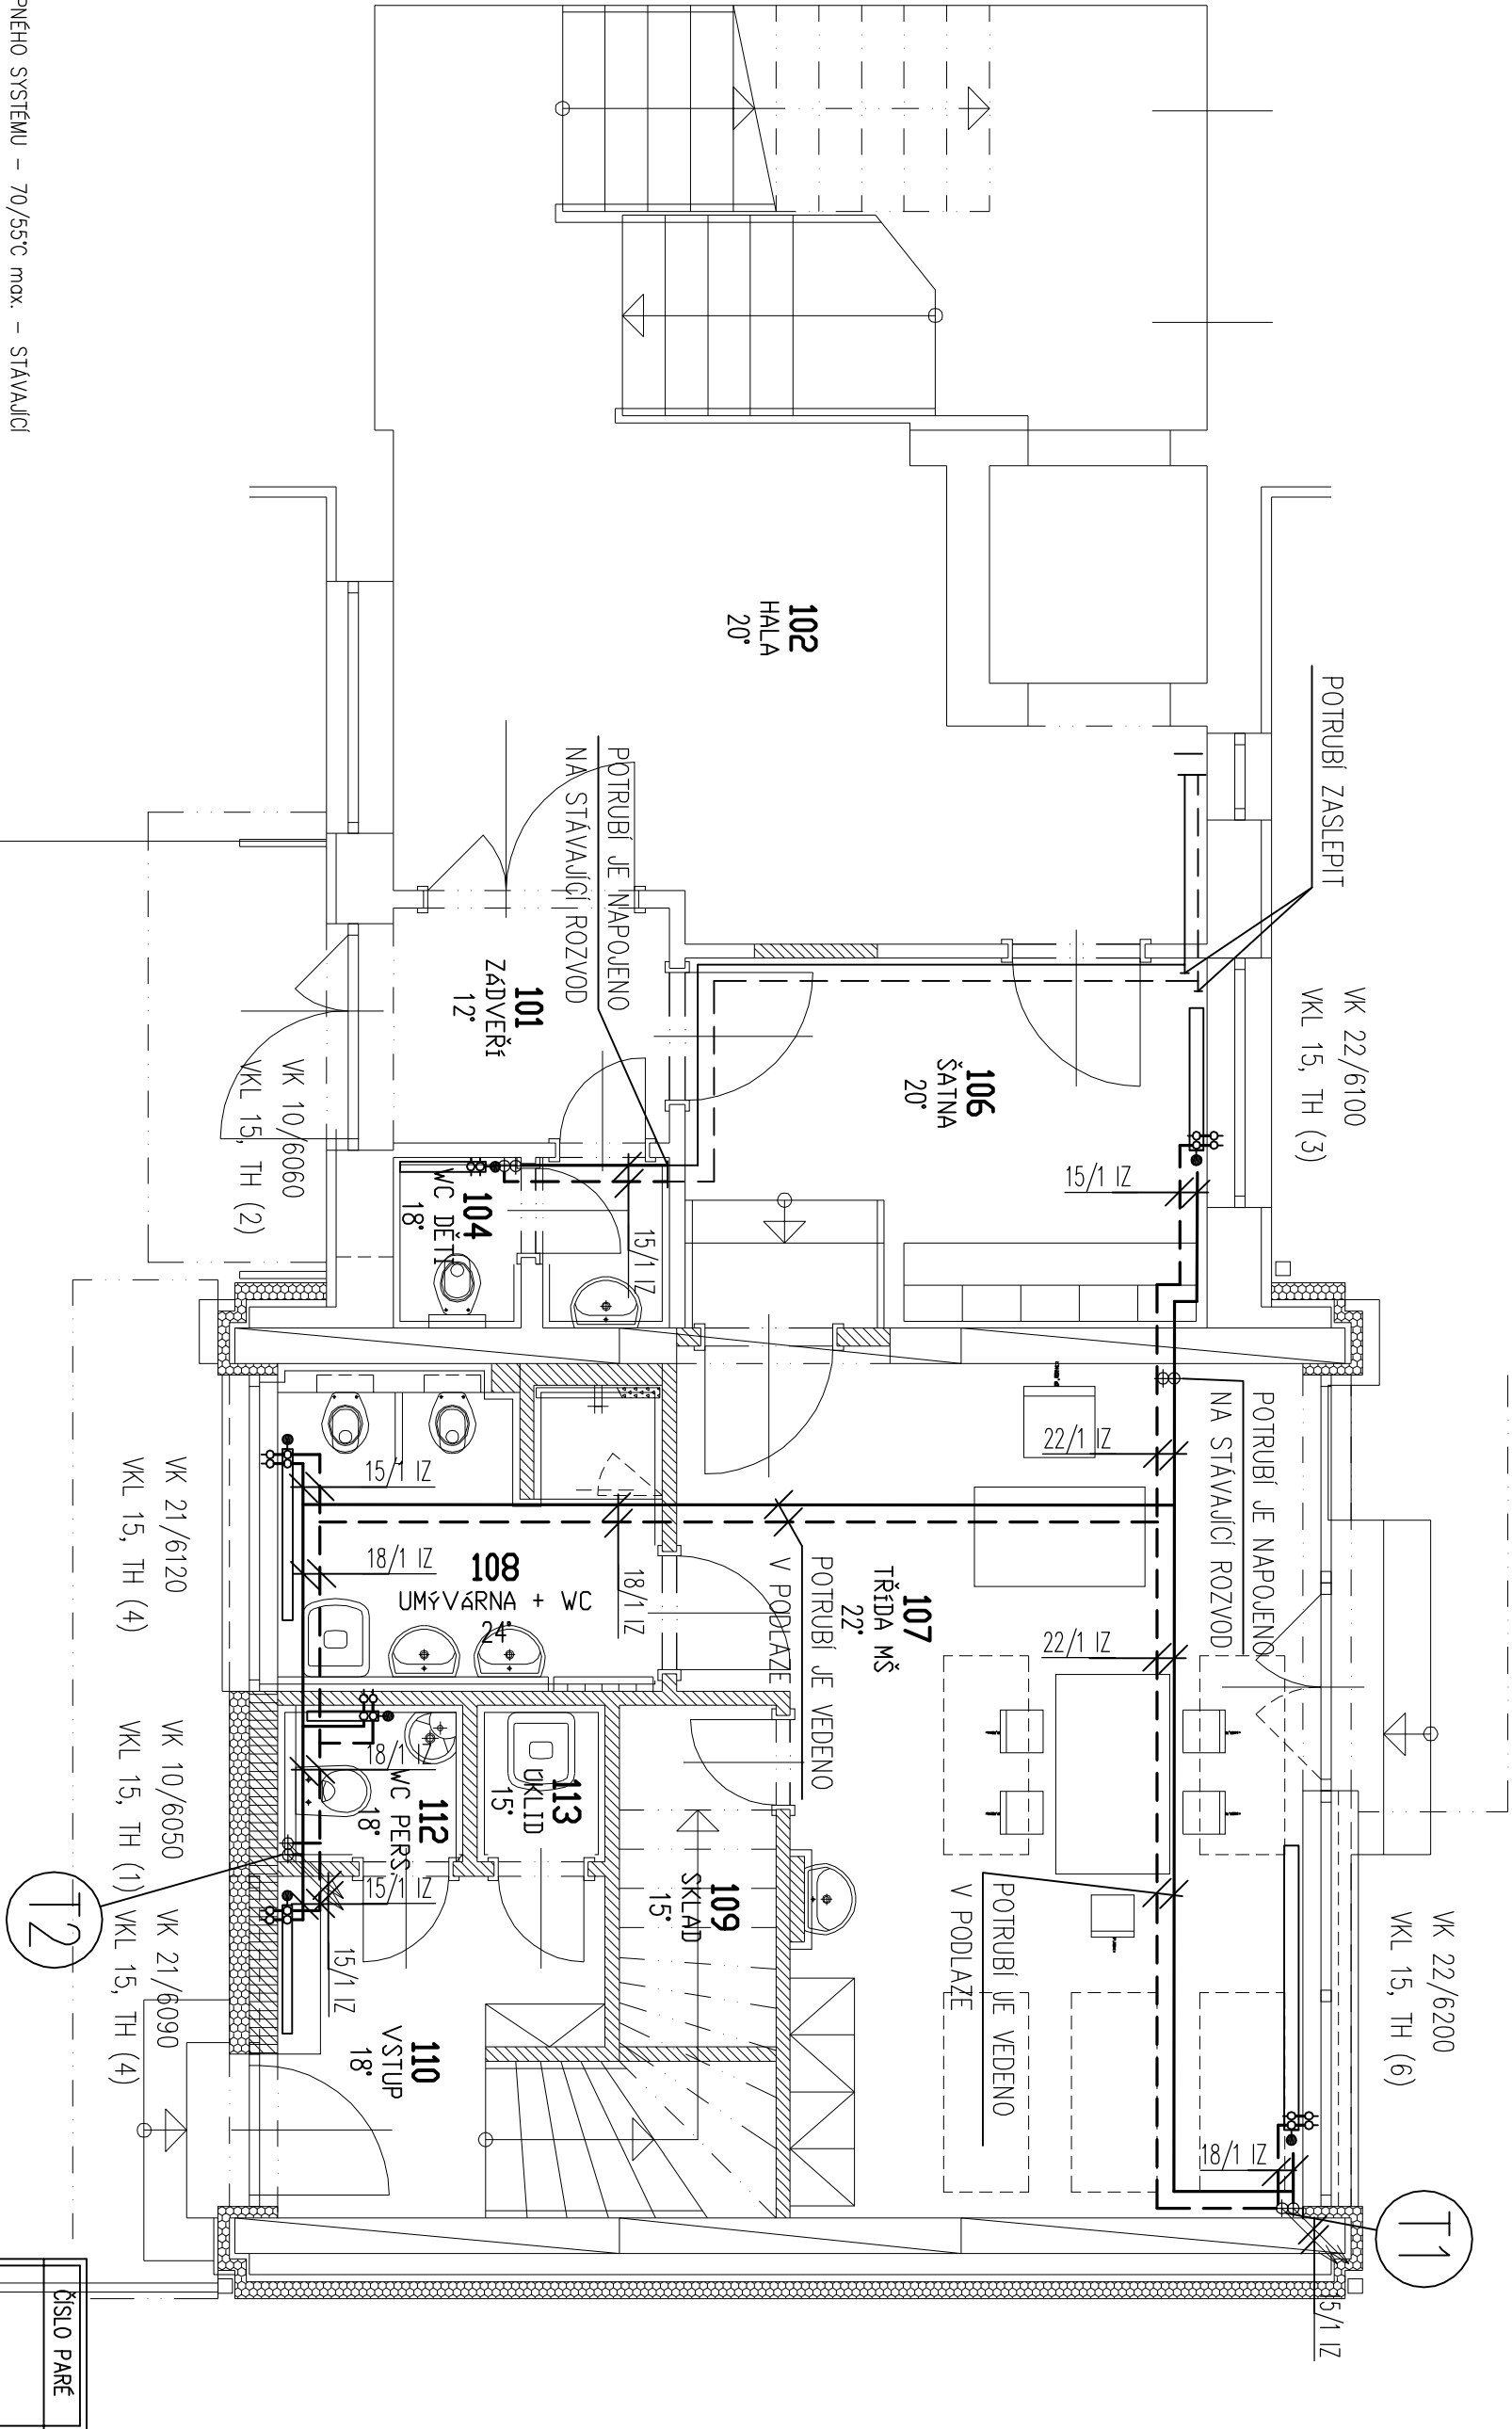

±0,000 = PODLAHA 1.NP, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST		PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	
ING. VLASTIMIL SKALA		ING. VLASTIMIL SKALA		ING. JAROMÍR ČERVENÝ	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>					
MŠ SLUNEČNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU					
MARKOVICKÁ čp.621, HRADEC KRÁLOVÉ					
INVESTOR		MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ			
STUPEŇ PD.		výřes		D 1.4b	
DSP		PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ			
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>					
UT					
čís.výkr. 2					
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>					
FORMÁT 2 x A4					
DATUM 10. 2016					
MĚŘÍTKO 1 : 50					
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>					
VOLNĚ SPOLEČNÝ PROJEKTANTŮ JdM 870, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL./FAX 48540825					
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>					