

## LEGENDA ZNAČEK:


- Stmívač univerzální 3–400VA
- Spínač jednopólový řazení 1
- Spínač střídavý řazení 6
- Tlačítko řazení 1/0
- Krabicová rozvodka s rozbočovací svorkovnicí

## LEGENDA SVÍTIDEL:


- A – SVÍTIDLO 39W/4000K dle VUO
- B – SVÍTIDLO 39W/4000K dle VUO
- C – SVÍTIDLO 25W/4000K dle VUO

## POPIS:

### ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ

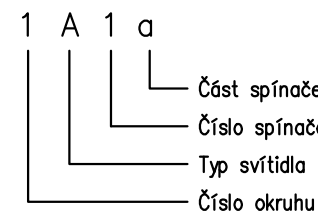

### ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

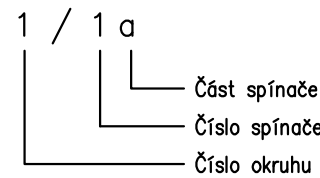

Stmívače budou umístěny na stejné místo, kde jsou nyní umístěny stávající spínače.

Výměna vedení bude provedena pouze od spínačů ke svídlům. Přívodní vedení sv. rozvodů z RS do místností je stávající.

NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUD. CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

Revize: 1 – 24.05.2022

elteko – Patrik SCHOR, Na Výšině 596, Ústí n. L. IČ: 70584834		AutoCAD LT2010
Vypracoval: Marek LOUCHEUX		Formát: Výkres A2
Tech. kontr.: Patrik SCHOR		Stupeň: DPS
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Datum: 5/2021
Investor: Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín		Měřítko: 1:50
Akce: NEMOCNICE JIČÍN Bolzanova 512, 506 01 Jičín D.1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT		Zak.č.: 21004
		Obj.č.: –
		Výkr.č.: –
Název: Světelné rozvody – Situační schéma 2.NP		D.1.4.06