


VODOMĚRNÁ SESTAVA

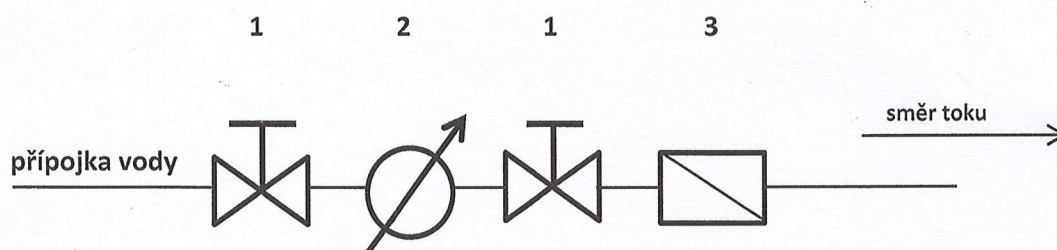

- 1 kulový ventil
- 2 fakturační vodoměr
(pro jeho montáž je nutno ponechat 165 mm - dle průtoku vodoměru)
- 3 zpětná klapka

V případě velkého tlaku ve vodovodní síti se za vodoměr umístí redukční ventil.

Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze.

Vodoměrná sestava musí být přístupná tak, aby byl umožněn odečet vodoměru, jeho výměna a aby nedošlo k jeho poškození (zamrznutí, rozbití atd.)

V případě umístění vodoměrné sestavy ve stěně, je nutné dodržení minimálních rozměrů výklenku ve zdi, a to výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m.

Celou vodoměrnou sestavu včetně vodovodní přípojky (kromě vodoměru) hradí vlastník připojovaného objektu (investor) a provádí ji jiná společnost, než Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť a osazení vodoměru musí být provedeno společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Fakturační vodoměr hradí společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a zůstává v jeho vlastnictví, společnost provádí osazení vodoměru a vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť (kontakt - provozní středisko vodovodů **Trutnov**, vedoucí p. Drašar, tel. 604216547, 499 848 542).