


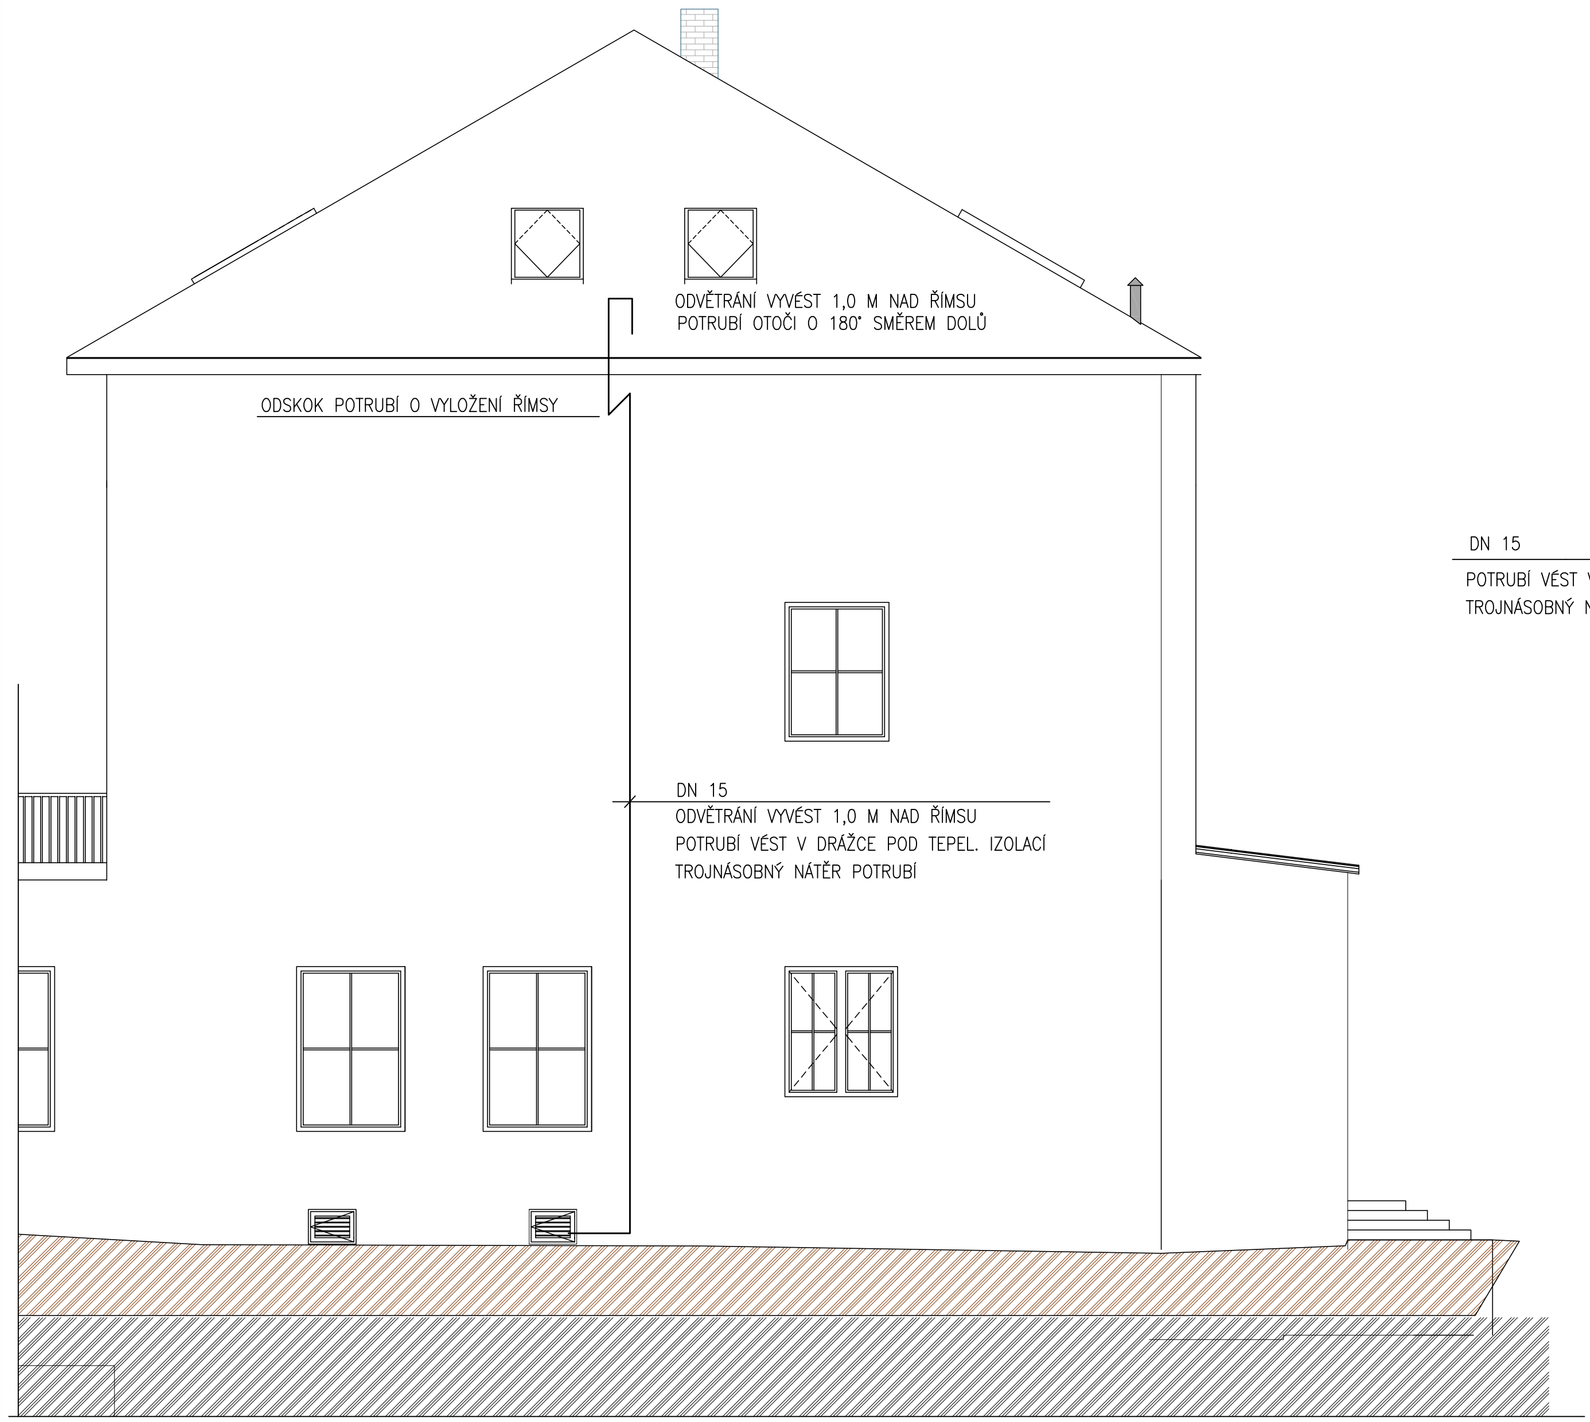


## POZNÁMKA :

- OCELOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ UZEMNIT DLE ČSN-EN 62 305-1 OBECNÉ PRINCIPY A DLE ČSN-EN 62 305-2 ŘÍZENÍ RIZIKA
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ VYVÉST 1.0 M NAD ATIKU A ZÁROVEŇ MIN. 1,5 M OD OSY KOMÍNA
- HLAVNÍ DOMOVNÍ UZÁVĚR JE OSAZEN PŘED REGULÁTOREM VE ZDĚNÉM PŘÍSTŘEŠKU – NICE
- PŘED INSTALACÍ UKONČOVACÍCH MÍST PLYNOVODU K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM PROVĚŘIT S DODANOU TECHNOLOGIÍ PŘIPOJNÉ BODY NA PLYNOVOD

## LEGENDA

1 KONDENZAČNÍ TEPLOVODNÍ KOTEL VÝKON 5,4 až 41,0 KW, SPOTŘEBA ZEM. PLYNU 4,32 M3/HOD
2 STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO REGULÁTOR A PLYNOMĚR
3 STÁVAJÍCÍ MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G25, Qmin = 0,25 M3/HOD, Qmax = 40 M3/HOD
4 STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR BONON KHS-2-5AA ROZSAH 5 AŽ 20 M3/HOD, VÁSTUPNÍ TLAK 2,2 KPa
5 STÁVAJÍCÍ KULOVÝ UZÁVĚR G1" – HUP
6 VENTIL TLAKOVÝ DRUH A
7 SMYČKA KONDENZÁTNÍ ZAHNUTÁ M 20 x 1,5
8 TLAKOMĚRNÁ PŘÍPOJKA M 20 x 1,5/G1/2"
9 TLAKOMĚR ø160, 0-6 kPa TŘ. PŘESNOSTI 1,6%
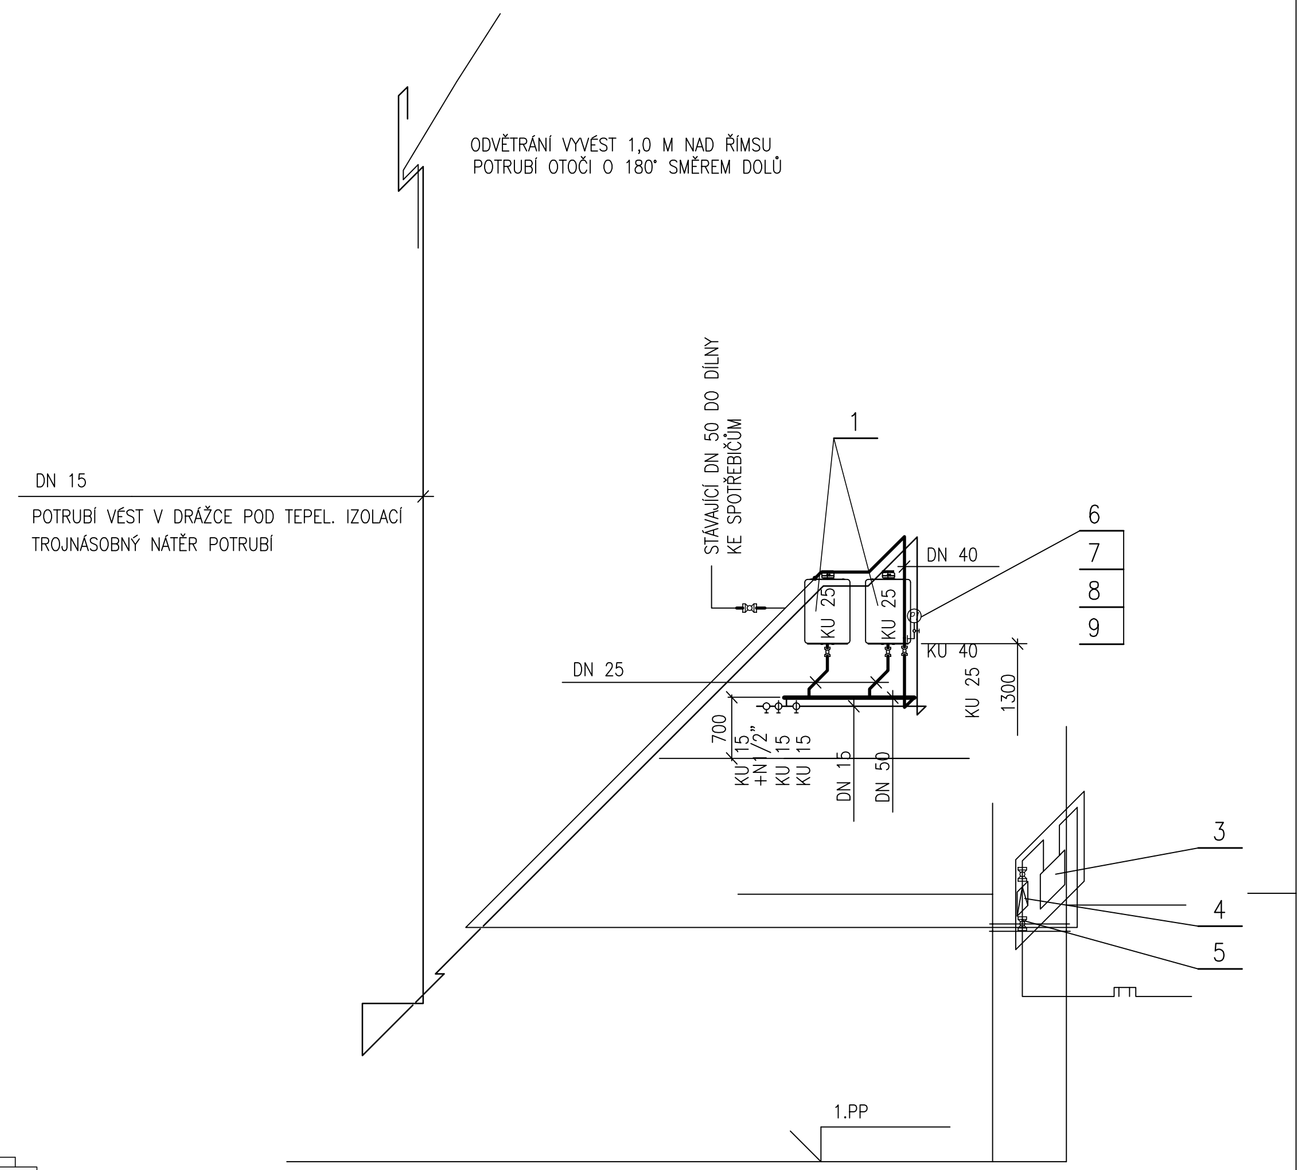
## LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD – OCEL 25,0 KPA
NAVRŽENÝ NTL PLYNOVOD – OCEL 2,2 KPA
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD

S

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

| | | |
|---|---|---|
| Hlavní inženýr projektu : | Ing. Radek Myšák | |
| Zodpovědný projektant : | Ing. Jiří Sochůrek | |
| Projektant : | Ing Jiří Sochůrek | |
| Kraj : | Královéhradecký | M.Ú. : Nová Paka |

Stavebník : Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka
IČO: 150 55 256

Stavba : **Zateplení cukrářských dílen SŠGS, Nová Paka**
**Havlova čp. 403, Nová Paka 509 01, Česko**
k.ú. Nová Paka [410276] p.p.č. 3745

D.1.4.d ROZVOD PLYNU Číslo paré :

Název výkresu : AXONOMETRIE PLYNOVODU

IRBOS s.r.o.
Čestlice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Autorizace:

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky : | 20/09/0643 |
| Stupeň PD : | DSP + DPS |
| Datum : | 11/2020 |
| Měřítko : | **1:100** |
| Formát : | |

Číslo výkresu : D.1.4.d.4