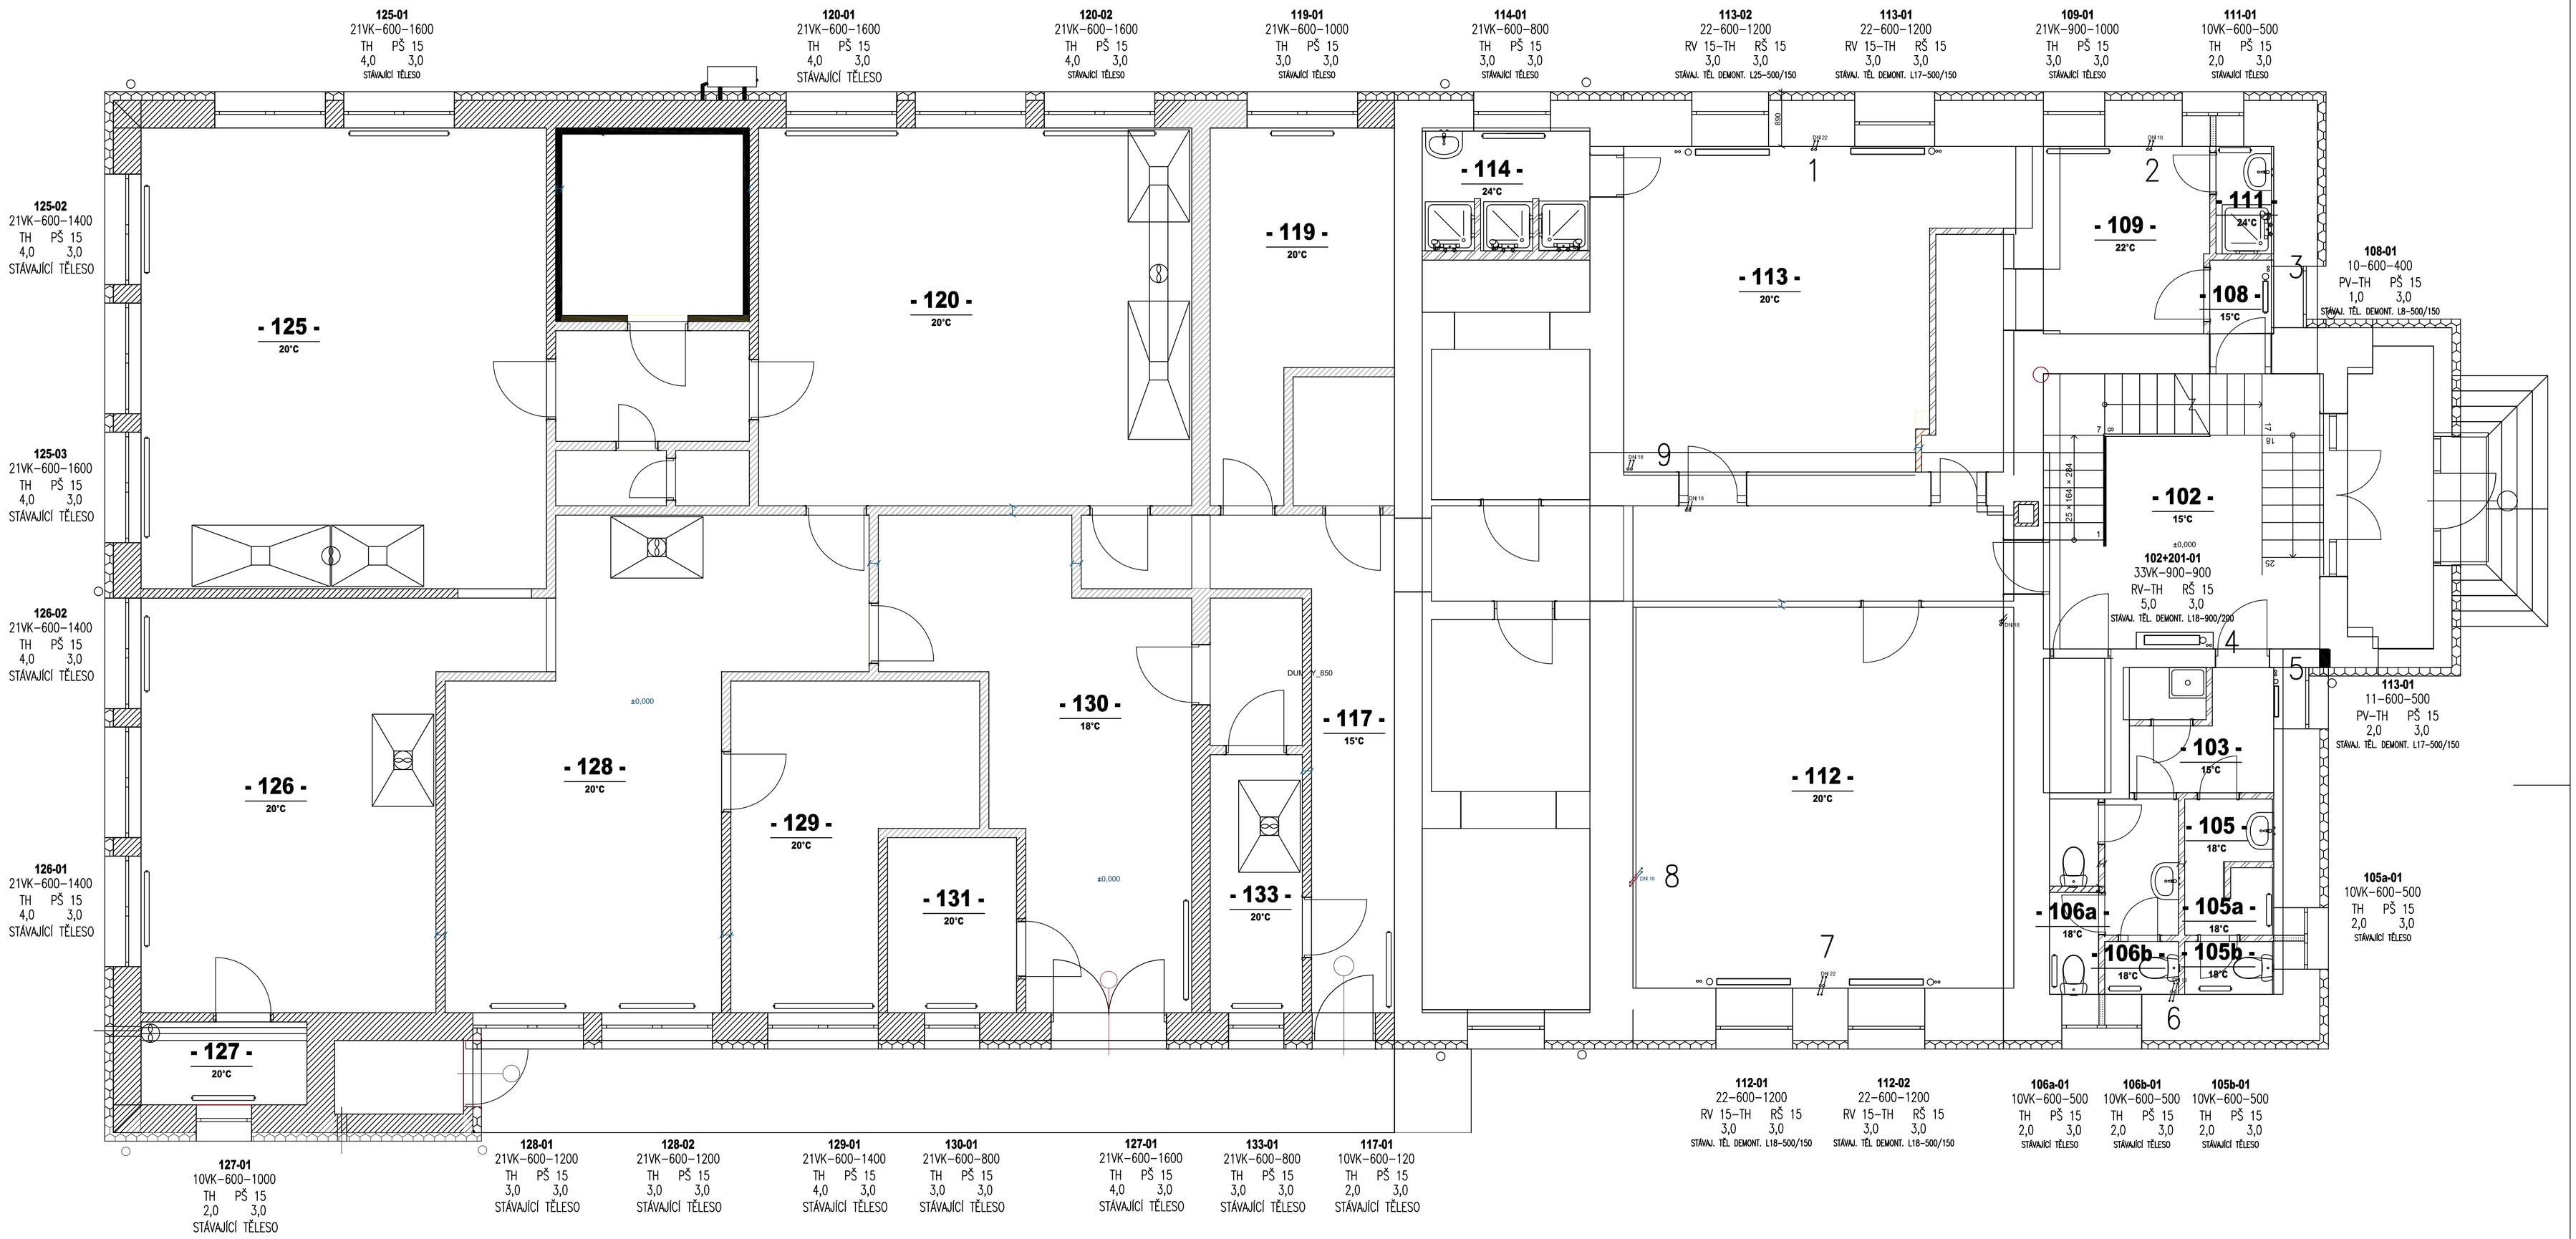

otopné těleso

021–01
22VK–500–1400
PV15TH PŠ15
4,0 .

- Pozice otopného tělesa (číslo místnosti umístění; pořad. číslo tělesa v místnosti)
- Typ otopného tělesa –Ocelové deskové (KLASIK)
- PV15 – přímý ventil (regulační ventilový spodek) DN 15
  TH – Přímočinná termostatická hlavice odpovídající ventilu PV
- PŠ10 – přímé regulovatelné šroubení DN 15
  Hydraulické vyvážení soustavy, škrcení ventilu, škrcení šroubení

otopné těleso

021–01
22VK–500–1400
TH PŠ 15
4,0 .

- Pozice otopného tělesa (číslo místnosti umístění; pořad. číslo tělesa v místnosti)
- Typ otopného tělesa –Ocelové deskové (TYP VK)
- – VENTIL OSAZEN V TĚLESE (regulační ventil)
  TH – Přímočinná termostatická hlavice odpovídající ventilu
- PŠ 15 – přímé regulovatelné šroubení DN 15
  Hydraulické vyvážení soustavy, škrcení ventilu, škrcení šroubení

LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA NÁBĚH 60°C – NOVÝ ROZVOD
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 45°C – NOVÝ ROZVOD
- TOPNÁ VODA NÁBĚH 60°C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 45°C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

S

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jiří Sochůrek	
Projektant :	Ing Jiří Sochůrek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Nová Paka	

Stavebník : Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka
IČO: 150 55 256

Stavba : **Zateplení cukrářských dílen SŠGS, Nová Paka**
Havlova čp. 403, Nová Paka 509 01, Česko
k.ú. Nová Paka [410276] p.p.č. 3745

D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ Číslo paré :

Název výkresu : TECHNICKÁ ZPRÁVA

IRBOS s.r.o.
Čeelice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	20/09/0643
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	11/2020
Měřítko :	1:100
Formát :	
Číslo výkresu :	D.1.4.a.4