


POKOJ

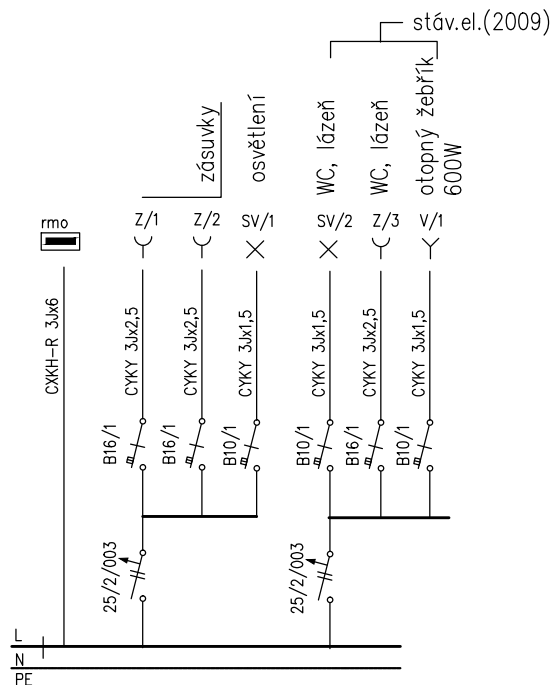

ROZVODNICE RB

1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
 $I_n = 25A$, $i_p = 6kA$
 ROZVODNICE NA OMÍTKU, PRO 12TE
 IP30

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF EHL			
HRADEC KRÁLOVÉ - J. MASARYKA 632/28 REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	1xA4	
			DATUM	11/2017	
D.1.4.EL	Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO	-	
OBJEDNATEL :	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5		příloha	č. výkresu	
STUPEŇ PD :	DPS	ROZVÁDĚČ RB	D.1.4.EL	17	
ZAK. Č. :	70/2017				