


# VRÁTNICE

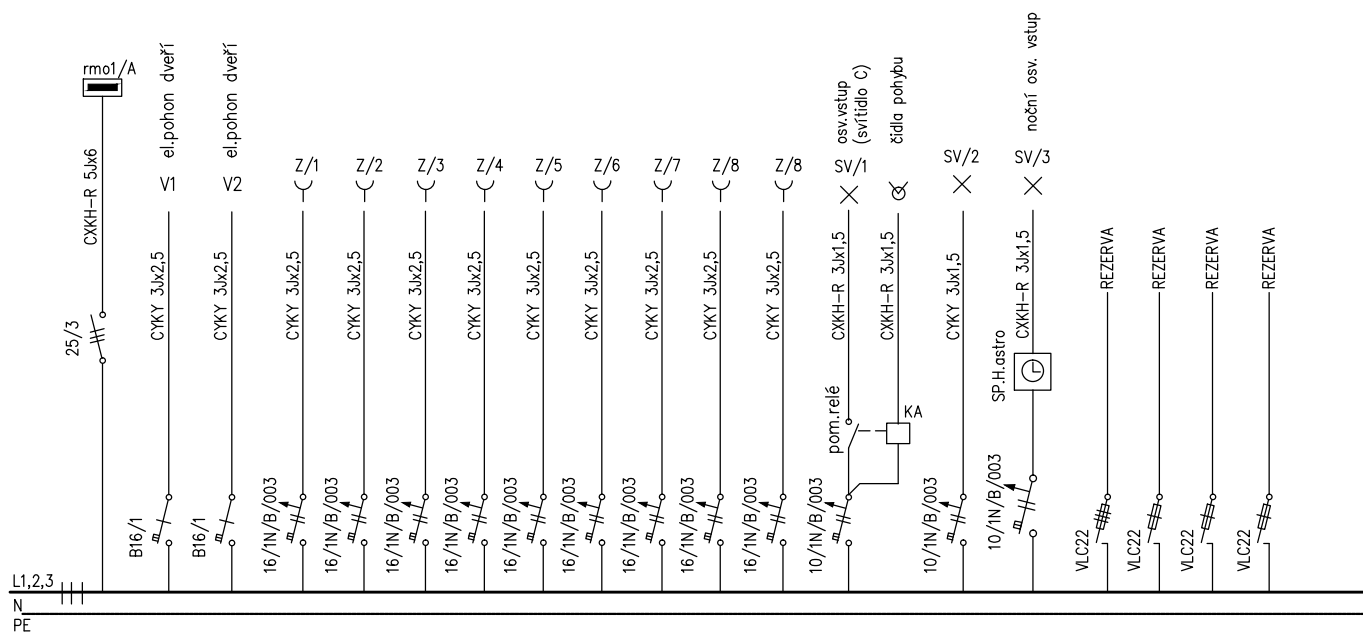

## ROZVODNICE R-vstup

3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S

In=25A, ip = 6kA

ROZVODNICE NA OMÍTKU, PRO 54TE

IP30

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3	
ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF EHL			
<b>HRADEC KRÁLOVÉ - J. MASARYKA 632/28</b> <b>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b>			FORMÁT	1xA4	
			DATUM	11/2017	
<b>D.1.4.EL</b>	<b>Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika</b>		MĚŘÍTKO	-	
OBJEDNATEL :	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5		příloha	č. výkresu	
STUPEŇ PD :	DPS	<b>ROZVÁDĚČ R-vstup</b>	<b>D.1.4.EL</b>	<b>22</b>	
ZAK. Č. :	70/2017				