


KUCHYŇKA 1.NP

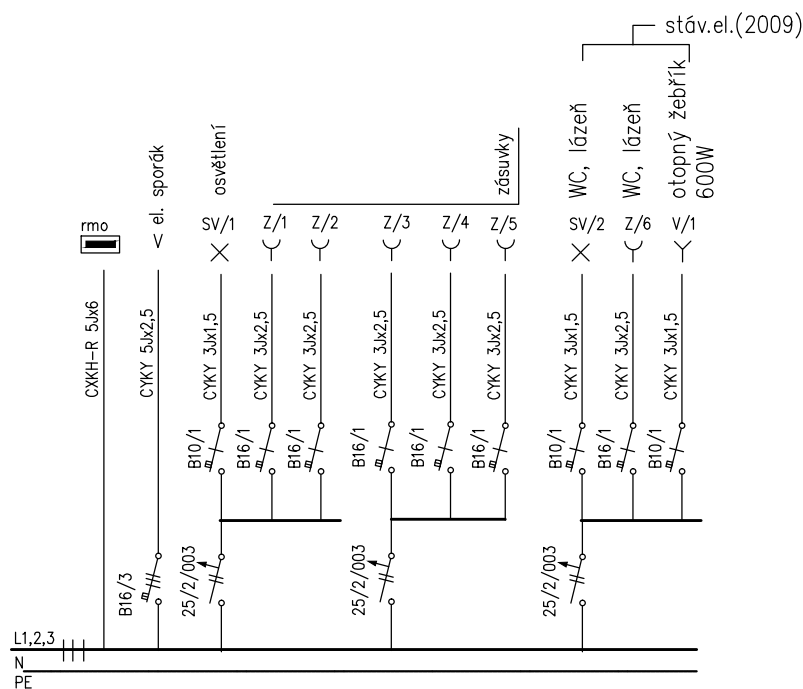

ROZVODNICE RB4

3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S

In=25A, Ip = 6kA

ROZVODNICE NA OMÍTKU, PRO 18TE

IP30

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF EHL		
HRADEC KRÁLOVÉ - J. MASARYKA 632/28			FORMÁT	1x A4
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			DATUM	11/2017
D.1.4.EL	Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO	-
OBJEDNATEL :	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocolova 1469/5		příloha	č. výkresu
STUPEŇ PD :	DPS	ROZVÁDĚČ RB4	D.1.4.EL	21
ZAK. Č. :	70/2017			