









Pūdorys 1.PP 1:125

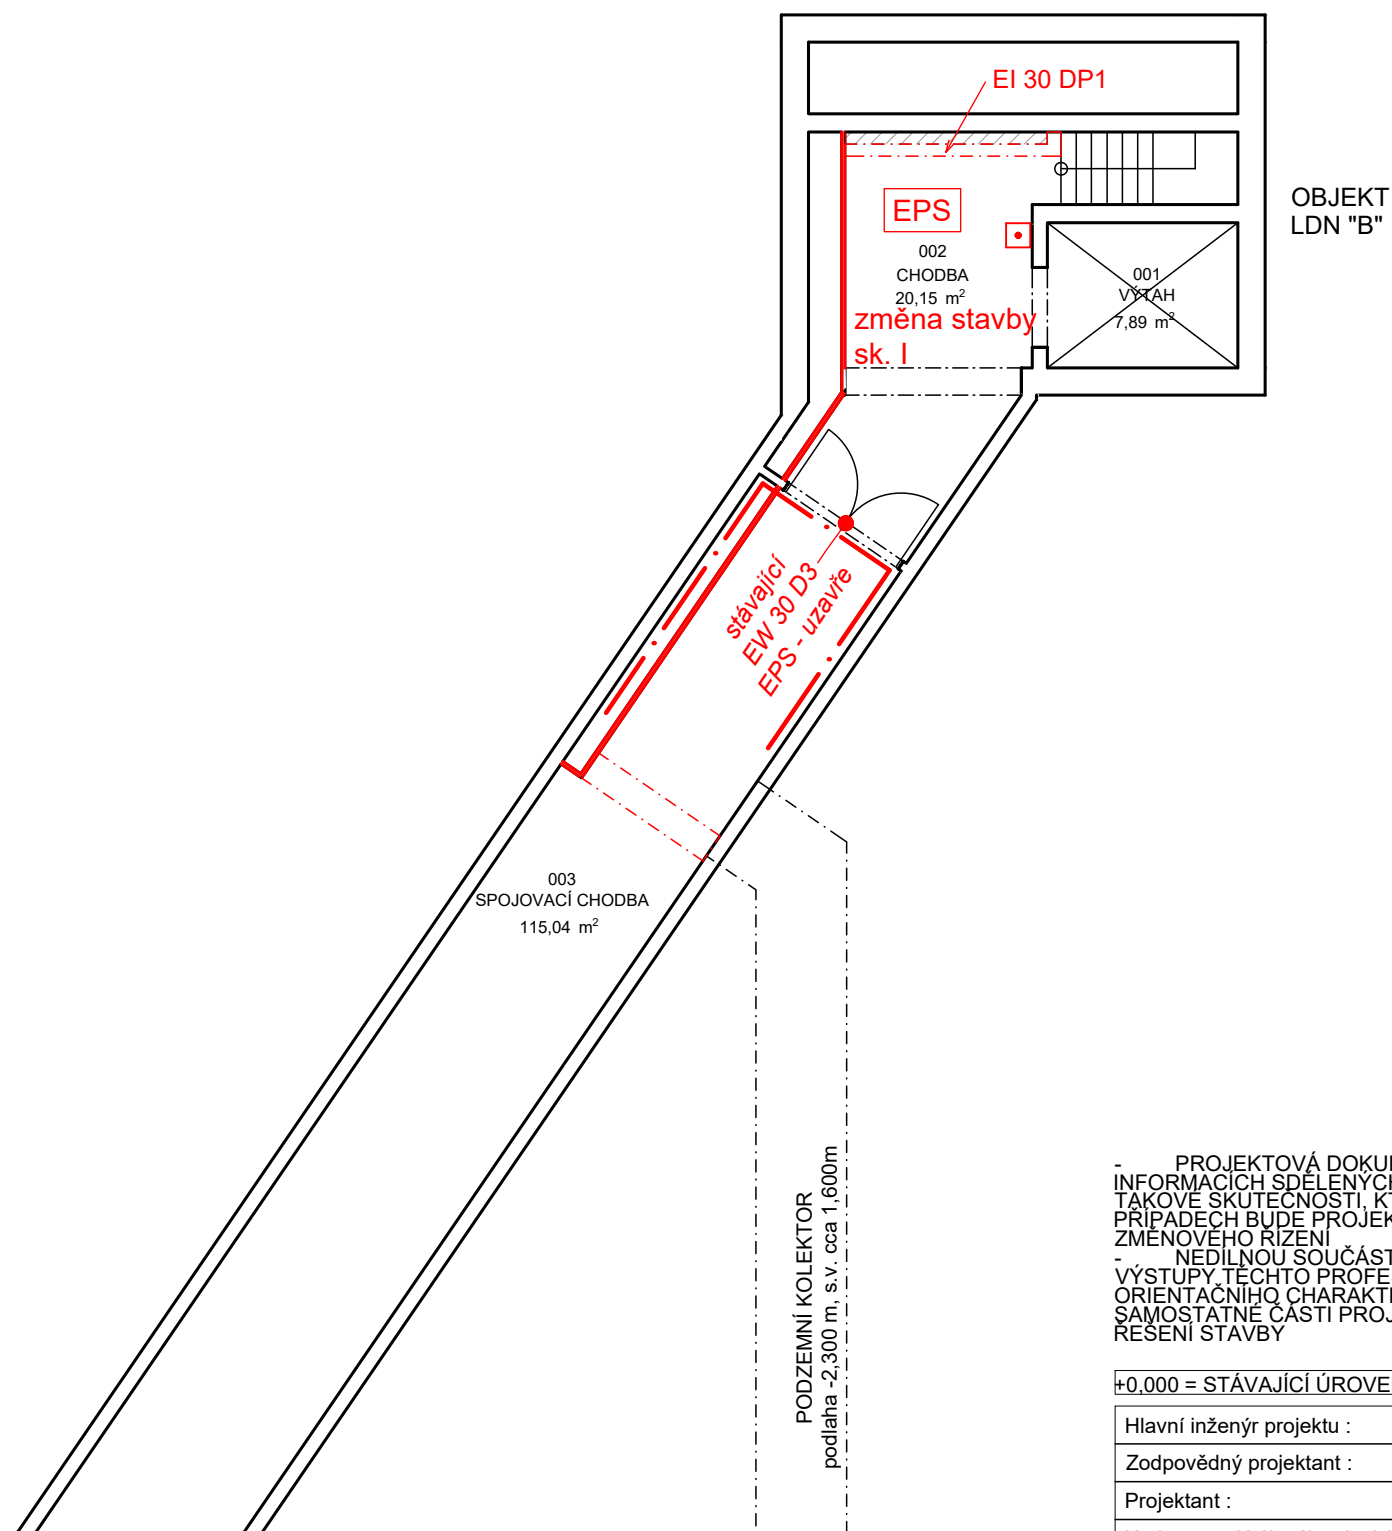


Legenda značek požární ochrany:


N 1.01-I	Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
	Hranice požárního úseku
ΔREI 45 DP1	Požadovaná požární odolnost stropu
R 45 DP1	Požadovaná požární odolnost sloupu nebo trámu
REI 45 DP1	Požadovaná požární odolnost nosné stěny
REW 45 DP1	Požadovaná požární odolnost obvodové stěny
EI 45 DP1	Požadovaná požární odolnost nenosné stěny
 EI₂ 30 DP1 -C2	Požární uzávěr - samozavírač
	Únikový východ
	Ústředna EPS
	Tlačítkový požární hlásič
	Mikrofonní stanice pro evakuační hlášení
	Zábleskový maják
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany #Jméno výkresu
DPPO	Obslužné pole požární ochrany
OTD	Externí tablo obsluhy

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDÍLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH MOHOU BYT ZJIŠTENY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A UPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNĚ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY



+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

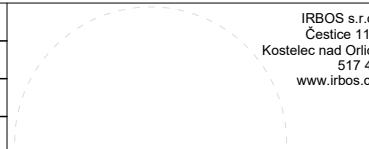Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	<div></div>										
Zodpovědný projektant :	Ing. Aleš Housa											
Projektant :	Ing. Aleš Housa											
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Nový Bydžov											
Stavebník : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové												
Stavba :	INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: st. 1304, st. 2141, st. 1303, p.č. 756/3 SO 04 - Objekt LDN "B"Číslo paré :											
Název výkresu :	LDN Půdorys 1.PP											
		Autorizace: <table><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>20/06/0627</td></tr><tr><td>Stupeň PD :</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Datum :</td><td>09/2021</td></tr><tr><td>Měřítko :</td><td>1:125</td></tr><tr><td>Formát :</td><td>420x297</td></tr></table> Číslo výkresu : D.1.3.b02	Číslo zakázky :	20/06/0627	Stupeň PD :	DPS	Datum :	09/2021	Měřítko :	1:125	Formát :	420x297
Číslo zakázky :	20/06/0627											
Stupeň PD :	DPS											
Datum :	09/2021											
Měřítko :	1:125											
Formát :	420x297											