



ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY

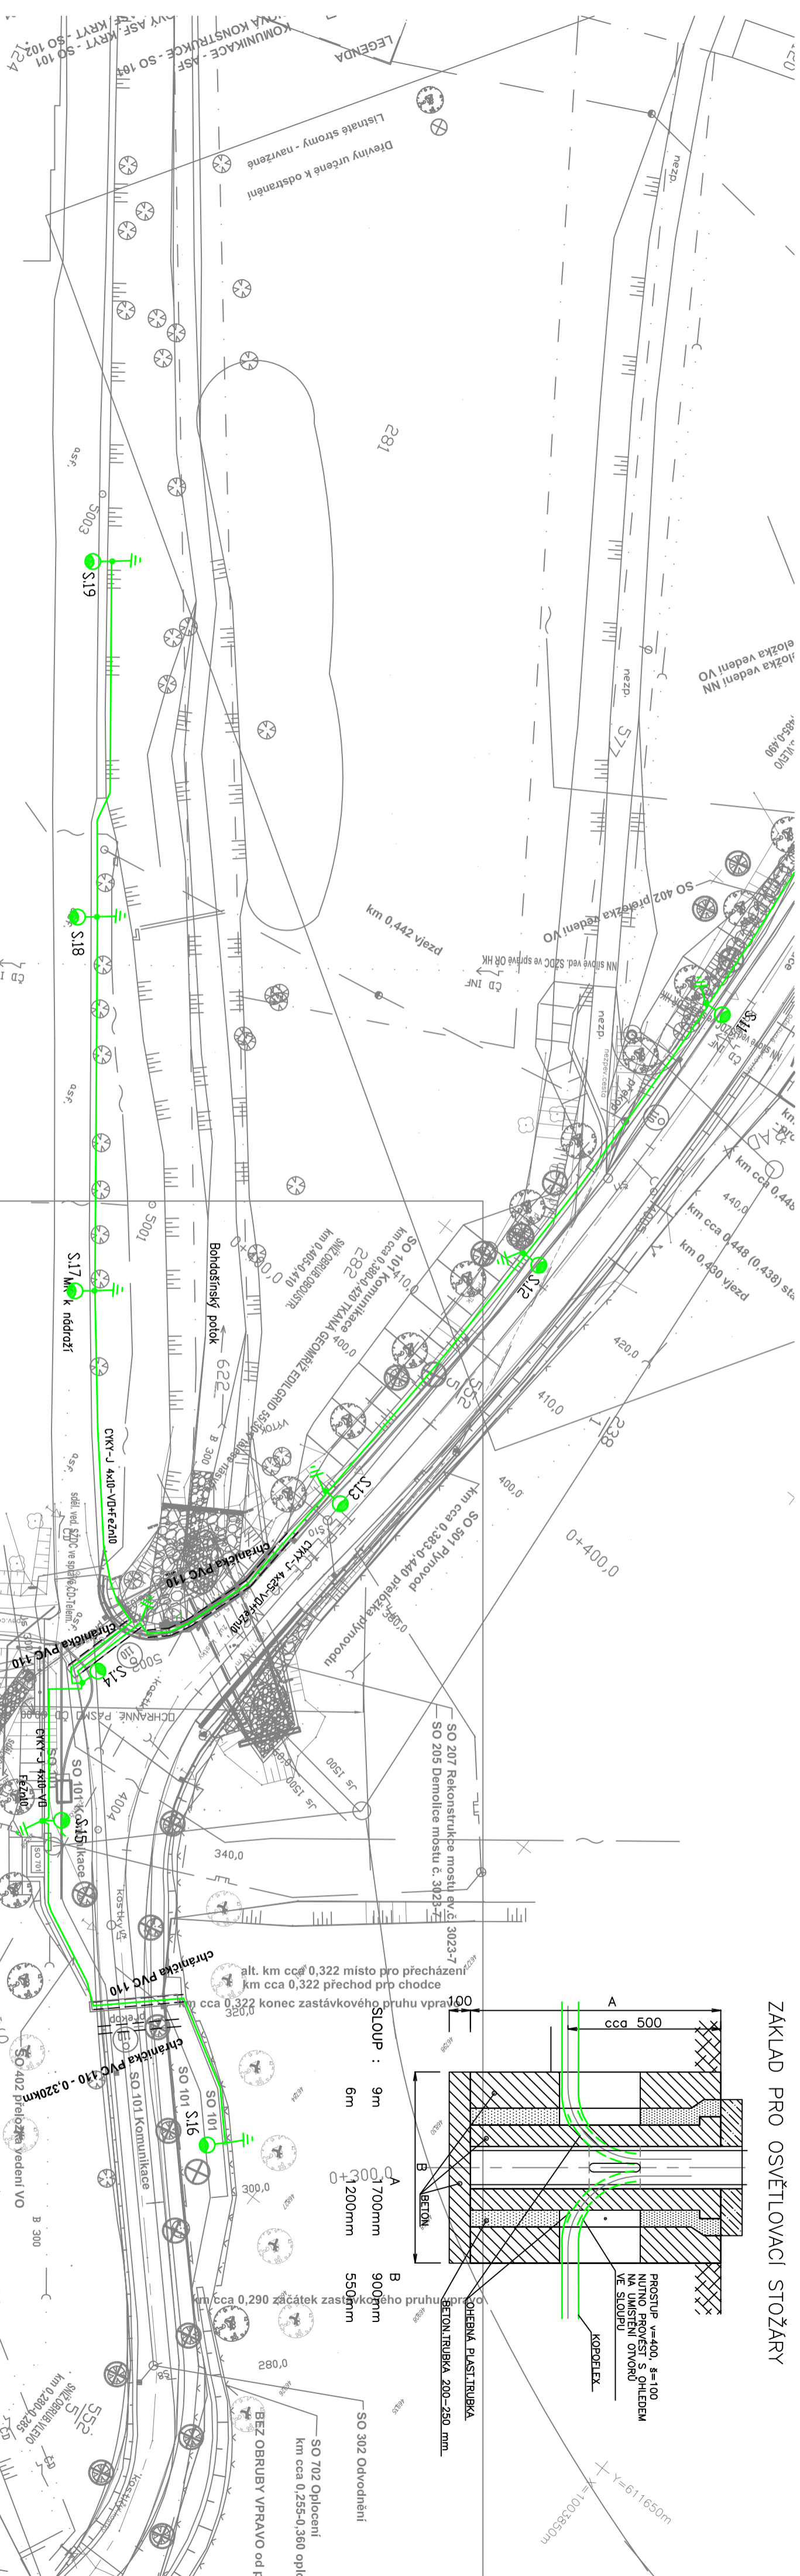

Nádraží VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU

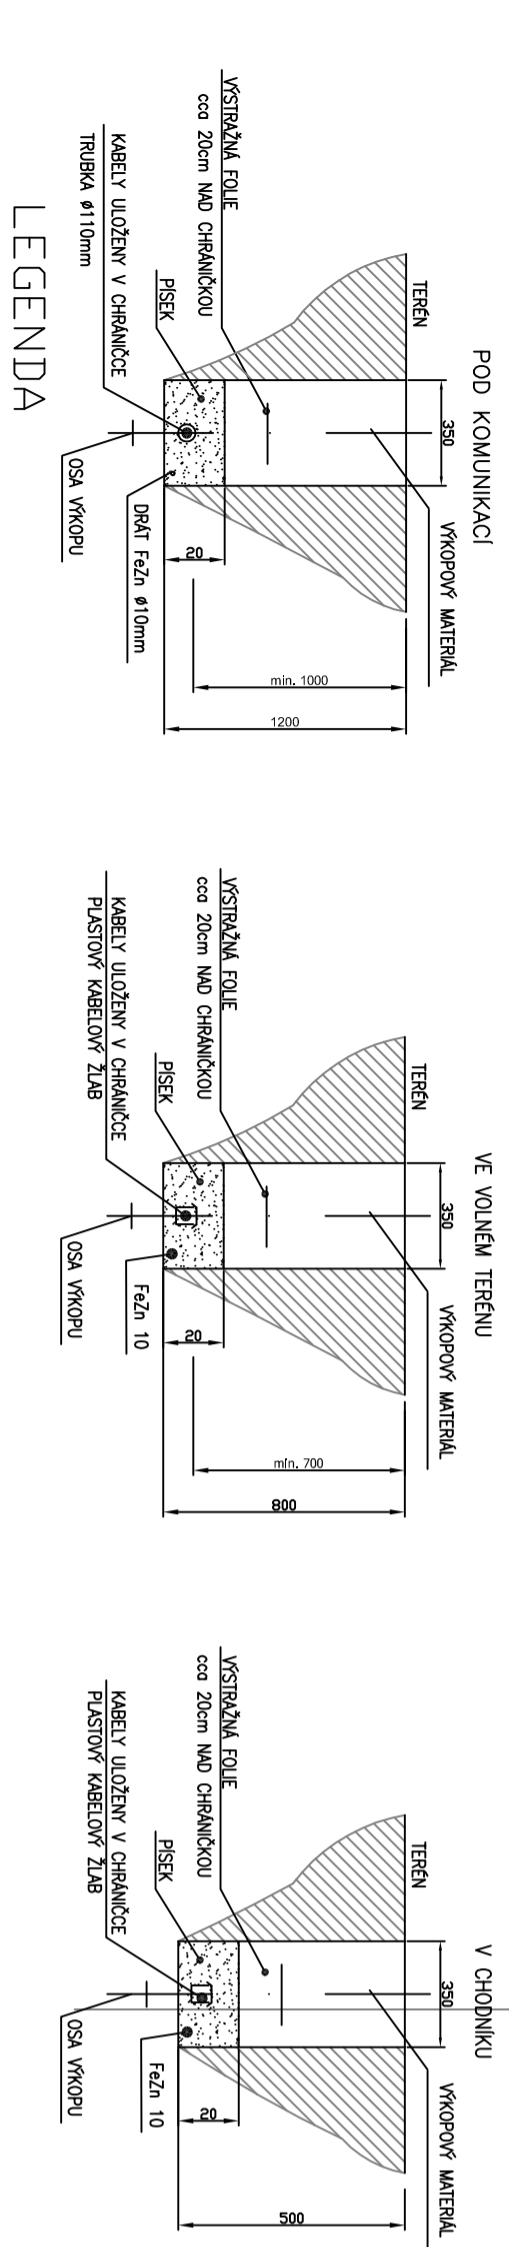

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ JSOU V SITUACÍCH ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ. UVĚDOMIT JEJICH MAJITELE O ZAHÁJENÍ PRACÍ.

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C 3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ POSPOJOVÁNÍM

**S.1 - S.16**  
NOVÝ BEZPATICOVÝ SLOUP S POUŽITÍM ÚPRAVY  
CELÁ VÝŠKA SVÍTIDLA NAD ZEMÍ cca 9m, OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ  
S VÝLOŽNÍKEM TYP AMAKO V1 – 1500/ 5' nklon  
SVÍTIDLO SAFIR 1, 100W/ D3/ SON–T Plus (10700lm)

**S.17 - S.19**  
NOVÝ BEZPATICOVÝ SLOUP S POUŽITÍM ÚPRAVY  
CELÁ VÝŠKA SVÍTIDLA NAD ZEMÍ cca 6m, OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ  
OCELOVÝ SLOUP VO AMAKO LBH6 114/76/60  
SVÍTIDLO SAFIR 1, 70W/ D3/ SON–T Plus

ROZVADEČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PLASTOVÝ PILÍŘ  
DCK Holubkov RVO S1+100/PKPB/SHOBV  
ROZVADEČ RVO SPECIFIKACE viz. technické zprávy odstavec 5.4.1

STÁVAJÍCÍ SLOUP SE NOVÝM NAPOLÍ  
DCK Holubkov RVO S1+100/PKPB/SHOBV  
KABELOVÁ SKŘÍŇ NA SLOUP TYP SP100/PSF1

UZEMNĚNÍ VEDENÍ  
V KABELOVÝCH TRASÁCH BUDE ULOŽEN DRÁT FeZn p.10mm PRO OCHRANU  
A PRACOVNÍ UZEMNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/ OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

**SO 402.1 PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**  
stavění objekt

Královéhradecký kraj Přinevské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o. Dvořecká 217/11 503 11 Hradec Králové spolupráce
Teplice nad Metují místní stavby	Královéhradecký kraj

<b>Situace veřejného osvětlení - část 2</b> výkres	<b>1:50</b> měřítko	<b>PDPS</b> stávek
---	------------------------	-----------------------

Kamil Hejman výpracoval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A053/14 dátum zadání	A053/14 dátum přílohy
Ing. Pavel Šandera zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	07/2014	C402.1 -02