

Prodin a.s.

Bohuslava Derková

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Naše značka: 2362/TD-19

Vyřizuje linka: Chmelař - 495 715 231

Dne: 17. 9. 2019

Věc: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové – Pozorovací domek na st. p. č. 245 v k. ú. Kluky – vyjádření k demolici objektu

Investorem je Královéhradecký kraj.

K samotné demolici uvedeného objektu na st. p. č. 245 v k. ú. Kluky, nemáme námitek. Na st. p. č. 245 a p. p. č. 280/31 v k. ú. Kluky se nenachází žádný vodovod ani kanalizace, které jsou v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecká provozní, a.s.. Nejbližší vodovodní řad a kanalizační stoka se nacházejí v ulici K Hvězdárně a na p. p. č. 482/1 v k. ú. Kluky (viz. přiložená situace). Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m nebo 2,5 m od líce potrubí dle profilu a hloubky uložení. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

Stávající objekt je připojen domovním vodovodním rozvodem, který je napojen v definitivní vodoměrné šachtě, na stávající vodovodní přípojce, která je umístěna hned za hranicí pozemku investora. Stávající vodovodní přípojka a definitivní vodoměrná šachta, kde je uložena vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem zůstává stávající a nemění se. Vodovodní přípojka je v majetku majitele napojené nemovitosti (viz. přiložená situace), zakres přípojek je orientační. Je nutné její stávající polohu respektovat.

Investor chce, dle informací žadatele, vodovodní přípojku zachovat pro další investiční záměr.

Kapacitu a dimenzi vodovodní přípojky posuzuje projektant. Pokud stávající vodovodní přípojka bude kapacitně dostačovat, lze ji dále využít.



Vodovodní přípojka je, dle našich podkladů, DN 25 (1") PE a je napojena na vodovodní řad DN 150 MO-PVC v provozování Královéhradecké provozní a.s. a který se nachází v ulici K Hvězdárně.

Před zahájením prací je nutné vytýčení vodovodních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.

Pro vytýčení trasy stávající kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a.s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.

Při vytýčení vodovodu a kanalizace případně upřesníme naše další požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu, kanalizace a prováděných prací.

Projektovou dokumentaci nového investičního záměru na st. p. č. 245 v k. ú. Kluky je pak nutno předložit k našemu posouzení.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s..

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.
Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

②

Bc. Lukáš Chmelař
vedoucí oddělení technické dokumentace


Příloha : situace
situace vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace
Ing. Jan Vlček, VAK HK, a.s.

Zn.: 2362 / TD = 19 Datum: 17.9.2019

Podpis: KRALOVHRADECKÁ
PROVOZÁŘ S.

Vrta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

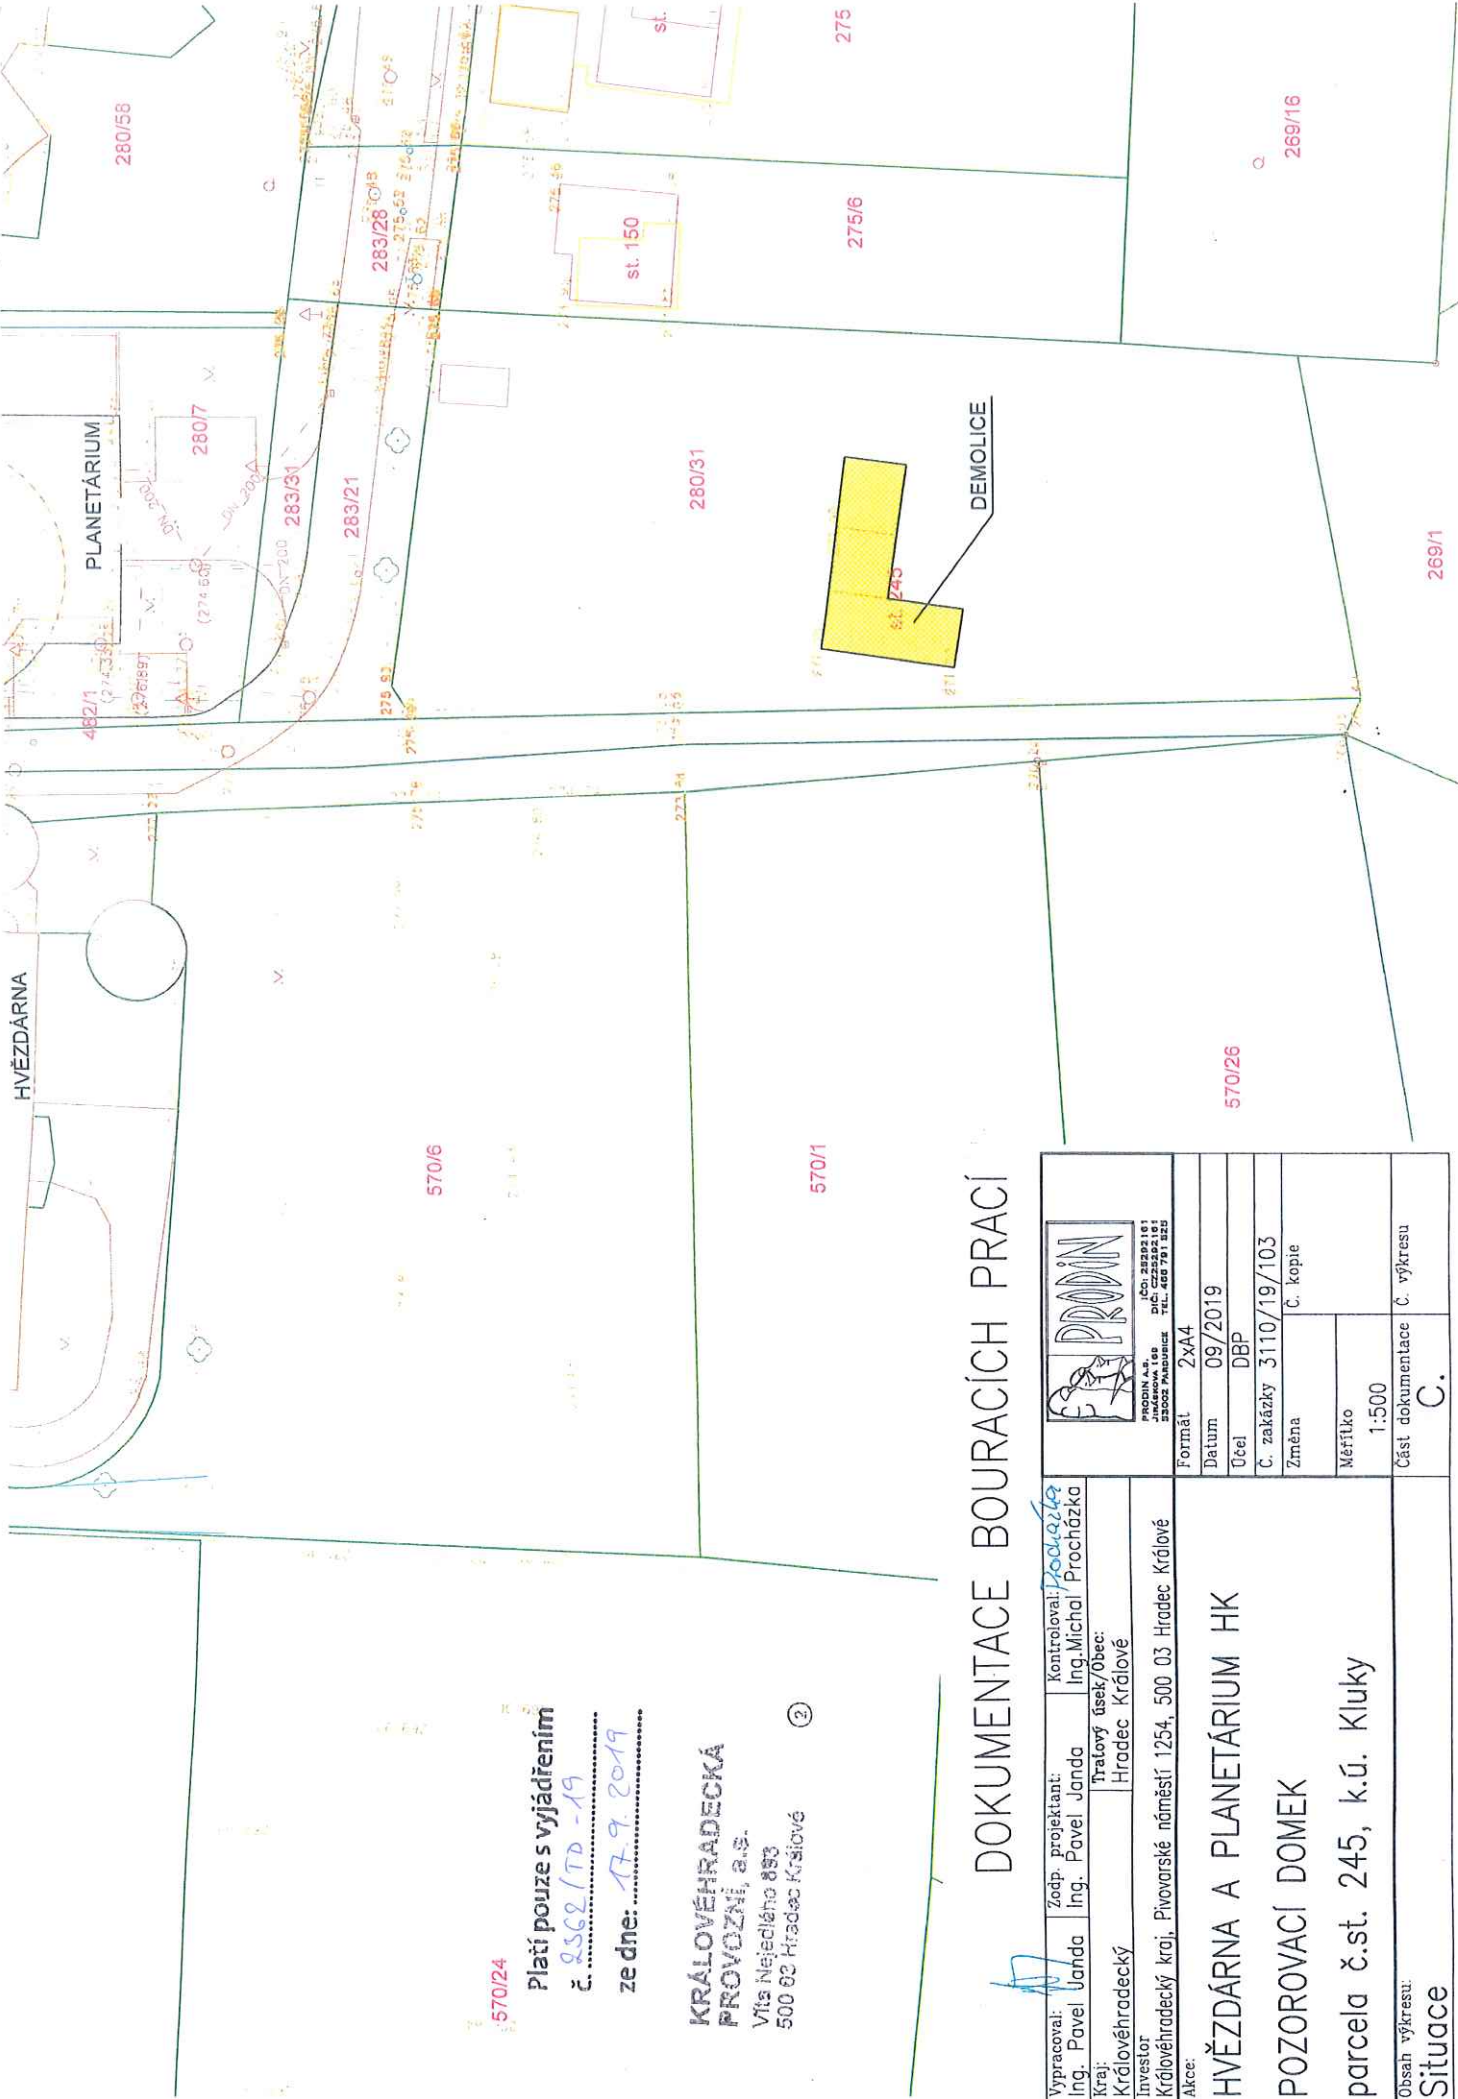


570/24
Platí pouze s vyjádřením
č. 2562/10-19
ze dne: 17.9.2019

KRÁLOVÉHRADSKÁ
PROVOZNI, a.s.
Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové ②

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Vypracoval: Ing. Pavel Janda	Zodp. projektant: Ing. Pavel Janda	Kontroloval: Ing. Michal Procházka
Kraj: Královéhradecký	Tratový úsek/Obec: Hradec Králové	
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1254, 500 03 Hradec Králové		
Akce:		
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HK		
POZOROVACÍ DOMEK		
parcely č.st. 245, k.ú. Kluky		
Obsah výkresu:	Měřítko 1:500	
Situace	Část dokumentace	Č. výkresu C.



Formát	2x44
Datum	09/2019
Účel	DBP
Č. zakázky	3110/19/103
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:500
Část dokumentace	Č. výkresu