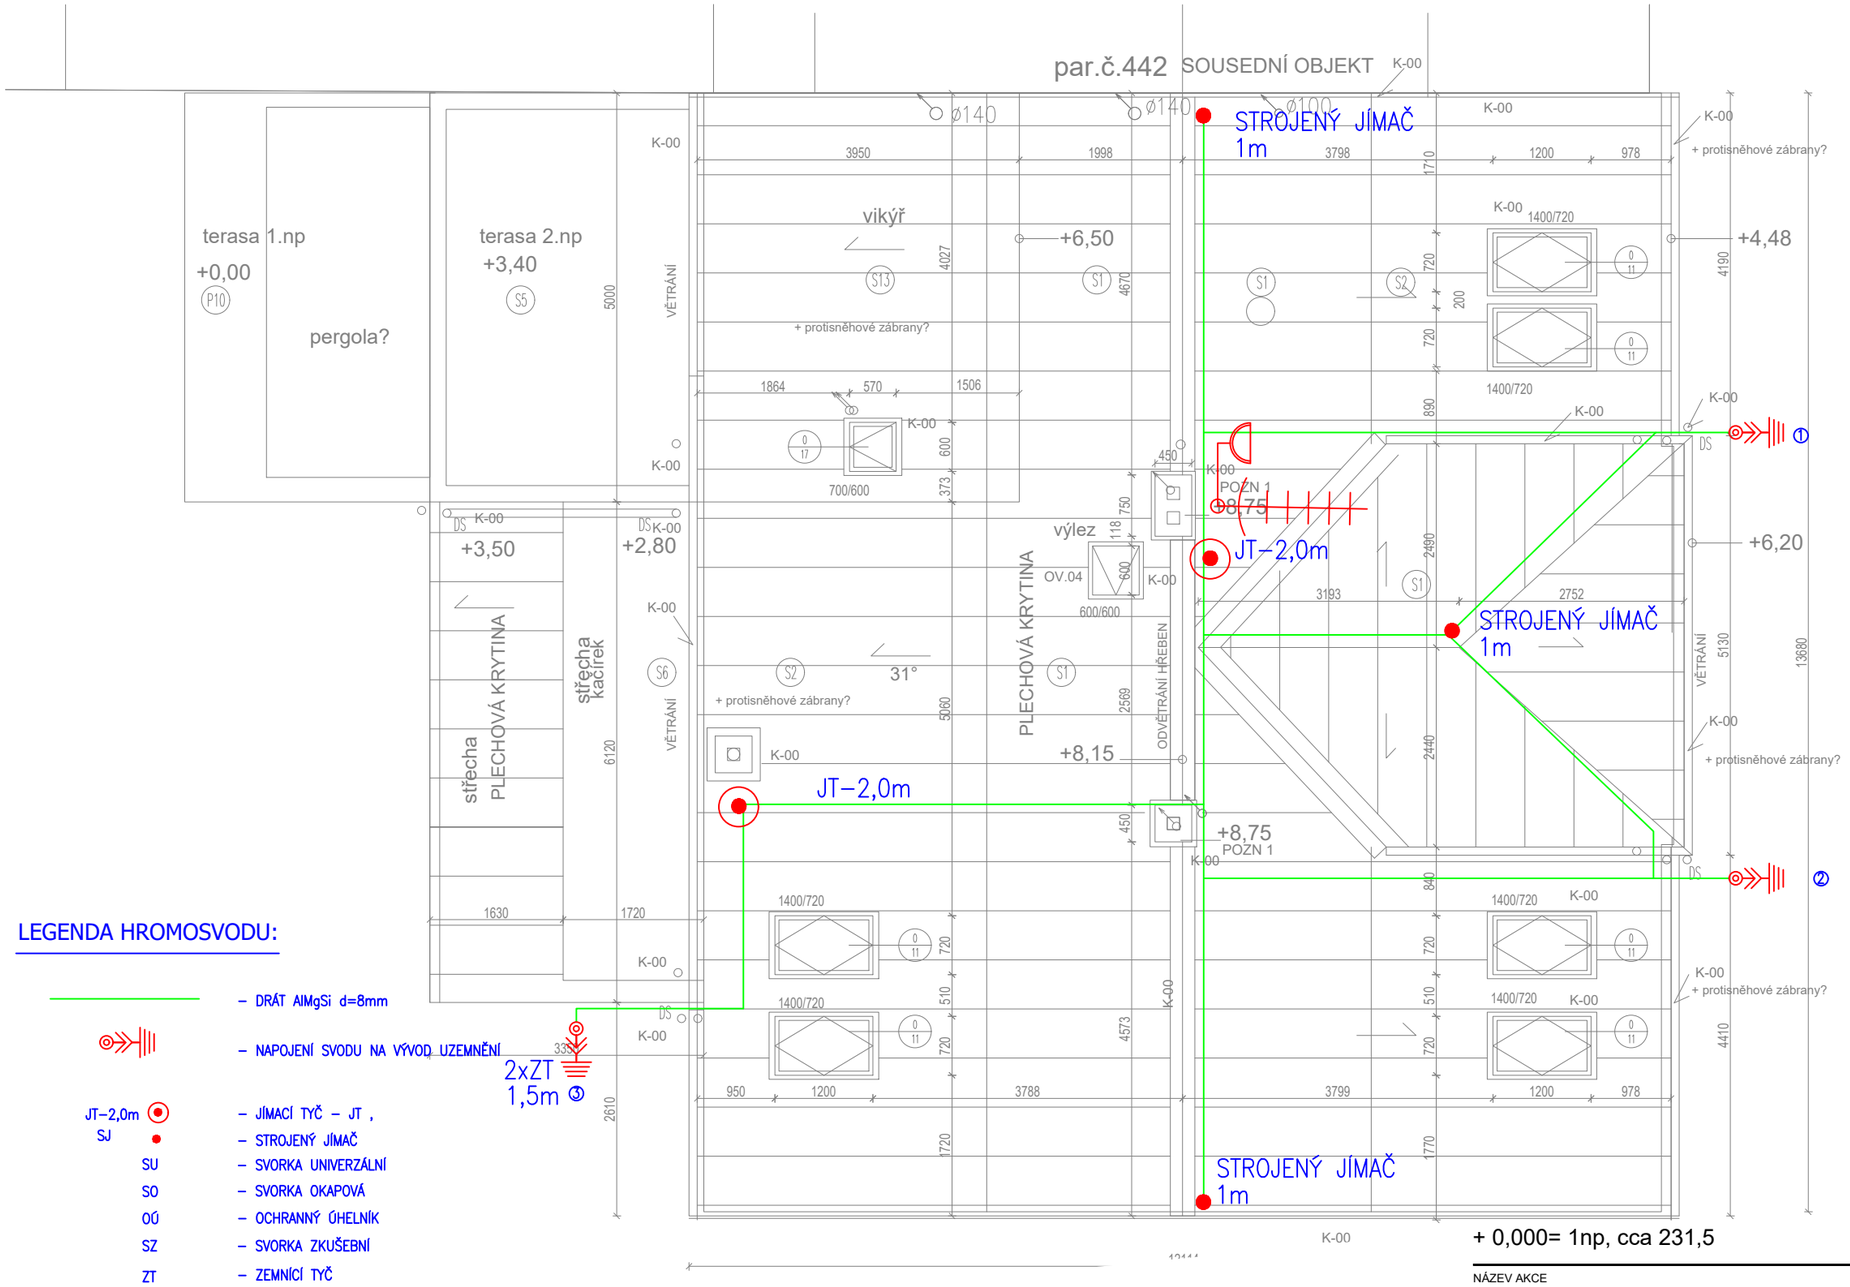

LEGENDA HROMOSVODU:

———	– DRÁT AlMgSi d=8mm
	– NAPOJENÍ SVODU NA VÝVOD UZEMNĚNÍ
JT–2,0m	– JÍMACÍ TYČ – JT ,
SJ	– STROJENÝ JÍMAČ
SU	– SVORKA UNIVERZÁLNÍ
SO	– SVORKA OKAPOVÁ
OÚ	– OCHRANNÝ ÚHELNÍK
SZ	– SVORKA ZKUŠEBNÍ
ZT	– ZEMNÍCÍ TYČ

POZNÁMKA:

- HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA TVOŘENÁ AlMgSi DRÁTEM ø8mm NA PODPĚRÁCH
- VODIVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE DLE ČSN EN 62 305 CHRÁNIT ODDÁLENÝM JÍMAČEM
- SPOJE V ZEMI BUDOU CHRÁNĚNY ASFALTOVÝM NÁTĚREM
- MAX.CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR CELÉ SOUSTAVY 15 OHM.
- ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY ,CHLAZENÍ,VENTILAČNÍ HLAVICE A STOŽÁR ANTÉNY BUDOU CHRÁNĚNY ODDÁLENÝM JÍMAČEM.
- SVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ , PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY ZEMNÍCÍMI TYČEMI
- OBJEKT ZAŘAZEN PRO SYSTÉM OCHRANY LPSIV

+ 0,000= 1np, cca 231,5

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK — PARÉ

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
D.1.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

ZPRACOVATEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ing.Jan Mixa , č.a.0007780 , SELM s.r.o.,17.listopadu 1565,25263 Roztoky

OBSAH VÝKRESU

ELEKTROINSTALACE
BLESKOSVOD-STŘECHA

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: ZÁŘÍ 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY: - 10