


Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
0001	SKLAD	7,21
0002	ZADVEŘI	17,07
0003	VÝŠETŘOVNA	17,93
0004	KANCELÁŘ	7,86
0005	CHODBA	37,33
0006	VÝŠETŘOVNA	13,99
0007	WC ŽENY	4,67
0008	WC MUŽI	4,23
0009	SPRCHA	2,65
0010	SKLAD LABORATOŘE	19,55
0011	WC ŽENY	3,08
0012	WC MUŽI	2,32
0013	KANCELÁŘ DZS	14,53
0014	SKLAD ISS	6,51
0015	KANCELÁŘ DZS	13,8
0016	DENNÍ MÍST. ISS	14,42
0017	KANCELÁŘ ISS	5,13
0018	KANCELÁŘ DZS	14,01
0019	VÝŠETŘOVNA	19,31
0020	CHODBA	5,69
0021	SCHODIŠTĚ	7,19
0022	SKLAD	9,19
0023	CHODBA	34,73
0024	ARCHIV	30,72
0025	KANCELÁŘ LABORATOŘE	7,15
0026	SPRCHA	1,23
0027	WC	1,14
0028	PŘEDSÍN	5,18
0029	ŠATNA	14,24
0030	TRANS. B	9,39
0031	DENNÍ MÍST.	24,96
0032	KANCELÁŘ LABORATOŘE	14,85
0033	LABORATOŘ 1	14,95
0034	LABORATOŘ 2	29,99
0035	LABORATOŘ 3	28,95
0036	LABORATOŘ 4	14,55
0037	CHODBA	104,04
0038	ARCHIV	16,05
0039	VÝTAH	6,83
0040	PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR	14,16
0041	ŠATNA SESTRY	17,74
0042	WC	1,15
0043	SPRCHY	15,58
0044	CHODBA	6,42
0045	ŠATNA SESTRY	18,24
0046	SCHODIŠTĚ	16,14
0047	SKLAD	14,46
0048	SERVEROVNA	2,88
0049	ŠATNA SESTER	19,51
0050	WC	5,76
0051-A	PŘEDSÍN	2,52
0051-B	UPS	12,34
0052	UMÝVÁRNA	8,51
0053	PŘÍPRAVNA LÉČIV	11,59
0054	PŘÍJEM DODÁVEK	12,52
0055	VSTUPNÍ KONTROLA	10,26
0056	ÚKLID	2,46
0057	ŠATNA PERSONÁLU	8,91
0058	WC	2,56
0059	UCHOVÁVÁNÍ LÉČIV	15,58
0060	STROJOVNA VZT, MVZ	3,27
0061	STROJOVNA VZT	5,78
0062	STROJOVNA VZT, MVZ	11,17
0063	STROJOVNA VZT	31,19
0064	SPISOVNA	20,32
0065	SKLAD	17,84
0066	CHODBA	73
0067	CHODBA	57,89
0068	CHODBA	12,9
0069	SKLAD	19,48
0070	SCHODIŠTĚ	5,76
0071	SKLAD	9,94
0072	SKLAD	9,24
0073	VÝTAH 2	7,05
0074	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	22,89
0075	VÝTLUKÁRNA VAJEC	6,22
0076	DENNÍ SKLAD	15,71
0077	ELEKTOROROZVODNA	14,61
0078	ROZVOD TEPLA A VODY	30,07
0079	ELEKTOROROZVODNA	11,24
0080	KANCELÁŘ ŠÉFKUCHAŘE	7,39
0081	WC	2,38
0082	WC	3,62
0083	ÚKLID.MÍST.	1,05
0084	SKLAD KONZERV	14,86
0085	DENNÍ MÍSTNOST	13,98
0086	SKLAD POTRAVIN A CHLADICÍ BOXY	31,38

0087	CHODBA	0
0088	PŘÍPRAVNA MASA	15,04
0089	PŘÍPRAVNA TĚSTA	28,82
0090	SCHODIŠTĚ	9,17
0091	KOMORA	4,64
0092	CHODBA	74,78
0093	SKLAD A PŘÍPRAVA ZELENINY	27,51
0094	STUDENÁ KUCHYŇE	22,65
0095	DIETNÍ KUCHYŇE	8,59
0096	VARNÁ	107,27
0097	UMÝVÁRNA A SKLAD TERMOPORTŮ	21,99
0098	UMÝVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ	4,37
0099	SKLAD OHLEBA	12,43
0100	ŠATNA ŽENY	23,04
0101	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	6,87
0102	VENK. SCHODIŠTĚ DO 1NP	0
0103	ŠATNA MUŽI	10,15
0104	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	6,89
0105	SKLAD TERMOPORTŮ	14,14
0106	VÝTAH 3	4,4
0107	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	56,92

0108	SKLAD DKP	20,84
0109	KANCELÁŘ	5,97
0110	KANCELÁŘ DIETNÍCH SESTER	11,89
0111	ROZDĚLOVÁNÍ PORCÍ	54,48
0112	ZÁVĚTŘÍ	5,65
0113	SKLAD PRÁDLA	11,03
0114	SKLAD OBALŮ	8,74
0115	SKLAD ODPADŮ	9,28
0116	RAMPA	64,54
0117	DIESELAGREGÁT+ELEKTOROROZVODNA	37,8
0118	TLUMICÍ KOMORA	6,12

Celková plocha [m²]: 1982,18

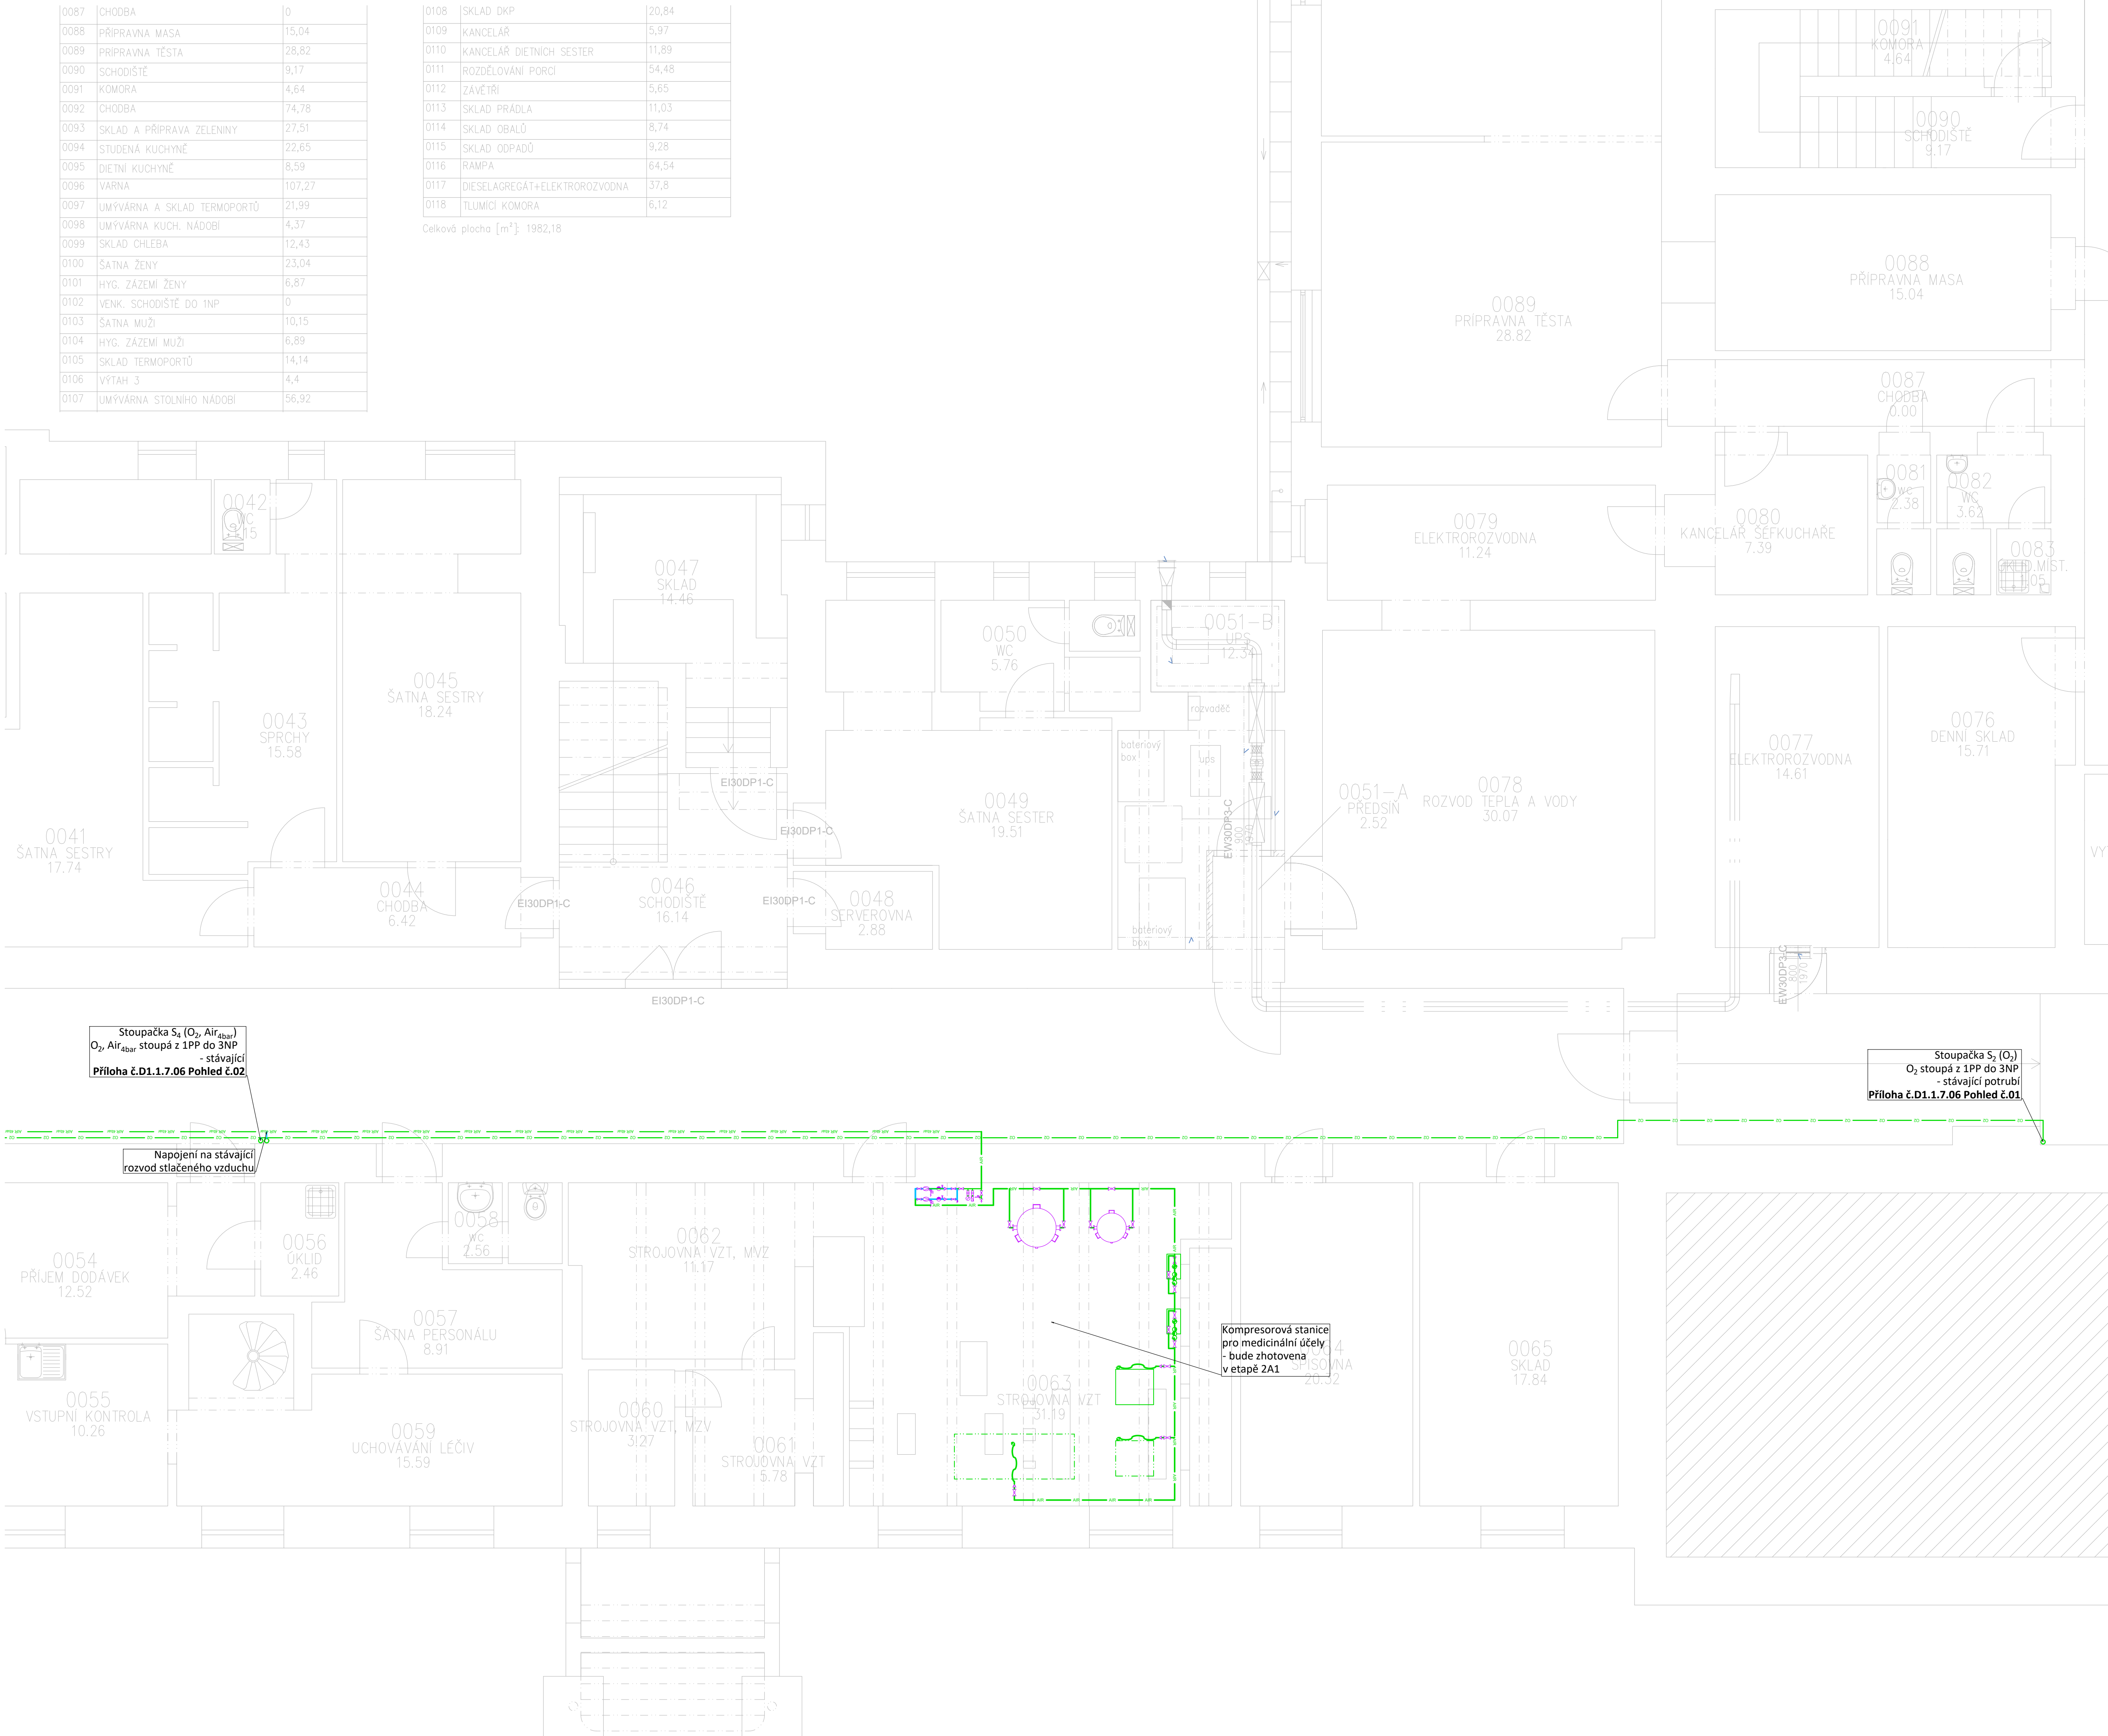

Stoupačka S₄ (O₂, Air_{4bar})
O₂, Air_{4bar} stoupá z 1PP do 3NP
- stávající
Příloha č.D1.1.7.06 Pohled č.02

Napojení na stávající
rozvod stlačeného vzduchu

Kompresorová stanice
pro medicínské účely
- bude zhotovena
v etapě 2A1

Stoupačka S₅ (O₂)
O₂ stoupá z 1PP do 3NP
- stávající potrubí
Příloha č.D1.1.7.06 Pohled č.01

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

— O ₂ —	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
— O ₂ —	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar - stávající
— Air 4bar —	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
— Air 4bar —	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar - stávající

Poznámky:


Poznámka č. 1:
Potrubí medicínálních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách


Poznámka č. 2:
Potrubí stlačeného vzduchu bude napojeno na stávající rozvod

Poznámka č. 3:
Potrubí vakua je projektováno jako příprava pro budoucí napojení na vakuovou stanici.

Poznámka č. 4:
Pod každou stoupačku medicínálních plynů budou nově vsazeny odkalovací ventily a uzávěry stoupačky.

Poznámka č. 5:
Pro přepojování stoupaček je nutné na nezbytnou dobu odstavít část nemocnice od dodávek medicínálních plynů. Tyto odstávky musí být prováděny a koordinovány s uživateli.

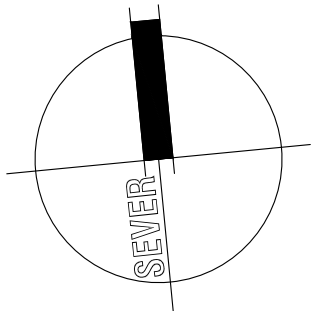

HLAVNÍ ING. PROJEKTU LIBOR KLUBAL, DIS <i>libor klubal</i>	ZODP. PROJEKTANT ING. ZDENĚK KVAPIL <i>zkvapil</i>	VYPRACOVAL JIRÍ STAJER <i>stajer</i>	MĚŘÍTKO : 1:50 FORMÁT : 10x44 DATUM : 11/2017	iNs ATELIER projektový a inženýrský s.r.o.  MZ LIBEREC a.s. U Nasy 362/6 46001 Liberec EV. Č. AKCE 1566 44 17 ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 7. 3
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B D.1.1.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY				
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 1.PP				