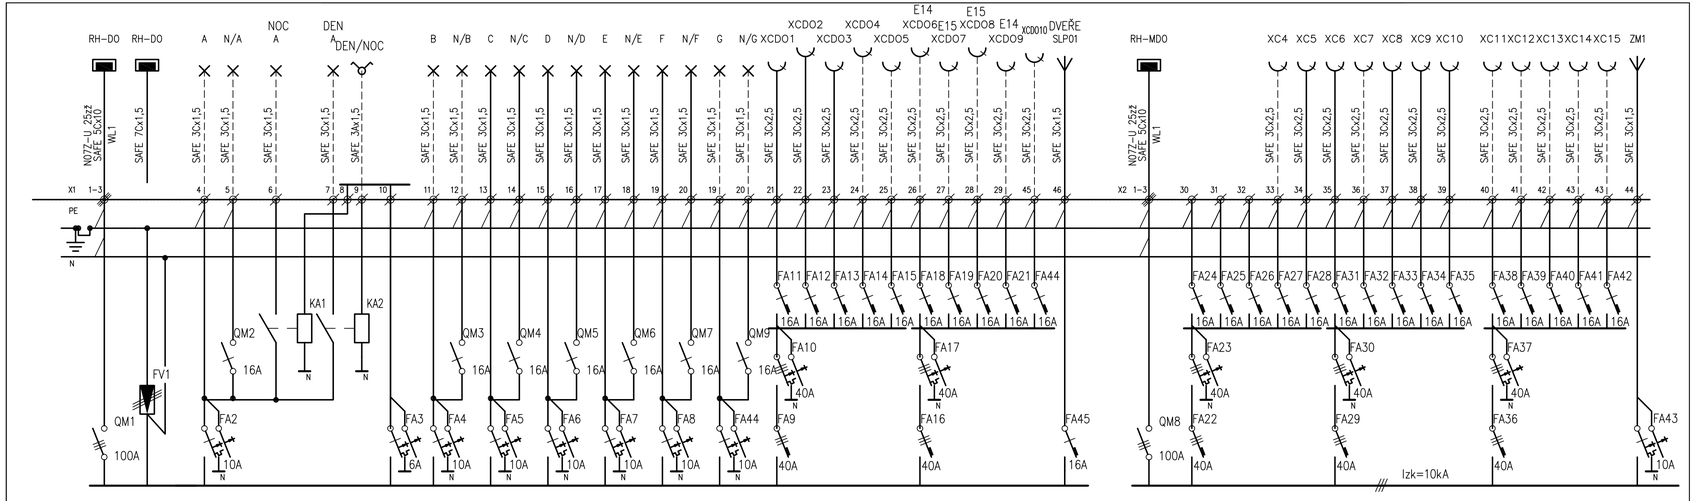

R–LNP1 – ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP1, IP44, ROZMĚR 2013x858x596mm (VxŠxH), PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY SPODEM A VRCHEM

LEGENDA:

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ. I, II	FV1
HLAVNÍ VYPÍNAČ 3F, 100A	QM1,8
VYPÍNAČ 1F, 16A	QM2–7,9
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 6/1N/B/003	FA3
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 10/1N/B/003	FA2,4–8,43,44
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 16/1N/B/003	FA
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003	FA10,17,23,30,37
JISTIČ B40/3	FA9,16,22,29,36,
JISTIČ B10/3	FA
JISTIČ B16/1	FA11–15,18–21,24–28,31–35,38–42,45
JISTIČ B2/3	FA1
SPÍNACÍ RELÉ, 230V, 16A	KA1,2

------ VÝVODY BUDOU REALIZOVÁNY V DALŠÍCH ETAPÁCH
——— VÝVODY REALIZOVÁNY V TÉTO ETAPĚ
—·—·— VÝVODY REALIZOVÁNY V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN–C–S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKTM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000–5–51ed.3

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: ---
LIBOR KLUBAL, DiS	KAREL NÝVLT	KAREL NÝVLT	FORMÁT : 2 A4
			DATUM : 11/2017

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD

AKCE : **NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP**
JIP – ETAPA 2A2
Na pozemk st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
katastrální území: BROUMOV
D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A2
D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARÉ

NÁZEV PŘÍLOHY : **SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R–LNP1**

1.5 – ELEKTRO

ZPRACOVATEL :
ELTH Hronov, spol. s r.o.
Husova 207
549 31 HRONOV
491 482 162
karelnyvlt@eltym.cz
16 – P – 33

EV. Č. AKCE
1566 44 17

ČÍSLO PŘÍLOHY
D. 1. 1. 5. 9