



Koupelna 1NP- blok B

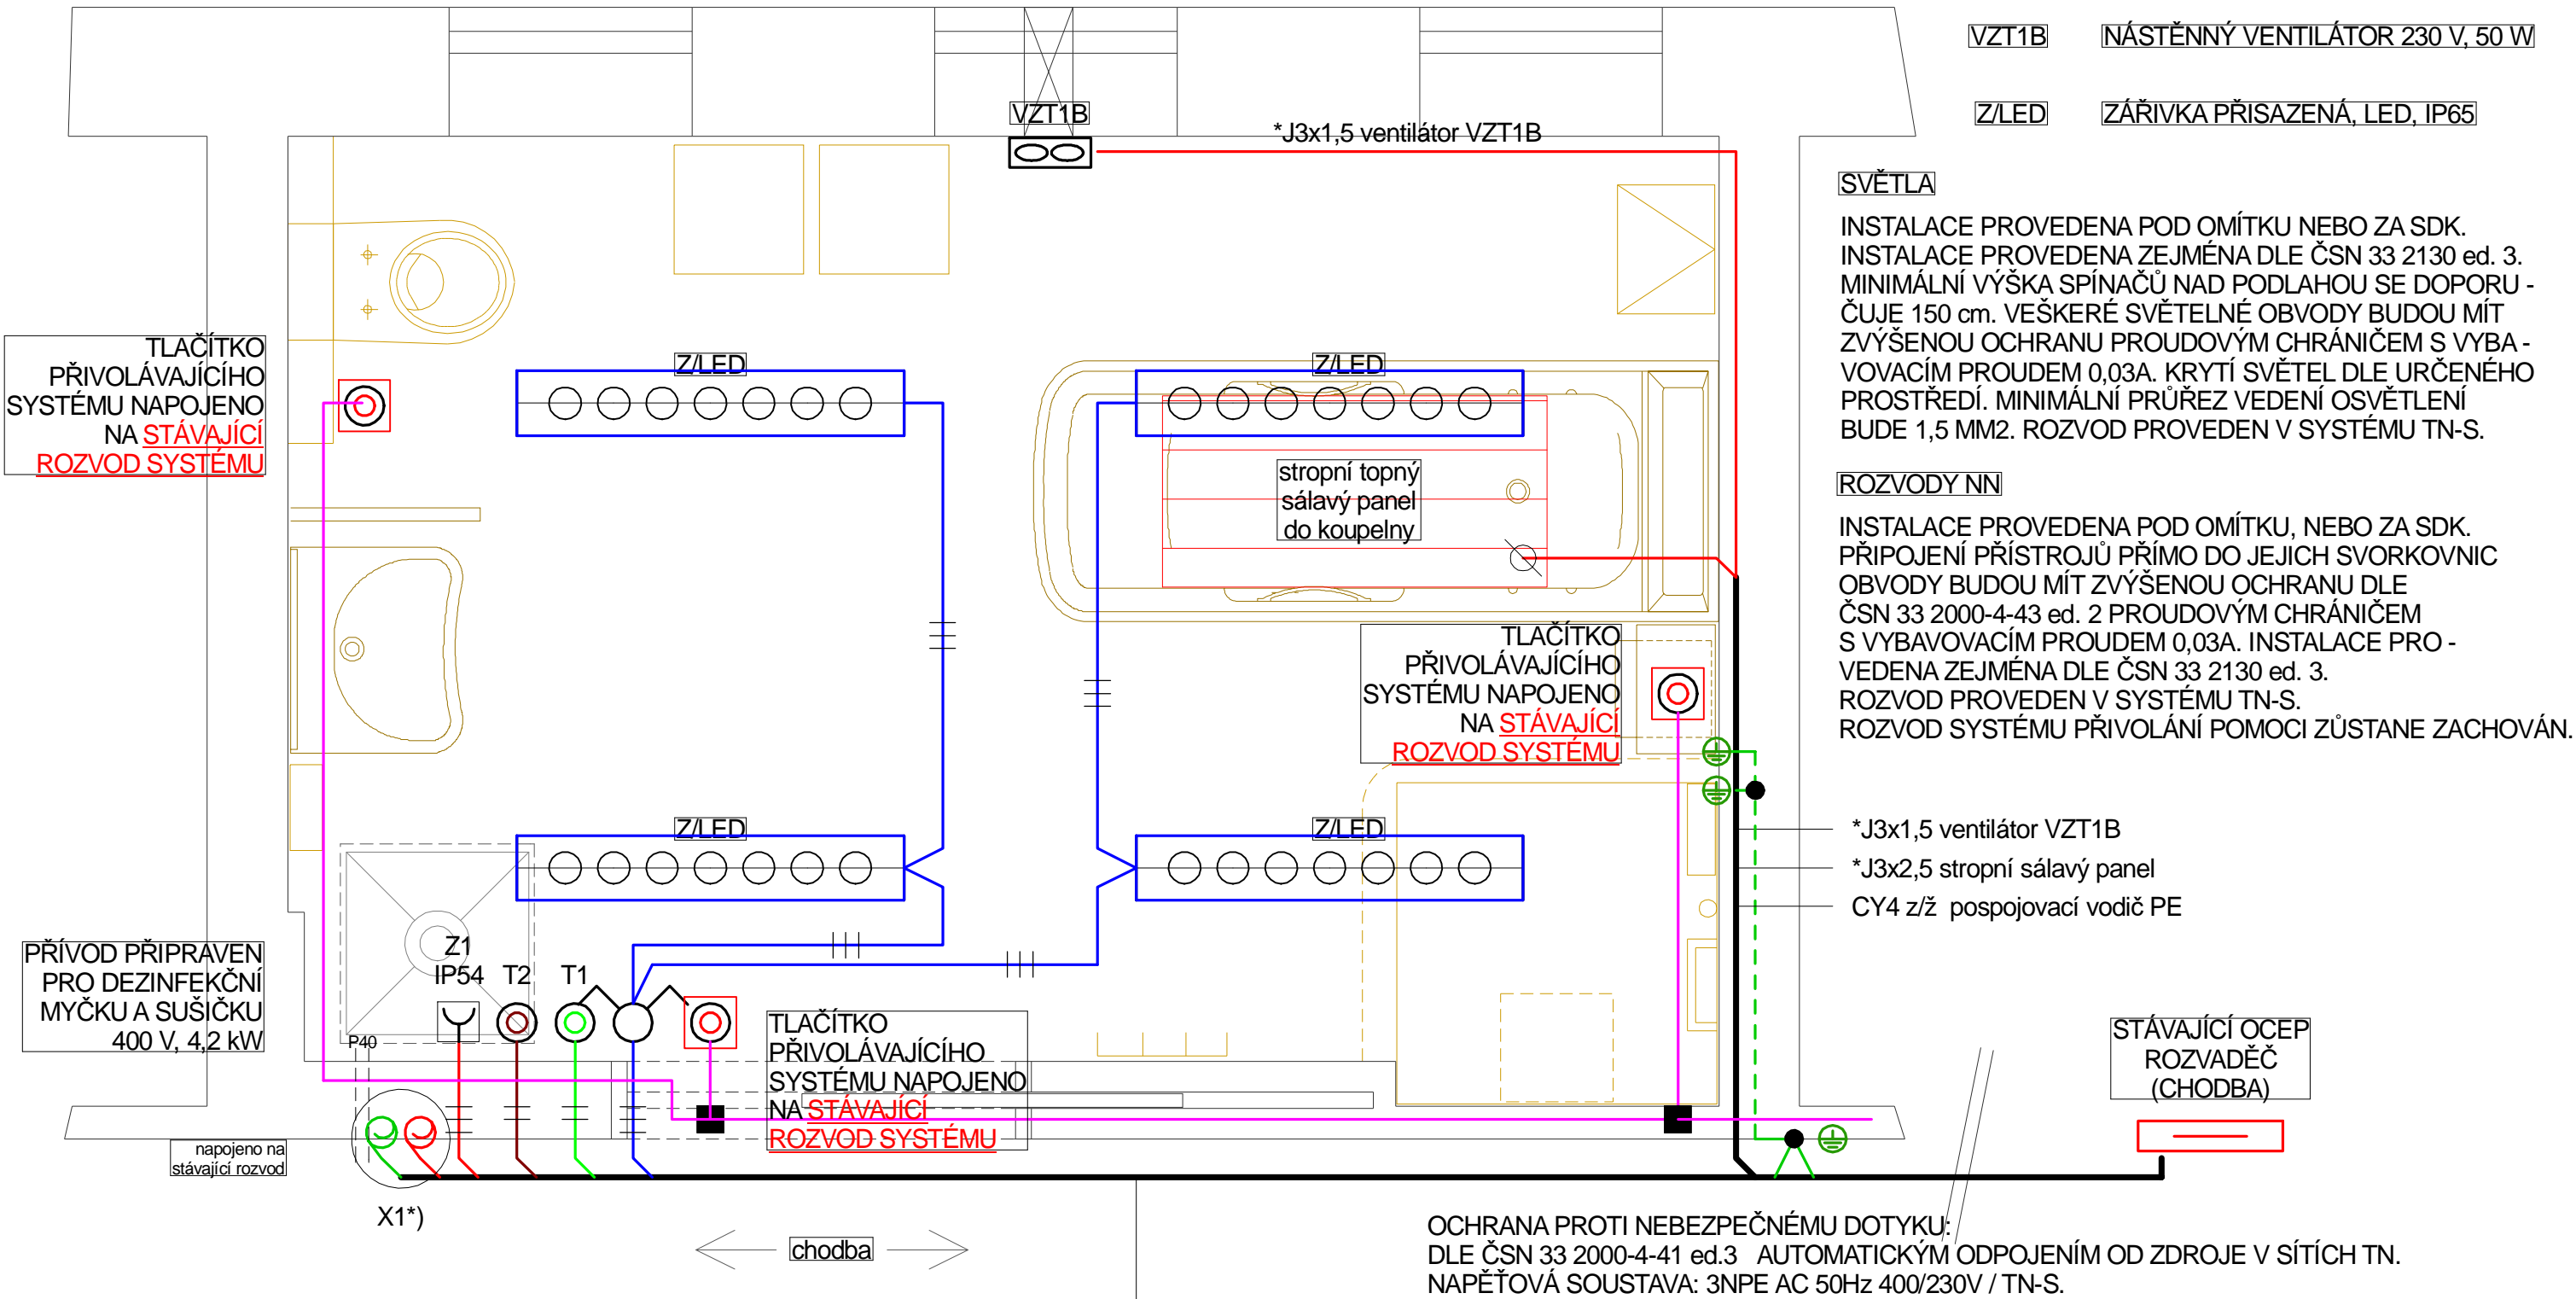

- *J3x1,5 přívod osvětlení (může být napojeno ze stávajícího přívodu pro osvětlení koupelny)
- *O2x1,5 tlačítko T1 pro spouštění ventilátoru VZT1B
- *O2x1,5 tlačítko T2 pro sepnutí ohřevu sálavého panelu
- *J3x2,5 zásuvka 230 V, 16 A, IP54
- *J5x2,5 záložní přívod pro dezinfekční myčku (400 V, 4,2 kW)
- záložní CY4 z/ž pospojovací vodič PE

X1*) kabel v délce 5 m zůstane uložen na kabelovém kanále, vodič pospojení v délce 5 m zůstane uložen na kabelovém kanále, bude položena nová instalační trubka P40 od kabelového kanálu do spodní části rohu koupelny (příprava na připojení dezinfekční myčky).

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HK		
KRAJ, MÍSTO	Domov důchodců, k Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodu		
AKCE:		DATUM	11/2018
DOMOV U BIŘIČKY, K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ REKONSTRUKCE KOUPELNY "B"		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1 : 20
VÝKRES: Dispozice rozvodu NN v koupelnách bloku B		1E04	