


SITUACE KANALIZACE A VODOVODU M 1 : 200

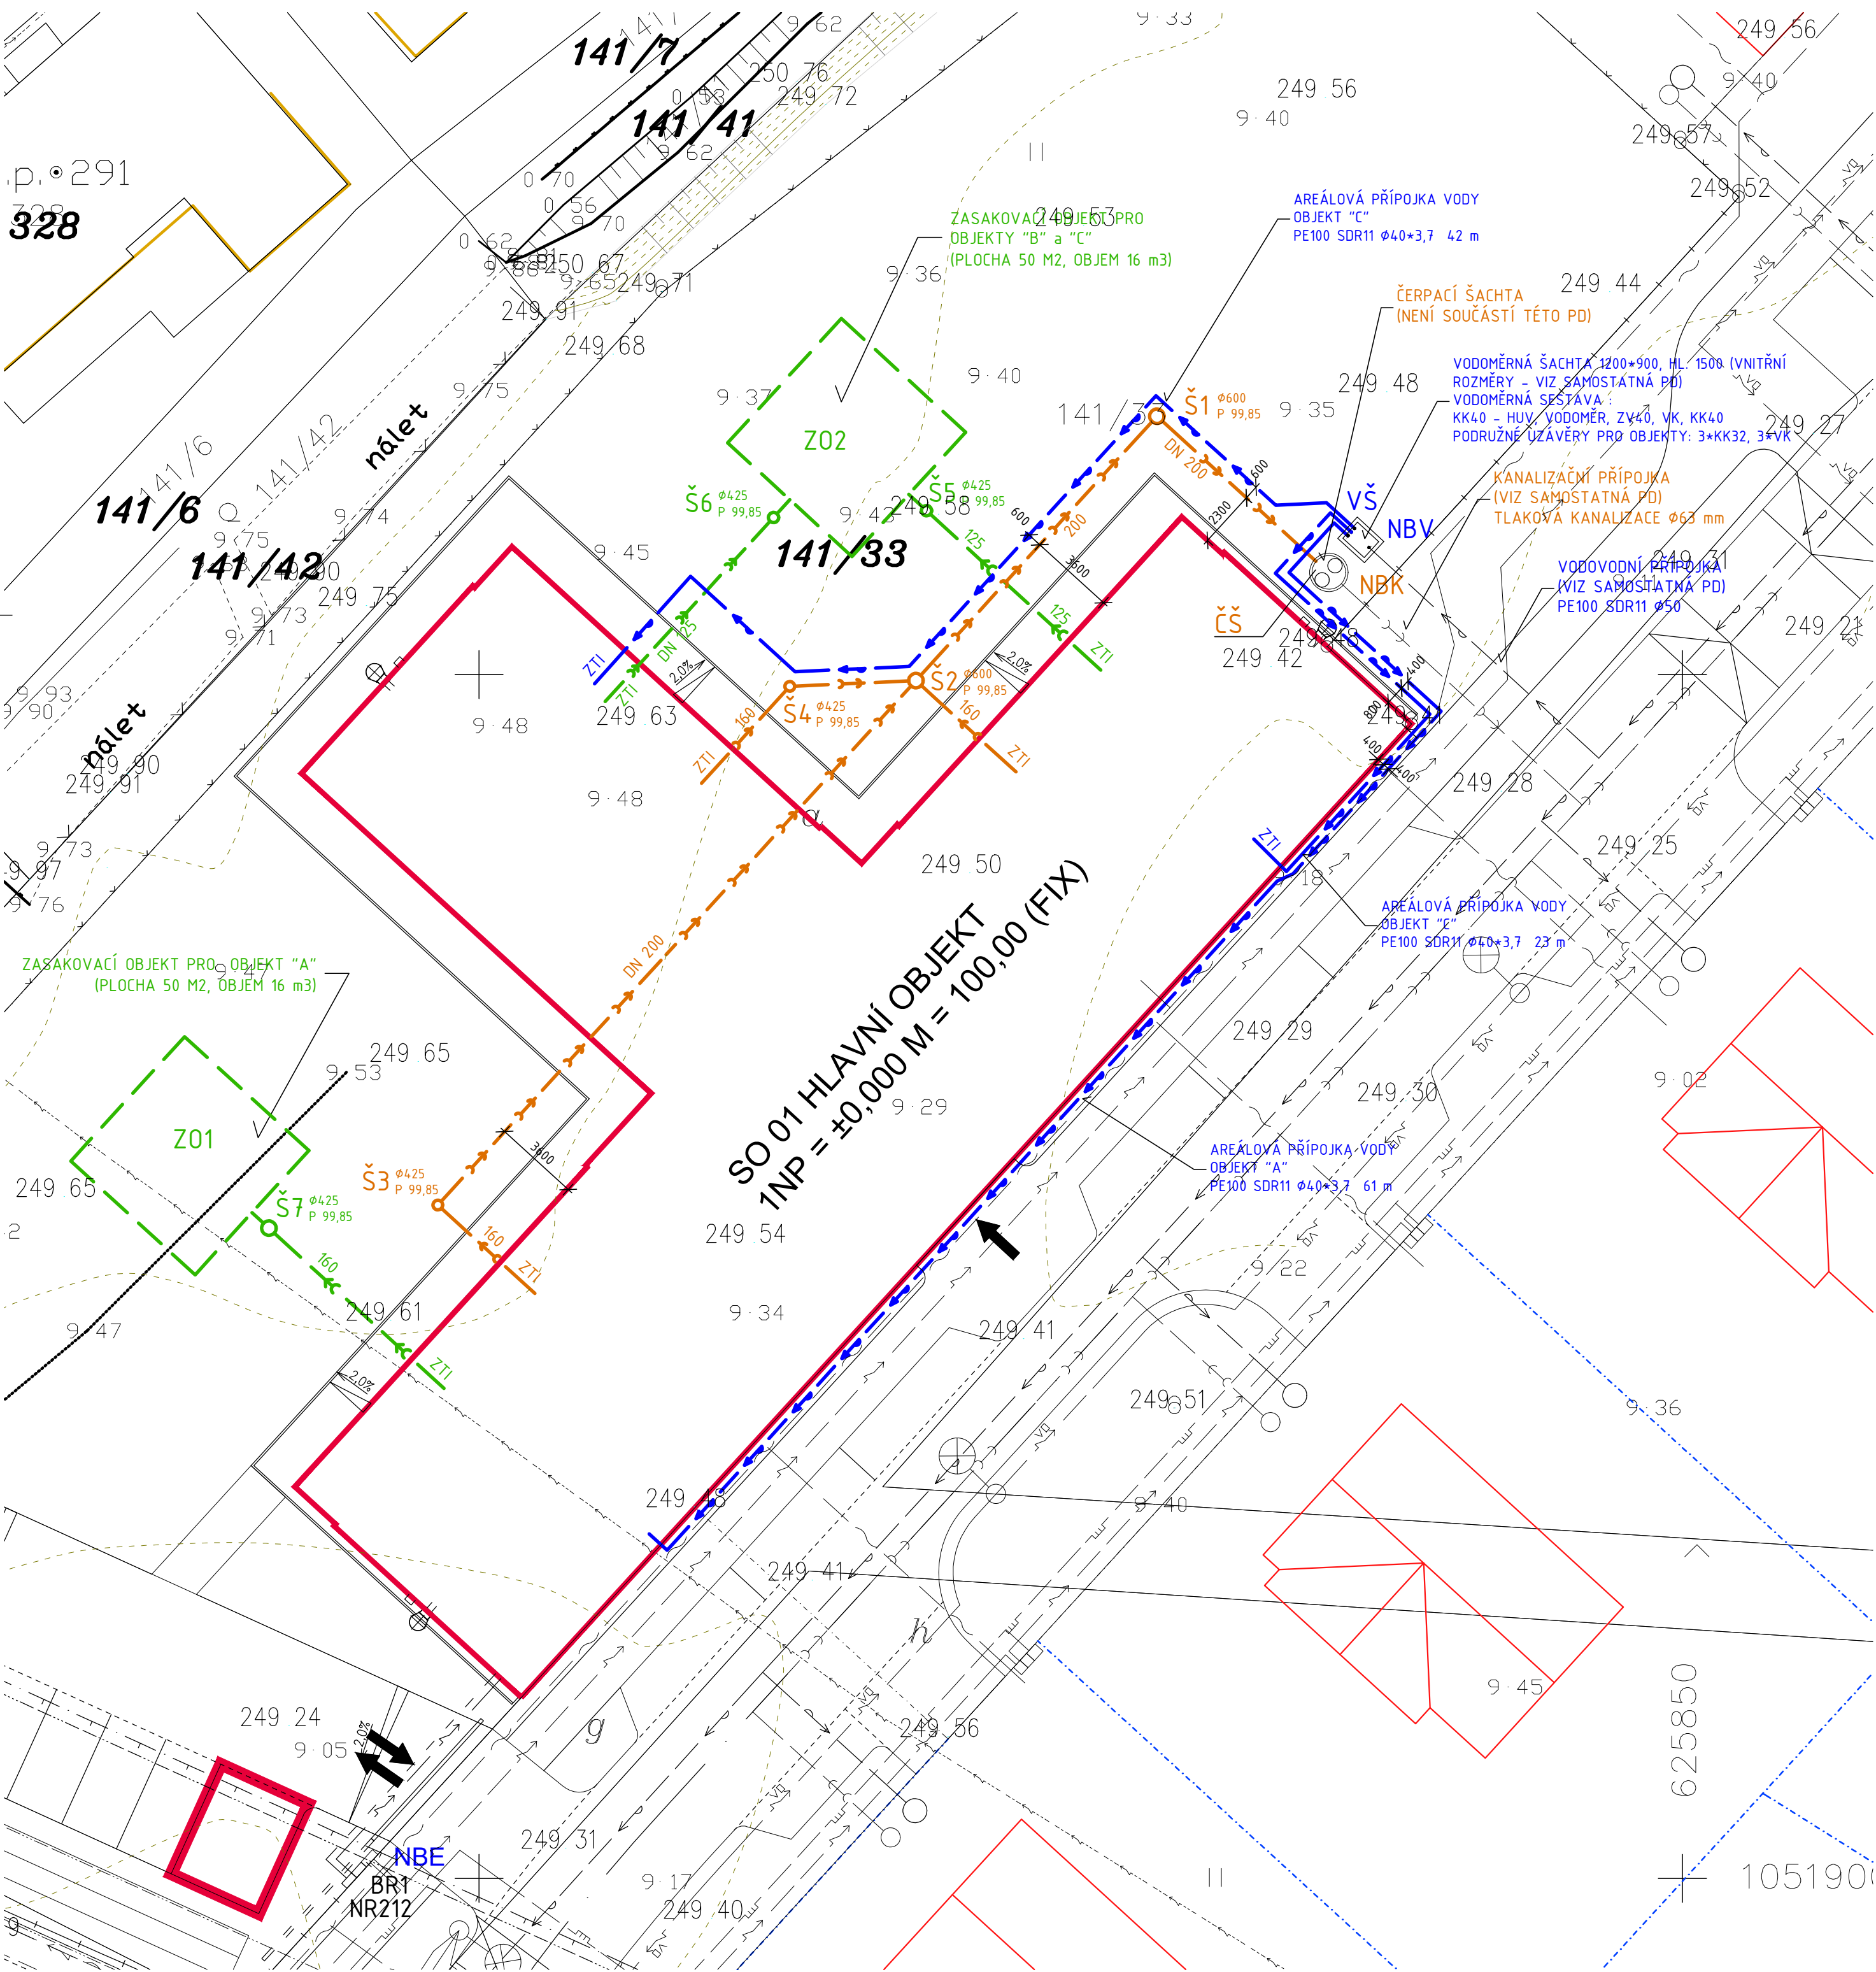

LEGENDA - SÍŤ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ


- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ
- VODOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- PLYNOVOD
- KABELY T02
- OPLOČENÍ

NOVÉ SÍŤ




- KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
PVC KG DN 125, DÉLKA 19 m, HLOUBKA MIN. 0,8 m  
PVC KG DN 150, DÉLKA 9 m, HLOUBKA MIN. 0,8 m
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ  
PVC KG DN 160, DÉLKA 16m, HLOUBKA MIN. 1,0 m  
PVC KG DN 200, DÉLKA 54 m, HLOUBKA MIN. 1,0 m
- VODOVOD  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (AREÁLOVÁ, MĚŘENÁ)  
PE100 SDR11 Ø40\*3,7, DÉLKA 126 m, HLOUBKA 1,5 m

LEGENDA - OBJEKTY ZTI

- Š1,2** NOVÁ ŠAHTA  
PLASTOVÁ ŠAHTA DN600 2 ks
- Š3-7** NOVÁ ŠAHTA  
PLASTOVÁ ŠAHTA DN425 5 ks
- ČŠ** ČERPAČÍ ŠAHTA PRO TLAKOVOU KANALIZACI  
(NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
- VŠ** VODOMĚRNÁ ŠAHTA  
(MIN VNITRNÍ ROZMĚRY 900/1200 mm, V. 1500 mm  
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
- NBK** NAPOJOVACÍ BOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
(ČERPAČÍ ŠAHTA)
- NBV** NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU  
(VODOMĚRNÁ ŠAHTA)
- Z01** ZASAKOVACÍ OBJEKT 1  
PLOCHA DNA 50 m2, AKU OBJEM 16 m3
- Z02** ZASAKOVACÍ OBJEKT 1  
PLOCHA DNA 50 m2, AKU OBJEM 16 m3
- DRENÁŽNÍ ŠAHTA**  
PLASTOVÁ ŠAHTA DN425 mm; 6 ks

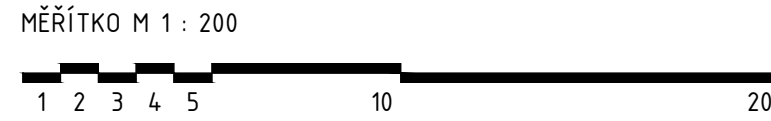

- POZNÁMKA:
- ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP = ±0,000 M = XXX B.P.V.
  - ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU VÝSTAVBY A V JEJÍM OKOLÍ, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENO I JEJICH ZABEZPEČENÍ PROTI POŠKOZENÍ.
  - PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ PLATNÝMI NORMAMI, ZEJMÉNA ČSN 73 6005.
  - SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : 1:200	
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. JIŘÍ LITOŠ	ING. JIŘÍ LITOŠ	FORMÁT : 6'A4	
			DATUM : 08/2018	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NOVOSTAVBA OBJEKTU "DOMKY NA KVĚTNÉ", ALBRECHTICE NAD ORLICÍ				ZPRACOVATEL : ING. JIŘÍ LITOŠ  Palachova 1742 547 01 NÁCHOD GSM 737 813 409 litos.jiri@seznam.cz ev.č. 757 2018
Na parcele p.p.č. 141/33 katastrální území : ALBRECHTICE NAD ORLICÍ				
D - DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				
PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			Č. PARÉ	EV. Č. AKCE 1626 31 18
NÁZEV PŘÍLOHY : SITUACE KANALIZACE A VODOVODU 1:200				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.4 2