




”K” RIS–OLMI (čelní pohled)

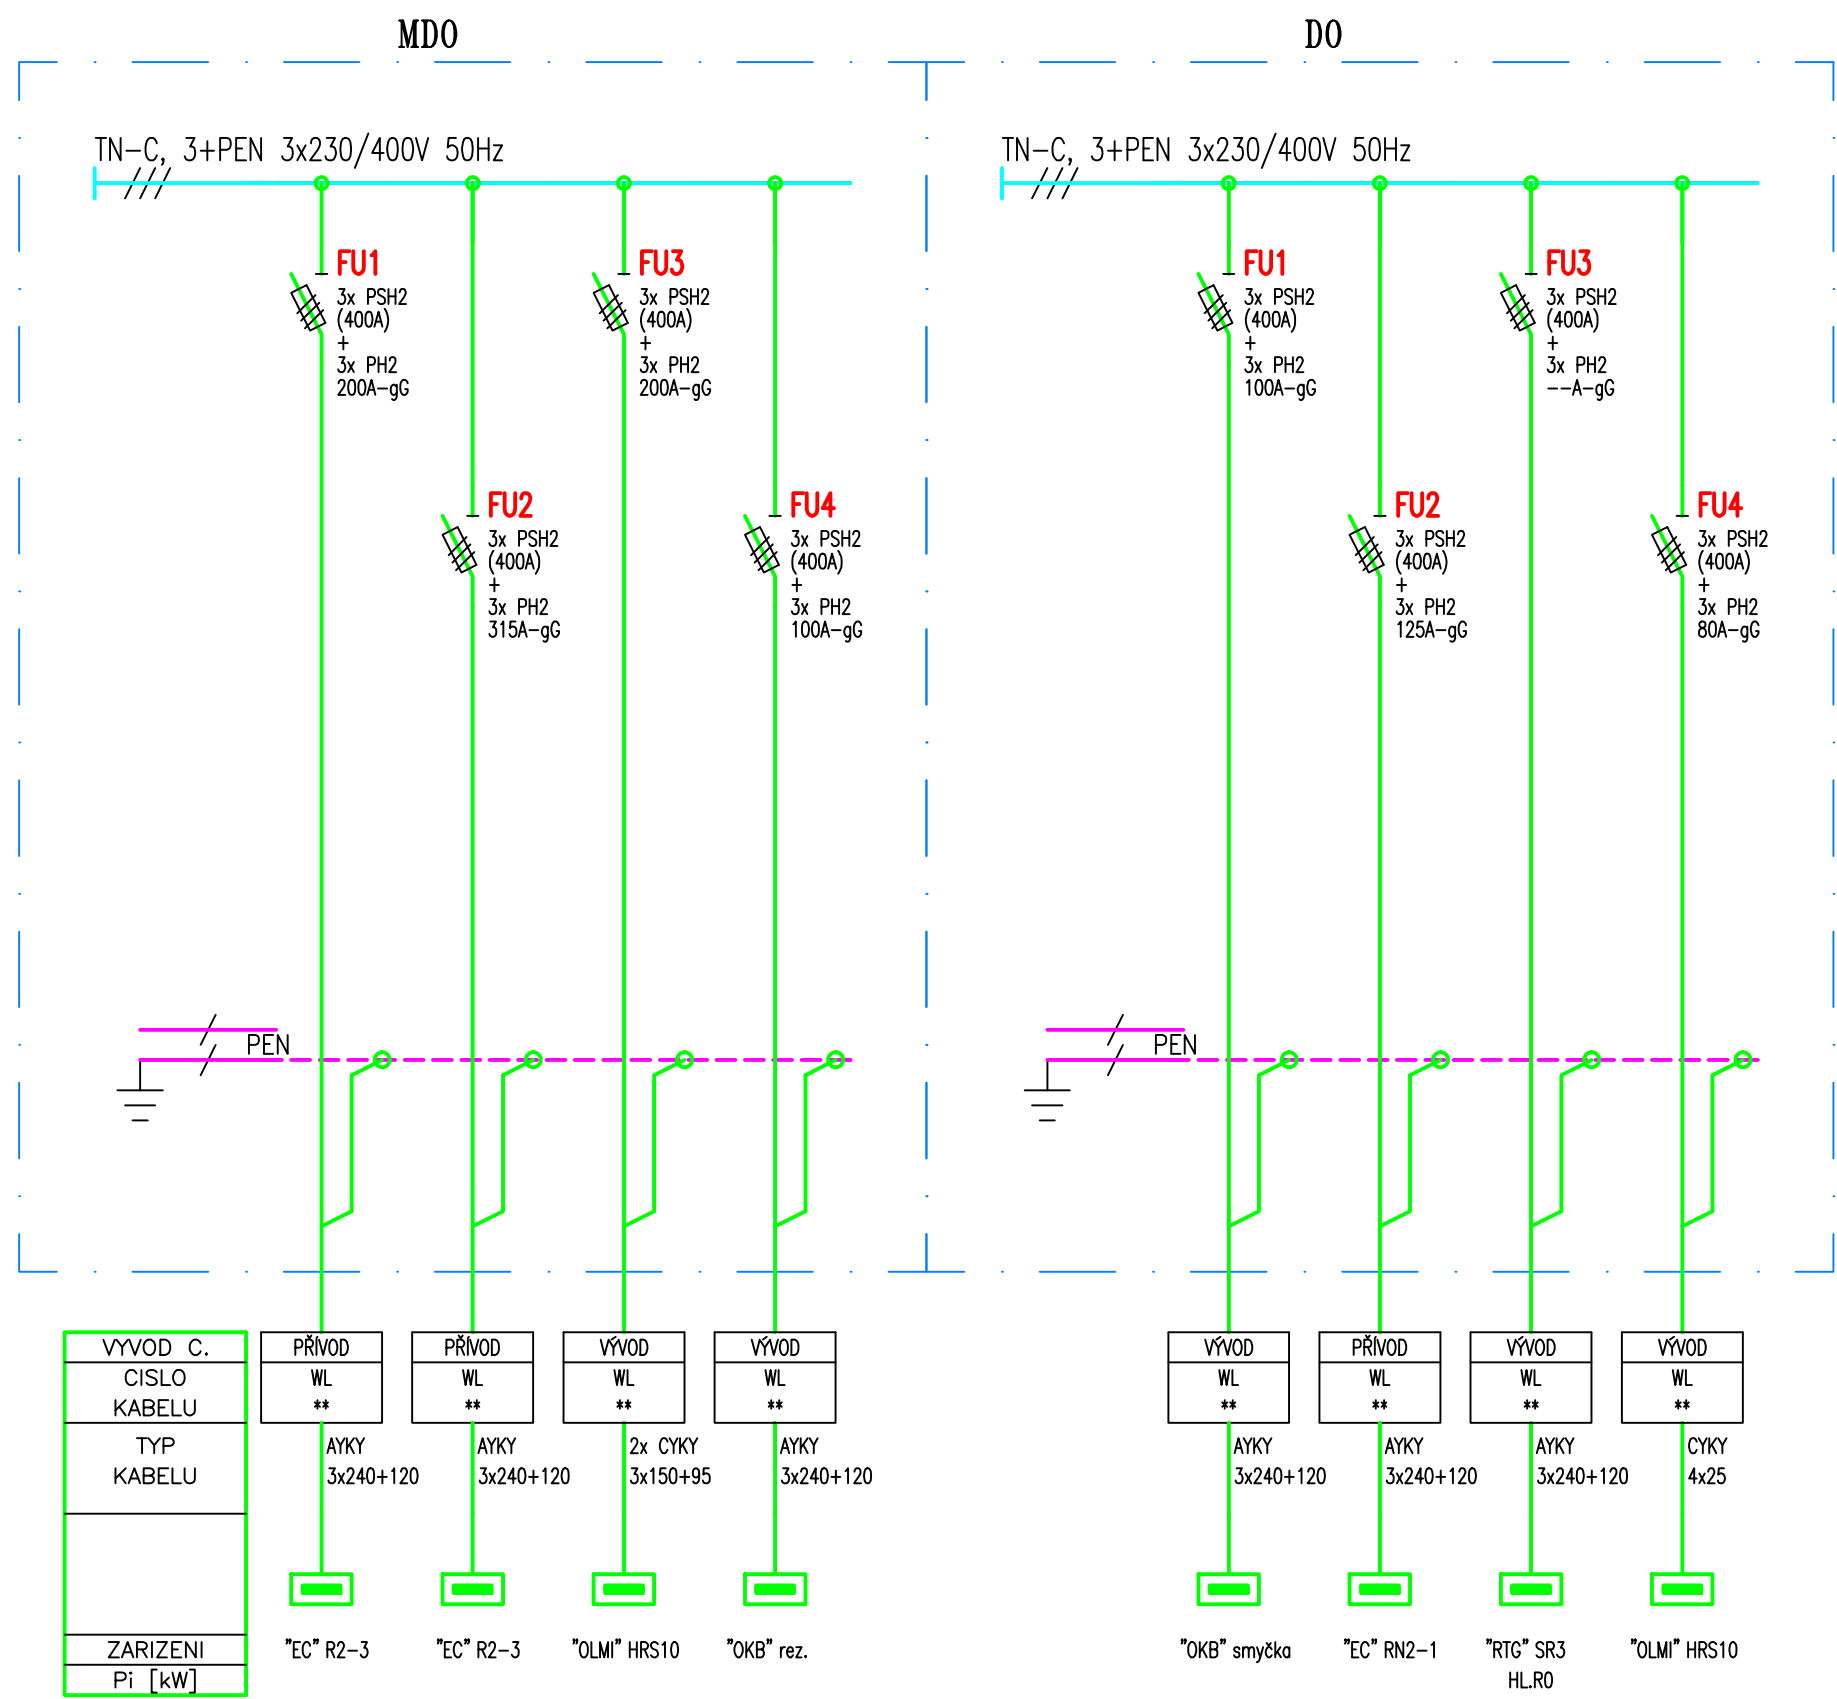


”B” RIS–OKB (čelní pohled) – stávající

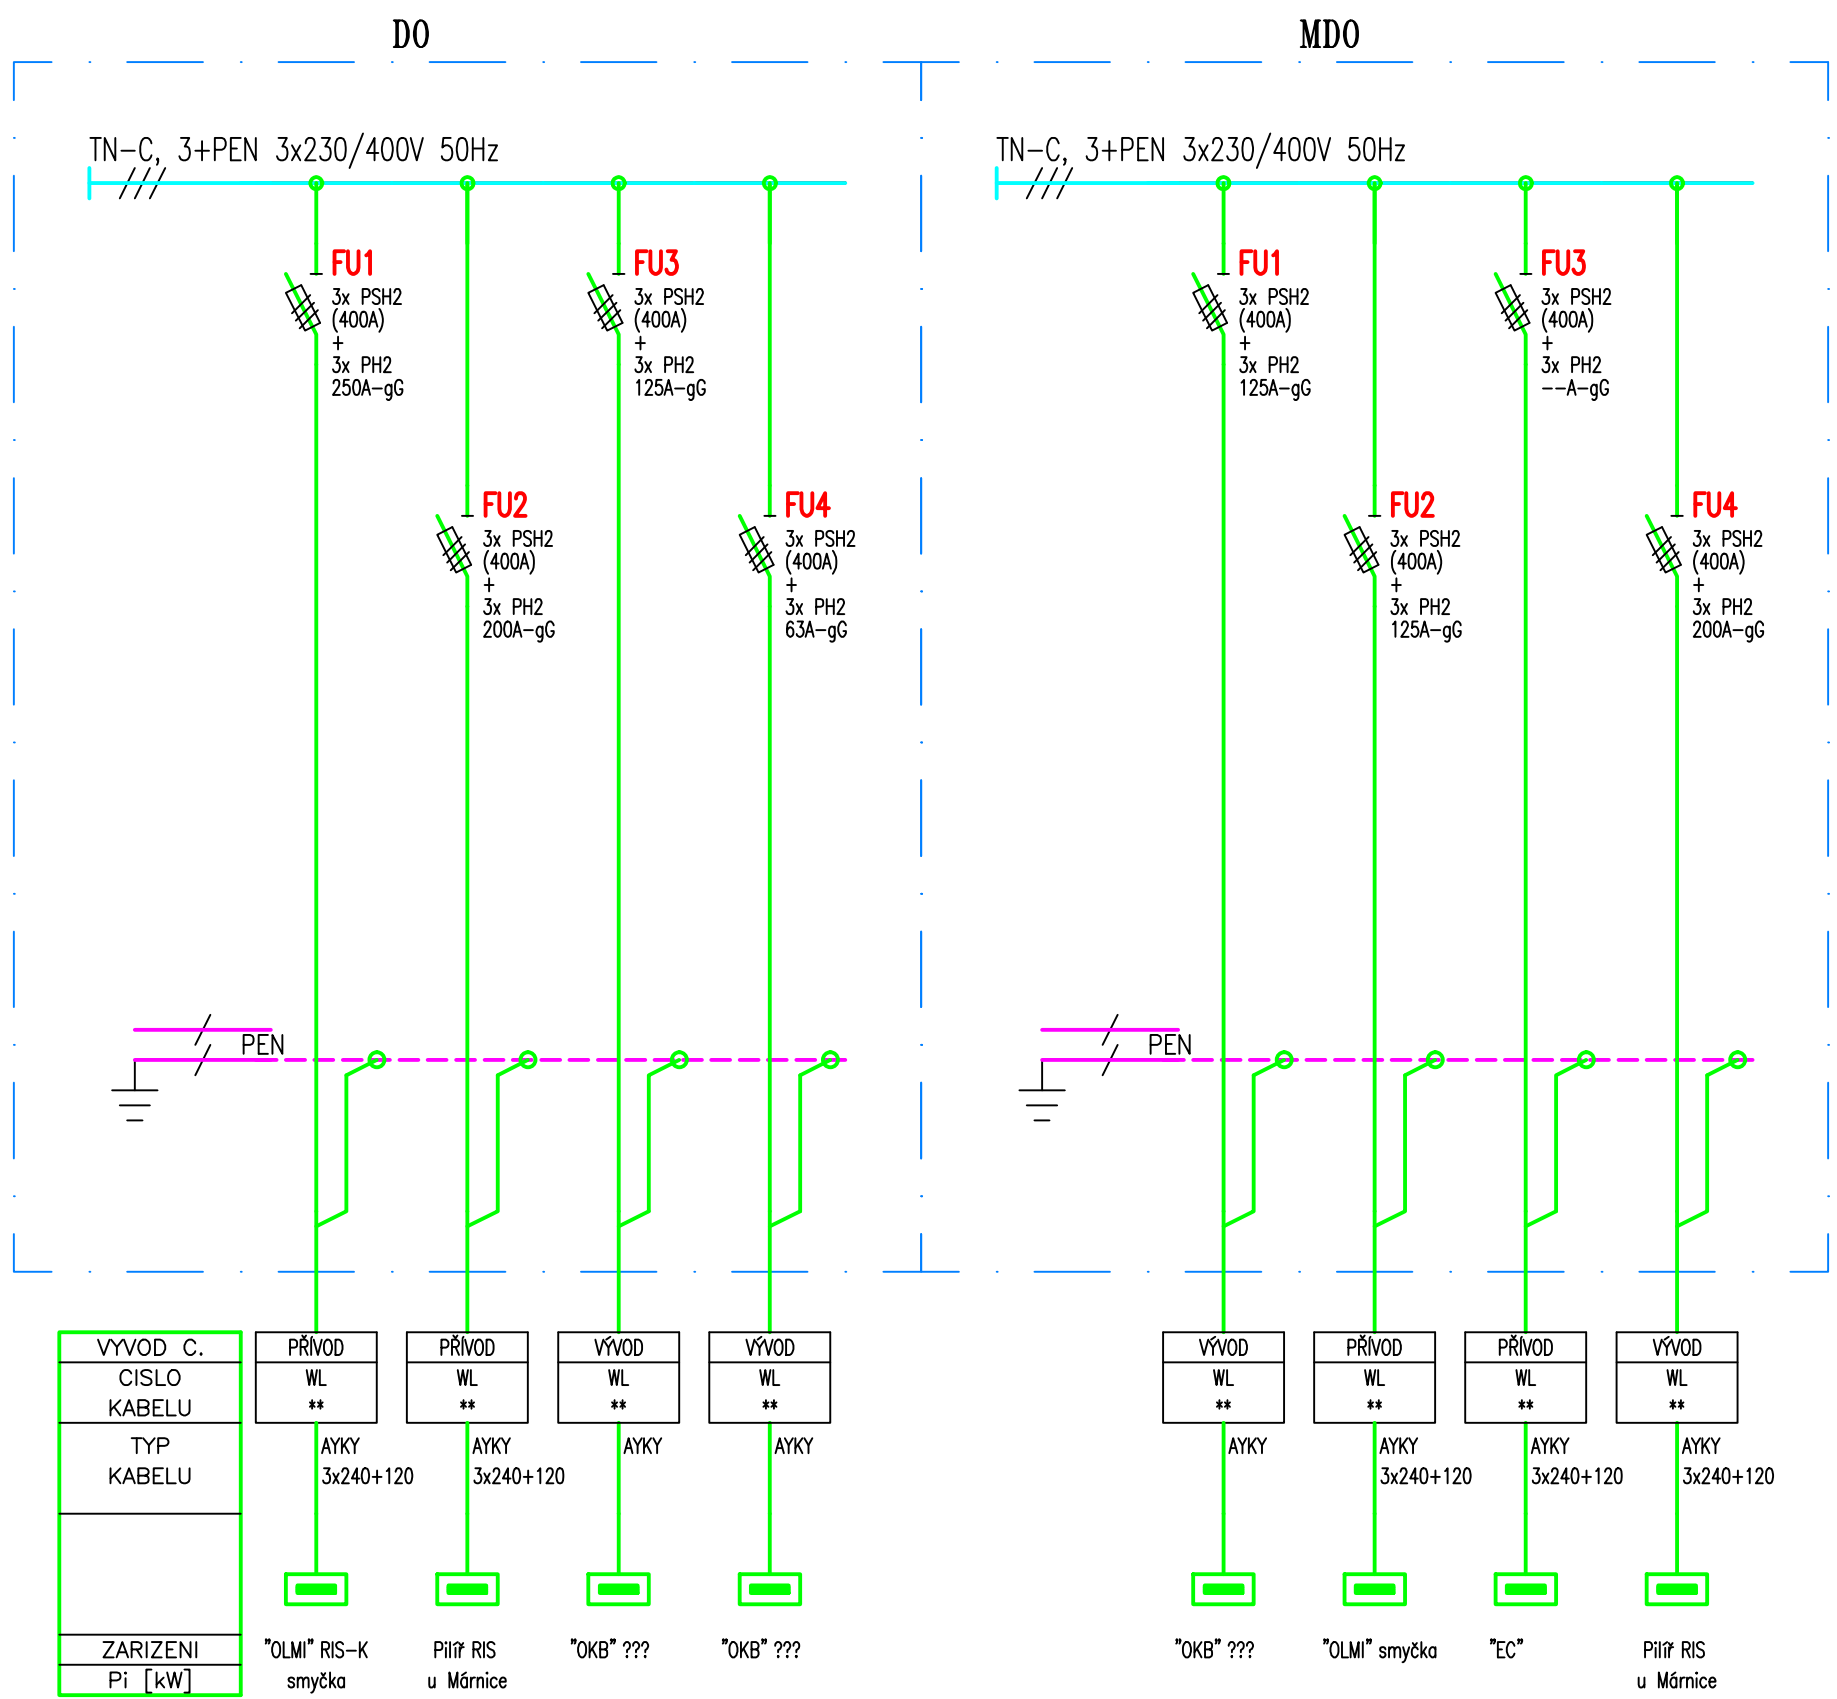

RIS Pilíř u MÁRNICE (čelní pohled)

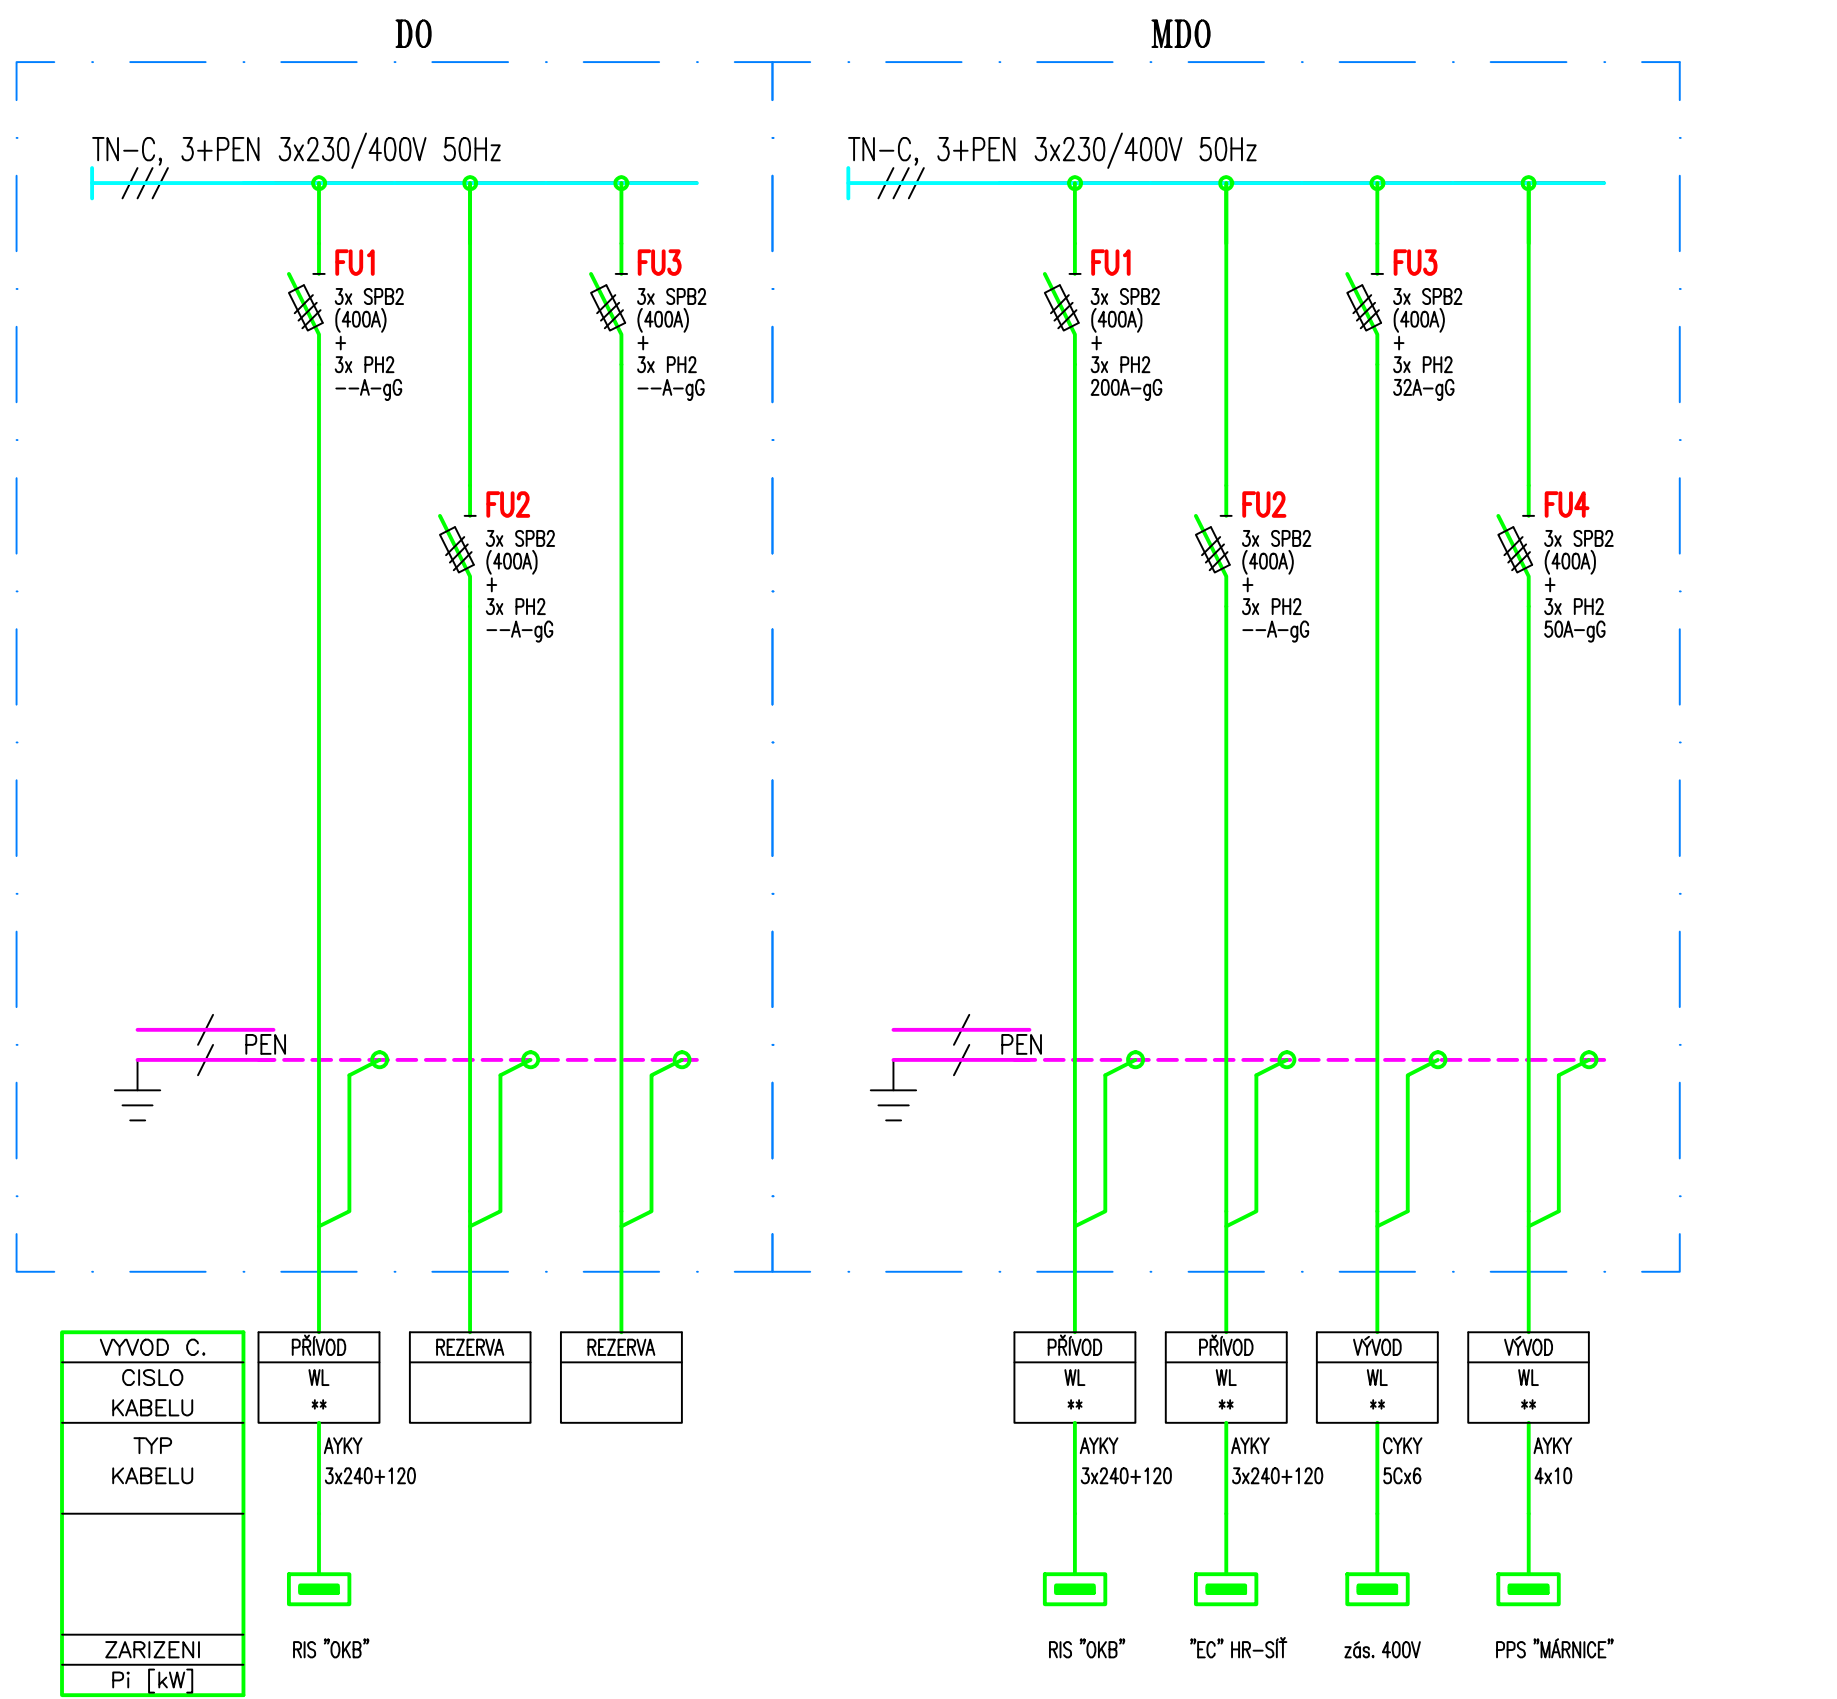


”J” PPS–Márnice

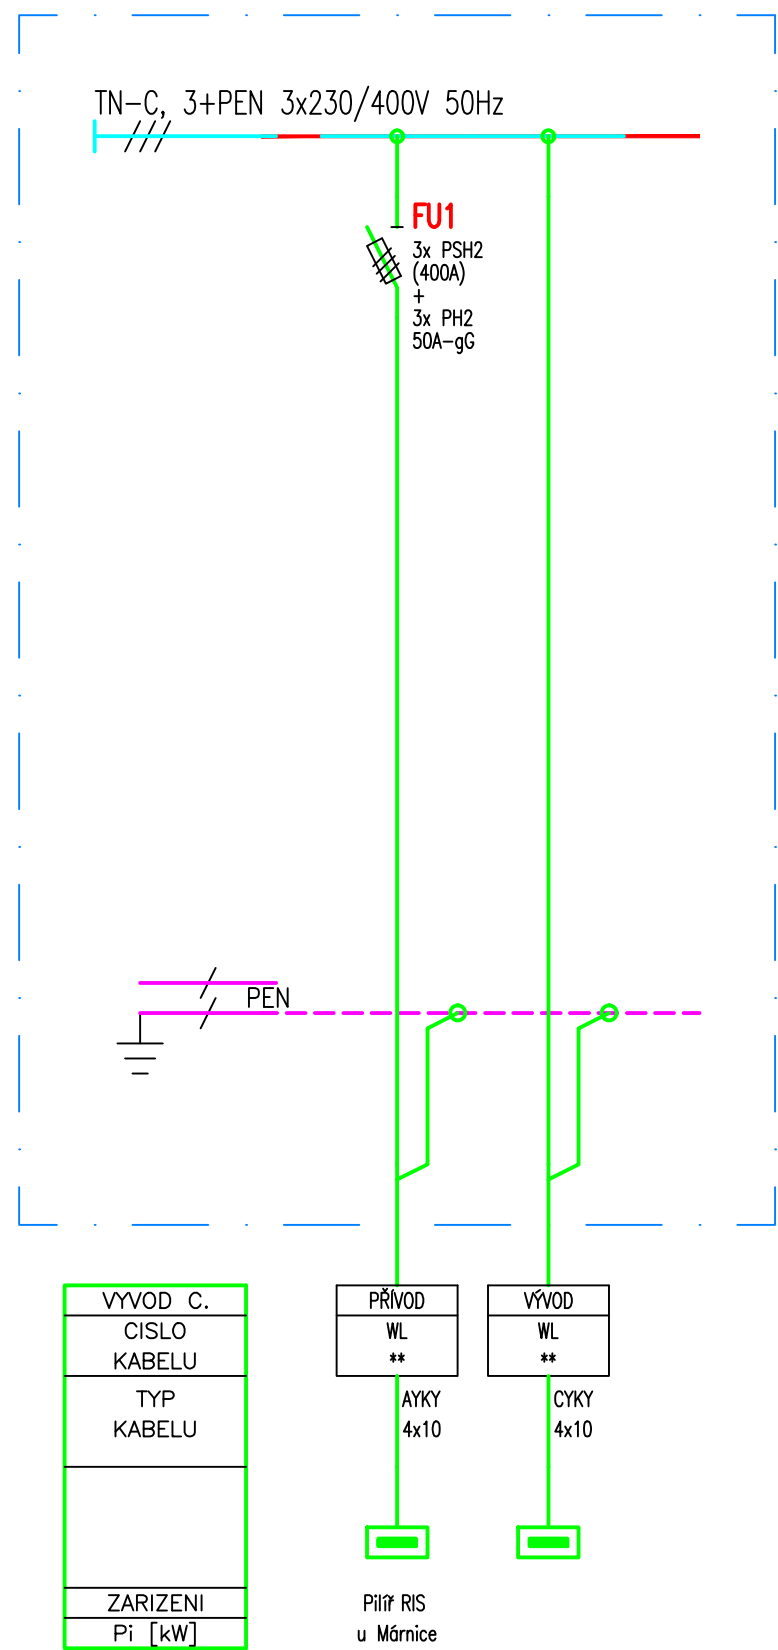


”B” RIS–OKB (čelní pohled) – nový

pilíř SR422/NKW2, š. 470mm, 4x vel. 2

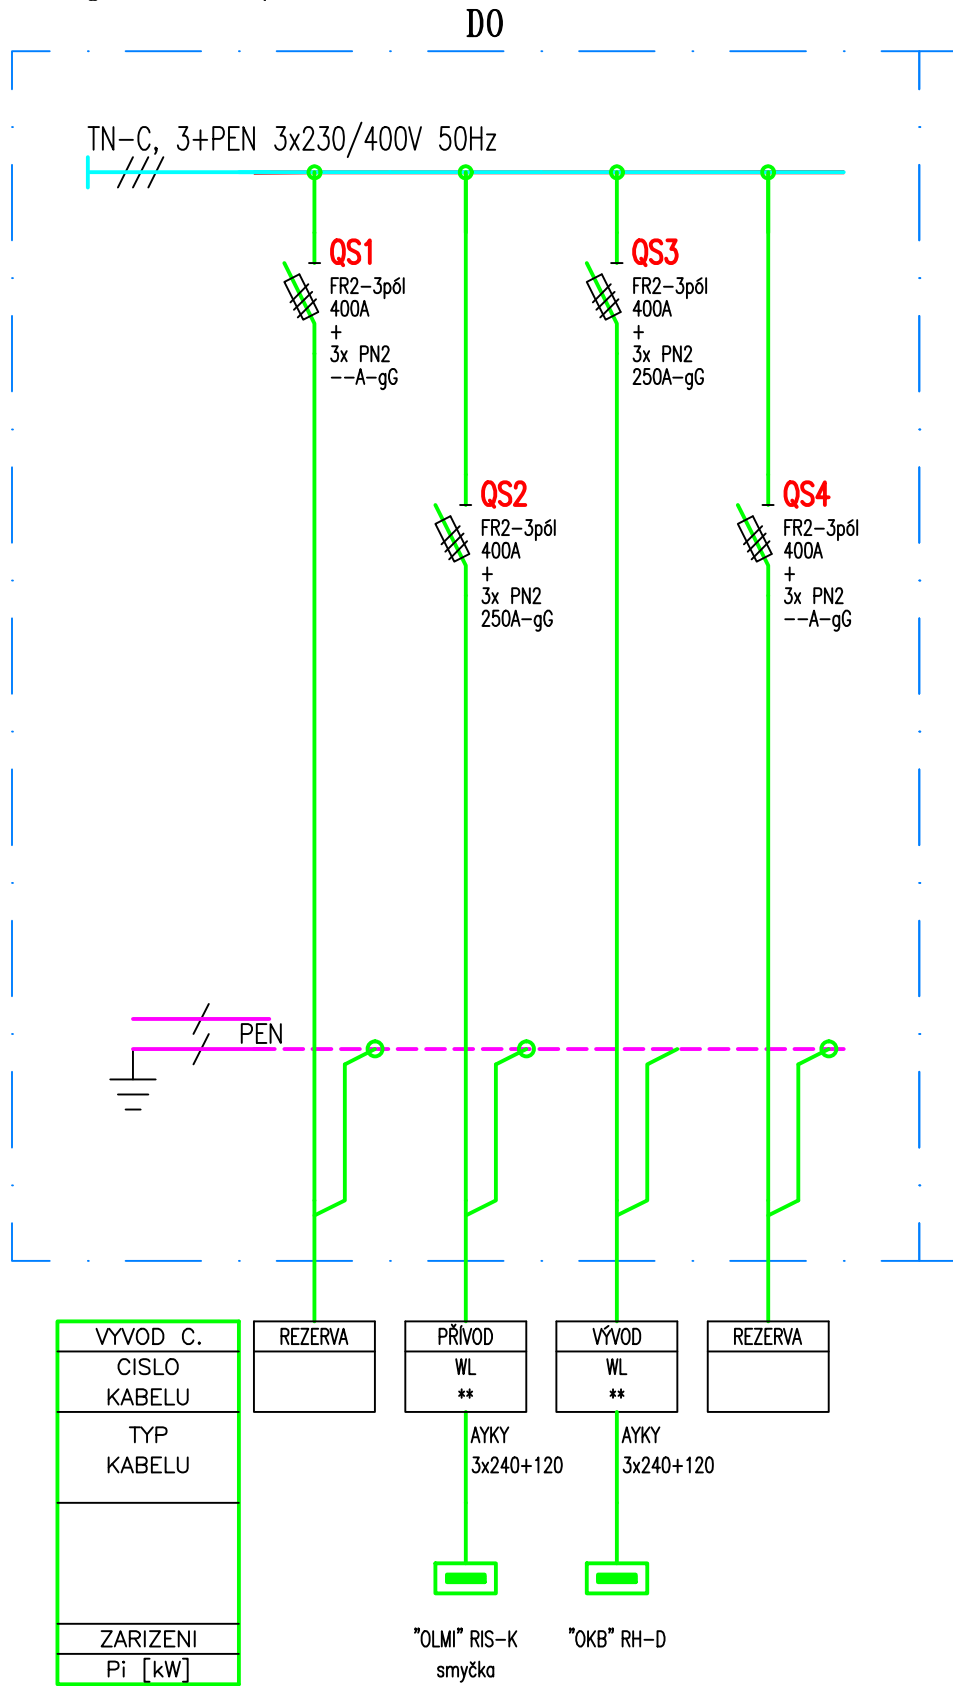

pilíř SR822/NKW2, š. 930mm, 8x vel. 2

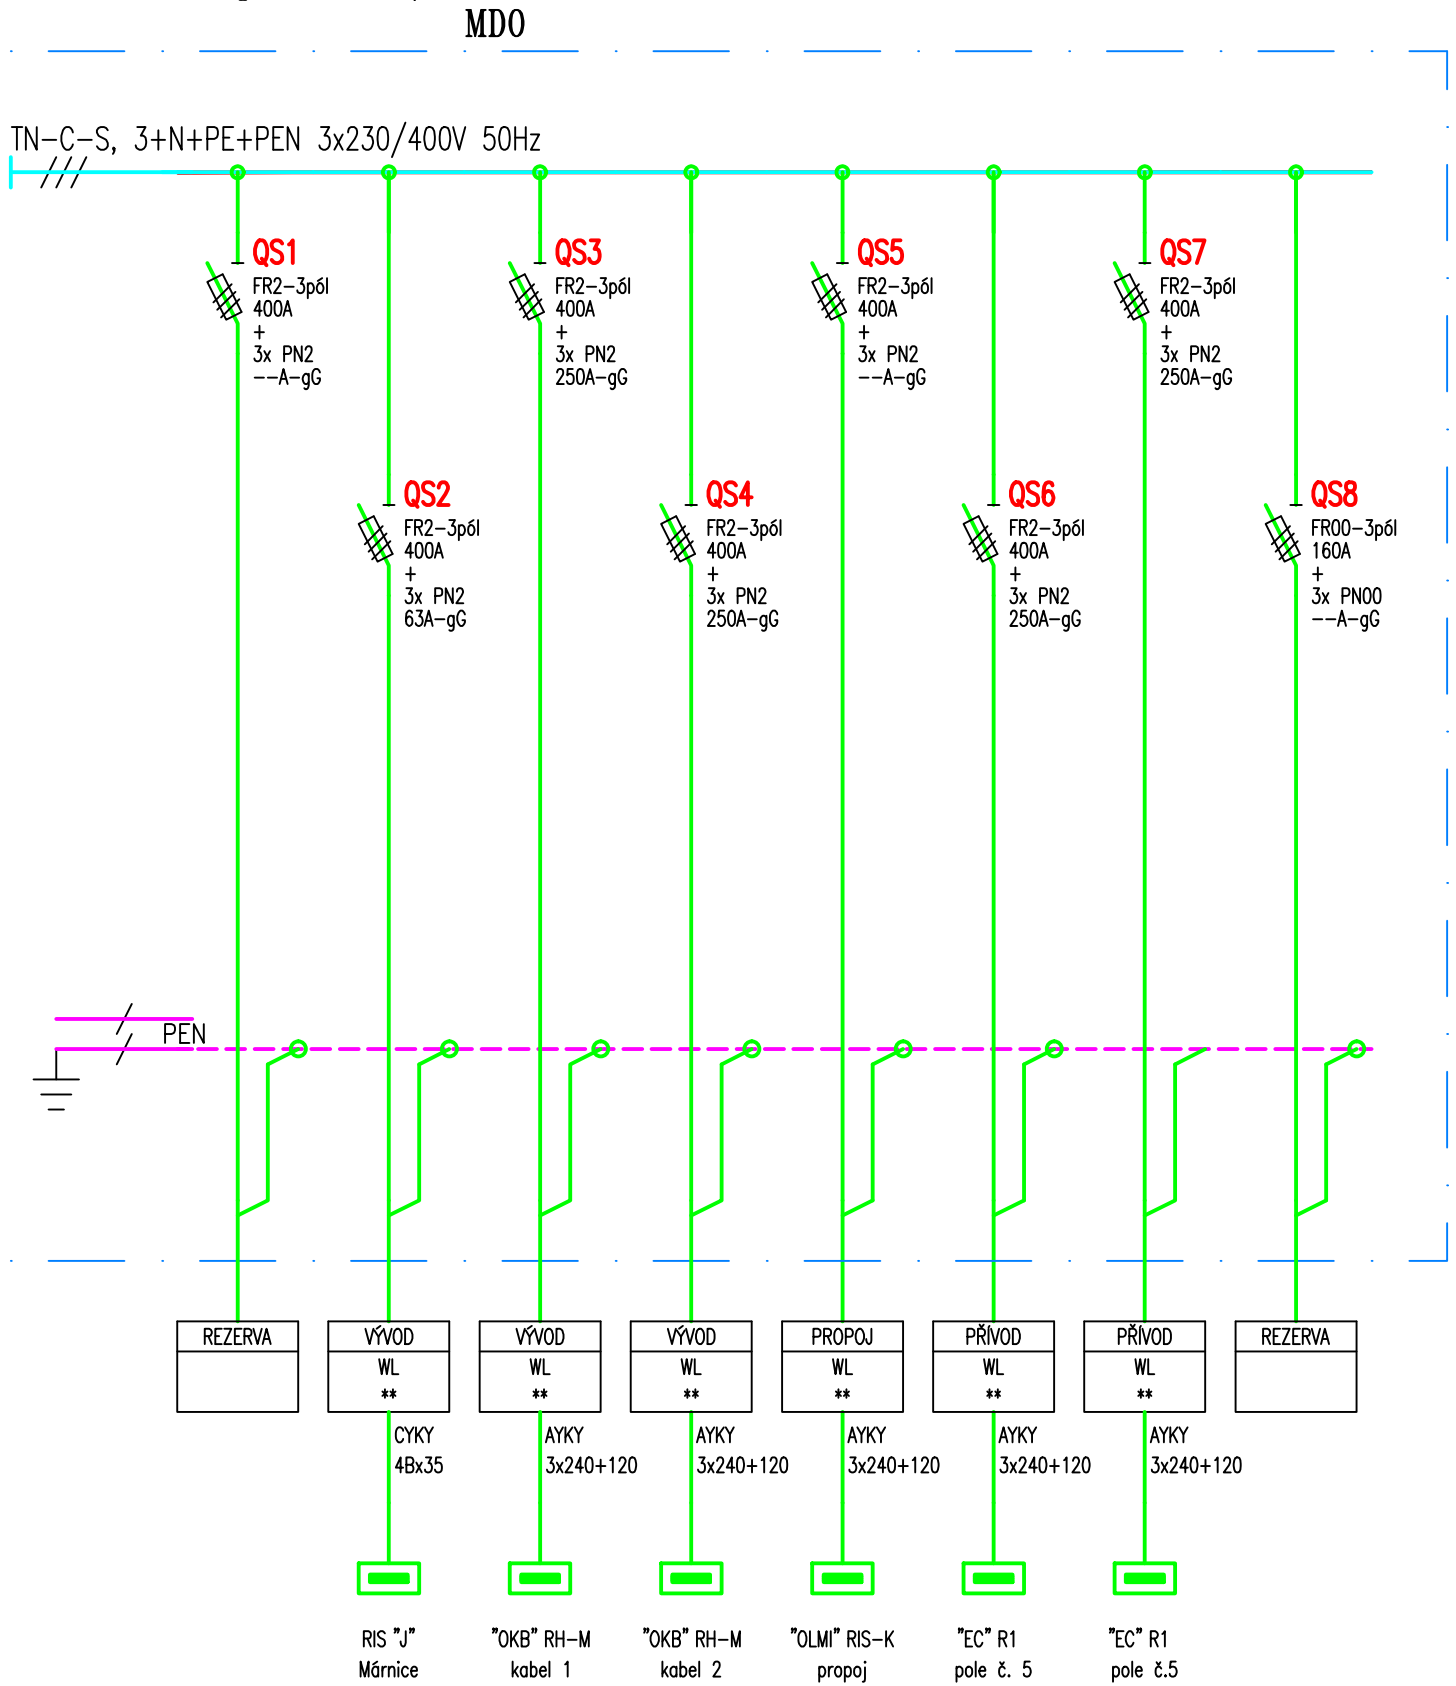

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C, 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz
TN–C–S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D2.07 AREÁLOVÉ ROZVODY NN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. TOMAŠ BAČÍK	KONTROLOVAL	ING. PETR KREMLÁČEK
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR : Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NÁZEV AKCE:	OBlastní nemocnice Trutnov a.s.				
	KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ				
VÝKRES	PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ – ZAPOJENÍ				
FORMÁT	8x A4				
DATUM	2 / 2017				
STUPEŇ	DPS				
ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P				
MĚŘÍTKO	1 : 20				
Č. VÝKRESU	D2.07–04				