



Rozvaděč K-RMDU-2.2

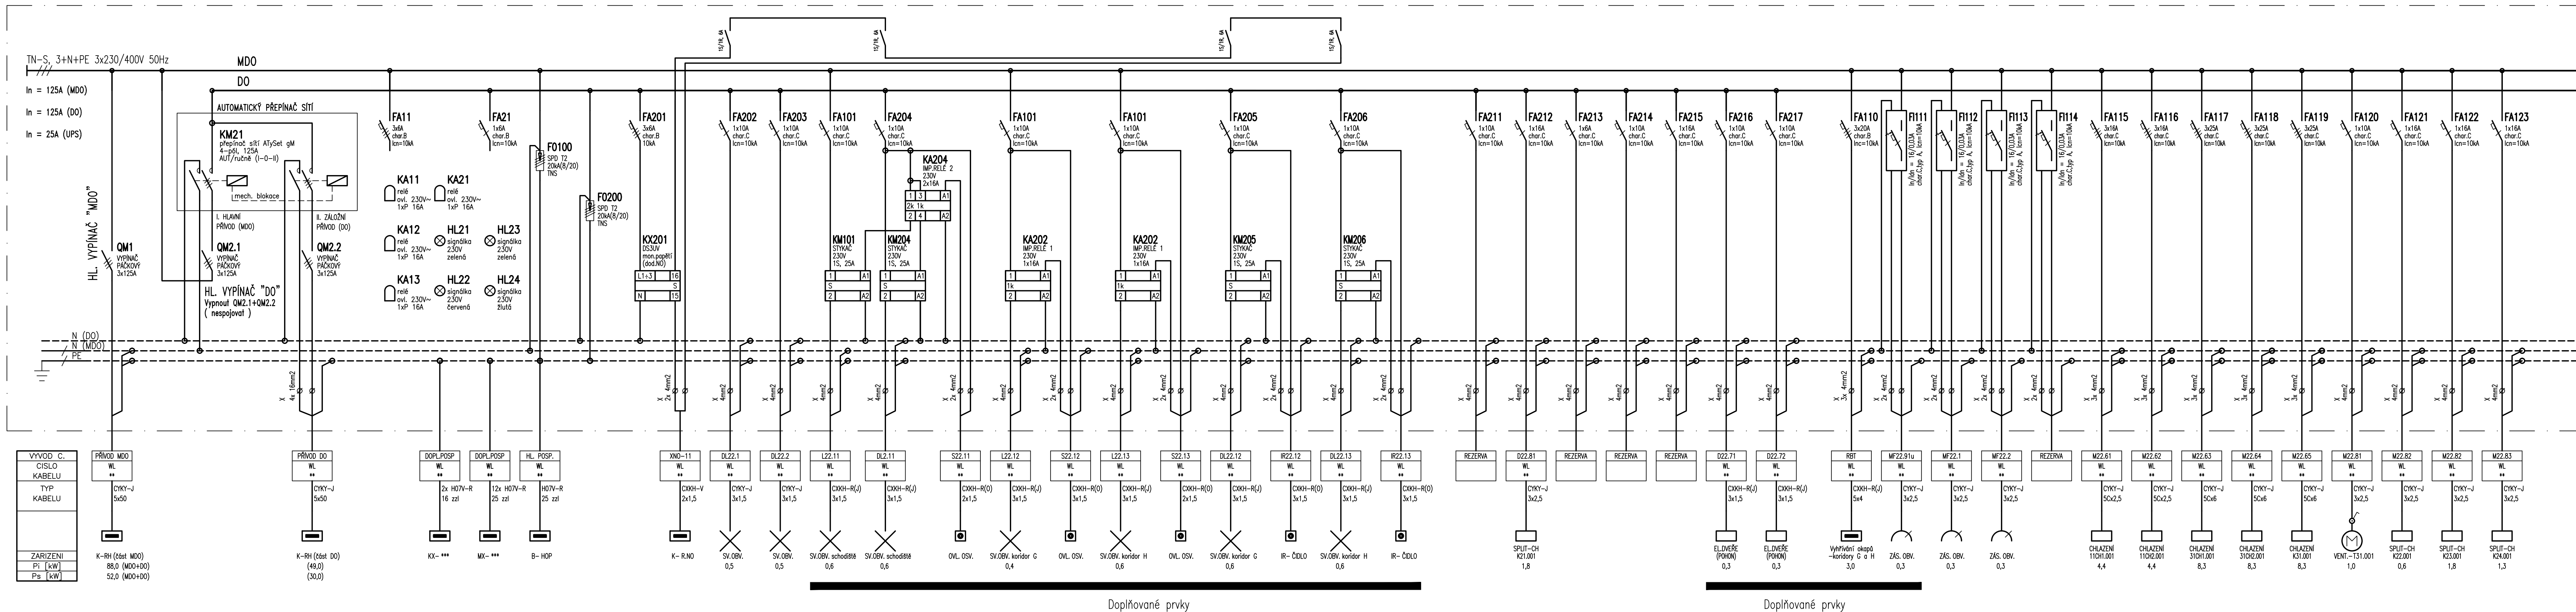

ROZVADĚČ:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

POZNÁMKA:

- Tento rozvaděč je stávající.
- Doplňují se do něj pouze prvky jež jsou ve výkrese podtrženy čarou.

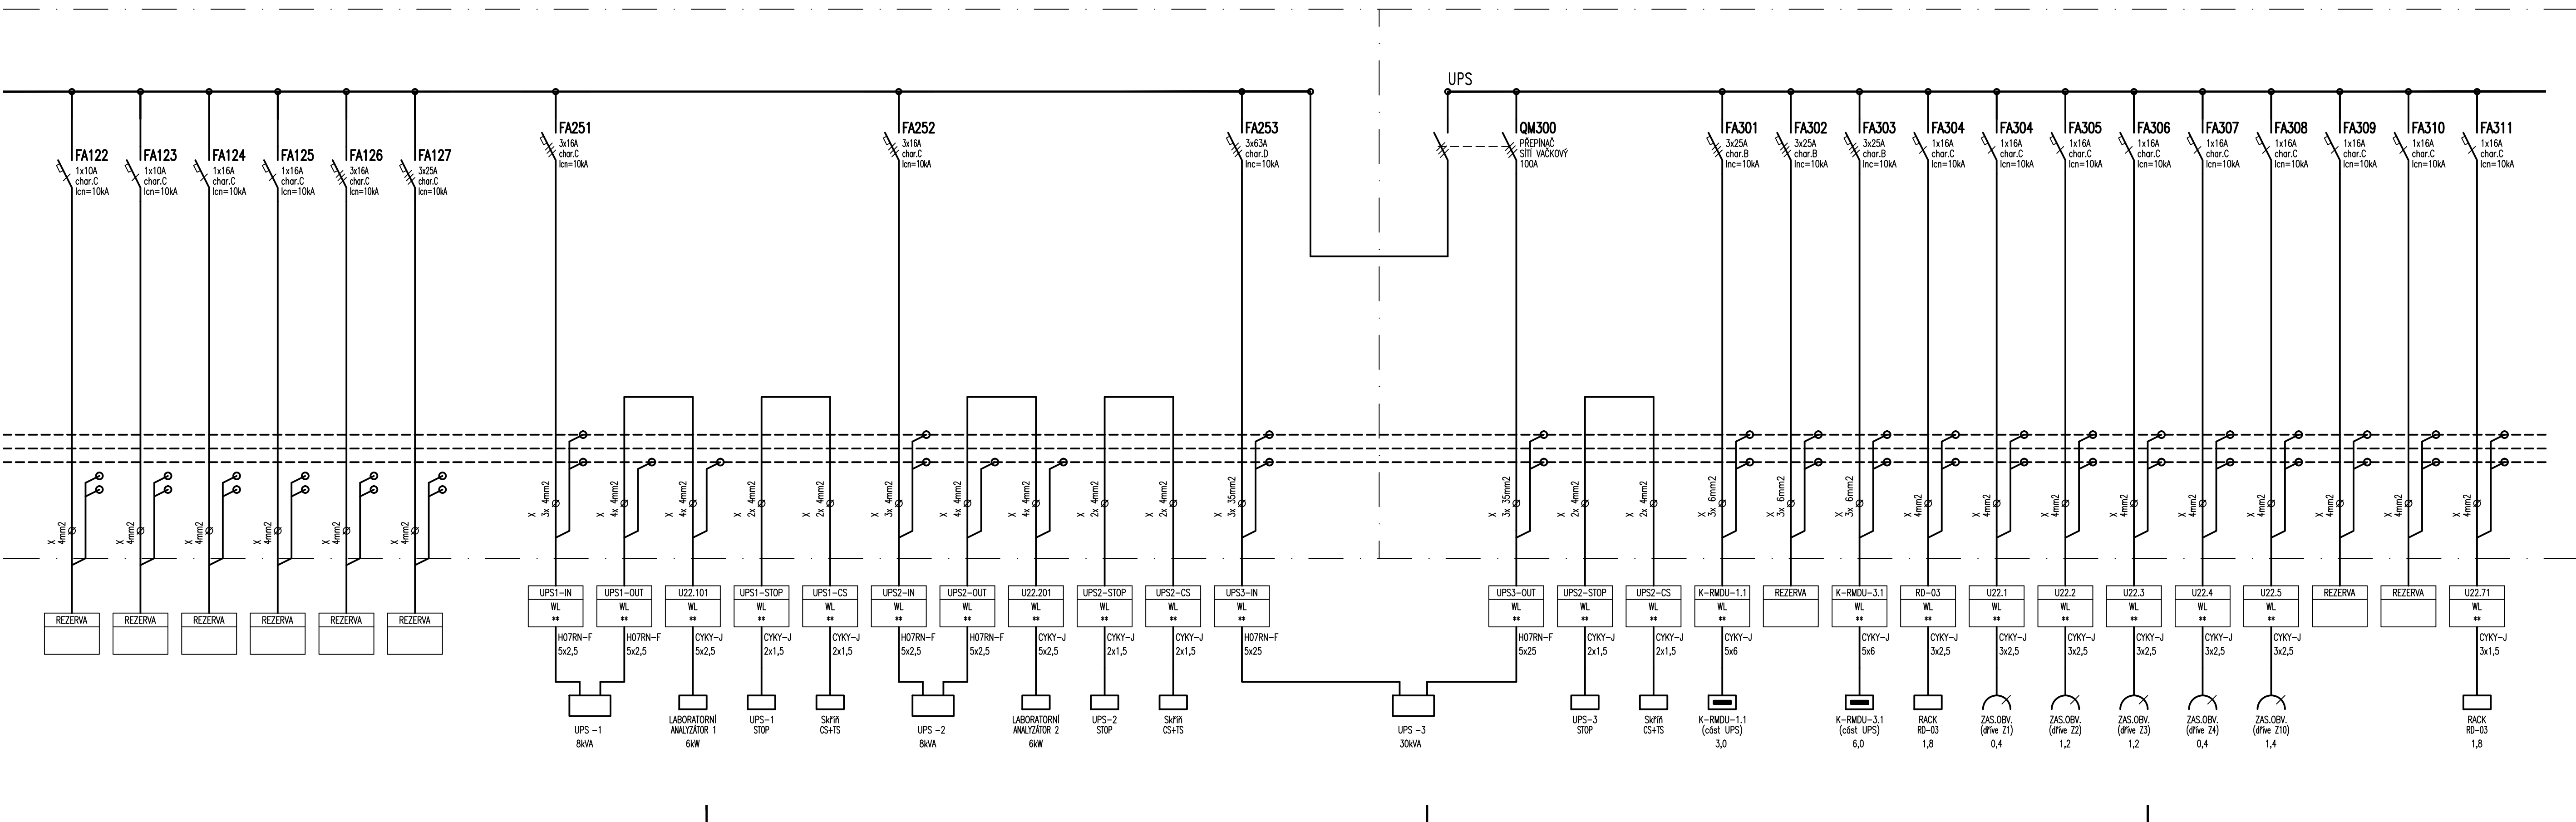

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. KOMOLKA, BSc.	ING. PETR ZACHA	ING. TOMAŠ BACH

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
VEDOUcí PROJEKTANT	INŽENÝR PROJEKTU
INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR PROJEKTU



INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSEKUZNÍ ODDĚLY

WYKRES

Rozvaděč K-RMDU-2.2 (doplnění)

		ČÍSLO PŘÍKAZU	
			
Měřítková 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 3124 55			
			
Měřítková 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 3124 55			
FORMÁT	10x A4		
DATUM	01 / 2017		
STUPEŇ	DPS		
ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P		
MĚŘITKO	Č. VÝRŠESU		
---	D. 01.03.4g-45		