RŠ9
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø600mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K4
HTEM75
HTEA75/50–87,5°
HTRE75
HTEA75/50–87,5°
HTR110/75
KGB110–45°

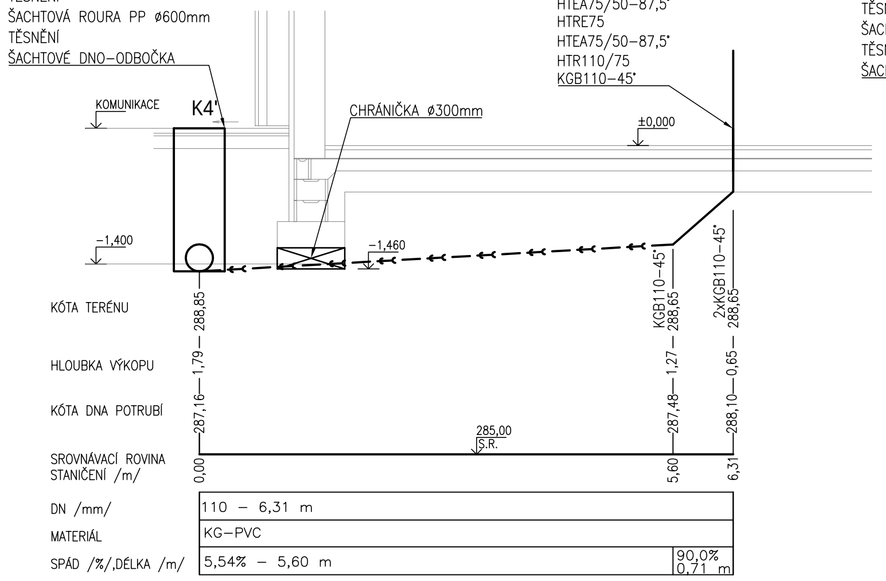

DN /mm/	110 – 6,31 m	
MATERIÁL	KG–PVC	
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	5,54% – 5,60 m	90,0% 0,71 m

RŠ8
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø600mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K3
HTEM110
HTRE110
HTEA110/110–87,5°
KGR125/110
2xKGB125–45°

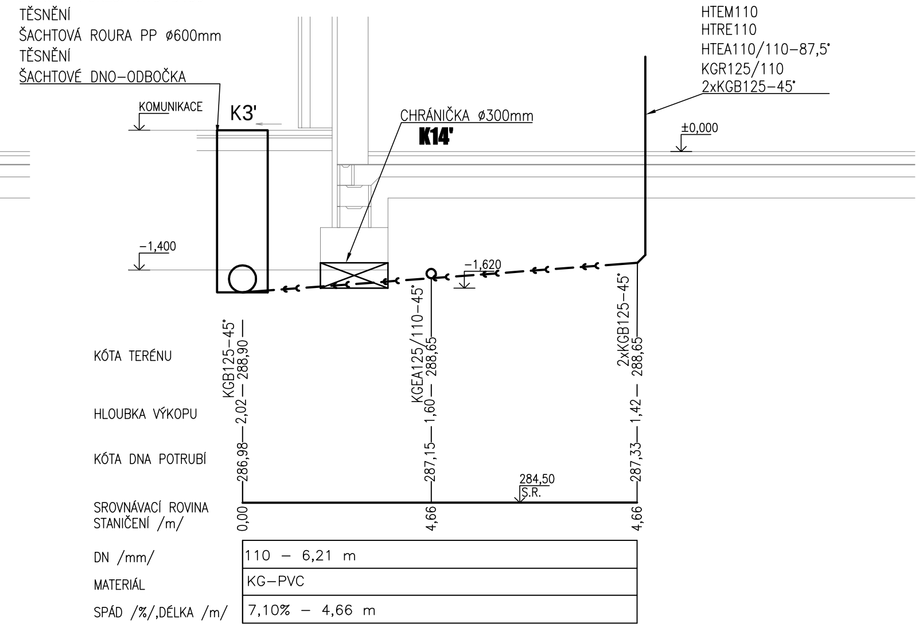

DN /mm/	110 – 6,21 m	
MATERIÁL	KG–PVC	
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	7,10% – 4,66 m	

RŠ7
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø600mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K12
HTEM50
HTB50–87,5°
HTEA50/50–87,5°
HTR110/50
2xKGB110–45°

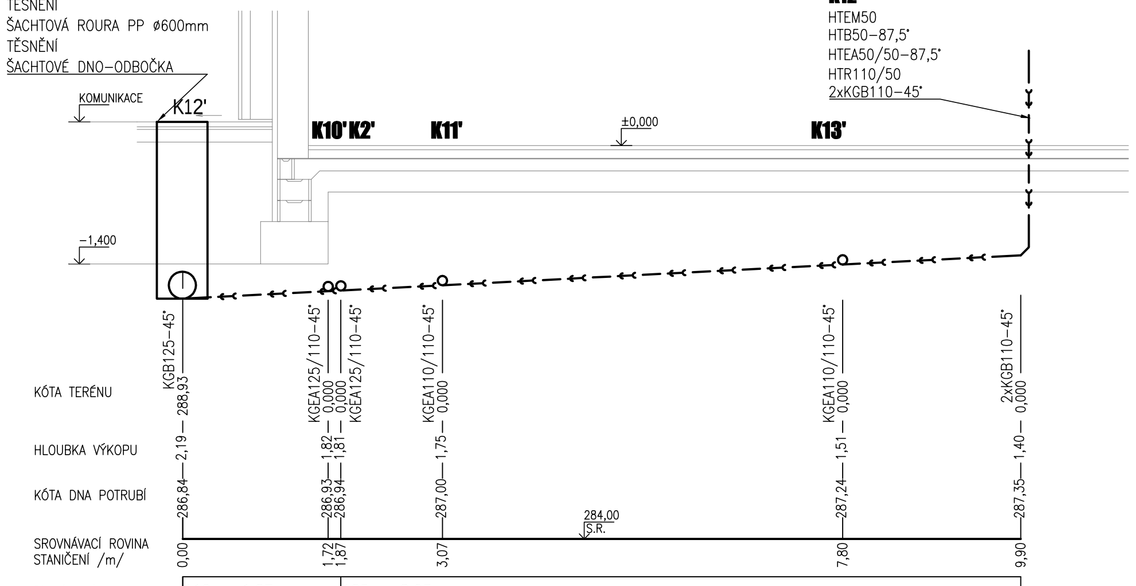

DN /mm/	110 – 1,87 m	125 – 8,03 m
MATERIÁL	KG–PVC	
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	5,15% – 9,90 m	

K2
HT110
HTRE110
HTEA110/110–87,5°
KGR125/110
KGB125–45°
KGB125–30°

K11
HTEA75
HTEA75/75–87,5°
HTRE75
HTEA75/50–87,5°
HTEA75/50–87,5°
HTR110/75
KGR110–45°
KGR110–30°

K13
HTEM50
HTB50–87,5°
2xHTEA50/50–87,5°
HTR110/50
2xKGB110–45°

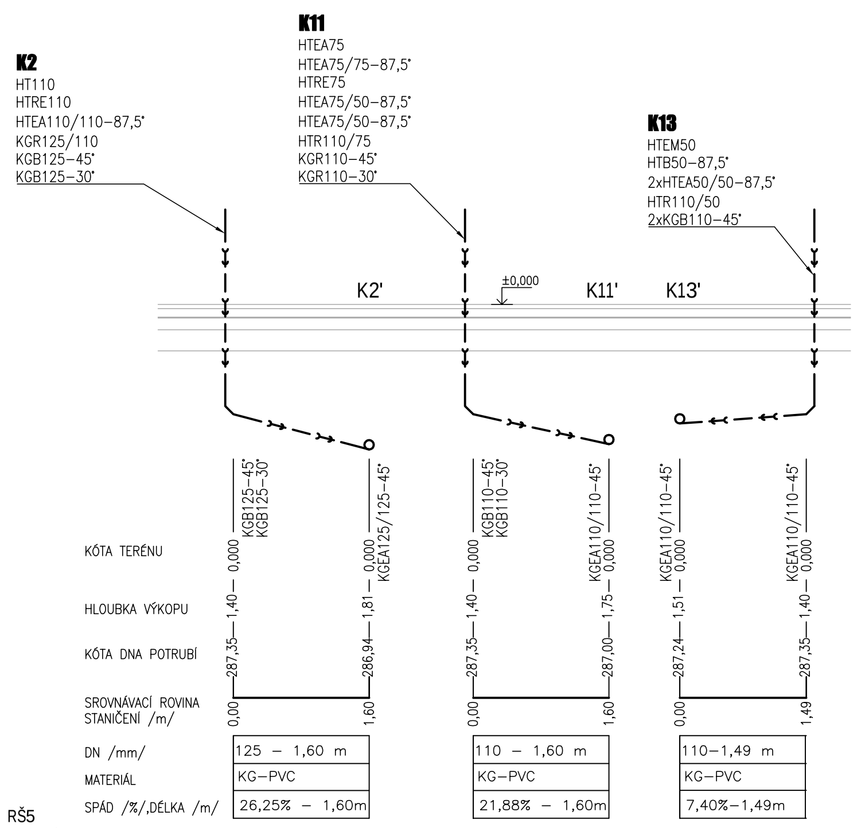

DN /mm/	125 – 1,60 m	110 – 1,60 m	110–1,49 m
MATERIÁL	KG–PVC	KG–PVC	KG–PVC
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	26,25% – 1,60m	21,88% – 1,60m	7,40%–1,49m

RŠ6
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø600mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K9
HTEM50
HTB50–87,5°
HTR75/50
HTRE75
2xHTEA75/50–87,5°
2xHTB75–45°
HTB75–87,5°
HTR110/75
2xKGB110–45°

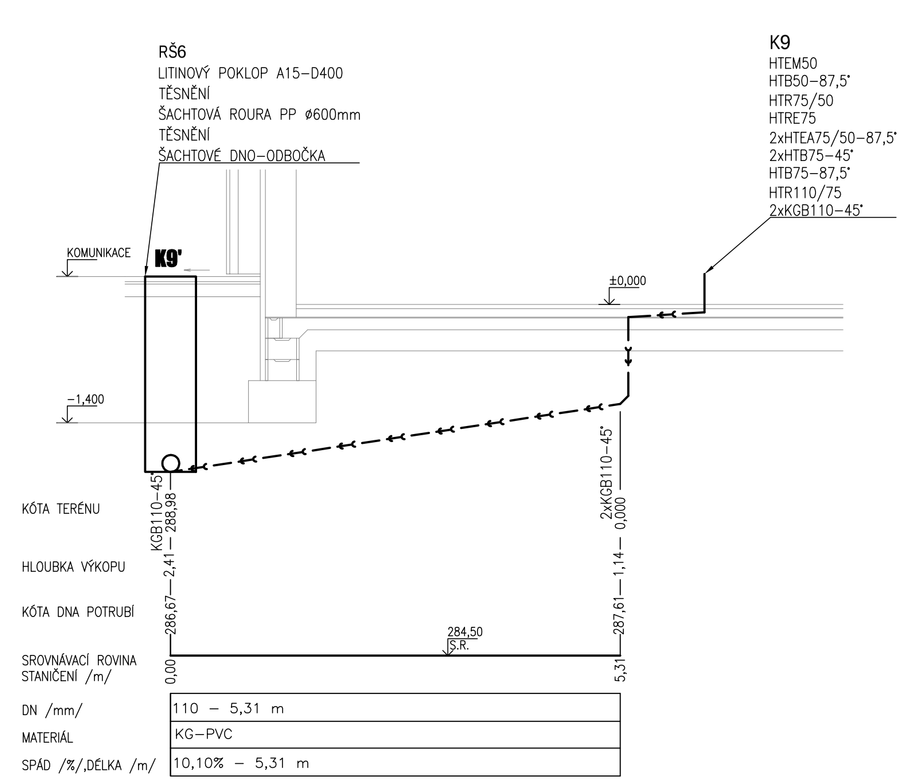

DN /mm/	110 – 5,31 m
MATERIÁL	KG–PVC
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	10,10% – 5,31 m

RŠ4
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø600mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K6
HTEM50
HTEA50/50–87,5°
HTRE50
HTEA50/50–87,5°
HTR110/50
4xKGB110–45°

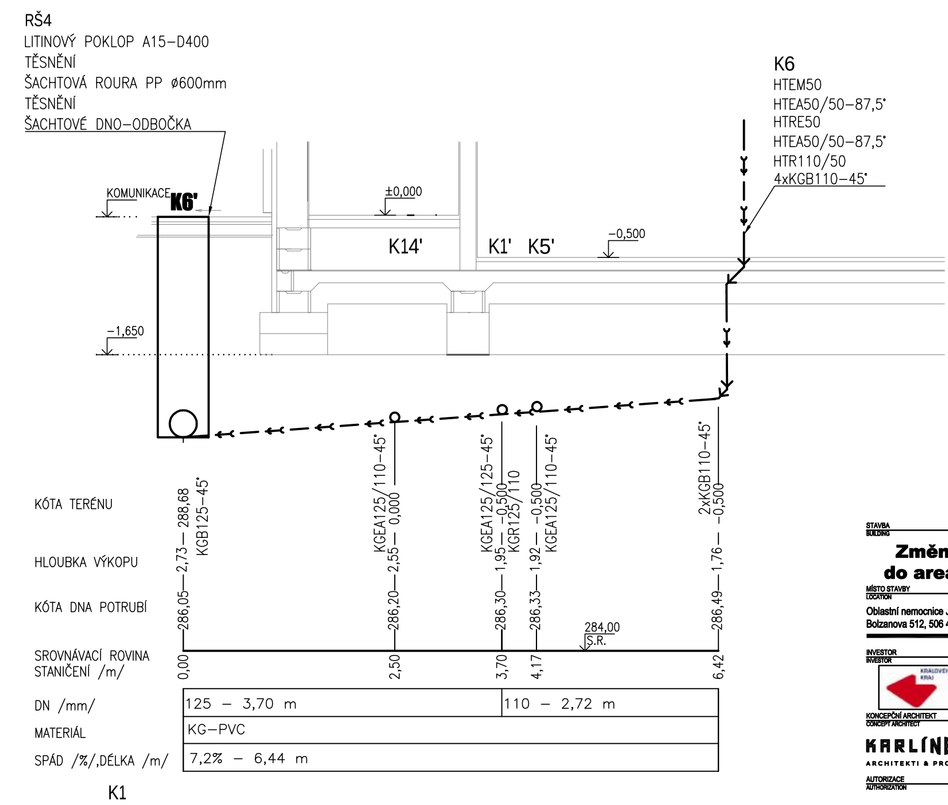

DN /mm/	125 – 3,70 m	110 – 2,72 m
MATERIÁL	KG–PVC	
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	7,2% – 6,44 m	

RŠ5
LITINOVÝ POKLOP A15–D400
BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC
TĚSNĚNÍ
PŘECHODOVÝ KONUS
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÁ ROURA PP ø1000mm
TĚSNĚNÍ
ŠACHTOVÉ DNO–ODBOČKA

K8
HTEM50
HTB50–87,5°
HTEA50/50–87,5°
HTRE50
HTEA50/50–87,5°
HTR110/50
2xKGB110–45°

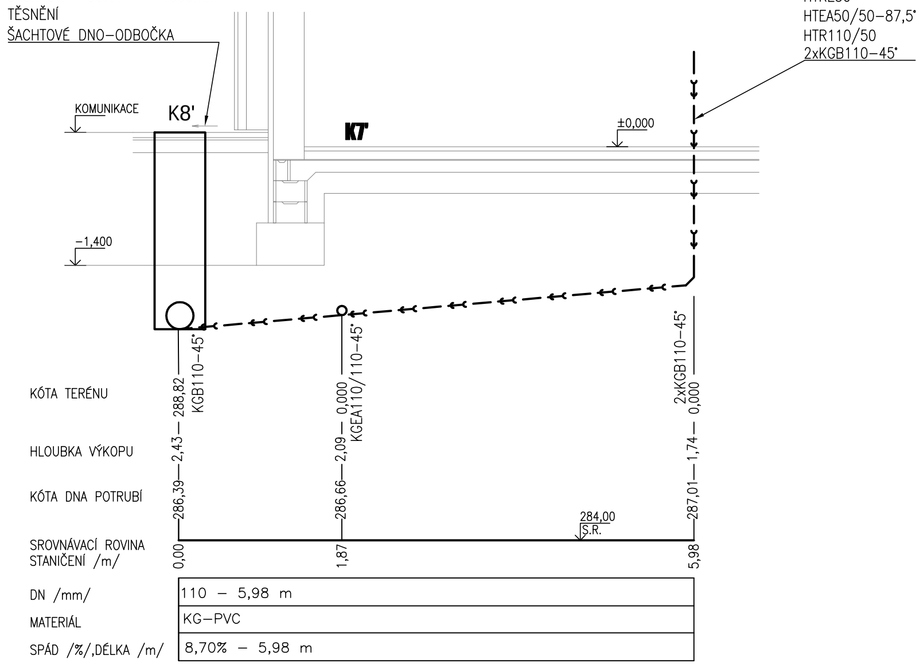

DN /mm/	110 – 5,98 m
MATERIÁL	KG–PVC
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	8,70% – 5,98 m

K7
HTEM50
HTB50–87,5°
HTRE50
HTR110/50
2xKGB110–45°

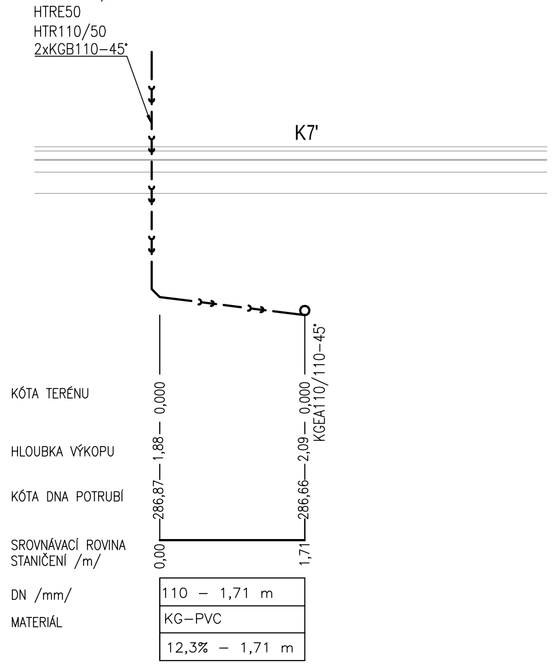

DN /mm/	110 – 1,71 m
MATERIÁL	KG–PVC
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	12,3% – 1,71 m

K1
HTEM110
HTEA110/50–87,5°
HTEA110/50–87,5°
HTEA110/50–87,5°
HTRE110
HTEA110/110–87,5°
HTR110/125
4xKGB125–45°

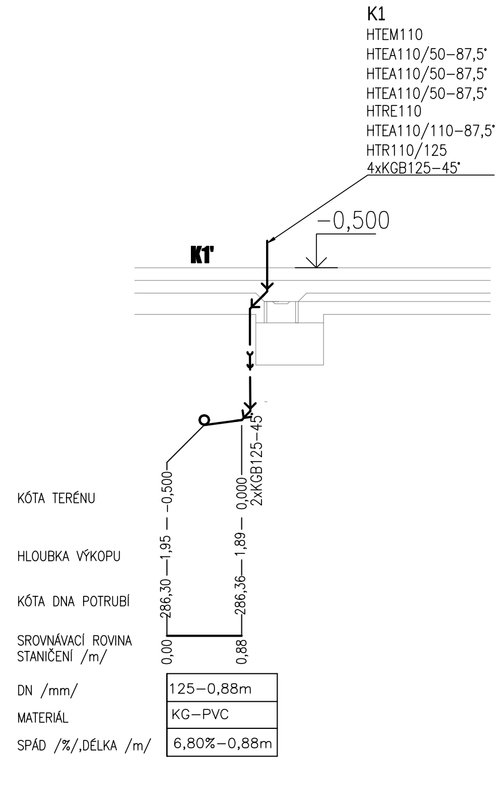

DN /mm/	125–0,88m
MATERIÁL	KG–PVC
SPÁD /%/,DÉLKA /m/	6,80%–0,88m

K5
HTEM50
HTB50–87,5°
HTRE50
KTR110/50
4xKGB110–45°

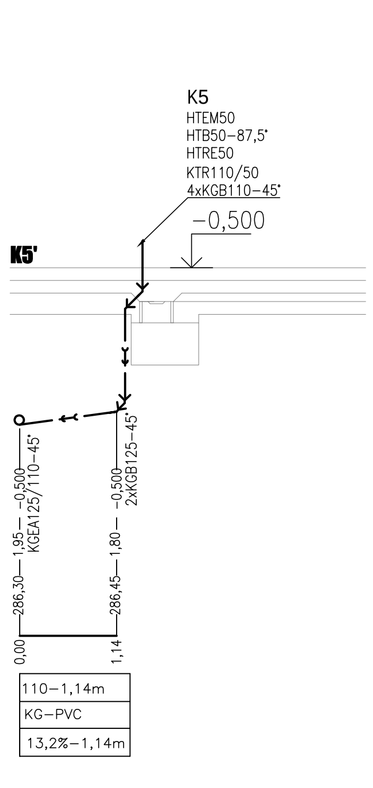

110–1,14m	
KG–PVC	
13,2%–1,14m	

STAVBA
BUILDING
Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín

MÍSTO STAVBY
LOCATION
Oblastní nemocnice Jičín
Boženova 512, 506 43 Jičín, kraj Královéhradecký

INVESTOR
CLIENT
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER
improjekt
IM Projekt, spol. s r. o
Náměstí Míru 13
Mladá Boleslav
293 01
www.improjekt.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER
Ing. Martin Folt

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT
Ing. arch. Jan Žlábek

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Aleš Kopřiva

ZPRACOVATEL
ELABORATOR
CES
CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO
CES, Ruda n. n., Hlavní 143, 115 01 Praha 1
tel.: 602 000 000, fax:+420/00 000 000

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Martin Pekárek

VYPRACOVAL
DRAWN BY
Ing. Martin Jíra

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT NO.
16-022

KONTROLOVAL
CHECKED BY
Ing. Petr Praženka

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÍSLO VÝKR.
DRAW. NO.
DPS

ČÁST
PART
D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING
SO-02 Změna vstupu s lékárnou

OS
PAR

PROFESNÍ DÍL
SPECIALTY
040 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
KÓD PROF. DÍLU
SPEC. CODE
ZTI

DÍLČÍ
SPECIALTY

ČLENĚNÍ
SPECIALTY
01 VNITŘNÍ KANALIZACE
KAN

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION
PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE

DATUM
DATE
06/2016
MĚŘÍTKO
SCALE
1:50
FORMÁT
PAPER

ČÁST PART	SO BUILDING	OS PAR	PROF. DÍL SPEC.	DÍLČÍ SPECIALTY	ČLENĚNÍ SPECIALTY	Č. VÝKR. DRAWING NO.	Č. REVIZE REVIS. NO.
D	SO-02		040		01	04	00