ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ:

ZÁSUVKY PRO WC/PO MUSÍ BÝT VŽDY UMÍSTĚNY NAD VÝVODY VODY A ODPADU

ZNAČENÍ VÝVODŮ:

2-137/EN1a

NAPÁJENÍ PRVKU:
1 – 2. SN
2 – 2. NP
3 – 2. PP
4 – 2. SPO
5 – 2. PDA

ČÍSLO MÍSTNOSTI
PRO POHYBLIVÉ NA PŘEVÁŽNÉ ÚSEKY
(MÁ PRO KONKRÉTNÍ PROSTŘEDÍ)

ČÁST OBVODU (SKRUH. SVITIDEL)

POŘADOVÉ ČÍSLO VÝVODU

OZNAČENÍ PRVKU:
A=ELB SVITIDLA
CP ČIDLO POHYBU
ČS ČIDLO SVĚTELNÉHO TOKU
KS KABELOVÝ VÝVOD
MS PŘÍPOJOVACÍ KRABICE
OVL OVLÁDACÍ/PANEL OSVĚTLENÍ
S SVÍTIDLO
V VENTILÁTOR
VV VÝTLAK VANA
Z ZÁSUVKA

NAPÁJENÍ VZT:

2-205/VI1 VZT1 VENTILÁTOR S DOBÍHEM OVL. TLAČÍTKEM
2-205/VI VZT1 VENTILÁTOR S DOBÍHEM OVL. TLAČÍTKEM
2-245/VI1 VZT1 VENTILÁTOR S DOBÍHEM OVL. TLAČÍTKEM
2-245/VI VZT1 VENTILÁTOR S DOBÍHEM OVL. TLAČÍTKEM
2-ova/VI1 VZT1 VENTILÁTOR K-VEC ZTP OVL. TLAČÍTKEM

NAPÁJENÍ SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ:

2-206/VI1 HLAVNÍ TOWNHAL PAC-SYSTÉMA (UMÍSTĚNÍ VZ. SLABOPROUDU)
2-207/VI1 HLAVNÍ TOWNHAL PAC-SYSTÉMA (UMÍSTĚNÍ VZ. SLABOPROUDU)
2-217/MS1 NAPÁJENÍ DVEŘÍ (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ SLABOPROUD)
2-158/MS NAPÁJENÍ DVEŘÍ (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ SLABOPROUD)

NAPÁJENÍ VYTÁPĚNÍ A SANITA:

2-248/VI1 POLOHOVATELNÁ VANA 200L

LEGENDA:

POUŽITÁ SVÍTIDLA VYCHÁZEJÍ Z TŘÍDY STANDARDŮ.

- TRIDUS LINKA ROUND 2400/840 18W
- 63605 TRIDUS LINKA ROUND 2400/840 18W MOh
- TRIDUS LINKA ROUND 3600/840 27W
- 63252 TRIDUS LINKA 1.4ft 4400/840 30W
- TRIDUS LINKA 1.4ft 4400/840 30W MOh
- 63240 TRIDUS LINKA 1.4ft 5200/840 35W
- LED SVÍTIDLA SOUČÁST ZPOKLA (ZADÁVANÁ STAVBU)

NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ SVÍTIDLO EXAL LUX TOLEDO-C (LED 4.5W 3000K)
78015 PRIMA LED MAX 1.5ft PC 4000/840 24W T=+55°C
NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VÝTLAČNÝM OBAKU

KONCOVÉ PRVKY VYCHÁZEJÍ Z TŘÍDY STANDARDŮ.
(NAVZÁJEM PRVKY KOORDINOVAT SE SLABOPROUDEM)

- VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ 10A IP67 ABB TANGO
- DVOJITÝ VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ 10A IP67 ABB TANGO
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A IP67 ABB TANGO
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A ABB TANGO
- ČIDLO POHYBU 180°
- SMARTDOME TLAČÍTKO 10A BLE ABB TANGO
- ZÁSUVKA 230V /16A BLE ABB TANGO
- DOTAZOVÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA (VIZ. TABULKA VZT)
- DVOJDÁRNÉ VC. TABULKA VZT
- ROZVAŘEČ PATRA, MATERIÁL ROZVAŘEČE 1000x600x200

- X-033/MO1 +0 PŘÍPOJNOU KRABICI OSVĚTLENÍ
- X-033/MO +0 PŘÍPOJNOU KRABICI ZÁSUVKOVÉ OBVODY
- X-033/MO3 +0 PŘÍPOJNOU KRABICI VZDUCHOTECHNIKA
- X-033/MO4 +0 PŘÍPOJNOU KRABICI PŘÍRUBNÁ PRO ZMĚŘENÍ SYSTÉM (NAPÁJENÍ ZE ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ POKOJE)

CENTRAL STOP / TOTAL STOP
KABELOVÁ TRASA DO ZÁKLADŮ
KABELOVÁ TRASA DO 2.NP
HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKY:

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3FCH AT. 230/400V TN-C-S
ZKLADACÍ NAPĚTÍ : 1NFF AT. 230V TN-S, 24VDC
UMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH KLASÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 - VIZ PROTOKOL
SCHÉMA PRO NEBEZPEČNÉM DOTYKOVÉM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
V PROSTORÁCH NORMÁLNÍCH – ZMLADNÉ
V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝCH – ZMLADNÉ A DUPLOVÁNÉ
- NAPÁJENÍ ZÁLOŽTE NA 01. ST BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 3320 A PPDS V PLATNÉM ZNĚNÍ
- PROVEDEN ELEKTROINSTALACE BUDE ELE ČSN 33 2130 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE PODKLADŮ PBŘ
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK BUDE ŘEŠENO SE ZÁSTUPCI INVESTORA PŘI KOLAUDACI OD STĚN A PODLAH
- REVIZNÍM PRVKEM JE POHYBLIVÁ ČÁST PŘÍVODU, POPŘ. SPÍNAČ NA STAVBĚ V ZAVLÁDÁNÍ NA SKUTEČNOSTI A S ČINNOSTÍ NA KOORDINACI PROTISE (ZEJMÉNA VZT)
- NAREGLÁZI PROVEDE AKTUALIZACI ZAPOJENÍ OVL. ČÁSTÍ SYSTÉMU VČETNĚ VYTVOŘENÍ A EPS PRO NADZEMNÉ KONCOVÉ PRVKY A ROZVANÉ
- PŘÍ POŽÁRNÍCH ZÁLOHOVÁNÉ OBVODY BUDOU NAPÁJENY KABELY A V TRASÁCH S POŽÁRONOU PŘÍRŇÍ ODOLNOSTÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK
- KABELOVÉ TRASY BUDOU PROVEDENY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽADOVANOU PRO PŘÍSLUŠNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK
- NAREGLÁZI JE POHNÁN DOLOŽIT VÝVODY LED OSVĚTLENÍ PRO JIŽ NAKTÝCHE OSVĚTLENÍ V SOULADU S ČSN EN 12464-1, ČÁN 5K ODST. 6 NORMÁNÍ SOUHLEDLENÍ PRO CHARAKTER OBJEKTU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENÉ DLE ČSN EN 1838 SMARTDOMÁNÍM SVÍTIDLY S BATERKOVÝM MODULEM S DOBOU TRVÁ 3 HODINY, NAREGLÁZI ODPÍ DOLOŽÍ VÝVODY OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ A TÍ ZÁSU S MOŽNOSTÍ PŘEPNUTÍ NA NUČNÍ OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLA/OVÝ MÁNÍ PRO ÚSEKU/OMÁNÍ SMARTDOME Z DŮVODU POŽADAVKU VZT NA JEJICH ODPOJENÍ PŘI SIGNÁLU TRVÁNÍ
- SVÍTIDLA NA CHARAKTERU OBJEKTU ODPOVÍDAJÍ ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ V VÝLEHOVÝCH, POHLEDU I NA HLAVNÍCH DVEŘNÍCH
- PROJEKT NEZAHRNUJE DILENSKOU, VÝROBNÍ A REJLIŠOVÁ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

REZ A-3

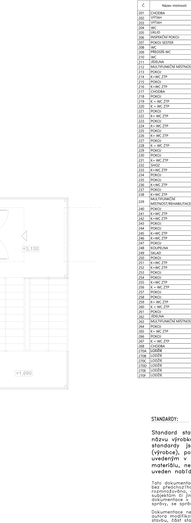

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška(mm)	Úklidí 1 kat.(mm)	Umělé osvětl. kat.(lux)	Index oslnění podílem (-)	Rovnoměrnost podílem (-)	Index podání barev Ra
201	CHODBA	16,25	2 600	3.17.1.4	100/50	22	0,4	80
202	CHODBA	8,25	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
203	VÝTAH	4,35	2 600	3.17.1.4	100	25	0,4	80
204	WC	5,45	2 600	3.2.4	200	25	0,4	80
205	SPRCHA	3,45	2 600	3.2.4	200	25	0,4	80
206	ÚKLIDOVÁ KOMO	14,48	2 600	3.4G1	100	25	0,4	80
207	POKOJ SESTER	16,19	2 600	3.2G2	200	19	0,4	80
208	CHODBA	1,65	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
209	PŘÍSLUŠNÉ WC	1,96	2 600	3.2.4	200	25	0,4	80
210	WC	1,98	2 600	3.2.4	200	25	0,4	80
211	SPRCHA	1,98	2 600	3.2.4	200	25	0,4	80
212	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	50,70	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
213	CHODBA	78,43	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
214	POKOJ	16,19	2 600	3.2G2	200	19	0,4	80
215	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
216	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
217	CHODBA	80,08	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
218	POKOJ	17,54	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
219	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
220	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
221	POKOJ	17,54	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
222	CHODBA	80,08	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
223	POKOJ	16,87	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
224	X+WC ZTP	3,85	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
225	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
226	POKOJ	16,87	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
227	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
228	CHODBA	80,08	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
229	POKOJ	17,54	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
230	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
231	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
232	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
233	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
234	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
235	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
236	MÍSTNOST/KOMORA/TECH	40,11	2 600	3.3	100	25	0,4	80
240	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
241	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
242	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
243	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
244	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
245	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
246	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
247	POKOJ/ZAS	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
248	ÚKLAD	6,80	2 600	3.4G1	100	25	0,4	80
249	CHODBA	78,43	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
250	POKOJ	16,87	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
251	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
252	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
253	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
254	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
255	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
256	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
257	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
258	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
259	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
260	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
261	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
262	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
263	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
264	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
265	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
266	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
267	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
268	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
269	CHODBA	78,43	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
270	POKOJ	16,87	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
271	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
272	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
273	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
274	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
275	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
276	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
277	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
278	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
279	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
280	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
281	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
282	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
283	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
284	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
285	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
286	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
287	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
288	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
289	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
290	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
291	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
292	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
293	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
294	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
295	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
296	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
297	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
298	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
299	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
300	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
301	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
302	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
303	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
304	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
305	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
306	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
307	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
308	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
309	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
310	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
311	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
312	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
313	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
314	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
315	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
316	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
317	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
318	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
319	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
320	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
321	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
322	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
323	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
324	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
325	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
326	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
327	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
328	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
329	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
330	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
331	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
332	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
333	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
334	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
335	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
336	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
337	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
338	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
339	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
340	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
341	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
342	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
343	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
344	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
345	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
346	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
347	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
348	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
349	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
350	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
351	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
352	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
353	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
354	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
355	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
356	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
357	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
358	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
359	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
360	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
361	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
362	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
363	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
364	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
365	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
366	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
367	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
368	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
369	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
370	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
371	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
372	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
373	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
374	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
375	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
376	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
377	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
378	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
379	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
380	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
381	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
382	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
383	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
384	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
385	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
386	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
387	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
388	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
389	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
390	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
391	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
392	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
393	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
394	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
395	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
396	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
397	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
398	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
399	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
400	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
401	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
402	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
403	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
404	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
405	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
406	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
407	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
408	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
409	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
410	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
411	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
412	CHODBA	80,11	2 600	3.17.1.4	100	22	0,4	80
413	MÍSTNOST/KOMORA MECHANIKŮ	51,82	2 600	3.3G1.5	100	25	0,4	80
414	POKOJ	26,17	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
415	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
416	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
417	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
418	POKOJ	26,26	2 600	3.2G1	100	19	0,4	80
419	X+WC ZTP	3,97	2 600	3.2G4	200	22	0,4	80
420	POKOJ	23,97	2 600	3.2G1	100	19	0,