




Typový řez uložení kabelů do 1kV v chodníku

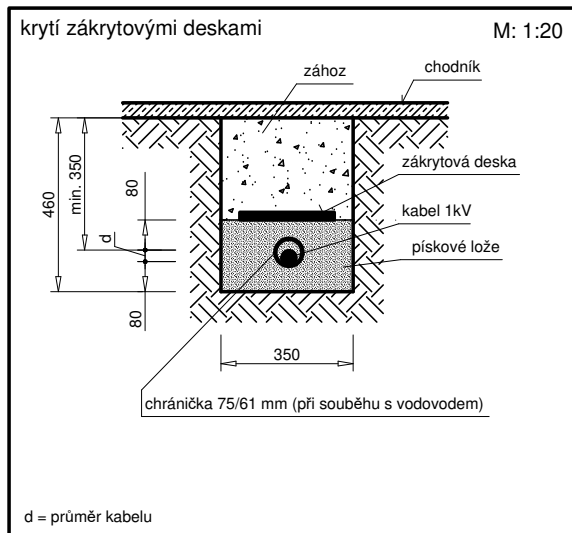


Typový řez uložení kabelů do 1kV pod vjezdem - provedení překopem

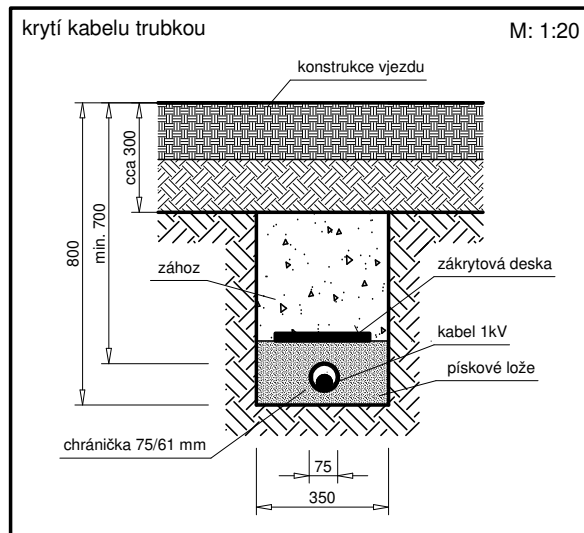

Typový řez uložení kabelů do 1kV ve volném terénu

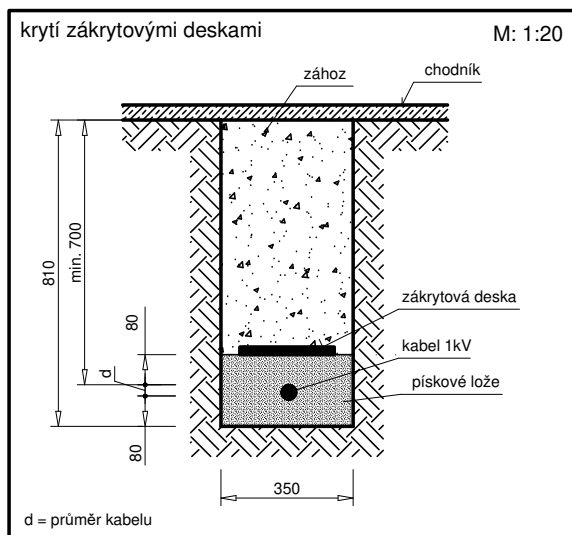

Typový řez uložení kabelů do 1kV pod komunikací - provedení překopem

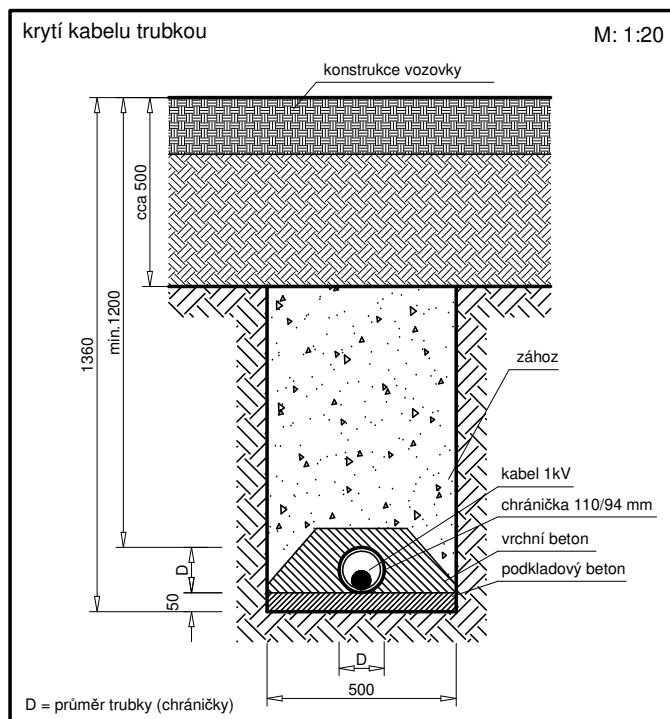

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing. Josef Havlíček	Odpovědný projektant: Ing. Josef Havlíček	Generální projektant: MDS PROJEKT s.r.o. Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto tel.: +420 465 322 451 email: MDS@MDSPROJEKT.CZ	Ing. Josef Havlíček projektant elektro IČO : 652 06 550 Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel.: 466 530 873, mob: 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz	
Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ	Investor: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		Zakázka číslo	17-15
Obec: LANŽOV	Stavba: II/325 Chlum - Velký Vřešřov - Mostek - část I		Formát	1 A4
Část: D.9. SO 451 - ÚPRAVA VO LANŽOV		Datum		09/2018
Název výkresu: KABELOVÉ ŘEZY		Stupeň		DSP+PDPS
		Měřítko		1:20
		Výkres číslo:		D.9.4
		Vyhotovení:		