


ZAŘÍZENÍ	OSVĚTLENÍ	STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A OKRUHY
Pi 4,0 kW	4,0	STÁVAJÍCÍ
Pp 3,0 kW	3,0	

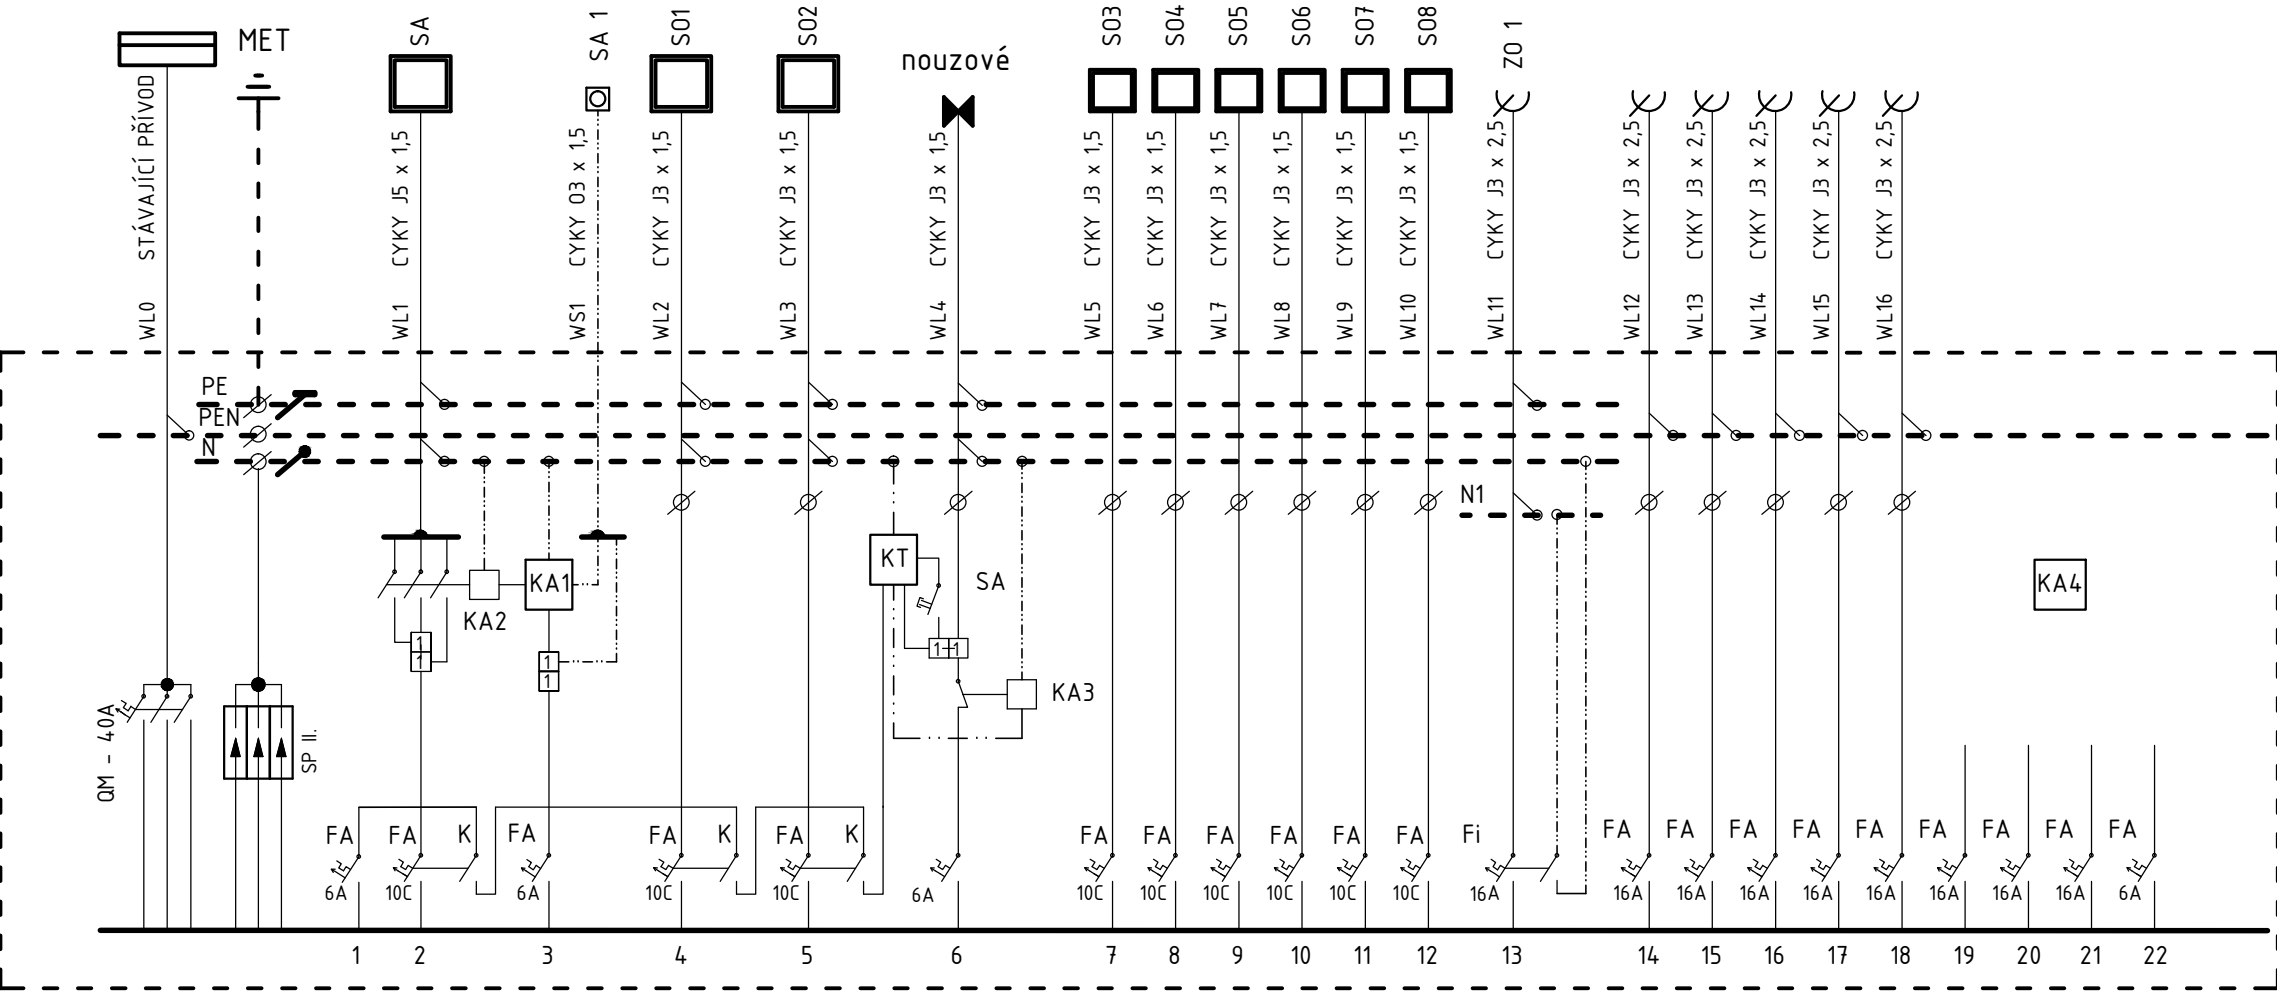

oceloplechová rozvodnice pod omítku, bílá, 4/96 IP 30

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

- SP II. svodič přepětí 12,5 kA/3+0
- Fi proudový chránič s nadproudovou ochranou
- Fa jistič
- QM1 vypínač 40A
- KA1 impulzní relé
- KA2 stykač DILEM4
- KA3 instalační relé
- KA4 relé s ruční předvolbou - bojler
- SA tlačítko
- K pomocný kontakt

Projekt / Project			
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VELKÉ POŘÍČI, ŠKOLA I. – č. akce SM/19/356 – PD			
Zákazník			
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLVÁ, TEXTILNÍ A POLYGRAFICKÁ, Hosotvského 910, 549 31 HRONOV			
Zpracovatel			
		PROKONSULT s.r.o. Koubovka 876 549 41 Červený Kostelec 604 680 372, v.nyvlt@prokonsult.cz	
Vyracoval		Zodpovědný projektant	
RICHARD KAŠPAR		VLASTISLAV VLACH	
Hlavní projektant		Ing. V. Nývlt	
Stupeň		Počet A4	
DPS		2	
Měřítka		Datum	
		08/2019	
Objekt			
Část			
D.1.4.1. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ			
Název výkresu			
ROZVÁDĚČ RO 15/5			
Archivní číslo		Výkres číslo	
66-45		D.1.4.1.03	
Kopie			