LEGENDA SVÍTIDEL:

C1	LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20
D	LED svítidlo 1x30K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20
S	LED svítidlo 1x30K. Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, IP 44
T	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65
T2	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory
W	LED svítidlo 1x22W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54
Z1	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65
Z2	LED svítidlo 1x39K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z3	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z4	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRi, IP 20
Z5	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRi, IP 65, KNX
Z7	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65
Z8	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20
NA	Svítidlo LED 2K, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NB	Svítidlo LED 2K, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NC	Svítidlo LED 1K, jednostranný jakogram 25m, IP65
ND	Svítidlo LED 1K, bez jakogramu/s jakogramem, IP65
NE	Svítidlo LED 2,2K, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65
_SDK	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž do sádrokartonového podhledu
_PŘÍ	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž na povrch

POZNÁMKA:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
- ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C-S BUDE PROVEDENO V HLAVNÍ ROZVODNĚ
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA SELV 12 V AC, 3 PE/SPJ/1
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "TN" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ ČÁSTI DO ZÁVLAČ, ZPŮSOBEM OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍM A PŘÍDAVNÝM OHŘÁNÍČEM
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "TT" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-710 S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- VEŠKERÉ ZEMNÍCÍ VODIČE BUDOU (MIMO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2130 čl.3.3.12) ZAPOJENY PŘES PŘÍSLUŠNÉ PROUDOVÉ OHŘÁNIČE 30mA.
- OSVĚTLENÍ BUDE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1.
- PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSŤOVÁNY DLE POŽADAVKŮ PROFESE /MĚŘENÍ SOUČASTÍ/
- PŘÍSTROJE BUDOU PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤOVÁNY DO SPOLEČNÝCH VOJE NÁMĚŽÍ
- KABELY BUDOU VEDENY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONÁNAN A V PODHLEDECH.

- PŘI EL. INSTALACI JE NUTNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH DODRŽET POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY – KABELY DLE VYHL. 23, 82cs s1 d0, POŽÁRNÍ TRASY P60-R
- Výrobky technologie /vč. typů vyplnění a IP/ jsou uvedeny v tabulce technologie. V této tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se zapojení předmětným zařízení z rozvaděče až po toto zařízení

Světelný obvod: E | 1 a W/5

4 přívodní (fázový vodiče / AL) 1 (N) - Nulový

Nouzové osvětlení NO/V/5/10

- Pohotovostní
- Únikové
- Protitlakové
- Přisazené
- Vestavné

NA–svítidlo LED 2K, ETM50.9C1/8CM, IP65, přisazené/vestavné
ND–svítidlo LED 1K, ETM05.9M1/1CM, IP65, přisazené, vestavné/jakogram dvoustranný, 25m
NE–svítidlo LED 1K, ETM05.9M1/1CM, IP65, přisazené/jakogram
NC–svítidlo LED 2,2K, ETM05.9M1/1CM, IP50, zed, přisazené

ŽALUZIE – VZOR 01 /M1:25/

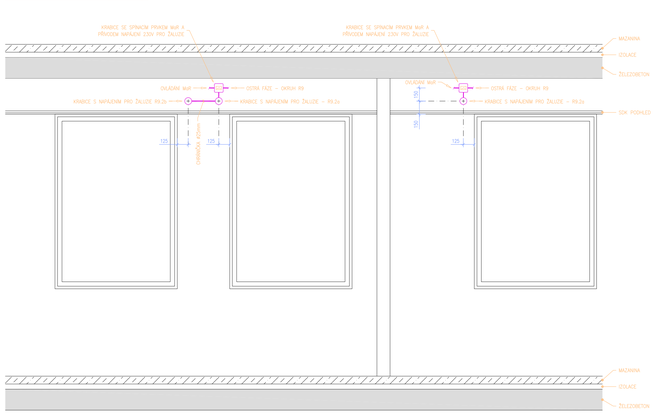

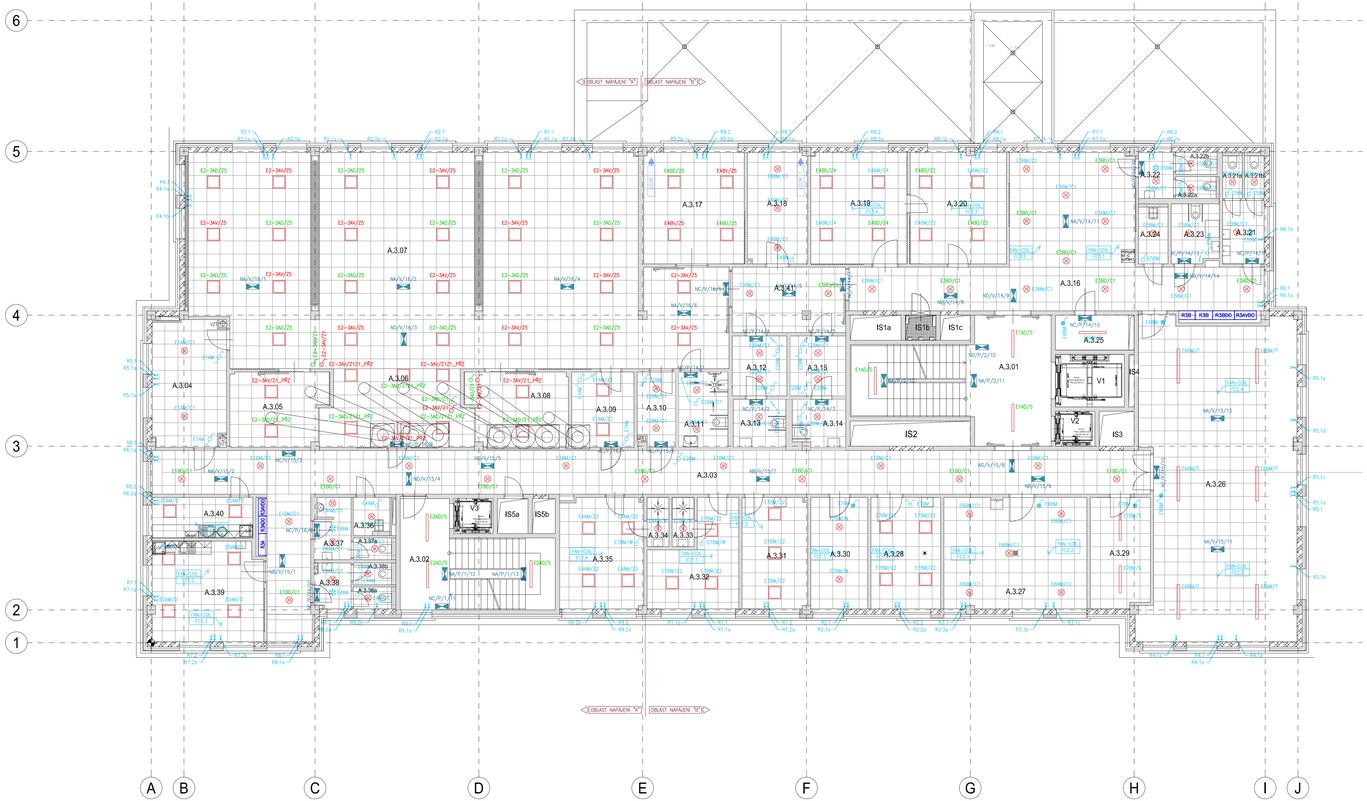

SEVER

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	LUKÁŠ PICHL	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 808, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel: 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

NÁZEV OBJEKTU : SO01 PAVILON A	ČÁST : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	C. ZAK.	15033
		SOUBOR	DWG

STUPEŇ	DPS
DATUM	4/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/12
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ČÍSLO SOUPRAVY	

NÁZEV PŘÍLOHY :

OSVĚTLENÍ, ŽALUZIE A FANCOILY - 3.NP

Č. PŘÍLOHY :

15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-21