

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 20.9.2016

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Nemocnice Jičín\_pavilon "A"\_verze\_LPSI /

Nemocnice Jičín\_pavilon "A"\_verze\_LPSI

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Obermeyer


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Nemocnice Jičín, pavilon

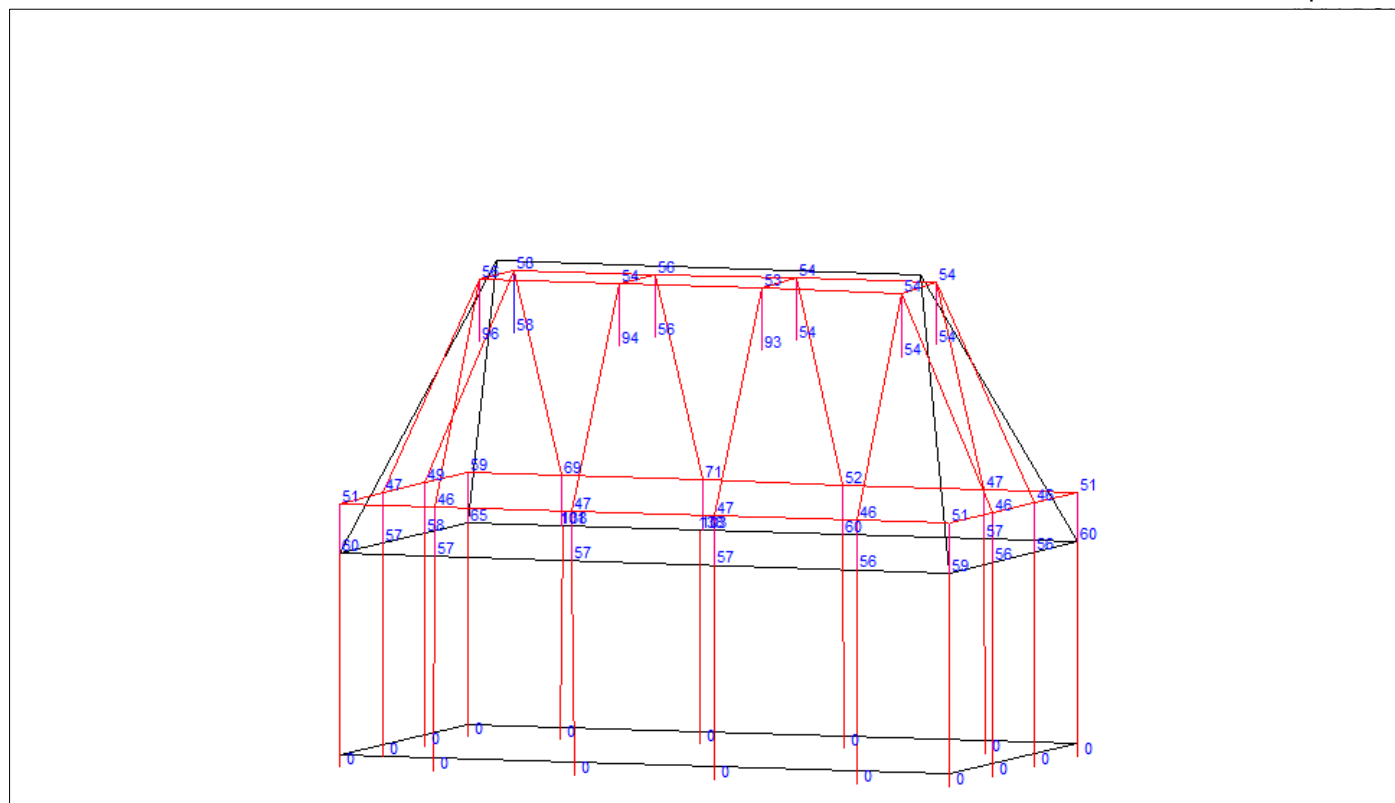

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Nemocnice Jičín\_pavilon "A"\_verze\_LPSI

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: I

Proudové zatížení: 200 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

### Projekt:

Číslo projektu: Nemocnice Jičín pavilon "A"\_verze\_LPSI

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --