PŮDORYS 4.NP

ÚROVEŇ +12,000

LEGENDA SVÍTIDEL:

C1	LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20
D	LED svítidlo 1x30K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20
S	LED svítidlo 1x30K, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, IP 44
T	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, bílo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65
T2	Zářivkové prachotěsné svítidlo, IP 65, bílo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory
W	LED svítidlo 1x22W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladící systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54
Z1	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65
Z2	LED svítidlo 1x39K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z3	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20
Z4	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRG, IP 20
Z5	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, RaRG, IP 65, KNX
Z7	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65
Z8	LED svítidlo 1x58K, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20
NA	Svítidlo LED 2K, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NB	Svítidlo LED 2K, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65
NC	Svítidlo LED 1K, jednostranný piktogram 25m, IP40
ND	Svítidlo LED 1K, bez piktogram/s piktogramem, IP65
NE	Svítidlo LED 2,2K, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65
_SDK	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž do sádrokartonového podhledu
_PŘÍ	Svítidlo dodáno s příslušenstvím pro montáž na povrch

POZNÁMKA:

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S
- ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C-S: BUDE PROVEDENO V HLAVNÍ ROZVODNĚ
- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA SELV: 12 VS AC, 2 OCHRANY
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "N" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ ČÁSTI OD ZDROJE, ZVÝŠENÍ OCHRANNÝCH POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V "N" BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-710 S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- VEŠKERÉ ZEGLOVÁCKÉ KUCHYŇSKÉ BUDOU (MIMO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2130 ed.3.3.12) ZAPOJENY PŘES PŘÍSLUŠNÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE 30mA.
- OSVĚTLENÍ BUDE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1.
- PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ PROFESE /NEZLIVÁ SOUČÁST/
- PŘÍSTROJE BUDOU PŘÍSNOSTNĚ UMÍSTĚNÝMY DO SPOLEČNÝCH VIC NÁMĚŽÍ
- KABELY BUDOU VEDENY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONÁŽNÍKA A V PODHLEDECH.

- PŘI EL. INSTALACI JE NUTNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH DODRŽET POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY – KABELY DLE VYHL. 23, 82cs s1 d0, POŽÁRNÍ TRASY P60-R
- Výrobky technologie /vč. typů vyplnění a IP/ jsou uvedeny v tabulce technologie. V této tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se zapojení předmětných zařízení z rozvaděče až po toto zařízení

Světelný obvod:
E | 1 A 16/5
| | | |
4 přívody (fázový vodiče /A,B,C/ Ochr. vodič /PE/ Střed /N/)

Nouzové osvětlení
ND/V/5/10
Pohotí v okruhu
Počet
Označení
(=přísazené
(=zapuštěné
NA–svítidlo LED 2K, ETAS0.5K11LW2M, IP65, přisazené, vestavné
ND–svítidlo LED 1K, ETAS0.5W11LW, IP65, přisazené, vestavné/piktogram dvoustranný, 25m
NE–svítidlo LED 1K, ETAS0.5W11LW, IP65, přisazené/piktogram
NC–svítidlo LED 2,2K, ETAS0.5W11LW, IP20, zed, přisazené

ŽALUZIE – VZOR 01 /M1:25/

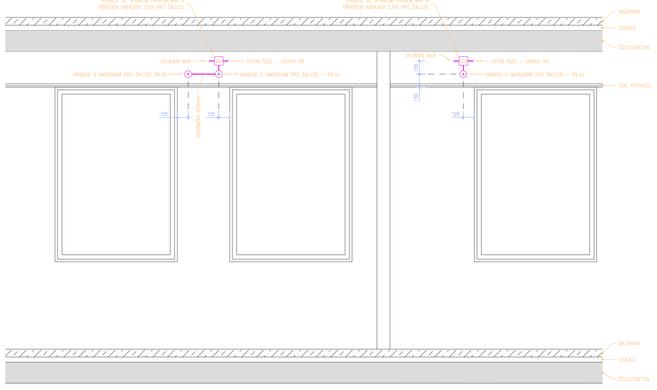

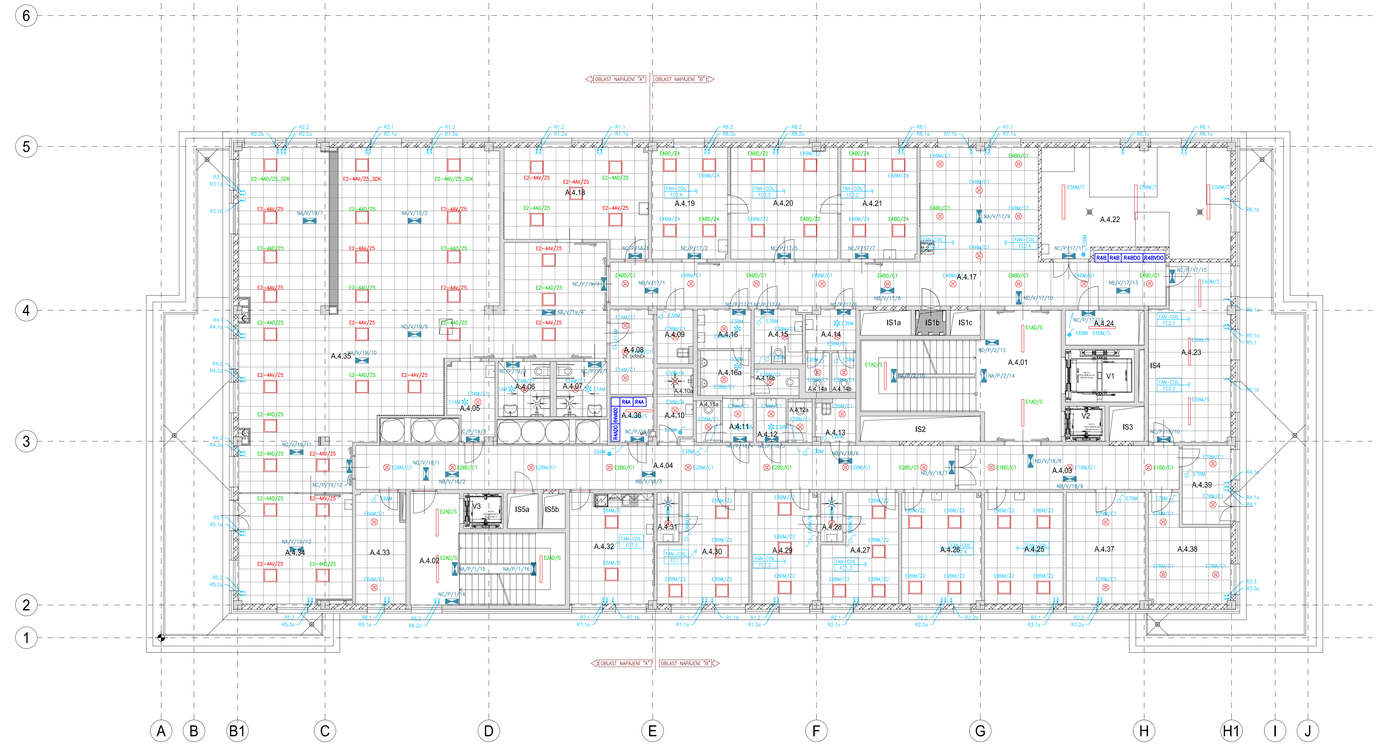

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	LUKÁŠ PICHL	
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 687
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
	(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)
STUPEŇ	DPS
DATUM	4/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/12
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	15033
SOUBOR	DWG
ČÍSLO SOUPRAVY	
NÁZEV OBJEKTU :	SO01 PAVILON A
ČÁST :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NÁZEV PŘÍLOHY :	OSVĚTLENÍ, ŽALUZIE A FANCOILY - 4.NP
Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-22