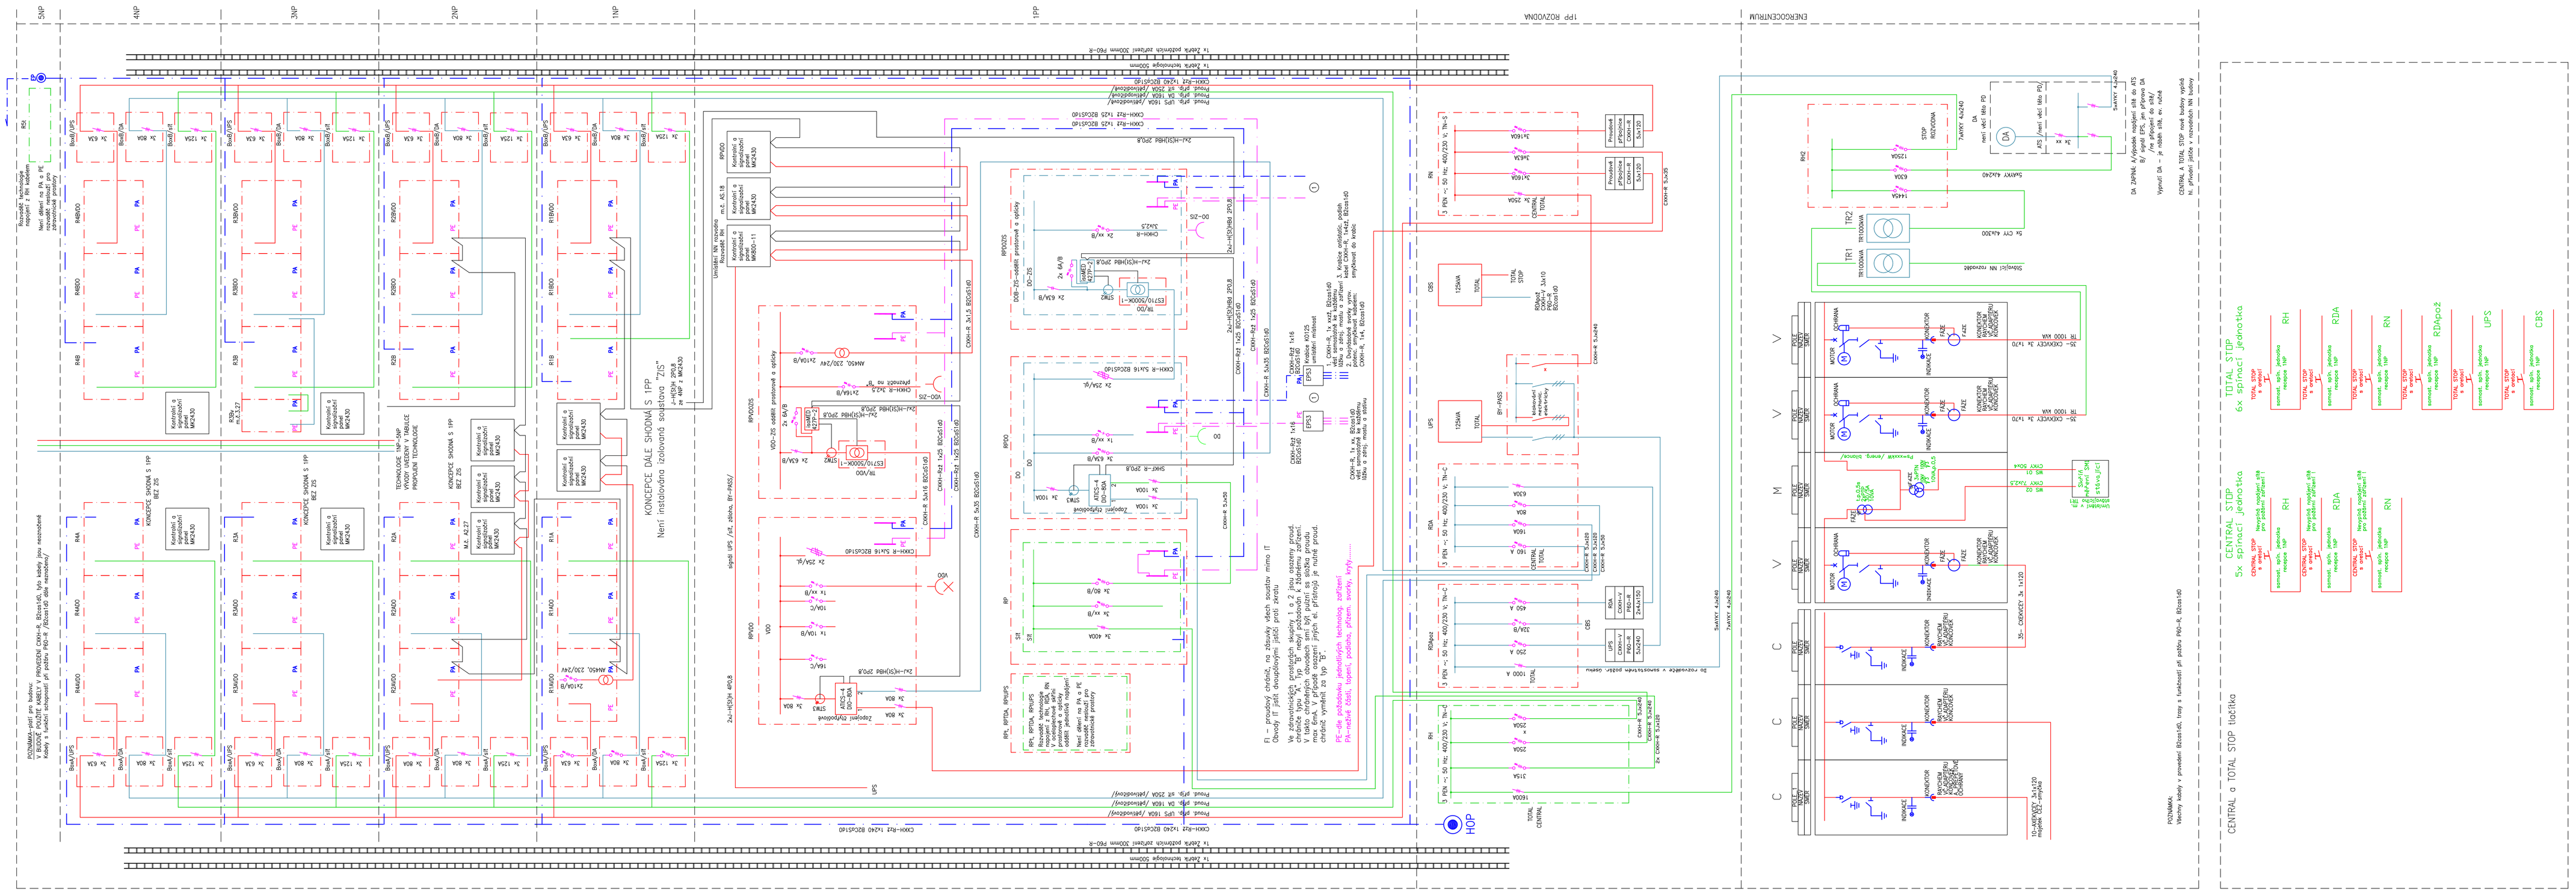
5.NP
4.NP
3.NP
2.NP
1.NP
1PP
1PP ROZVODNA
ENERGOCENTRUM
KONCEPCE DALŠÍ SHODNÁ S 1PP
Není instalována rozlišovaná soustava "ZOS"
KONCEPCE SHODNÁ S 1PP BEZ ZOS
TECHNOLOGIE "HP" dle PROJEKTU TECHNOLOGIE
Rozvaděč technologie R-TECHNOLOGIE
Není dělení na PA a PE rozvaděč napojení pro rozvaděč technologie
Rozvaděč technologie R-TECHNOLOGIE
Není dělení na PA a PE rozvaděč napojení pro rozvaděč technologie
ROZVODNA pro stav V BUDOUCÍ FÁZI JSOU KABELY V PROVEDENÍ CNKH-R, B2ca-s1d0, Vyb kabely jsou rezervované kabely s kvalitní izolací při požáru PH2-R / B2ca-s1d0 dle rezervy/
ROZVODNA pro stav V BUDOUCÍ FÁZI JSOU KABELY V PROVEDENÍ CNKH-R, B2ca-s1d0, Vyb kabely jsou rezervované kabely s kvalitní izolací při požáru PH2-R / B2ca-s1d0 dle rezervy/
1x 24kVA transformátor 22/0,4kV
1x 24kVA transformátor 22/0,4kV
1x 24kVA pozorník jistění 300mm PH0-R
1x 24kVA pozorník jistění 300mm PH0-R
CNKH-R2J 1x240 B2CA1d1d0
CNKH-R2J 1x240 B2CA1d1d0
Přívod UPS 125A /přednostně/
Přívod UPS 160A /přednostně/
Přívod UPS 250A /přednostně/
Přívod UPS 160A /přednostně/
Přívod UPS 125A /přednostně/
Přívod UPS 125A /přednostně/
Přívod UPS 160A /přednostně/
Přívod UPS 250A /přednostně/
CNKH-R2J 1x240 B2CA1d1d0
CNKH-R2J 1x240 B2CA1d1d0
1x 24kVA transformátor 22/0,4kV
1x 24kVA transformátor 22/0,4kV
Rozvaděč technologie R-TECHNOLOGIE
Není dělení na PA a PE rozvaděč napojení pro rozvaděč technologie
Rozvaděč technologie R-TECHNOLOGIE
Není dělení na PA a PE rozvaděč napojení pro rozvaděč technologie
R4B400
R3B400
R2B400
R1B400
R4B800
R3B800
R2B800
R1B800
R4A400
R3A400
R2A400
R1A400
R4A800
R3A800
R2A800
R1A800
Kontrolní a signalizační panel MK2430
Kontrolní a signalizační panel MK2430
Kontrolní a signalizační panel MK2430