ŘEZY - A - A', B - B' M 1 : 50

ŘEZ A - A' M 1 : 50

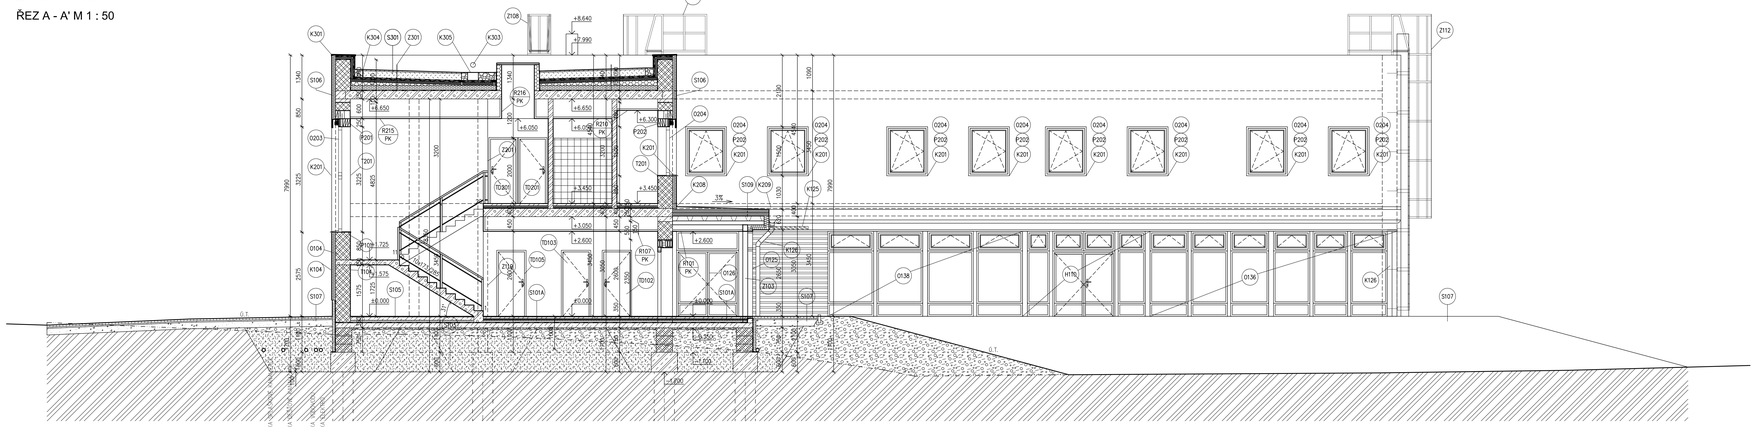

ŘEZ B - B' M 1 : 50

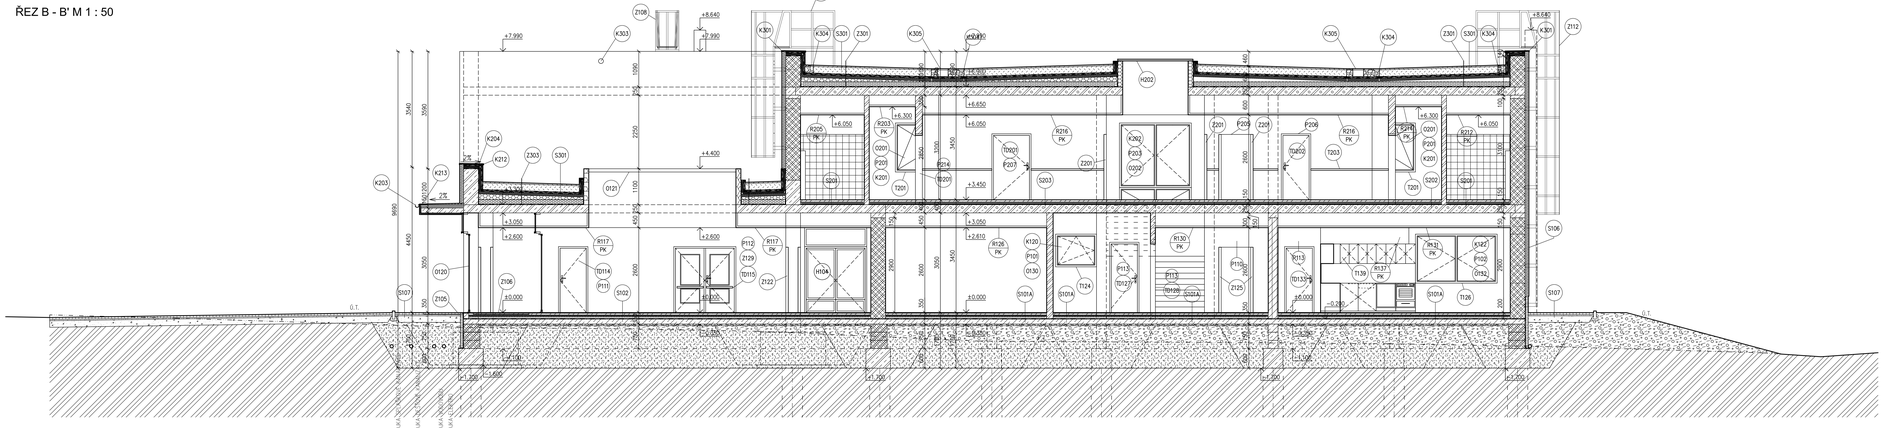

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 248x440x249 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=48 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,117 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=0,24 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1 + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z MINERÁLNÍ IZOLACE (SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/MK, TR 15) - TL. 120 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽÍNEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY)
- NOVÁ VNITŘNÍ ZEĎ TL. 300 MM Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ, ROZMĚRY (D/Š/V) 247X300X249 MM, PEVNOST V TLAKU P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=54 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,310 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=0,800 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x140x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=43 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,260 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=1,25 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1, EI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLAŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OCELOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA - SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÁ VNITŘNÍ MOBILNÍ PŘÍČKA – OVLÁDÁNÍ RUČNÍ, DOTĚSNĚNÍ PANELU KLIKOU, PANELY S OCELOVÝM RÁMEM, O TLOUŠŤCE 100 MM, VYPLNĚNÉ TLUMÍCÍ HMOTOU, ZAVŘENÍ JEDNO NEBO DVOUDÍLOVÉ, MASKOVÁNÍ HLINÍKOVÁ VODÍCÍ KOLEJNICE (BAREVNOST RAL 9010), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ DLE RAL 9010 (DLE VZORNÍKU DODAVATELE), DVEŘE (JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA)
- NOVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI (OPLAŠTĚNOU SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 MINUT)
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – ŽB SLOUPY, PRŮVLAKY (BETON C 30/37–XC1, OCEL B 500B) – ŽB ZÁKLADOVÁ PATKA (BETON C 25/30–XC2, XA1, OCEL B 500B)
- NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, VYSOCE PEVNOSTNÍ DVOUVRSTVÁ VIBROLISOVANÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚRY 200X165X60 MM, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ KAZETOVÉ AKUSTICKÉ POHR. MINERÁLNÍ PODHLEDY
- NOVÉ PROSTUPY (VZT, ZTI APOD.) – PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNÉ ODSOUHLASIT
- NOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NAD KORIDOREM
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÁ ZEMINA
- NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK
- NOVÁ ZEMINA NA ZELENÉ STŘEŠE
- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU – DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU – NAD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- NOVÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ F 16 – 32
- NOVÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO DRCENÉ KAMENIVO F 8 – 16
- NOVÁ HUTNĚNÉ KAMENIVO DRCENÉ KAMENIVO F 4 – 8
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NAD KORIDOREM
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FÓLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO APOD.)
- NOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (ZATEPLENÍ PODHLEDU)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU SE SNÍŽENOU NÁSAKAVOSTÍ

01 PLASTOVÉ VÝROBKY – OKNA	02 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	P101 PŘÍKLADY	
03 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ	04 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	9130 PK PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE	
05 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE	06 SKLADBY KONSTRUKCÍ		

NÁVRH DLE ČSN EN 1992

VRTANÉ PILOTY:
BETON: C25/30 XC2, XA1 (CZ, F.1.1)
VÝZTUŽ: B500B

MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRAHY:
BETON: C25/30 XC2, XA1 (CZ, F.1.1)
VÝZTUŽ: B500B

ZÁKLADOVÉ PATKY:
BETON: C25/30 XC2, XA1 (CZ, F.1.1)
VÝZTUŽ: B500B

PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY
BETON: C16/20 XC1 (CZ, F.1.1)
VÝZTUŽ: B500B

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE, SLOUPY:
BETON: C30/37 XC1 (CZ, F.1.1)
VÝZTUŽ: B500B

PODEL ZÁKLADŮ BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FEZN 30x4 MM

POZNÁMKA:

- ORIENTAČNÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP ±0,000 M
- ORIENTAČNÍ ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP +3,450 M

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZAJISTIT ŘEŠENÍ !!!
- V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍCH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA APOD.) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM
- PŘED OBLOŽOVÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ APOD. BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POKLÁDKY APOD.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBLOŽOVÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI Č. MANŽETAMI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL, VČETNĚ PŘEDPISŮ BOZP.
- UKONČENÉ NENOSNÉHO VNITŘNÍHO ZDIVA U STROPU A OKOLNÍHO ZDIVA NUTNO PROVÁDĚT DLE ZÁSAD TECHNOLOGIE ZDĚNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM STAVEBNÍCH ZDICÍCH MATERIÁLŮ

- POD ZÁKLADOVÝMI PASY BUDE CELOPLOŠNĚ PROVEDEN PODKLADNÍ BETON TLOUŠŤKY 100mm
- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÍMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNÉ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- KOLEM OBJEKTU BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ DOSAHOVÁNÍ TERÉNU K PŘÍLUŽENÉMU KORYTU POTOKA

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TOMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 16 A4
			DATUM: 30.09.2019
INVESTOR:	KRAJ OLOMOUCKÝ, ŽEROTÍNSKÁ 49/64, 779 11 OLOMOUC		

AKCE:
NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDEK

Na parcele p.p.č. 190/1
Katastrální území: BOROHRÁDEK

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST: PARE

NÁZEV PŘÍLOHY: **ŘEZY – A – A', B – B'**

ZPRACOVATEL:
ING. spol. s r.o.
projektová a inženýrská
atelier
Pavlínky 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 228
ing.atelier@inanachod.cz
www.inanachod.cz

EV. Č. AKCE: **1654 06 19**

ČÍSLO PŘÍLOHY: **D. 1. 1. 1. 6**