STŘECHA M 1 : 50

ŘEZ D - D' M 1 : 50



ŘEZ A - A' M 1 : 50

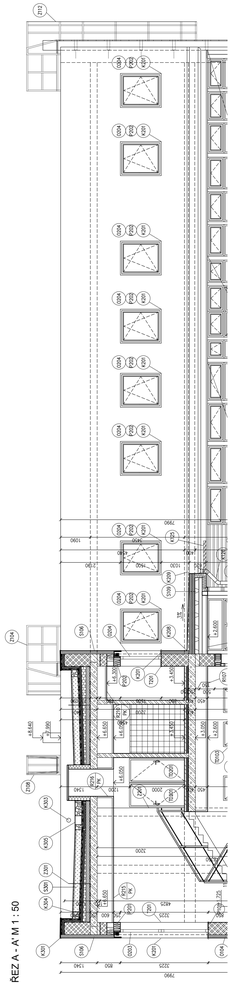

ŘEZ B - B' M 1 : 50

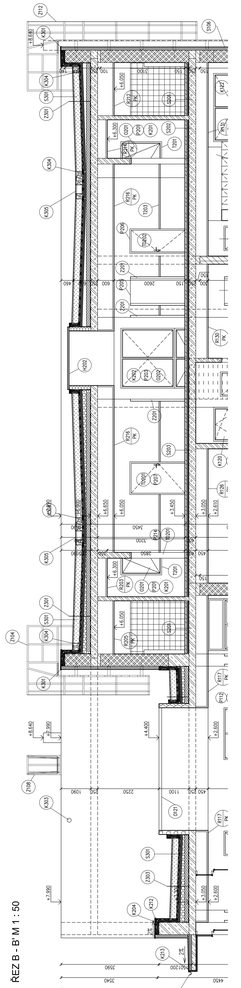

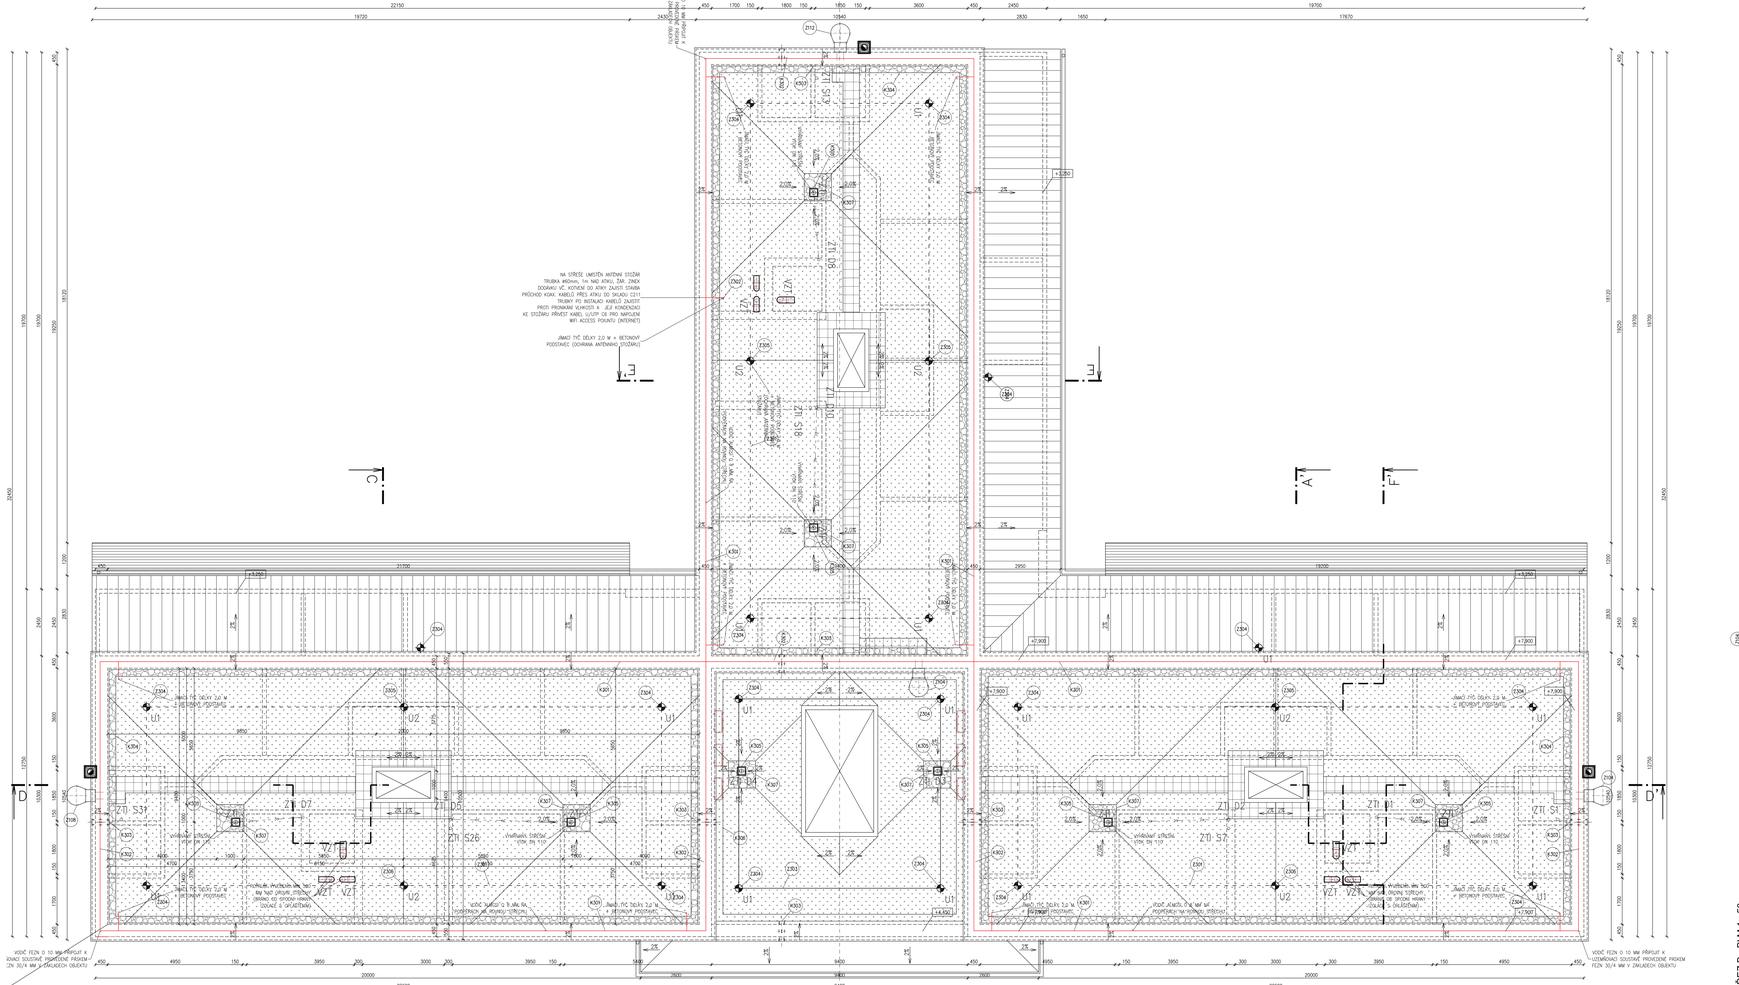

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CHLADNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (Š/Š/V) 248x440x249 MM, PEVNOSTI V TLAKU P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=48 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,177 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=0,24 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1 + NOVÝ KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z MINERÁLNÍ IZOLACE (SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/MK, TŘ. TL. 320 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽÍNEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY)
- NOVÁ VNITŘNÍ ZDĚ TL. 300 MM Z BROUŠENÝCH CHEVRONOVÝCH MODULOVÝCH BLOKŮ, ROZMĚRY (Š/Š/V) 247,5/300/249 MM, PEVNOSTI V TLAKU P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=54 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,270 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=1,800 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CHEVRONOVÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (Š/Š/V) 497/140/238 MM, PEVNOSTI V TLAKU P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (PEVNOST V TLAKU 10 N/MM2), RW=43 DB, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK 0,390 W/MK, SOUČ. PROSTUPU TEPLA BEZ OMÍTEK U=1,25 W/M2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1, EI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z CELKEM 2x12,5 MM, OCELOVÁ KOSTRČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 DB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÁ VNITŘNÍ MOBILNÍ PŘÍČKA – OKLÁDANÁ RUČNĚ, DOTĚŽOVANÉ PANELY KLIKOU, PANELY S OCELOVÝM RÁMEM O TLOUŠŤCE 100 MM, VYPLNĚNÉ TLUMIČ MATOU, ZAVŘENÍ JEDNO NEBO DVOUDÍLNÉ, MASIVNÍ HLINÍKOVÁ VODÍCÍ KOLEJNICE (BAREVNOST RAL 9010), PRŮHLEDNÉ LAKOVANÁ, BARVA BÍLÁ DLE RAL 9010 (DLE VZORNÍKU DODAVATELE), DVĚŘE LEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA)
- NOVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY PŘED OCELOVOU KONSTRUKCÍ (OPLÁŠTĚNOU SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 MINUT)
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
  - ZE SLOUPŮ, PŘÍČKOVÝ (BETON C 30/37-XC1, OCEL B 500B)
  - ZE ZÁKLADOVÁ PATKA (BETON C 25/30-XC2, XA1, OCEL B 500B)
- NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, VYSOCE PEVNOSTNÍ DVOUVRSTVÁ VIBROLISOVANÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚRY 200X165X80 MM, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ VYBAVENÉ
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ KAZETOVÉ MUZETOVÉ PODHLEDY MINERÁLNÍ PODHLEDY
- NOVÉ PROSTUPY (VZT, ZTI APOD.) – PŘED PROVEDENÍM NUTNÉ ODSOUHLASIT
- NOVÉ PŘETVÁŘENÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NAD KORIDOREM
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÁ ZEMINA
- NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK
- NOVÁ ZEMINA NA ZELENÉ STŘEŠE
- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- NOVÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO HRUBÉ DROBNÉ F 16 – 32
- NOVÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO DROBNÉ KAMENIVO F 8 – 16
- NOVÁ HUTNĚNÉ KAMENIVO DROBNÉ KAMENIVO F 4 – 8
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NAD KORIDOREM
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FÓLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDVOJ APOD.)
- NOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (ZATĚPLENÍ PODHLEDU)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU SE SNÍŽENOU NASIAKLOSŤOU
- NOVÁ SKLADBA ZELENÉ STŘECHY S VRSTVOU SUBSTRÁTU A SMĚSÍ EXTENZIVNÍCH ROSTLIN (5–8 DRUHŮ)
- NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE Z PVC-P, UKOTVENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ (HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA)
- NOVÝ FINÉ SLINOLAM
- KAČÍRKOVÉ KAMENIVO (PŘÍRODNÍ PRAVÉ KAMENIVO)

PLASTOVÉ VÝROBKY – OKNA (D 101)
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (Z 102)
PŘEKLADY (P01)
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ (T 103)
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (K 104)
PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE (P 105)
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVĚŘE (T 101)
SKLADBY KONSTRUKCÍ (S 100)

POZNÁMKA:
- ORIENT. PODLAHY 1.NP ±0,000 M
- ORIENT. PODLAHY 2.NP +3,450 M

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.).
V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZAJISTIT ŘEŠENÍ !!
V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU ZNAMENAT PŮVODNÍ ZMĚN ZAPRACOVANÝCH DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŽDY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘI MĚKKÝCH BOURACÍCH PRACÍCH BUDE ZAJIŠTĚNO PODKŘEPÁNÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA APOD.) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVEDENÍM
- PŘED OBLEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ APOD. BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘÍKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM ZMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALAC OPATŘENY POŽÁRNÍ UCPÁVKAMI O MINIMÁLNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH BOZP.
- UKONČENÍ NOVODOBÝCH VNITŘNÍCH ZDIVA U STROPU A OKOLNÍHO ZDIVA NUTNO PROVÁDĚT DLE ZÁSAD TECHNOLOGIE ZDĚNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM (DODCH MATERIÁLŮ)
- SNĚHOVÁ OBLAST II. (1,0 KN/M2), VĚTRNÁ OBLAST II. (V=25 M/S, KATEGORIE TERÉNU 4)
- TVAR STŘECHY – PLOCHÁ, SKLON STŘECHAN ROVEN MIN. 2%
- NOVÁ SKLADBA ZELENÉ STŘECHY S VRSTVOU SUBSTRÁTU A SMĚSÍ EXTENZIVNÍCH ROSTLIN (5–8 DRUHŮ)
- SVAHOST DOPRAVY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE DAŠA BEZPEČNOSTNÍCH KOTVÍCÍCH BODŮ S PODKLADNÍM KOTVÍCÍM VEDENÍM Z TEXTILNÍHO LANA (TZV. „MONTÁŽNÍ LANO") A NEREZOVÉHO LANA V PLOŠE STŘECHY (PRO BUDOUCÍ ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ, PROVÁDĚJÍCÍCH KONTROLU ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU STŘECHY), KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE KOTVÍCÍCH PRVKŮ (NUTNÉ DO PŘEDPRAVENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ A ODPOVÍDAJÍCÍCH POMŮCEK PRO OSAZENÍ STŘECHY (ZACHYCENÍ POSTROJŮ, SPOJOVACÍ LANO, SKOBKA PRO ULOŽENÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK APOD.)
- V PLOŠE STŘECHY BUDOU ROZMÍSTĚNY VYHRAZENÉ STŘEŠNÍ VÝLUKY DLE OBJ. 1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE DÍLU 1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD VČ. UCHYCENÍ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ OPLOCOVÁNÍ BUDE PROVEDENO Z HLINÍKOVÉHO PLECHU (PARAPETY OKEN, STŘEŠNÍ PRVKY, DĚTSKÉ SVODY, ATIKY, LEMOVÁNÍ APOD.)

DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLÍMAL DiS.	ING. PAVEL ŠŤASTNÝ	LIBOR KLÍMAL DiS.	FORMÁT: 27 A4
podpis:	podpis:	podpis:	DATUM: 30.08.2019

INVESTOR: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
SÍDLO: MAHENOVO NÁBŘEŽÍ 1/1045, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ

MÍSTO: NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDEK
Na pozemku p.p.č. 1857/1, Katastrální území BOROHRÁDEK

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY: STŘECHA

ZPRACOVATEL: ING. Ivan Š., s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Pardubice, Jana Palacha 417, Tel.: +420 466 022 111, Tel.: +420 724 022 229, ing.stastny@seznam.cz, www.ingstastny.cz

Ev. č. akce: 1654 06 19

ČÍSLO PŘÍLOHY: D. 1. 1. 1. 5