


SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVODNY TEPLA

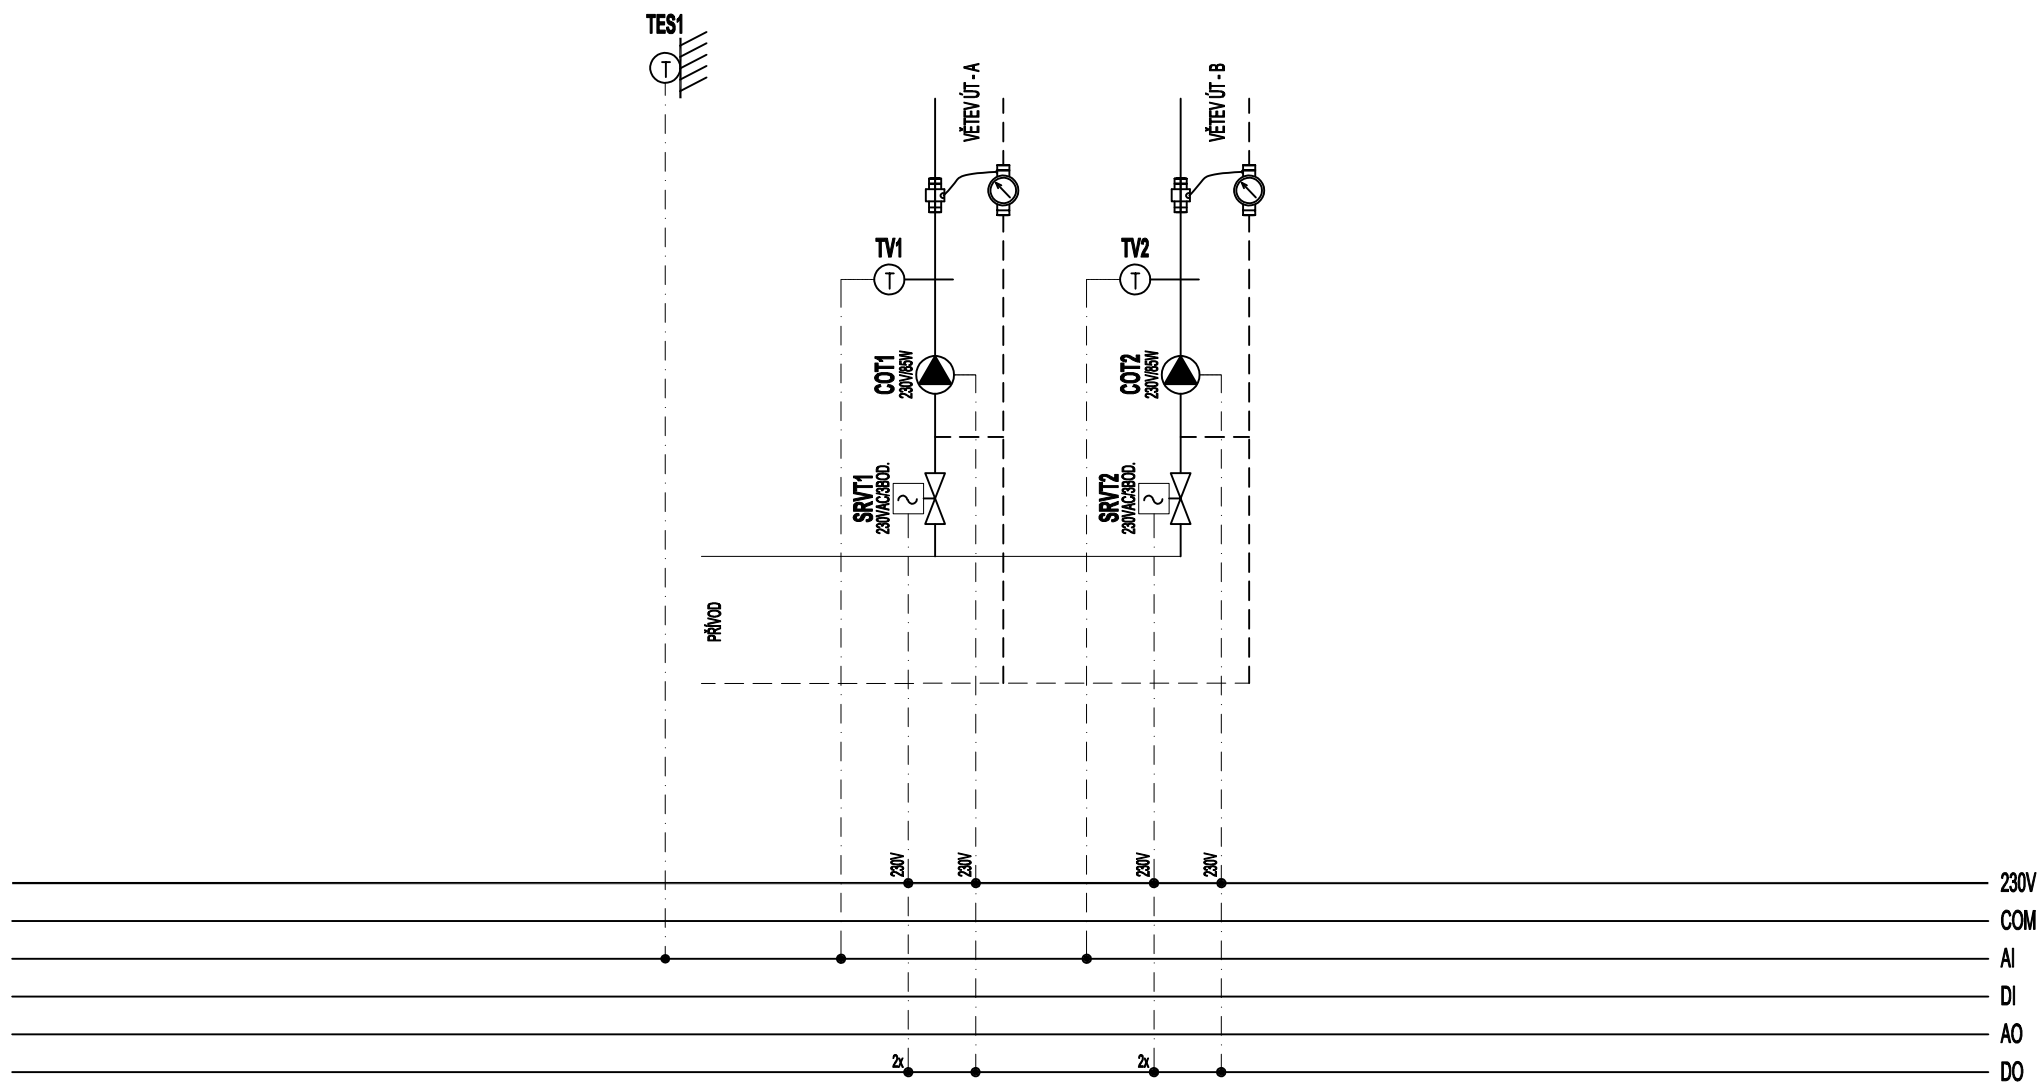

ROZVADĚČ - DT1

RVS

zodpovědný proj.	PETR BAREŠ	Zakázka: 86/2018	<div><div>E</div><div>Ekviterm</div><div>O</div><div>S.R.O.</div><div>MĚŘENÍ A REGULACE</div><div>tel. 495 581 320</div><div>www.ekviterm.cz</div></div>
vypracoval	PETR BAREŠ	Datum: 11/2018	
akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ		
výkres	D.1.4d.04 REGULAČNÍ SCHÉMA		
	str.č.	1/1	