



DOZP B

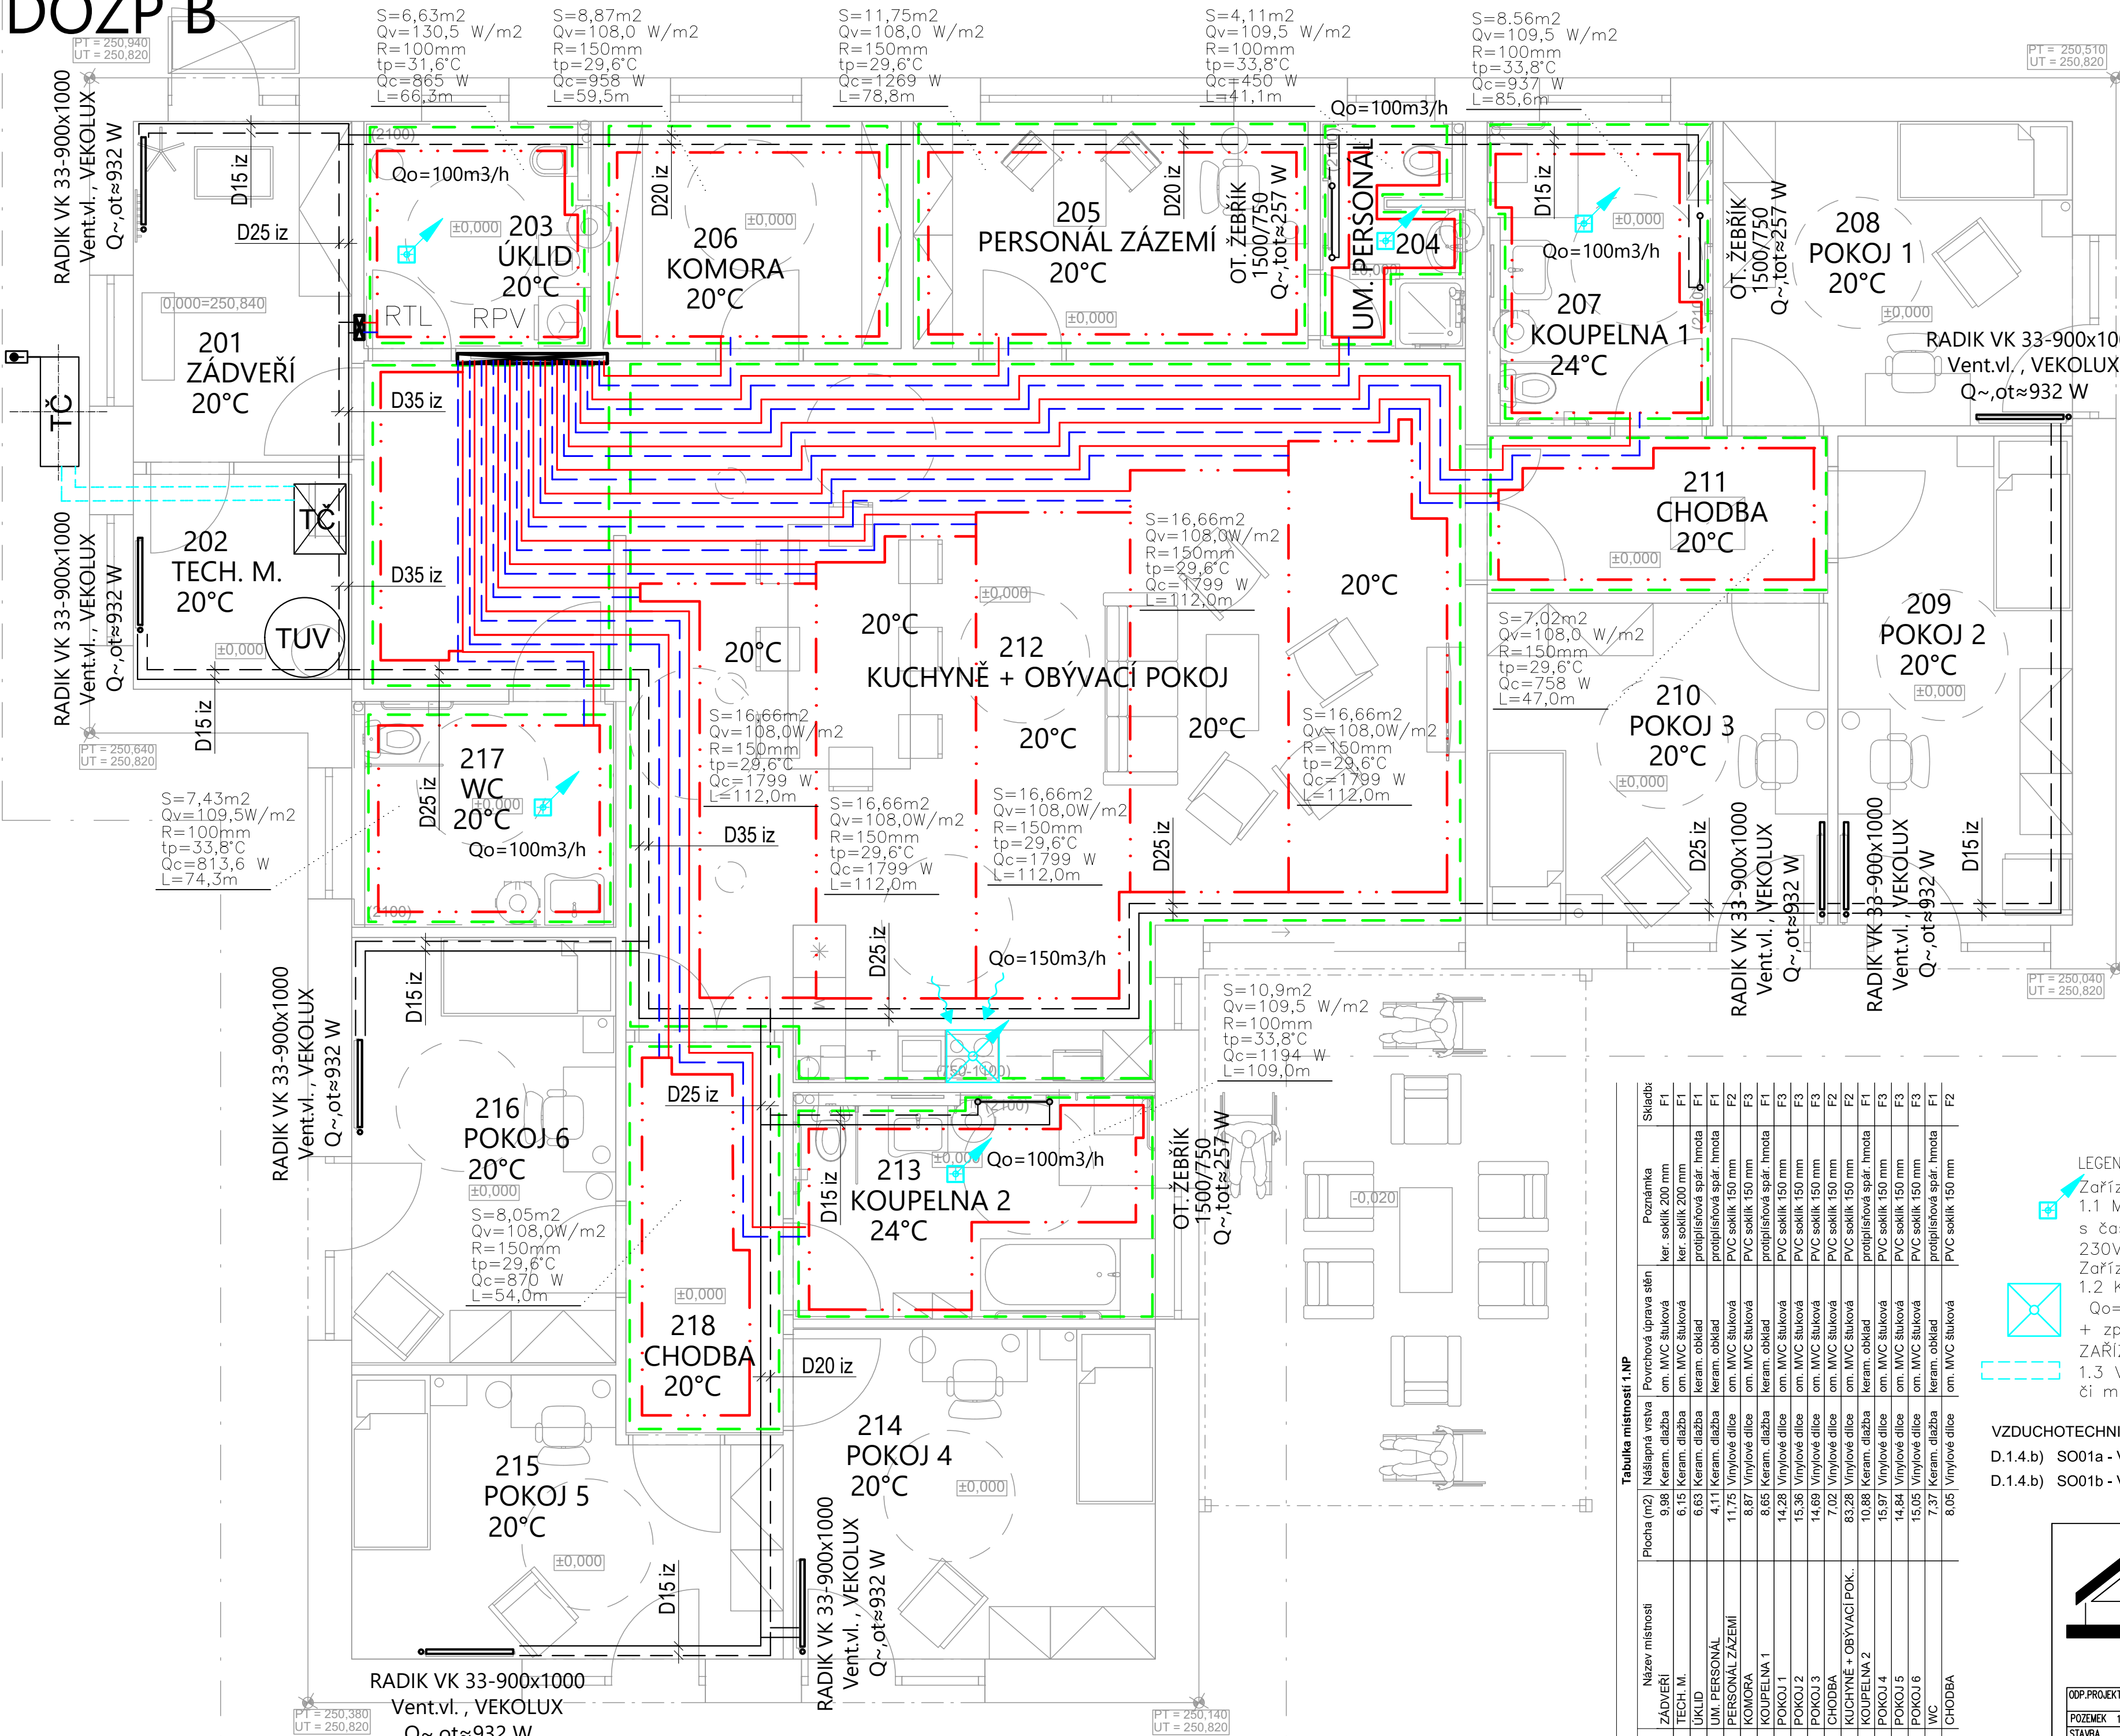

- LEGENDA VYTÁPĚNÍ :
- CHLADOVODY--PROPOJ TČ-VJ
 - POTRUBÍ PŘÍVOD
 - POTRUBÍ ZPATEČKA
 - PŘÍVOD--Trubka 17x2,0
 - ZPATEČKA--Trubka 17x2,0
 - DILATACE
 - OKRUHY PODLAHOVÉHO TOPENÍ
 - TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO
- TOPNÝ SPÁD : PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 45/35°C
TOPNÝ SPÁD : RADIÁTORY/TRUBKOVÁ TĚLESA 45/35°C
- V MÍSTNOSTECH S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM BUDOU INSTALOVÁNY TERMOSTATY PRO REGULACI VÝKONU TOPNÝCH SMYČEK.
- NA VŠECH RADIÁTORECH A TRUBKOVÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- PT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT
- TČ - VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SPLIT-12kW
- VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SPLIT hydrobox
- VENKOVNÍ ČIDLO EKVITERMNÍ REGULACE
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- RPV ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- RTL VENTIL PRO PŘIPOJENÍ PODLAHOVKY
- PODROBNÉ ZAPOJENÍ TČ VIZ SCHÉMA VYTÁPĚNÍ
- POPIS SMYČKY:
- S=13,78m2 - PLOCHA SMYČKY
Qv=88,8 W/m2 - VÝKON PDL/m2
R=200mm - ROZTEČ KLADENÍ POTRUBÍ
tp=27,9°C - POVRCH. TEPLOTA PODLAHY
Qc=1 224W - VÝKON SMYČKY
L=68,9m - DĚLKA POTRUBÍ
- V TECH. MÍSTNOSTI OSADIT ZÁLOŽNÍ ZDROJ 500W PRO POHON ČERPADEL A PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO CHOD VYTÁPĚNÍ V PŘÍPADĚ VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE.

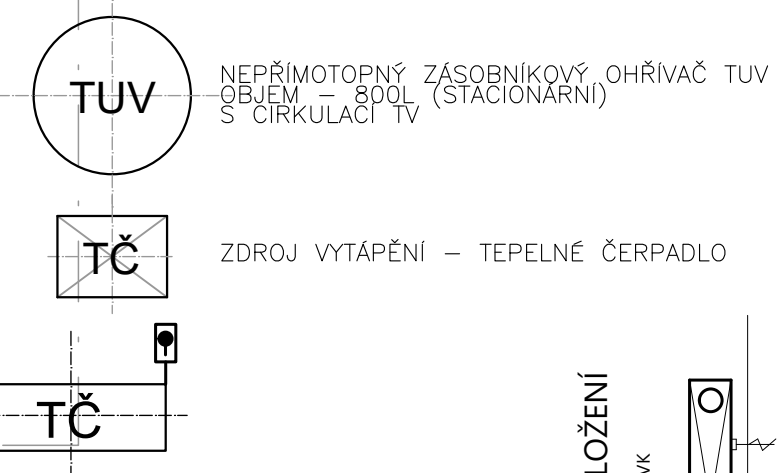

- LEGENDA VZT :
- Zařízení č. 1
- 1.1 Malý radiální ventilátor 100 s časovým doběhem + ZPĚTNÁ Klapka 100 230V, 35W, zapojit na vyšší st. otáček(vyvedeno nad střechu)
- Zařízení č. 2
- 1.2 Kuchyňský odsavač par s tukovými filtry a osvětlením Qo=150m3/h, dPext.=150Pa + zpětná klapka 125 (vyvedeno nad střechu)
- Zařízení č. 3
- 1.3 Větrací mřížka do dveří pro přívod vzduchu/ či mezera pode dveřmi min. 15 mm.

VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

D.1.4.b) SO01a - VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP A

D.1.4.b) SO01b - VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP B

Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslavná vrstva
201	ZÁDVEŘÍ	9,98	Keram. dlažba
202	TECH. M.	6,15	Keram. dlažba
203	ÚKLID	6,63	Keram. dlažba
204	UM. PERSONÁL	4,11	Keram. dlažba
205	PERSONÁL ZÁZEMÍ	11,75	Vinylové dilce
206	KOMORA	8,87	Vinylové dilce
207	KOUPELNA 1	8,65	Keram. dlažba
208	POKOJ 1	14,28	Vinylové dilce
209	POKOJ 2	15,36	Vinylové dilce
210	POKOJ 3	14,69	Vinylové dilce
211	CHODBA	7,02	Vinylové dilce
212	KUCHYŇE + OBÝVACÍ POK.	83,28	Vinylové dilce
213	KOUPELNA 2	10,88	Keram. dlažba
214	POKOJ 4	15,97	Vinylové dilce
215	POKOJ 5	14,84	Vinylové dilce
216	POKOJ 6	15,05	Vinylové dilce
217	WC	7,37	Keram. dlažba
218	CHODBA	8,05	Vinylové dilce

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

IČ: 03567559, tel.: 773 616 205

Jan Bedlivý, Zahradní 631, Kaplice 382 41

PARÉ Č.

ODP.PROJEKTANT JAN BEDLIVÝ KRESLIL JAN BEDLIVÝ DATUM 08/2019 VÝKRES Č. 01

POZEMEK 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349 MÍSTO AKCE Třebechovice pod Orebem STUPĚŇ DPS

STAVBA Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem MĚŘÍTKO 1:50

STAVEBNÍK Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, PŘÍLOHA D.1.4.B

500 03 Hradec králové PŮDORYS DOZP B