




### UCHYCENÍ POTRUBÍ DN 50 a DN 100

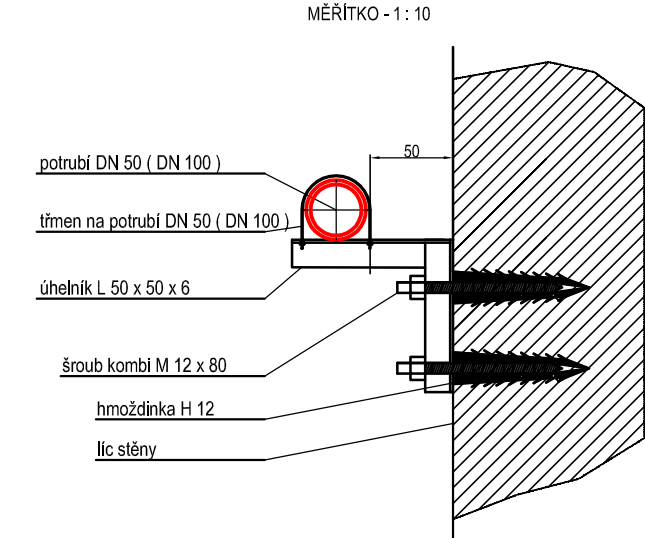


### DETAIL OSAZENÍ HU KOTELNY

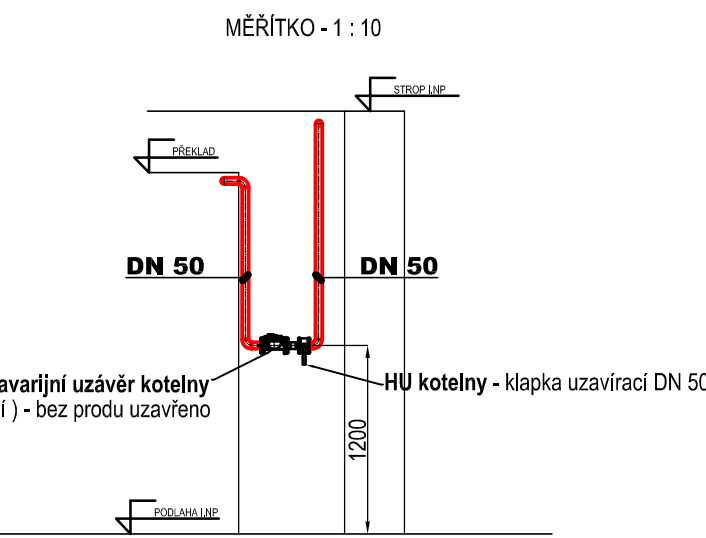

### TYPOVÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU

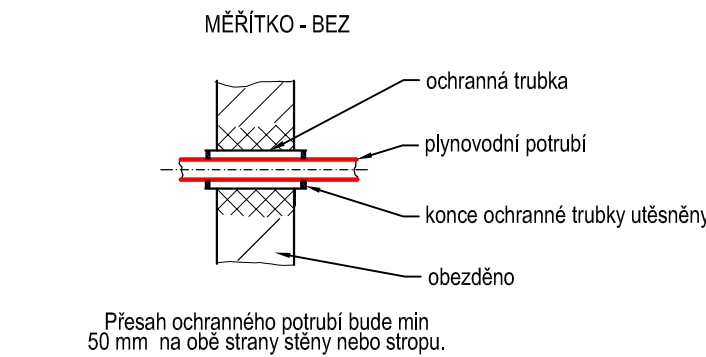

Vnitřní část domovního plynovodu bude provedena z ocelových trub černých, spojovaných svařováním, minimální počtu závitových spojů bude použito k napojení spotřebiče, uzávěrů a plynoměru, plynovod vedený podél stěn bude odlehčen dostatečným počtem objímek. Po dokončení vlastní montáže domovního plynovodu a dokončovacích pracích bude plynovod podroben zkouškám dle TPG 704 01, jejichž účelem je prokázat těsnost a provozuschopnost plynovodu před jeho uvedením do provozu. Zkoušky budou provedeny vzduchem, před zkouškou bude provedena kontrola zkoušeného plynovodu, zda není někde ucpán, zalit vodou nebo zda zkoušený úsek není někde zaslepen. Zkouška bude provedena na nenatřeném plynovodu, během zkoušek nesmí být na plynovodu prováděny žádné práce, které by ovlivnily průběh zkoušek. Po provedených zkouškách bude vystavena revizním technikem výchozí revizní zpráva plynového zařízení. Následně bude provedeno vpuštění plynu a servisním pracovníkem spuštění a nastavení plynového kotle na požadovaný výkon, současně bude poučena obsluha, která musí být svěprávná a starší 18 let, o vpuštění plynu do OPZ bude vyhotoven zápis dle TPG 800 03.

<div></div>		navržený domovní plynovod z ocelových trub, vedený podél stěn, kde bude uchycen dostatečným počtem konzolí	
zodp.projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval
Jiří RENFUS			
kraj: KVHR	Obec: Nové Město nad Metují	k.ú.: Nové Město nad Metují	
Investor	Střední škola a Základní škola, Husovo nám. 1218, N.M.n.M.		
Akce:	D.1.4.1. - DOMOVNÍ PLYNOVOD		
OBJEKT ČP. 1035, UL. ČESKÝCH BRATŘÍ, NOVÉ MĚSTO N.M.			
Výkres:	PŮDORYS I. NP		
mřítko		výkres č.	
1 : 50		D.1.4.1.2.	
Jiří RENFUS autorizovaný technik v oboru TZS ČKAIT č. 0601122 A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD			
formát		6 x A4	
datum		V/2017	
účel		DSŘ	
č.zakázky		2017020	