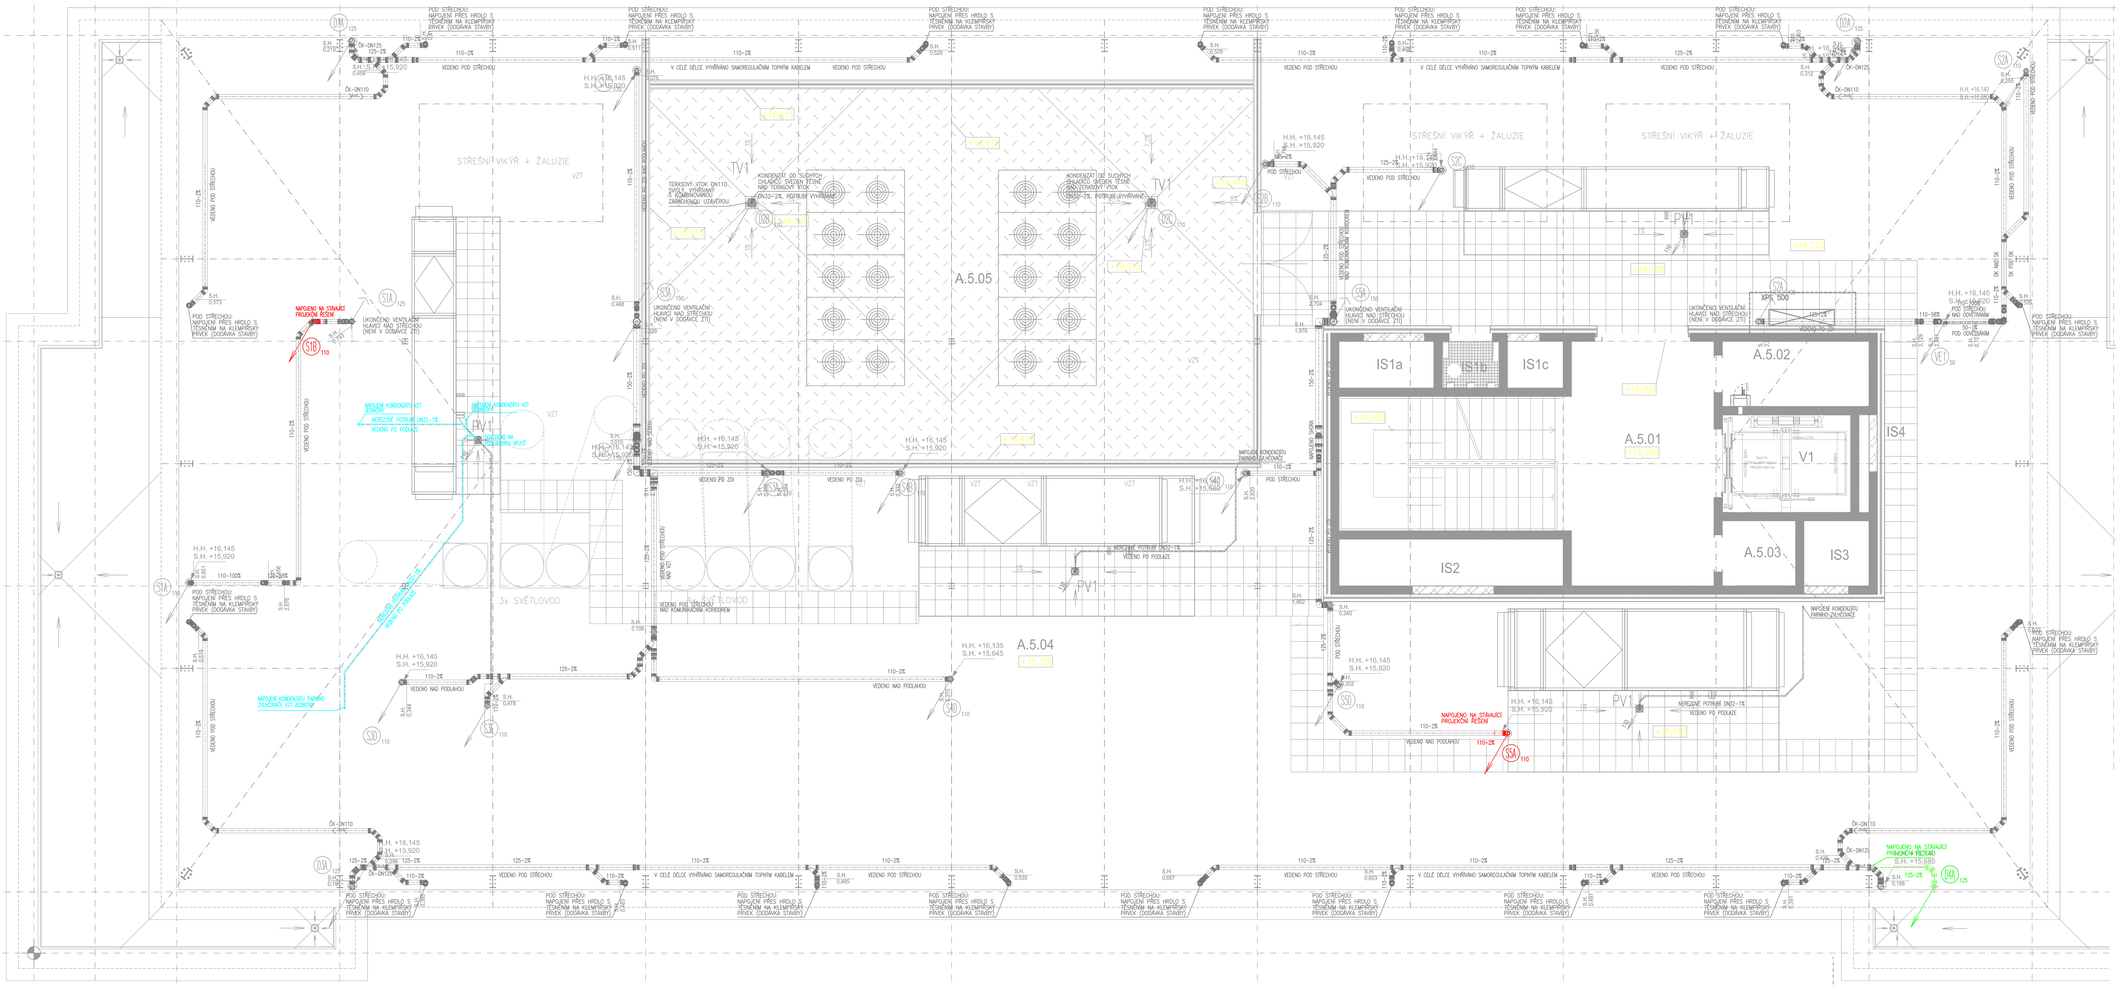
A.5.05
A.5.04
A.5.01
A.5.02
A.5.03
IS1a
IS1b
IS1c
IS2
IS3
IS4
V1
TV1
PV1
PVM
3x SVĚTLOVOD
STŘEŠNÍ VIKÝŘ + ŽALUZIE
VZT
POD STŘECHOU NAPOJENÍ PŘES HROLO S TĚSNĚNÍM NA KLEMPÍŘSKÝ PRVEK (DODÁVKA STAVBY)
VEDENO POD STŘECHOU
V CELÉ DÉLCE VYHŘÍVÁNO SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PROJEKČNÍ ŘEŠENÍ
UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ NAD STŘECHOU (NOVÉ V DODÁVCE ZTI)
VEDENO PO PODLAZE
VEDENO NAD PODLAHOU
VEDENO PO ZDI
VEDENO NAD PODHLEDEM
NAPOJENÍ KONDENZÁTU VZT JEDNOTEK
NAPOJENÍ KONDENZÁTU CHLADÍCÍCH VZT JEDNOTEK
NAPOJENÍ KONDENZÁTU PARNÍHO ZVLHČOVAČE VZT JEDNOTKY
KONDENZÁT OD SUCHÝCH CHLADÍCÍ SMĚSEN TEKNÉ NÁD TERASOVÝ SVOD
TERASOVÝ VTOK DN110 SYSTÉM VYHŘÍVANÝ S KOMBINOVANOU ZÁMRAZNOU LOŽEVKOU
ÚK - 2% POTRUBÍ VYHŘÍVANÉ
ODVOD KONDENZÁTU VNITŘNÍHO VPUST
NAPOJENÍ KONDENZÁTU VNITŘNÍ KANALIZACE
XPS 500
H.H. +16,145 S.H. +15,920
H.H. +16,135 S.H. +15,645
H.H. +16,180 S.H. +15,980
H.H. +16,200 S.H. +15,980
+16,412
+16,417
+16,422
+16,427
+16,120
+16,000
+14,000
+16,000
+16,180
ÚK - DN110
ÚK - DN125
ÚK - DN160
ÚK - DN200
ÚK - DN250
ÚK - DN315
ÚK - DN400
ÚK - DN500
ÚK - DN630
ÚK - DN710
ÚK - DN800
ÚK - DN900
ÚK - DN1000
ÚK - DN1200
ÚK - DN1400
ÚK - DN1600
ÚK - DN1800
ÚK - DN2000
ÚK - DN2200
ÚK - DN2400
ÚK - DN2600
ÚK - DN2800
ÚK - DN3000
ÚK - DN3200
ÚK - DN3400
ÚK -