PŮDORYS 2.NP

ÚROVEŇ +4,000

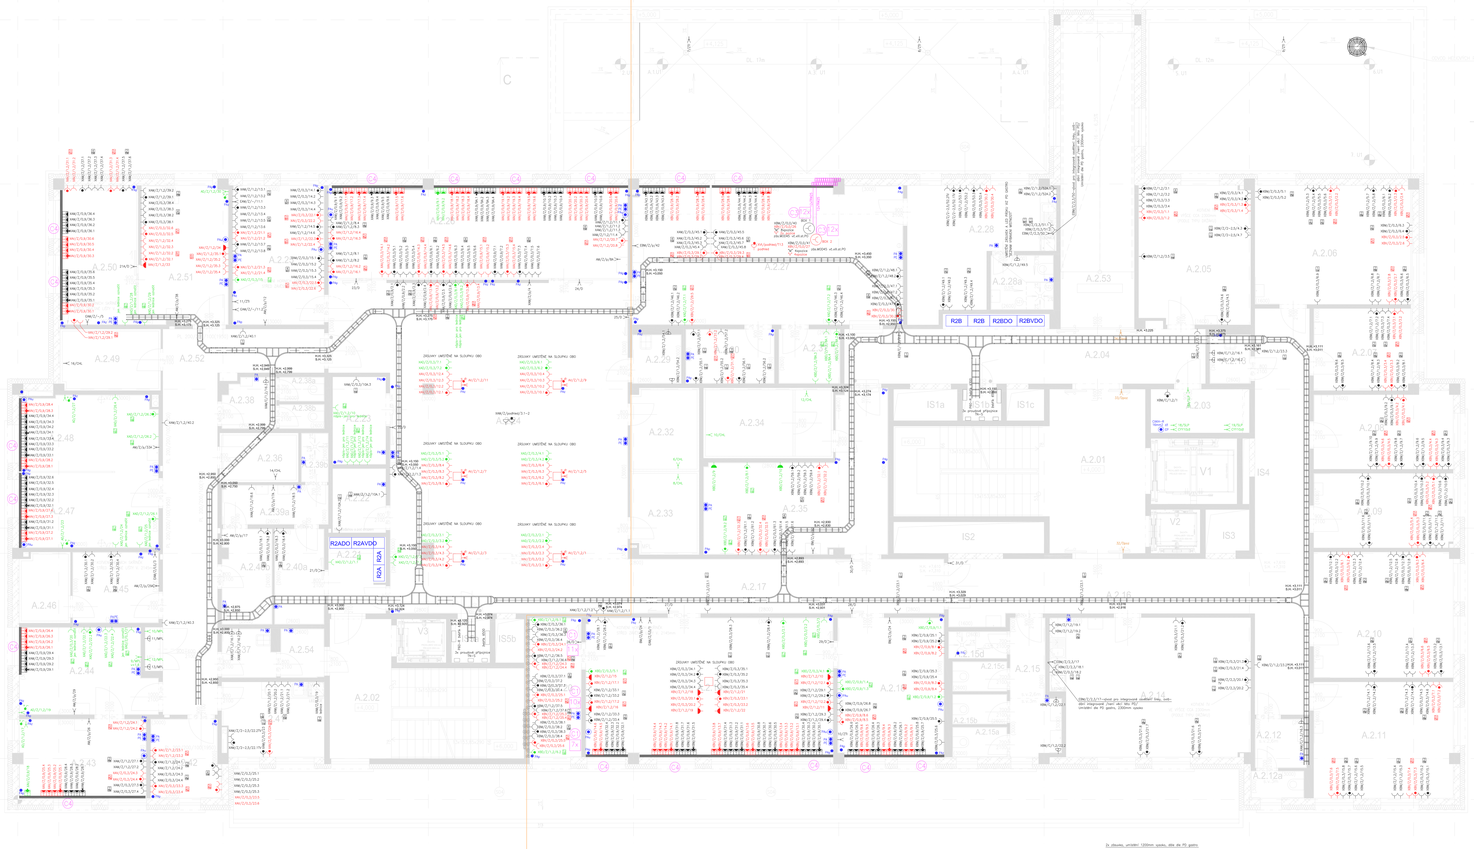

LEGENDA ZNAČEK:

UPOZORNĚNÍ: Zásuvky jsou dodány vždy s popisovým polem

SYMBOL	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, VZ)
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, DO, zelený)
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, KDO, červený)
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP44, NA POVRCH, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, VZ)
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP44, NA POVRCH, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, DO, zelený)
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, VZ)
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, DO, červený)
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP20, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, šedý)
	PŘEPÍNAČ SŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP44, NA POVRCH, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, BLY)
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, BLY)
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 230V/10A, IP20, POLOHOVÉ(ŠNUR MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, KDO, ČERVENÝ
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 230V/10A, IP44, NA POVRCH, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, BLY
	OVLÁDAČ ZAPÍNAČ S SIMEM 250/10A, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, BLY
	OVLÁDAČ ZAPÍNAČ S SIMEM 250/10A, 230V/10A, IP20, POLOHOVÉ, WDM , CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, ZELENÝ
	OVLÁDAČ ZAPÍNAČ S SIMEM 250/10A, 230V/10A, IP20, POLOHOVÉ, WDM , CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, KDO, ČERVENÝ
	OVLÁDAČ ZAPÍNAČ S SIMEM 250/10A, 230V/10A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, BLY
	OVLÁDAČ WDI
	ZÁSUVKA 16A RUČNÍ(ZWZ, 2x230V/16A, 1xRS232/16A, 1xRS485/16A
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP40/IK, WDI(A), 5 VELIT 230V/10A/1000W+ACY, 300kH 44m, PODHLED
	OVLÁDAČ ZAŘÍZENÍ, OSPOMOCNÝ ZDROJ WK 500W/230V/16A
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP40/IK, WDI(A), 5 VELIT 230V/10A/1000W+ACY, 300kH 44m,
	OVLÁDAČ ZAŘÍZENÍ, OSPOMOCNÝ ZDROJ WK 500W/230V/16A, STROP PŘÍSAZNÉ
	HL- svítidl, PHV/230V/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod."V" hodnoty prouds,
	HL- svítidl, PHV/230V/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod.,V hodnoty prouds a #V/
	HL- svítidl, "núdzk", PHV/230V/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod.,V hodnoty prouds a #V/
	HL- svítidl, PHV/WDI/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod.,V hodnoty prouds a #V/
	HL- svítidl, PHV/WDI/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod.,V hodnoty prouds a #V/
	HL- svítidl, PHV/230V/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž/pod.,V hodnoty prouds a #V/
	HL- svítidl, PHV/WDI/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž, venkovní provedení
	HL- svítidl, PHV/WDI/hodnota "X" dle tabulky technologie, povrchová montáž, venkovní provedení
	Zásuvka 230V/16A/IP20, WDI, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, šrém
	Zásuvka 230V/16A/IP20, WDI, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, šrém dl. 8 m přip. schnny
	Zásuvka 400V/4A, IP44, povrchová montáž, WDI vh-hodnota uvedená v "Tabulce technologie"
	Zásuvka 230V/16A/IP20, DO, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, zelená / hnědá + ZP, nutno označit/
	Zásuvka přehazovací 230V/32A/IP44, KDO, na povrch, chlo-sádro dle výrobce, červená /hnědá + ZP, nutno označit/
	Zásuvka 230V/16A/IP20, KDO, 8 m přip. schnny, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, červená dl. 8 m přip. schnny /hnědá + ZP/, nutno označit/
	Zásuvka 230V/16A/IP20, ODZO, 4-zá přip. schnny, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, šrém 4-zá přip. schnny speciální pro ZO
	Zásuvka 230V/16A/IP20, ODZO, zapuštěná chlo-sádro dle výrobce, šedá
	Zásuvka 230V/16A/IP20, KDO, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, červená /hnědá + ZP/, nutno označit/ Zásuvka přehazová 230V/32A/IP44, KDO, na povrch, chlo-sádro dle výrobce, červená /hnědá + ZP/, nutno označit/
	Zásuvka 230V/16A/IP20, KDO, 8 m přip. schnny, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, červená dl. 8 m přip. schnny /hnědá + ZP/, nutno označit/
	Zásuvka 230V/16A/IP20, ODZO, 4-zá přip. schnny, zapuštěná, chlo-sádro dle výrobce, šrémová 4-zá přip. schnny speciální pro ZO
	Zásuvka 230V/16A/IP20, ODZO, chlo-sádro, zapuštěná, dle výrobce, šrémová
	ZÁSUVKA, WDI, 230V/16A, IP44 např. spínačem pro IP, ZAPUŠTĚNÁ/NA OMÍTKU, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, BLA, ev. PO
	ZÁSUVKA, WDI, 230V/16A, IP44 např. spínačem pro IP, ZAPUŠ/"NA" MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, WDI, ČERVENÝ, ev. PO /hnědá + ZP/, nutno označit/
	ZÁSUVKA, KDO, 230V/16A, IP44 např. spínačem pro IP, ZAPUŠ/"NA" MONTÁŽ, CHLA-SEDÁ (SJZ VYHOVUJÍ, KDO, ČERVENÝ, ev. PO /hnědá + ZP/, nutno označit/

SYMBOL	POPIS
	Uzel WDI s technologií, 230V
	Uzel DO s technologií, 230V
	Uzel KDO s technologií, 230V
	Uzel "outdoor", 230V Uzel "outdoor", 230V, vč. "outdoor" krabice
	Uzel WDI s technologií, 400V
	Uzel DO s technologií, 400V
	Uzel KDO s technologií, 400V
	ZÁSUVKA 230/16A, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU, WDI WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU, WDI WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU, DO WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU, DO WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	ZÁSUVKA 230/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPAHOVÉHO ŽLABU WDI(A, KL, VZ, ADPDM, IPD)
	= rámeček
	Hlavní ochranná přípojnice pospojení přímo na zemní soustavu
	Svorka PA pro vyrovnání potenc. doručkovitá, pod omítku, (Ø 16mm), standard ABB
	Přívod zú z PA do zařízení nad přípojní zařízení (Ø 4×10mm2 dle "Tabulky technologie", krabice KOPOS "KU"
	Přívod zú z PE do zařízení nad přípojní zařízení (Ø 4×10mm2 dle "Tabulky technologie"
	Přípojnice pospojování, přívod zú 16mm2 PE do krabice OPO3
	Ochranné uzemnění, přívod zú 16mm2 PE do krabice OPO3
	Poloha krabice , přívodní zú (Ø 4mm2 z PA, krabice KOPOS "KU"
	Zkoušecí/ochr přípojnice pro pospojení a technologie umístěné v technologii rozvaděči nad přívi rozdělovače PE a PA = objekt, rozváděč přívod do zemní soustavy
	Svítidl schopný připojování - přívodní z napětím schopné přípojnice PE - = není obsl s mezerou 2m; 2 = svítidl schopné připojování 2 - svítidl zapojení z přívodu, vodič + fázový a ochranný vodič do přívodu 4 - svítidl zapojení se třemi vodiči přívodu, vodič + fázový a ochranný vodič do přívodu
	Samosvjetelný kabel kabel na pohraží 728
	Napájení samosvjetelných kabelů přes svorkovou krabici Svorkovnice 2x2,5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2 Typ: bezpečný kabelový / přívodní + ochranný
	Stropní vodění- 3x přívodně přípojnice v soustavě PE/N/1x230V, 1x16A Přívodní kabel 3 x 2,5mm2 Přívodní kabel 3 x 2,5mm2, 3 x 300mm, PRO-FE, v potrnech dlí pro vzhružení v tahu,
	Uzemnění ve spřce min 0,5 m, osoby ZP
	Standard monitoring ZS Bender, určitění v rozváděčích monitoring v zdrojuje
	ZS_Trida_ochrpdpětí, zvětšenpět, kmitš, trifá barva RD/1/30 v zostpětnnouu přepěťou, Návěš modulových (dlouhost 45,90), vl. odlučiče, spol.
	Podahová krabice, standard (BB), 12 pozic, mod 45
	Kabelový žlab, odlučitel v drážkách (řešení neomezeno, vše na přírubách) Použití: hrana hrany 350mm pod strupem
	Kabelový žlab, odlučitel v drážkách (řešení neomezeno, vše na přírubách) Použití: hrana hrany 350mm pod strupem, hrana hrany 350mm pod strupem, "nad"
	Trasa s funkčností při požáru PBO-R, kabelový žlab/K à 200mm, určitění pás první pod strupem, PE soudělný a jiných trasách dodržet oddělené trasy 20cm vzdu dalš (CSKB). Odsažení na přírubách strukturu Behrmann, rozmotlivo Použití: hrana hrany 350mm pod strupem, hrana hrany 350mm pod strupem, "nad"
	Trasa s funkčností při požáru PBO-R, kabelový žlab/K à 200mm, určitění pás první pod strupem, PE soudělný a jiných trasách dodržet oddělené trasy 20cm vzdu dalš (CSKB). Odsažení na přírubách strukturu Behrmann, rozmotlivo Použití: hrana hrany 350mm pod strupem, hrana hrany 350mm pod strupem, "nad"
	Trasa s funkčností při požáru PBO-R, kabelový žlab/K à 200mm, určitění pás první pod strupem, PE soudělný a jiných trasách dodržet oddělené vzdálgi 20cm vzdu vzdi (CSKB) dalš.
	Sin.vzestaví zlučky v krabici IP65, Fyrkos 2xP - VYP
	Krabice s dlouhou IP44 na punch
	Krabice IP44 na punch pro vyhřívání kabelů a odlučitel z CYKY

POZNÁMKY:

- MATERIÁL SVISTÍCH TRUBEK: = 50mL, 25/16/MS, TK-2 (přívody/ TK-1)
- MATERIÁL SVISTÍCH TRUBEK: PRO PŘÍVODY V KAMI ROZVODE
- MATERIÁL SVISTÍCH TRUBEK: = 50mL, 25/16/MS, TK-2
- KOMBI PRO PŘÍVOD ZUKTOVÝCH POUZDER V "TK" BUDE PROVEDENA SJZ ČSN 33 3500-4-41 ze2.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO OBV ČSN 33 2000-4-41 ze2.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO OBV
- KOMBI PRO PŘÍVOD ZUKTOVÝCH POUZDER V "TK" BUDE PROVEDENA SJZ ČSN 33 2000-7-710 S ZDRŽÍKLEM POSKYTOVÁNÍ
- MÍSTNÍ ZDRAVOTNÍ ROZVOD BUDE ZAŘÍZEN SJZ ČSN 33 2130 ED.3 A.12 (SPOJENÍ PŘES PŘÍSLUŠNÉ SVORKY) Stran
- MÍSTNÍ ZDRAVOTNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN SJZ ČSN 33 2000-7-710 (SPOJENÍ PŘES PŘÍSLUŠNÉ SVORKY) Stran
- MÍSTNÍ ZDRAVOTNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN SJZ ČSN 33 2000-7-710 (SPOJENÍ PŘES PŘÍSLUŠNÉ SVORKY)
- KABELY BUDOU VEDENY NA MOSTECH KONSTRUKCÍCH STANDARD BETONEMEN, "ALT 4 V PODHLEDECH.

=VN SL, NEVLAC A ACNNE VE ZÉLEH PROSTORECH SOUSEDÍCÍ POŽÁRNÍ ZÓNAM = HABLO SLZ VYHL 23, Bčlou ef. dl, POŽÁRNÍ TRSO ZÓNAM

=Všechny technologie TK, které nevhovují k PZ jsou uvedeny v tabulce technologie, V těto tabulce jsou dále uvedeny veškeré informace týkající se napojení jednotlivých zařízení z hlediska dle jiné zařízení.

Technologické výtahy:

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
KVALIFIKACE/AL	ING. MILOŠ KVAŇKOVA		
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVAŇKOVA		
KRAJ - KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD - JIČÍN		

KANIA

KANIA, spol. s r.o.
Jiráskova 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 535 111
e-mail: info@kania-stavba.cz

DATUM	04/2017
FORMÁT/MĚŘÍTKO STR.	A4/ST
MĚŘÍTKO	1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
C. ZAK.	19033
SOUBOR	DWG

ZODP.PROJEKTANT

NÁZEV OBJEKTU: NOVÁ PAVILON A

ČÁST: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY:

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA PAVILONU "A" A NÁVAZNÉ OBJEKTY
PŘÍRUČNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

TECHNOLOGIE 2.NP

C. PŘÍLOHY

15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-14