












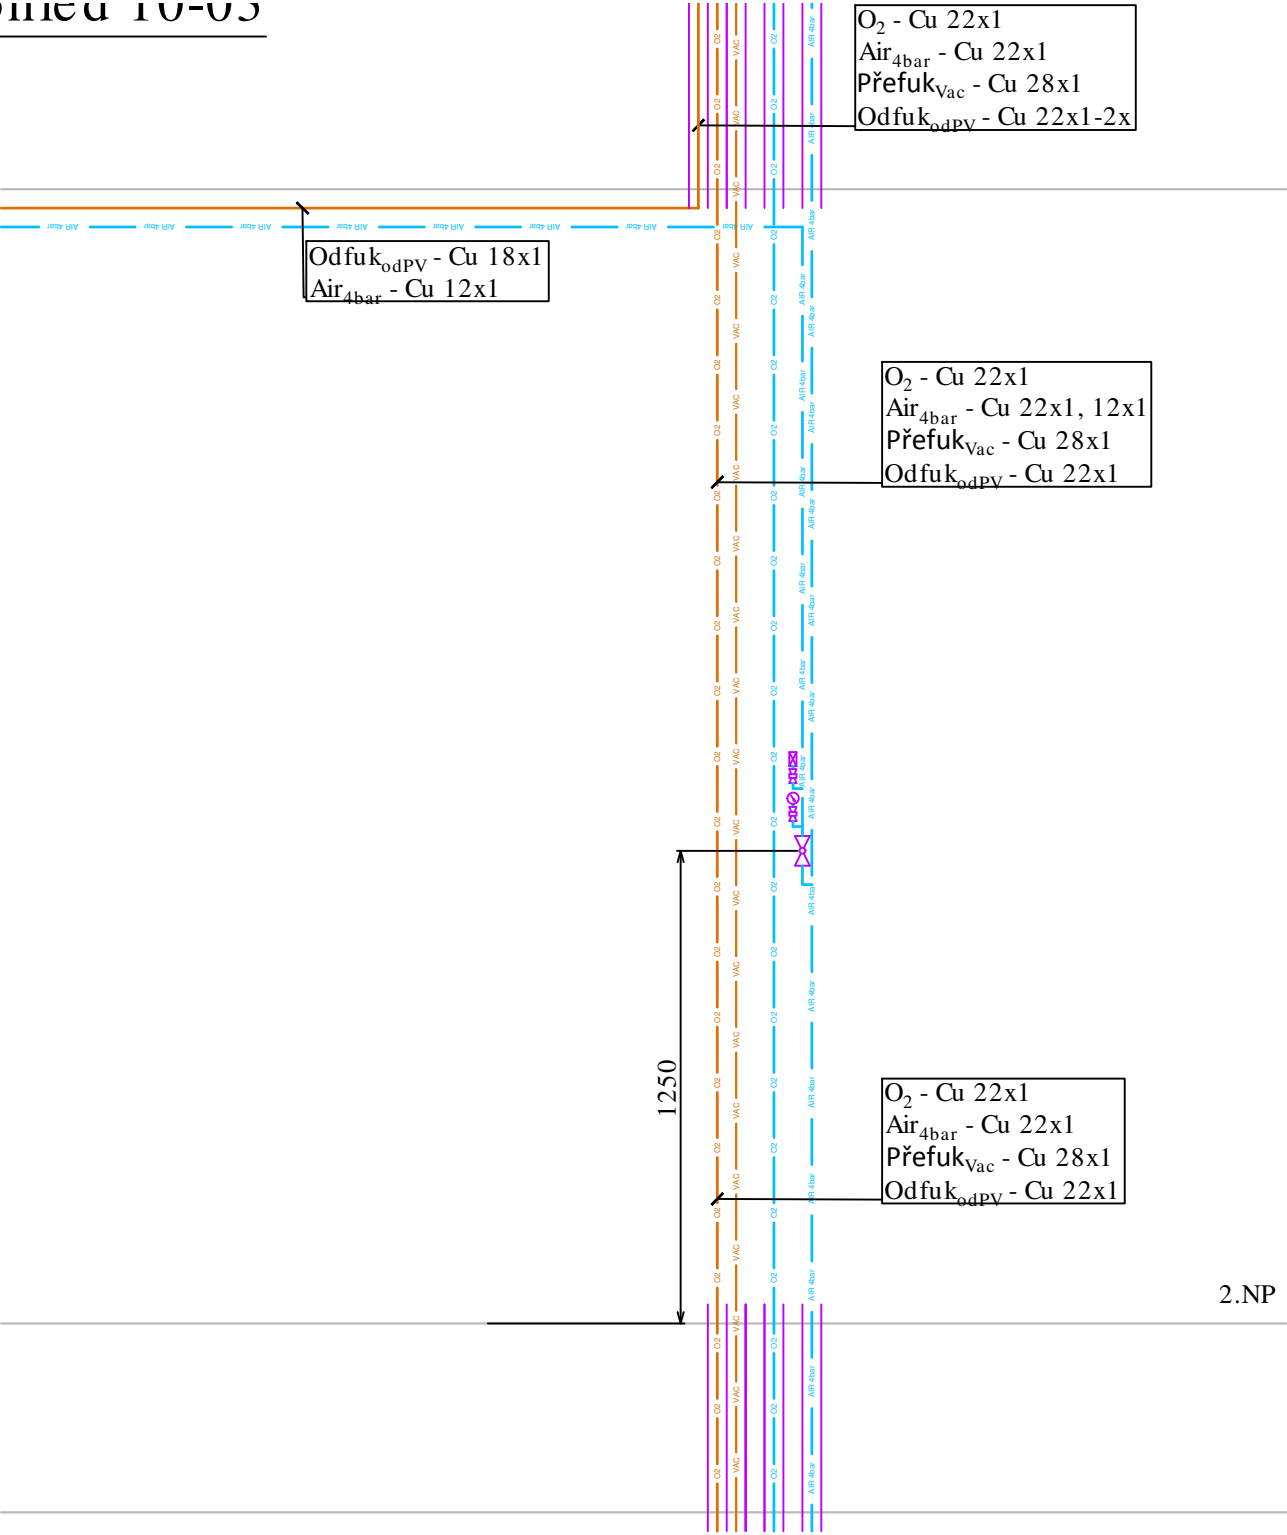
OBJEDNATEL :			 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	JIŘÍ ŠTAJER				
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK KVAPIL				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE :			STUPĚŇ DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)			DPS 04/2017 A4/06 NENÍ		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		Č. ZAK. SOUBOR	
PAVILON A		MEDIC. PLYNY, STL. VZDUCH, VAKUUM		15033 DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
POHLEDY NA PÁTEŘNÍ INSTALACE MP			15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-10		

[illegible]

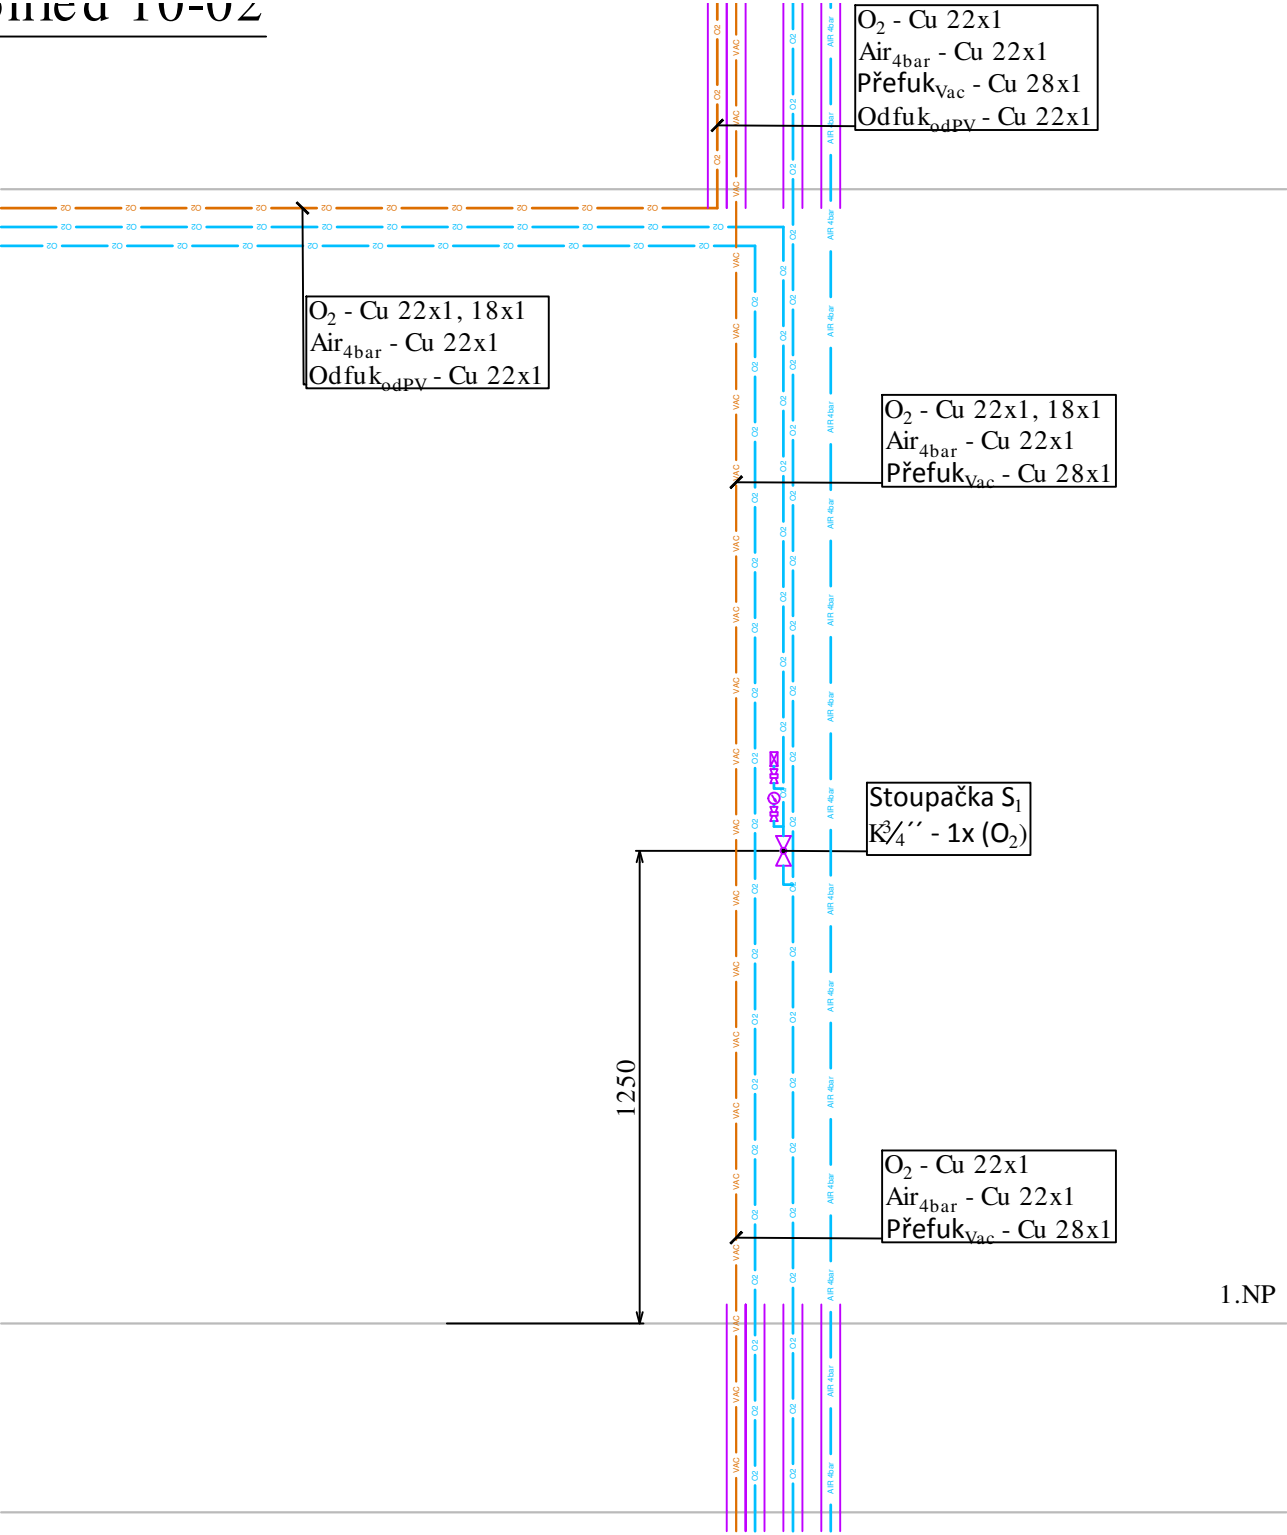


LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
	Kulový ventil 253DL, PN25
	Lahvový ventil DN4, PN200
	Kontrolní manometr - měřící rozsah 0-1 MPa
	Tlakové čidlo provozního nouzového alarmu s výstupem 4-20 mA





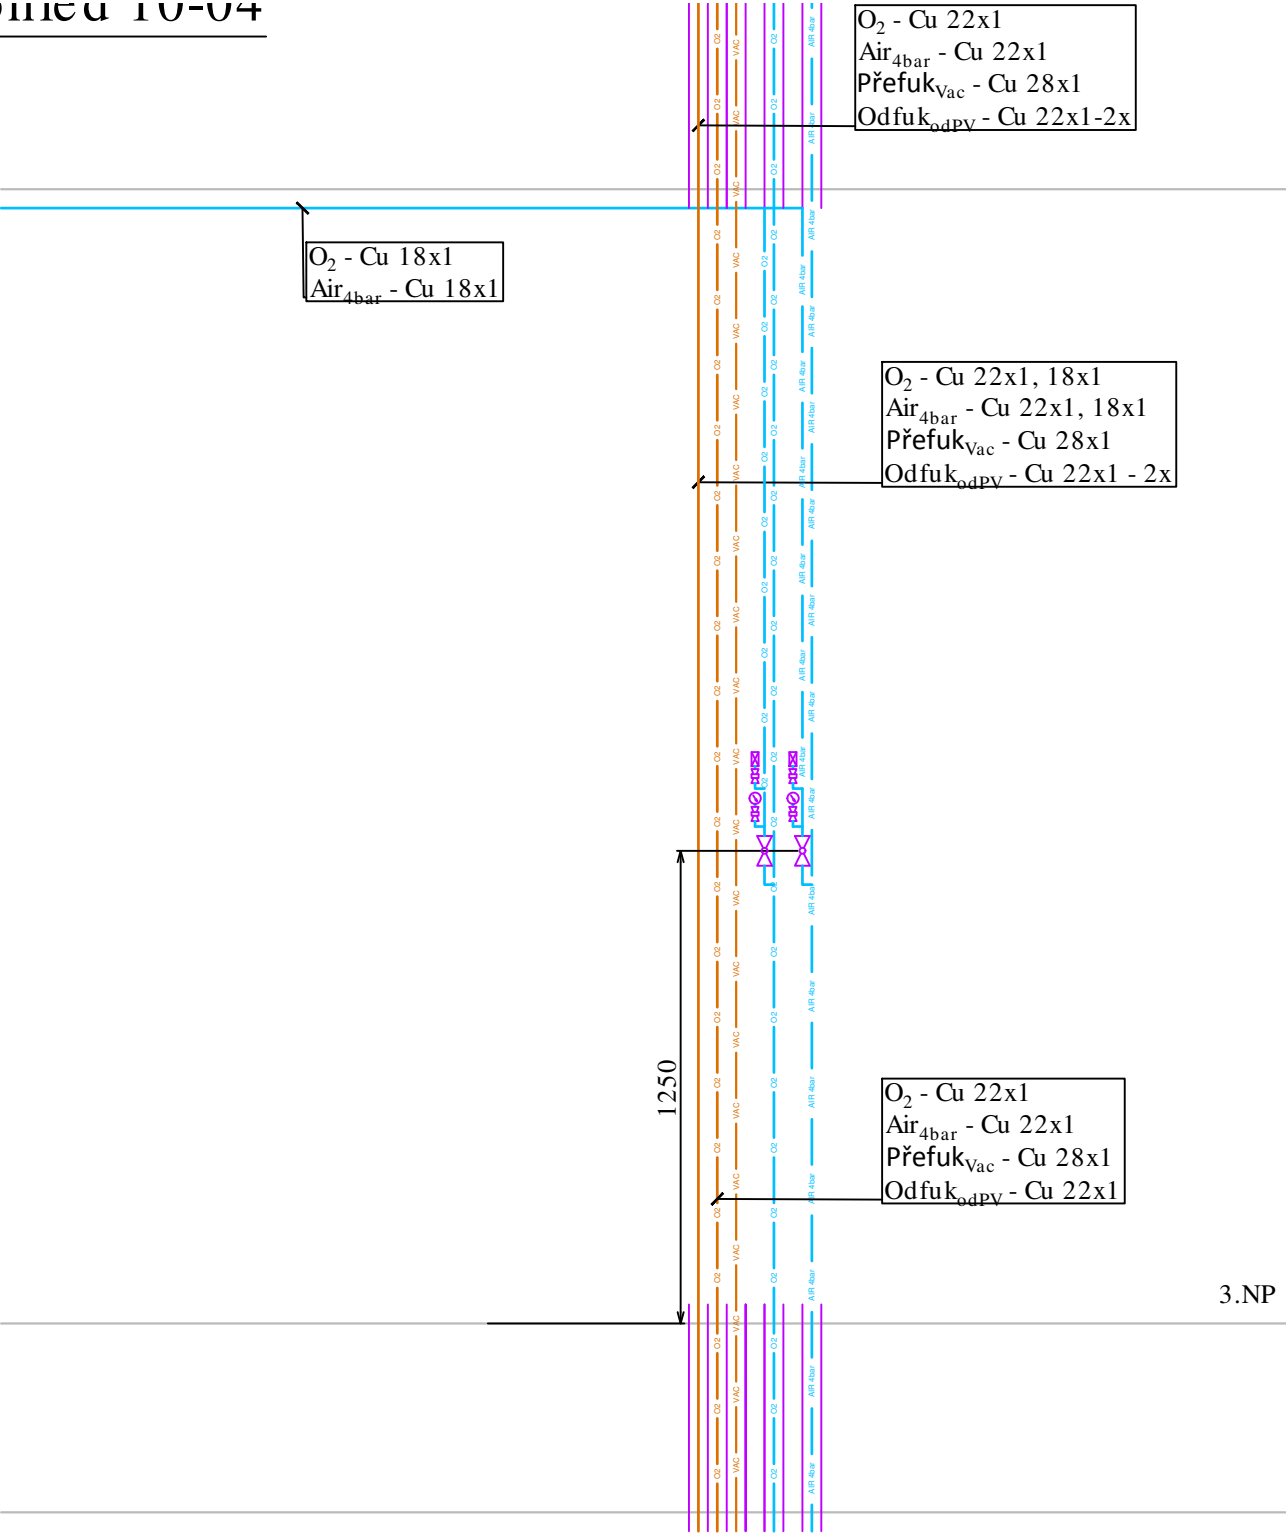



LEGENDA


	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
	Kulový ventil 253DL, PN25
	Lahvový ventil DN4, PN200
	Kontrolní manometr - měřící rozsah 0-1 MPa
	Tlakové čidlo provozního nouzového alarmu s výstupem 4-20 mA



3.NP

LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
	Kulový ventil 253DL, PN25
	Lahvový ventil DN4, PN200
	Kontrolní manometr - měřící rozsah 0-1 MPa
	Tlakové čidlo provozního nouzového alarmu s výstupem 4-20 mA

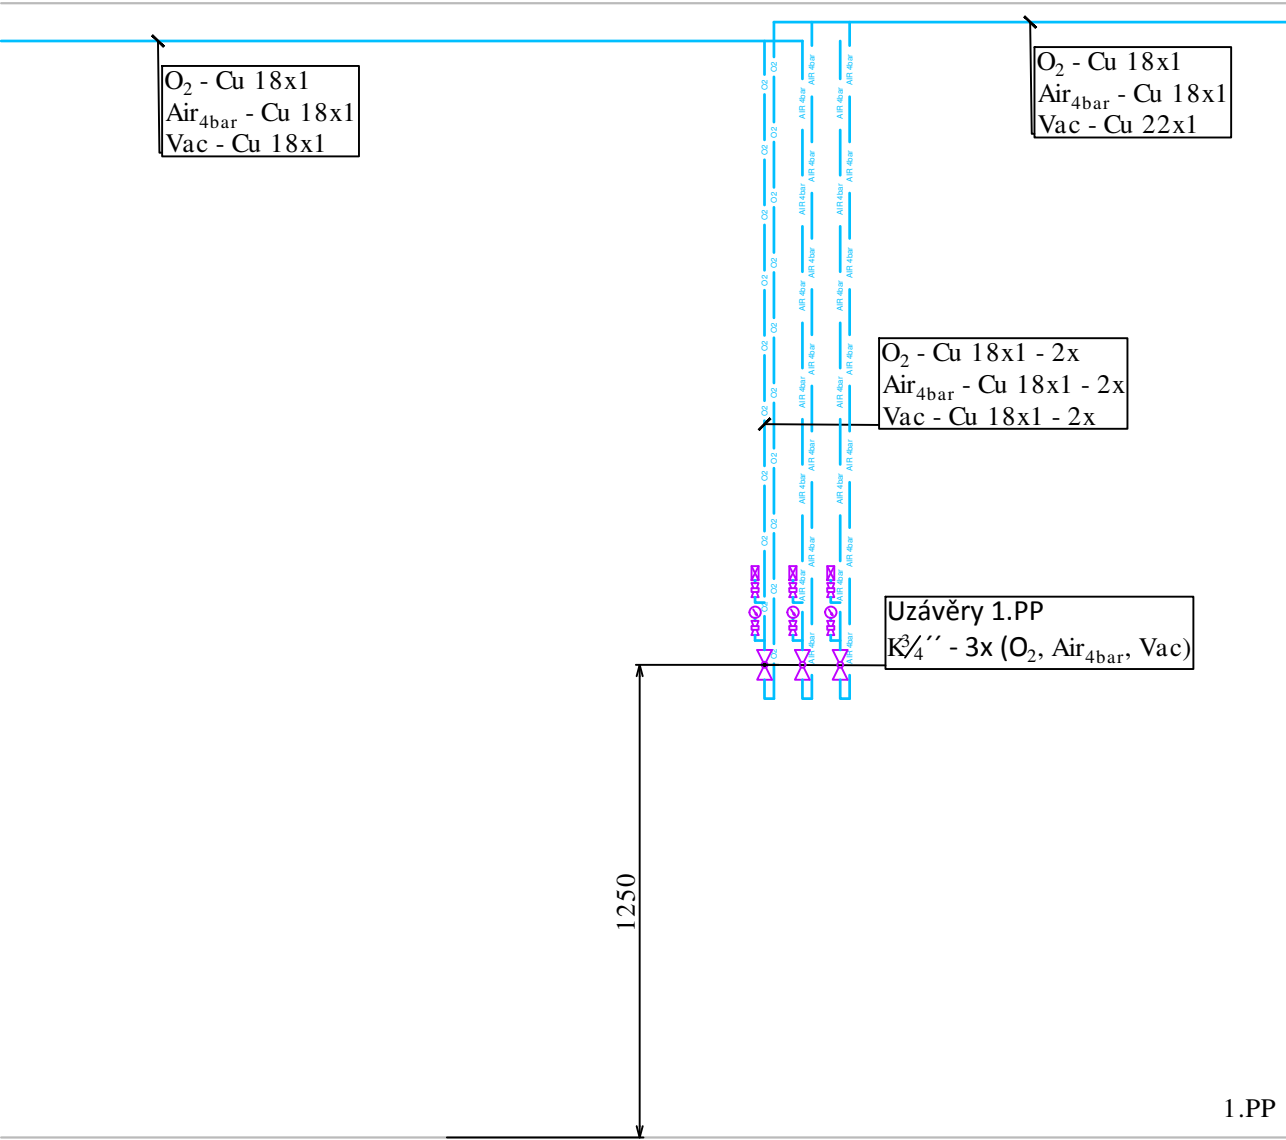

LEGENDA

Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
Kulový ventil 253DL, PN25
Lahvový ventil DN4, PN200
Kontrolní manometr (vakuometr) - měřící rozsah 0-1 MPa (-100 - 0 kPa)
Tlakové čidlo provozního nouzového alarmu s výstupem 4-20 mA