
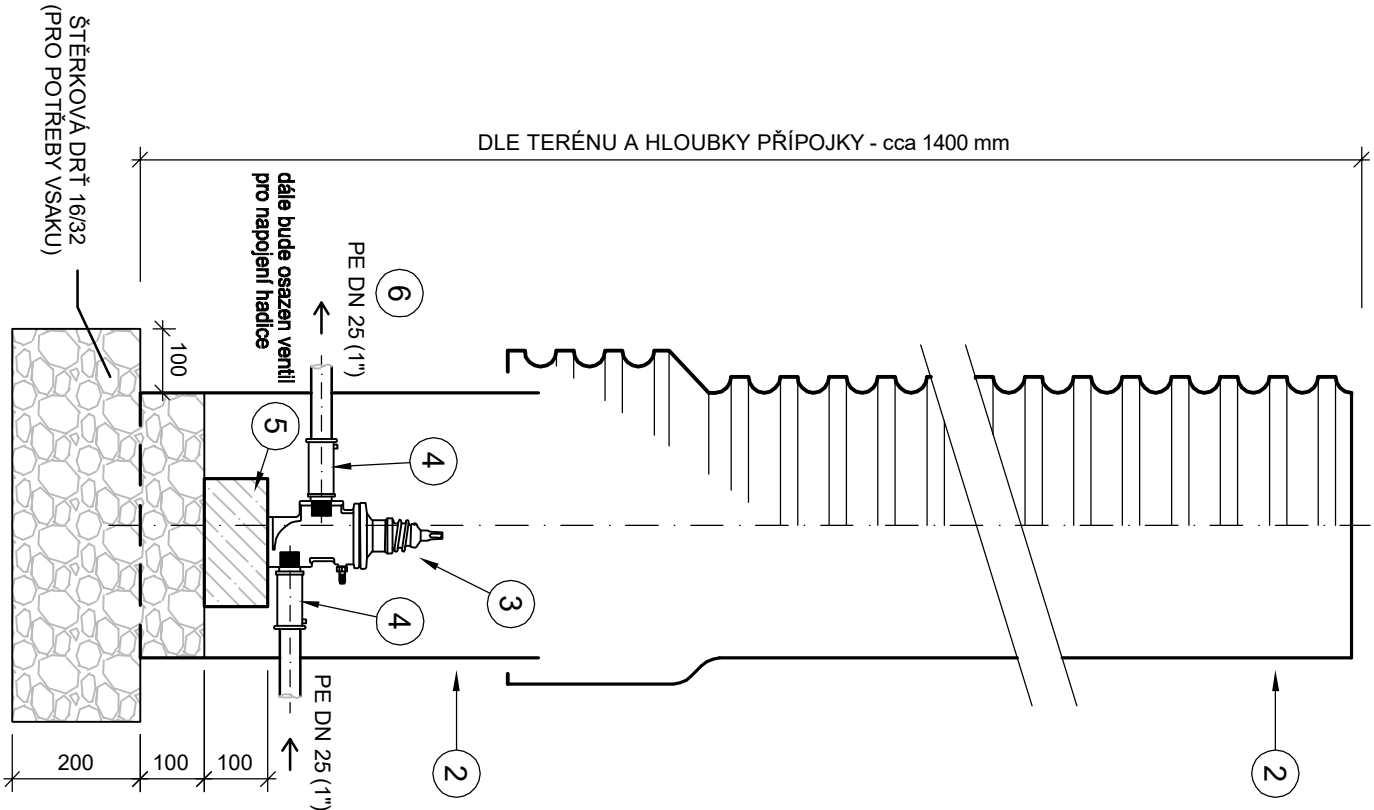


MANIPULAČNÍ ŠACHTA NA VODOVODNÍ PŘÍPOJCE

M 1:10

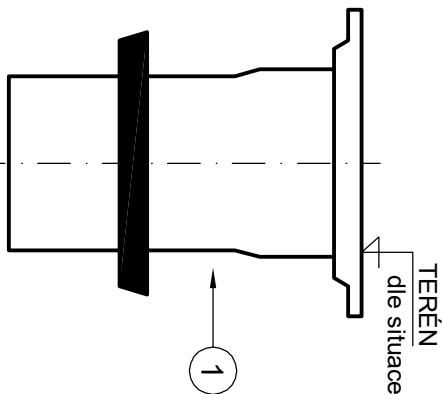

LEGENDA:

- 1) TELESKOPICKÝ POKLOP (poklop bez odvětrání - třída zatížení B125)
- 2) ŠACHTOVÁ TROUBA hladká nebo korugovaná - DN 400
- 3) ROHOVÝ VENTIL SE SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM a vnitřními ISO závitů 5/4"
- 4) PŘECHODOVÝ KUS PE-HD / OCEL s vnějším závitem 5/4" a elektroobímkou pro napojení PE potrubí d32 (v případě potřeby lze rovný přechodový kus na výstupu z ventilu nahradit 90° kolenem totožných parametrů, pro zřízení místa napojení hadice přímo v manipulační šachtě)
- 5) BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK 200x200x100 mm (d x š x v)
- 6) PE POTRUBÍ d32 (DN 25), na tomto potrubí bude na povrchu zřízen přípojný bod pro napojení hadice, např. pomocí výtokového kohoutu, v případě úspory místa může být tento příp. bod zřízen již v manipulační šachtě

POZNÁMKA 1:

TATO ŠACHTA BUDE OSAZENA NEJDÁLE 2,0 m OD KONCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, A TO Z DŮVODU VYPOUŠTĚNÍ MĚLKÉ ČÁSTI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA ZIMNÍ OBDOBÍ.

POZNÁMKA 2:

OKOLÍ ŠACHTY BUDE ŘADNĚ HUTNĚNO MATERIÁLEM, KTERÝ JE TOTOŽNÝ S PŮDNÍM HORIZONTEM V JEJÍM OKOLÍ, IDEÁLNĚ JÍLEM, ABY NEDOCHÁZELO K PROSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY DO ŠACHTY.

ZMĚNA "B" - 2. ETAPA

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Zdeněk Jansa		Ing. Jan Kotl <i>Jan Kotl</i>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ	
Martin Kalnus		OKRES: TRUTNOV	
INVESTOR:		ČÍSLO ZAKÁZKY	
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		DRUH PROJEKTU	
EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA		PDPS	
ZOO Dvůr Králové, a.s.		DATUM	
		04/2021	
		FORMÁT	
		A3	
		MĚŘÍTKO	
		1:10	
VÝKRES:		PŘÍLOHA	
Manipulační šachta na vodovodní přípoje		D.2.53.6	